






Dessins de Détail pour les Systèmes d'Isolation WILLCO

1/05/2026


- 0. Plan de chevilles
- 1. Jonction au socle
- 2. Isoler un soubassement
- 3. Jonction profil de toiture
- 4. Jonction menuiserie
- 5. Jonction toit
- 6. Éléments de montage
- 7. Tra-Wik
- 8. Joint de dilatation/Armement fibre de verre
- 9. WILLCO Isomax
- 10. Jonction crépi avec maçonnerie
- 11. Intégration d'une descente d'eau pluviale

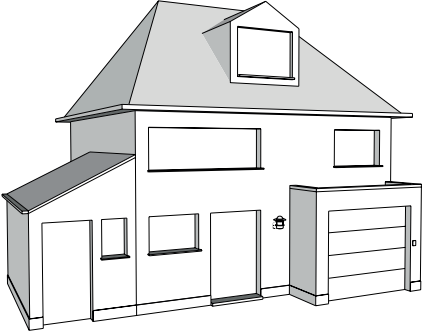


	PLAN DE CHEVILLES (STANDARD)	
Détail : 0.0		
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

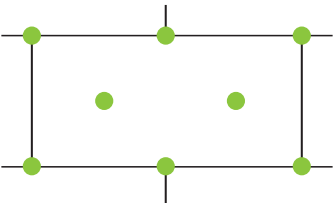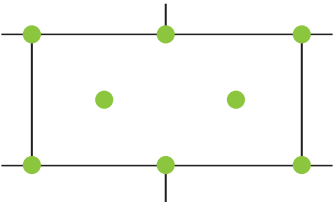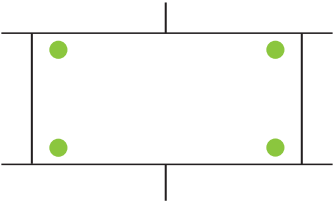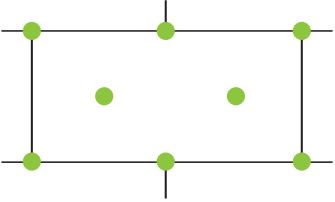Cheville	Application	Nombre de fixations	Fixations à la surface et sur les joints entre panneaux d'isolation
 WILLCO Cheville à Visser HTR	Béton et différents types de brique	8/m ²	
 WILLCO Cheville à Frapper HTS	Béton et différents types de brique	8/m ²	
 WILLCO Cheville Universelle HTH	Béton et différents types de brique	8/m ²	
 WILLCO Cheville STR H	Bois	8/m ²	


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	JONCTION AU SOCLE - AVEC UN PROFIL DE SOCLE EN INOX OU ALU	
Détail : 1.1	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

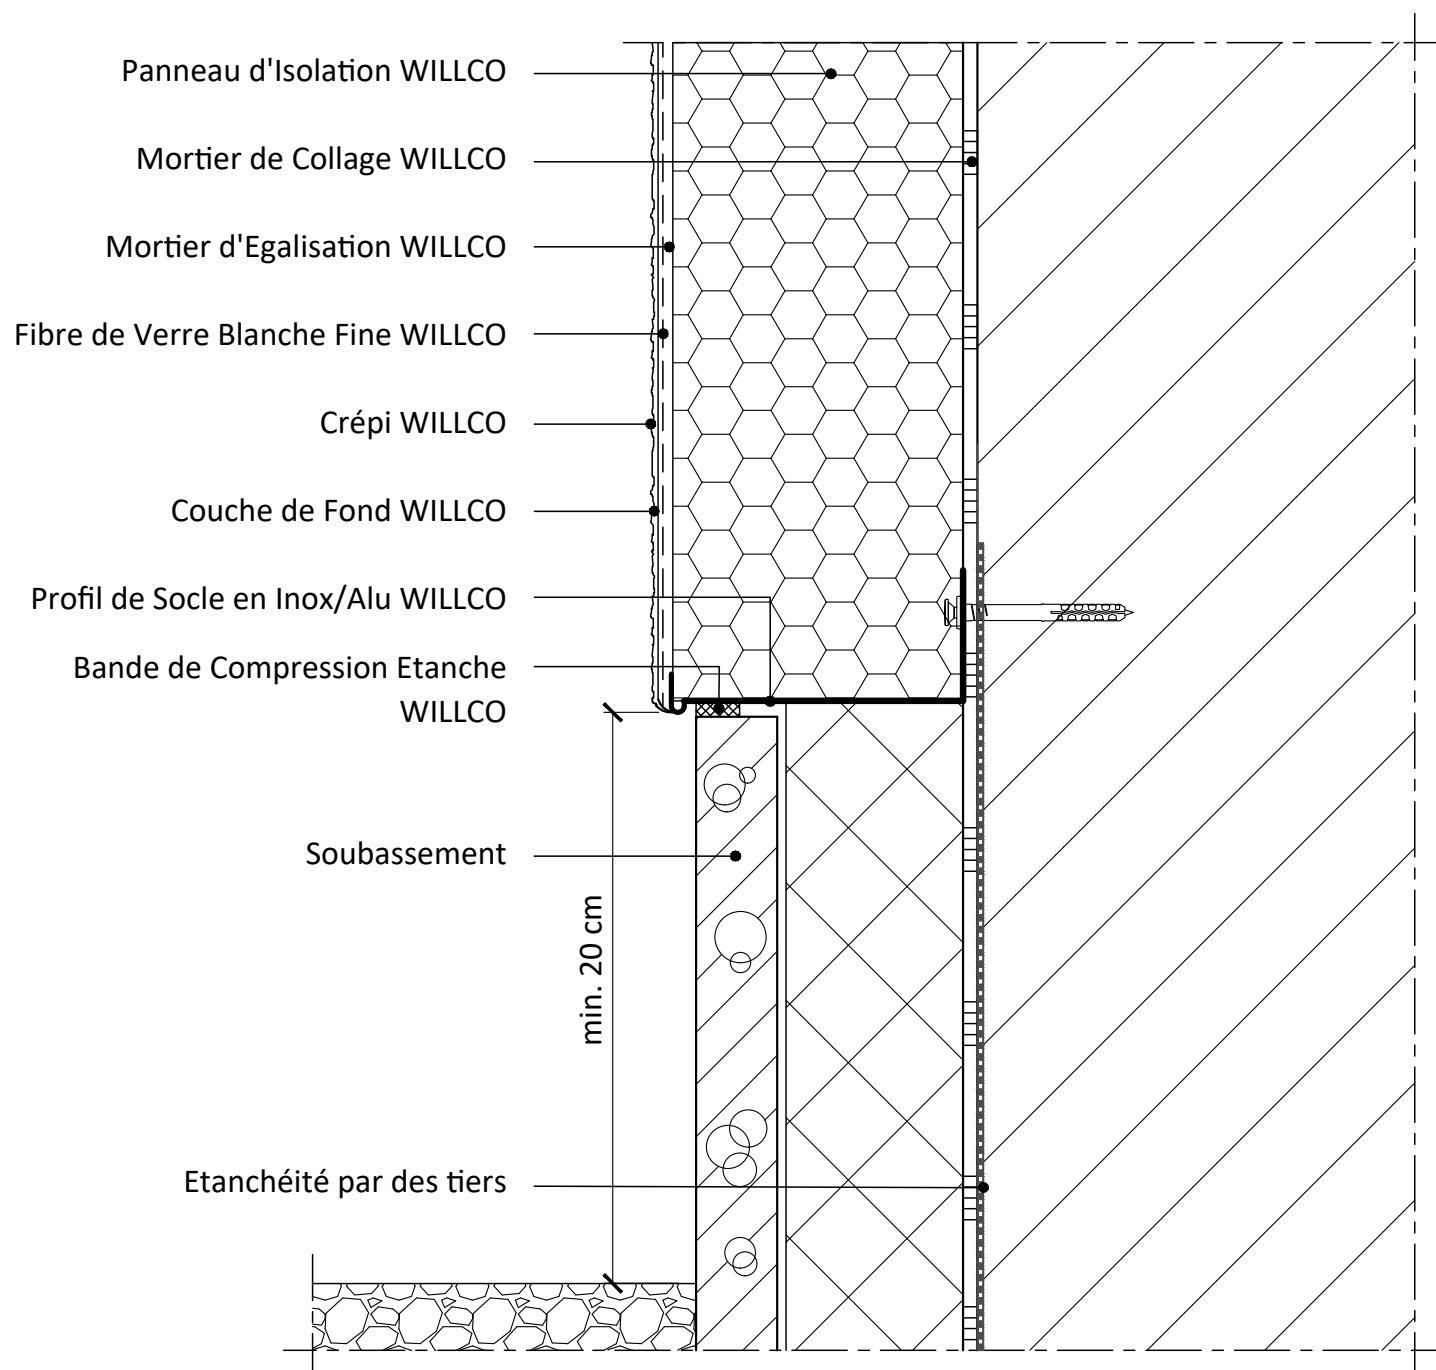

Lorsque vous utilisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un nœud de construction linéaire.

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION AU SOCLE - AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC VARIABLE	
Détail : 1.2	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

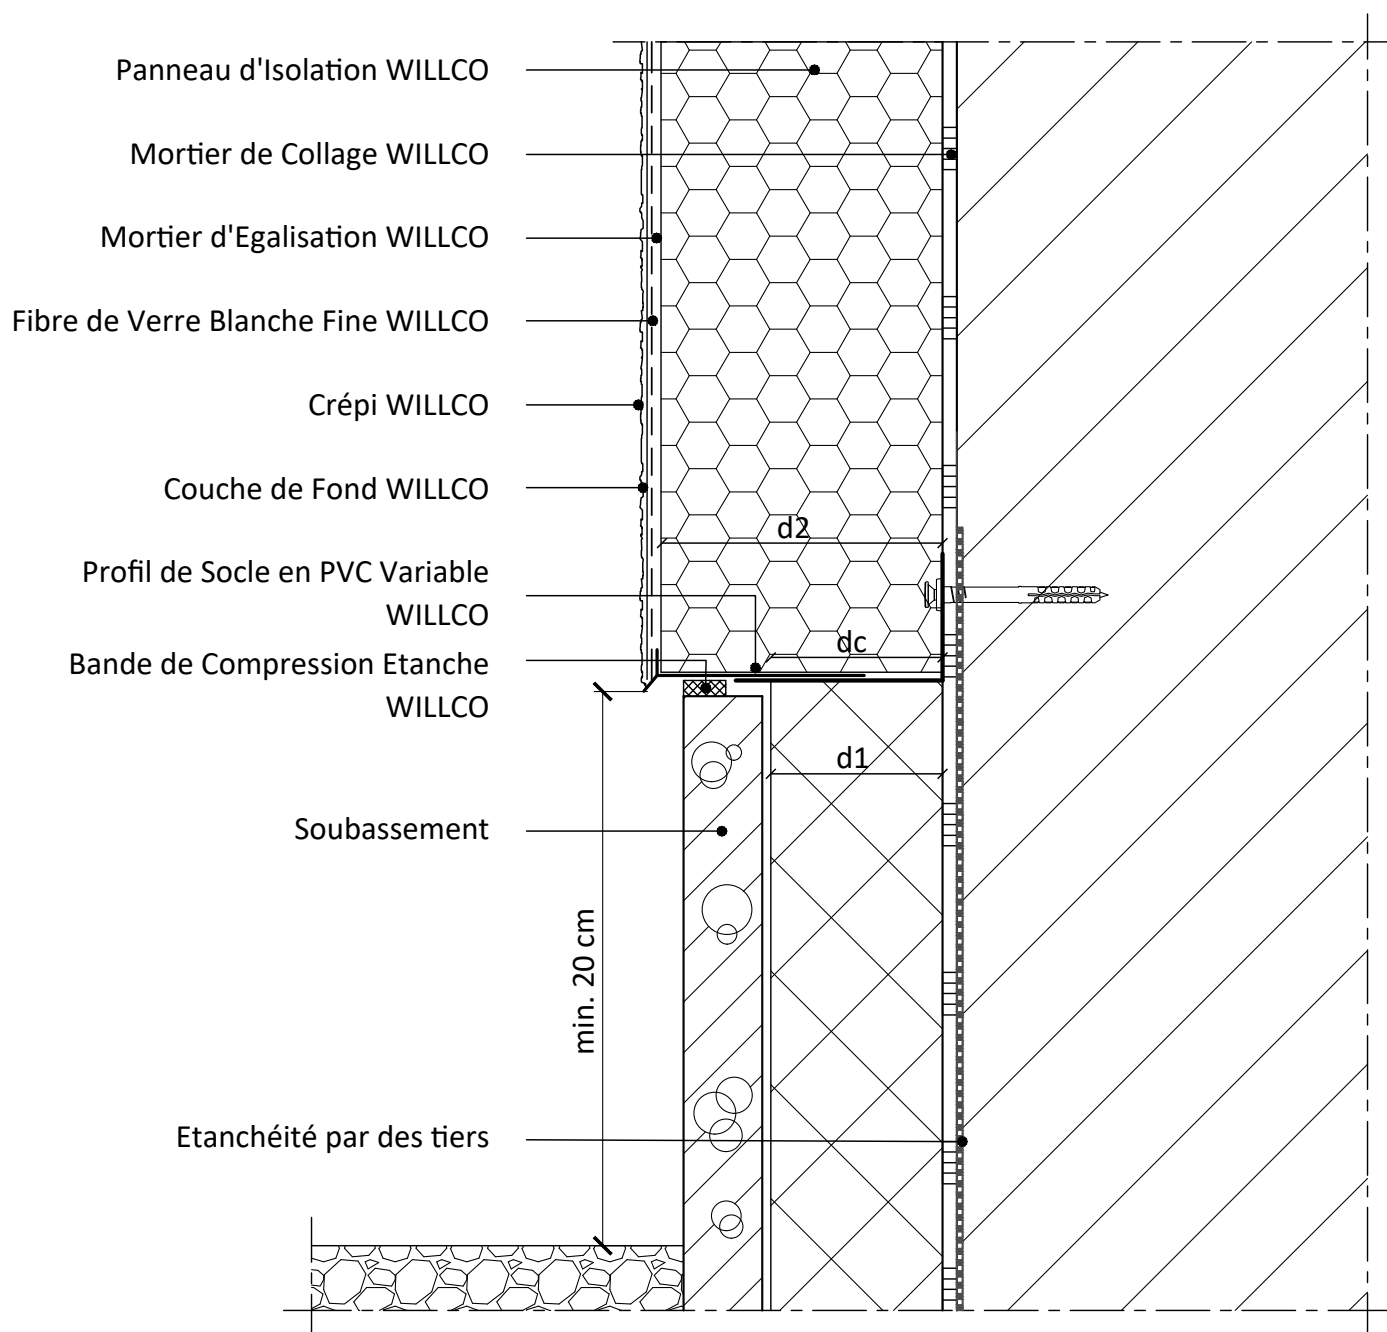



Nœud de Construction accepté PEB :

$$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$$

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

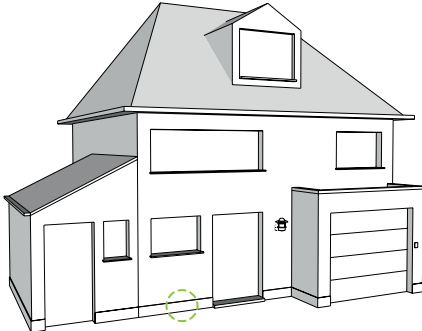	JONCTION AU SOCLE - AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC		
Détail : 1.3	Coupe verticale		
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO		

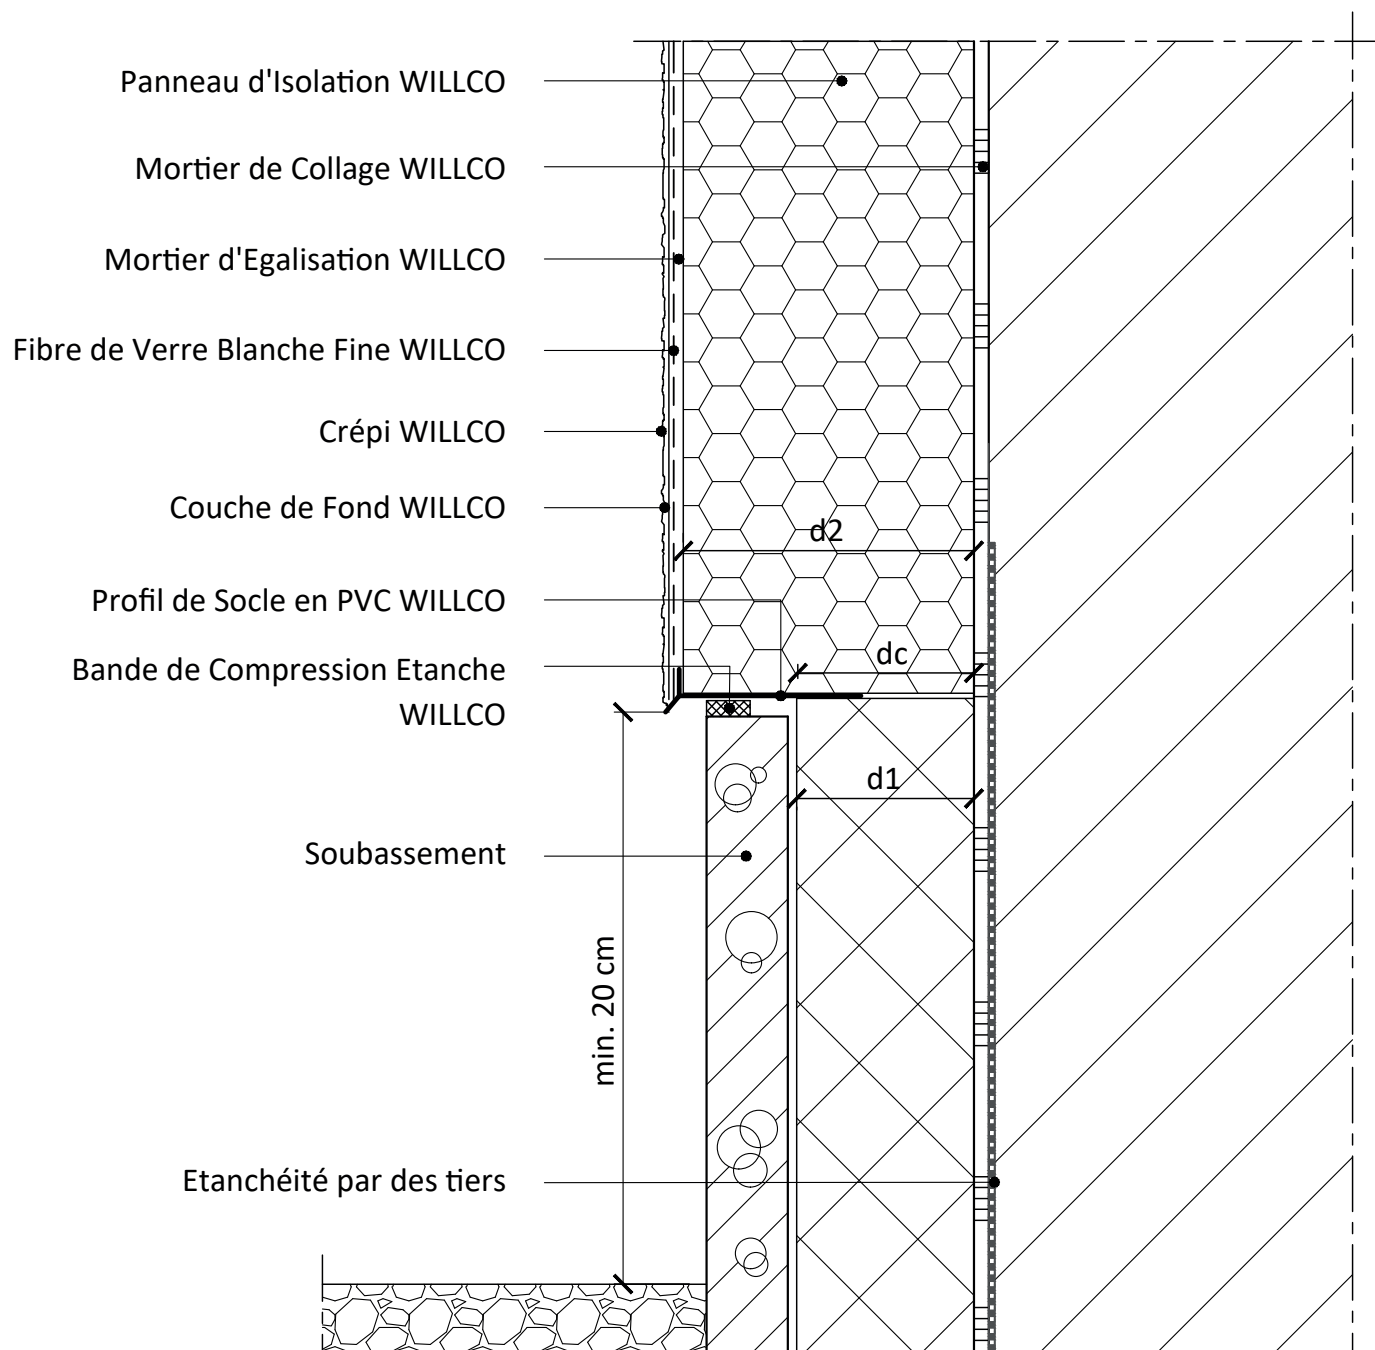



Nœud de Construction accepté PEB :

$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION AU SOCLE - AVEC UN PROFIL DE SOCLE WILLCO ISOMAX	
Détail : 1.4	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

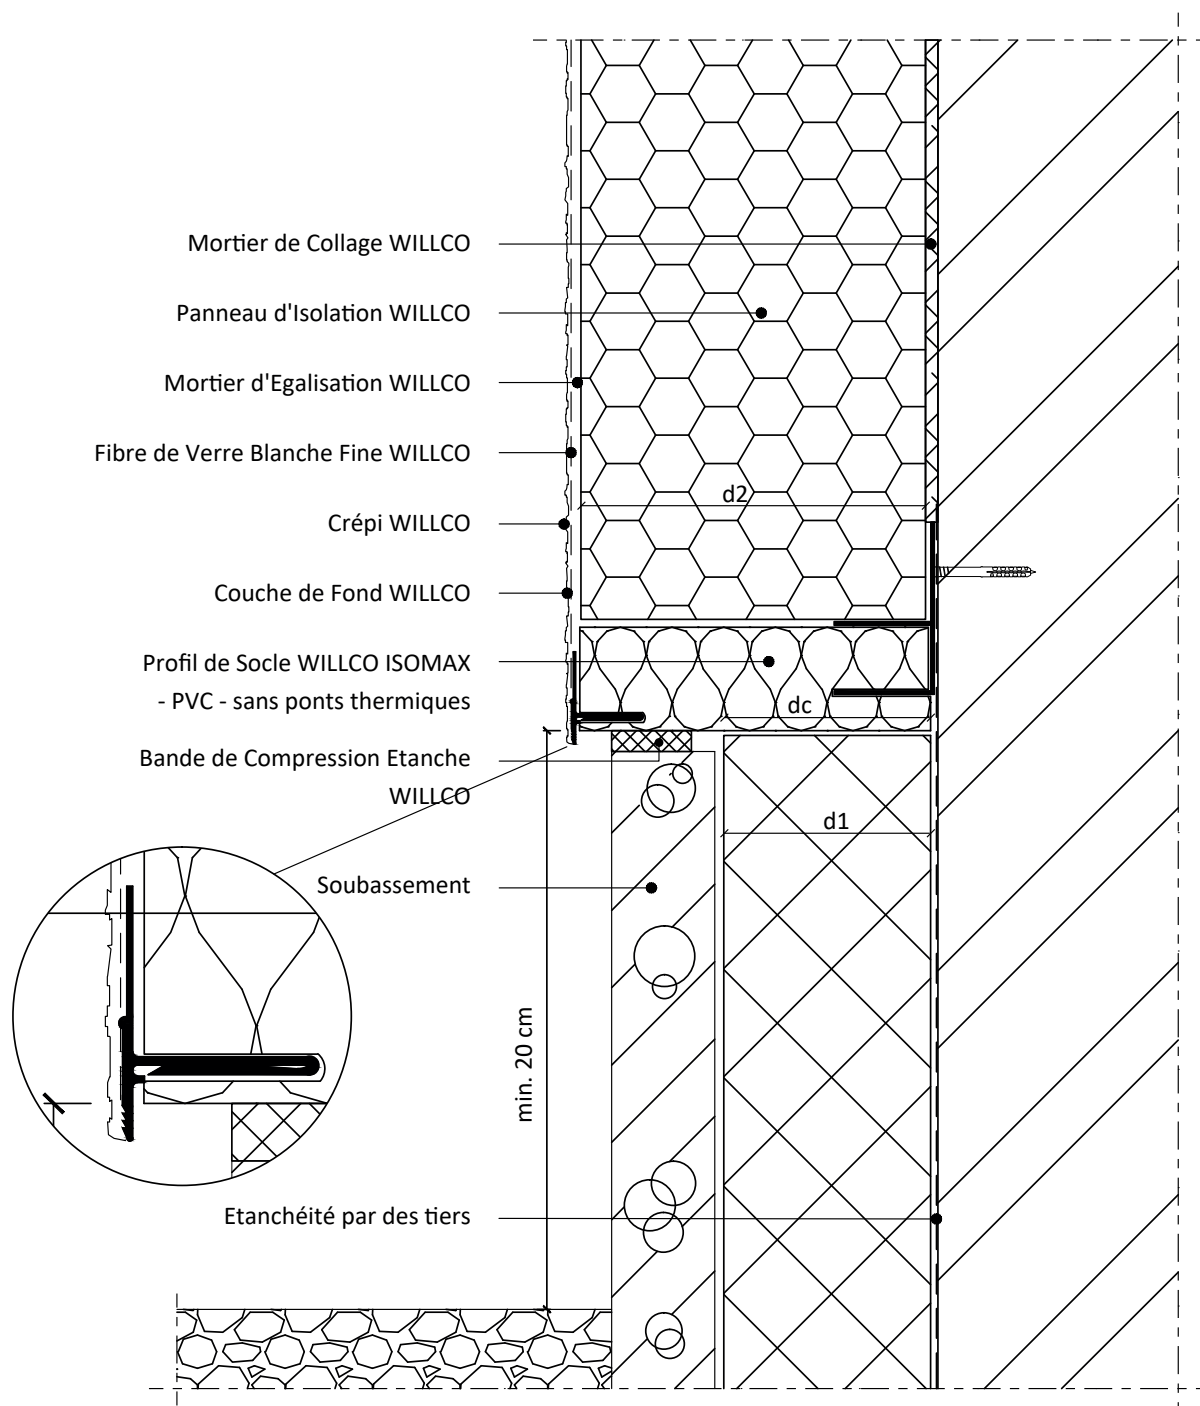



Nœud de Construction accepté PEB :

$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER UN SOUBASSEMENT - JONCTION CONTRE LA FONDATION - AVEC UN PROFIL DE SOCLE EN INOX OU ALU	
Détail : 2.1	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

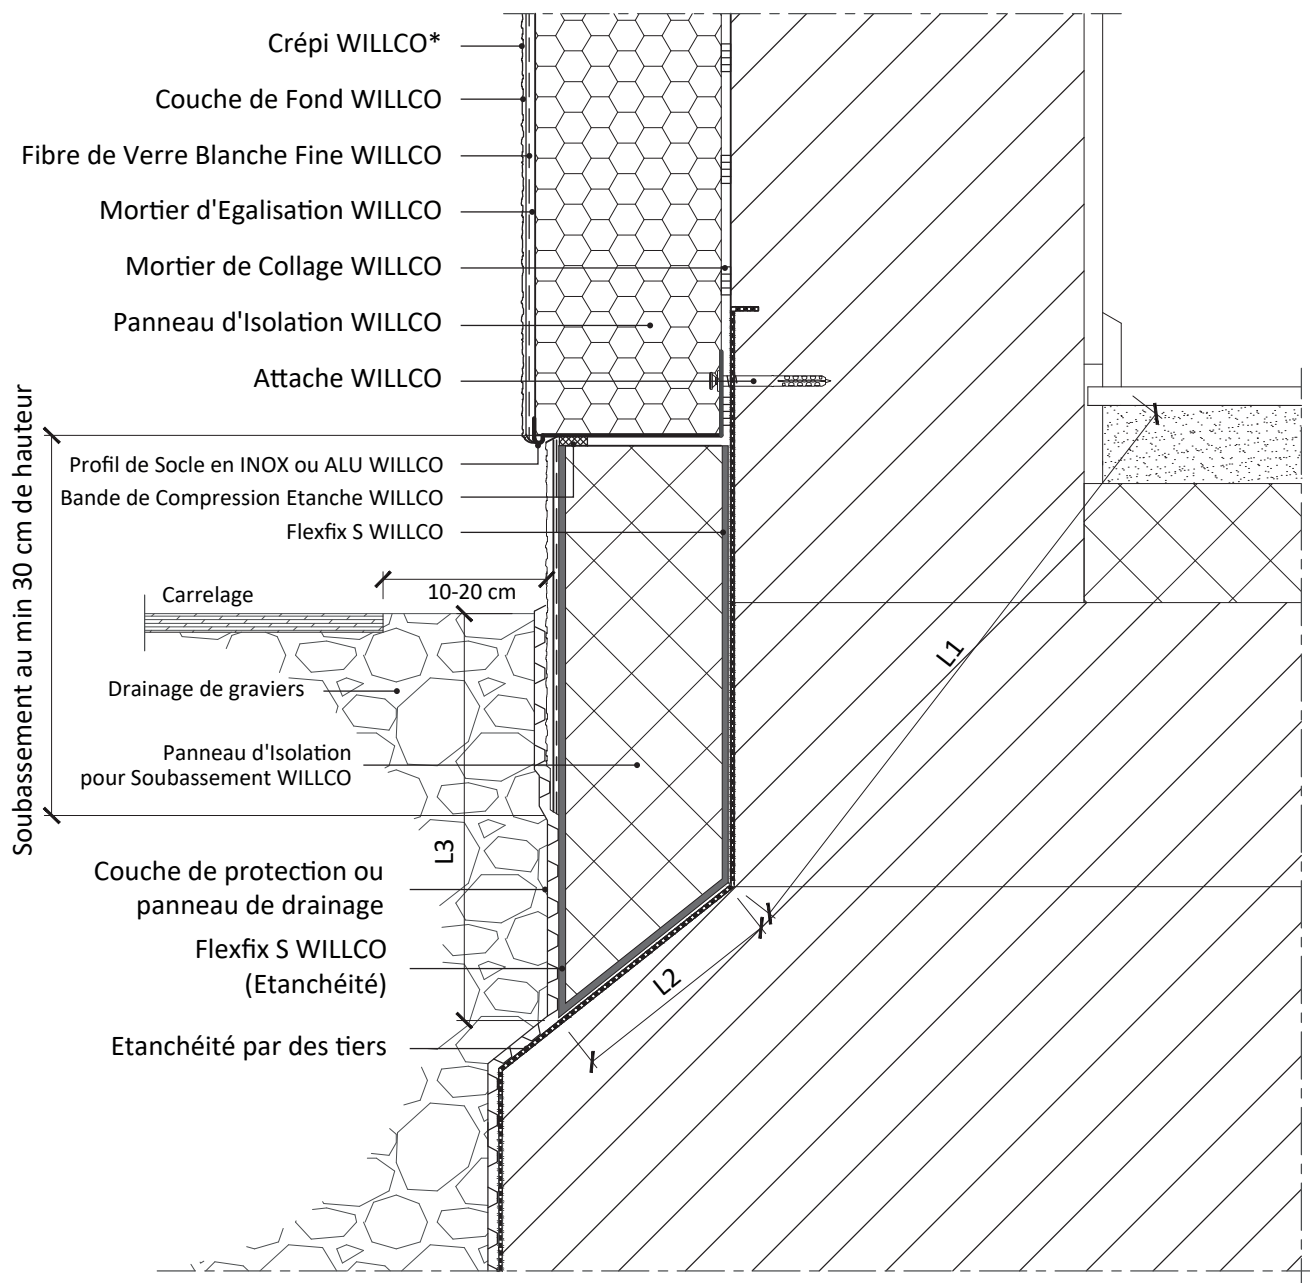


* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable


Lorsque vous utilisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un nœud de construction linéaire.

Nœud de construction linéaire approuvé PEB :

$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER UN SOUBASSEMENT - JONCTION CONTRE LA FONDATION - AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC VARIABLE	
Détail : 2.2	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

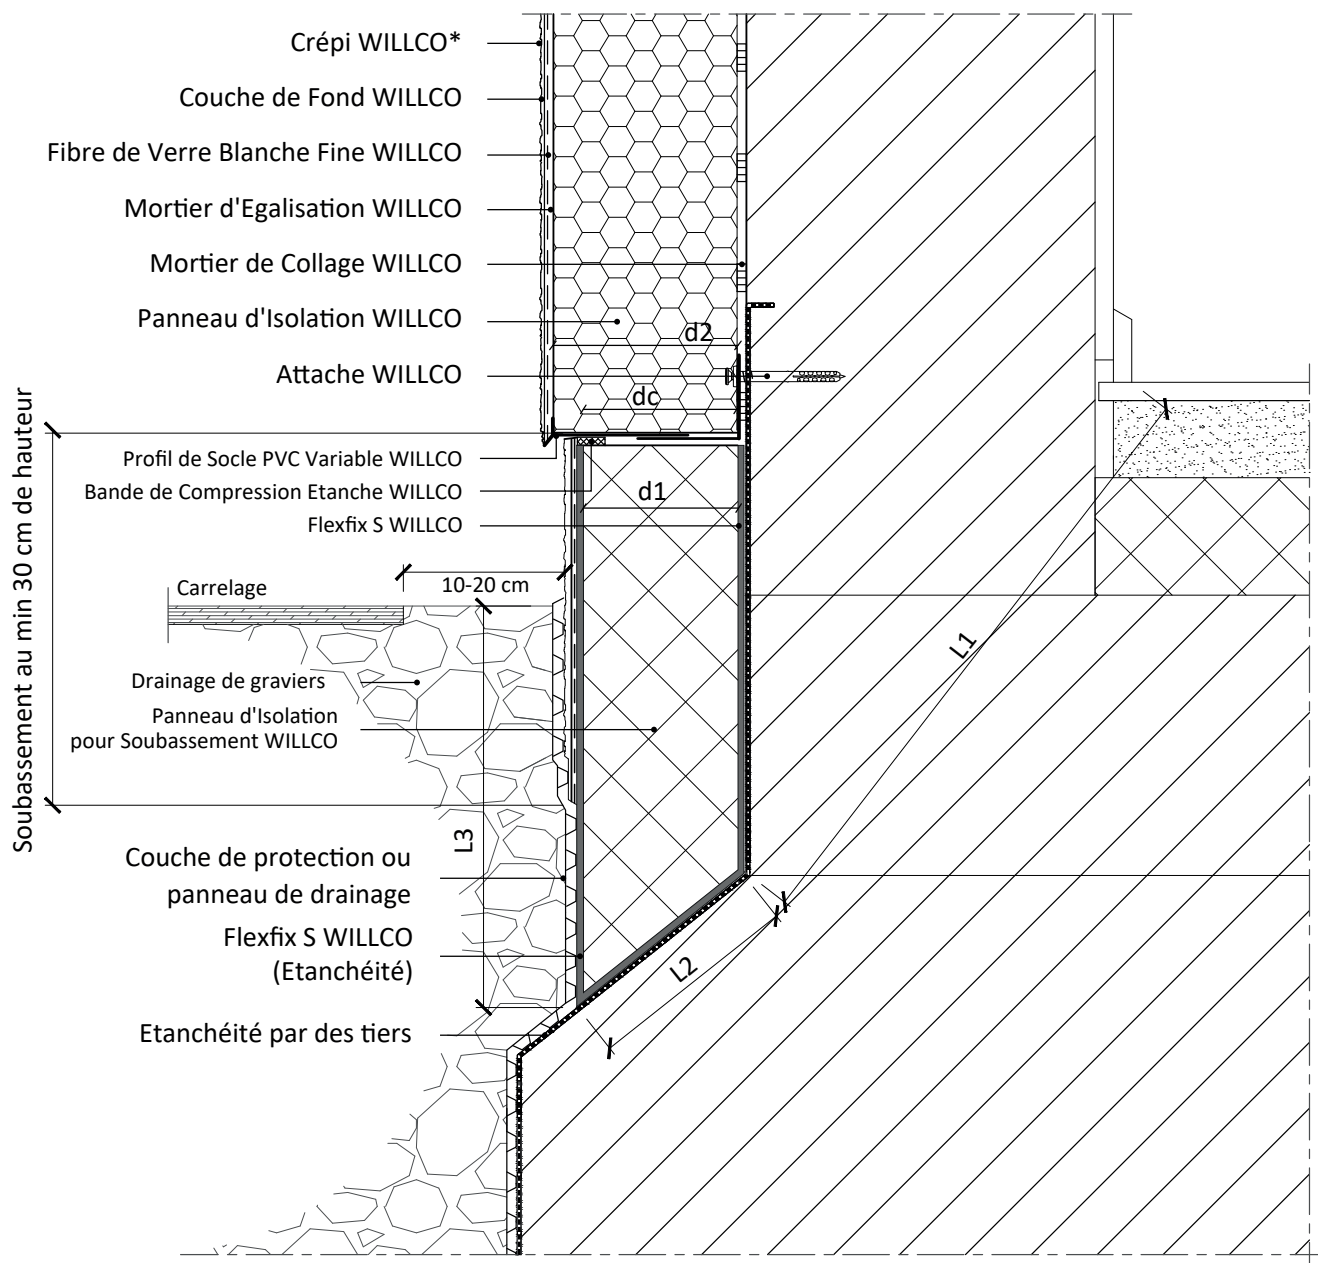

* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable


Nœud de construction linéaire approuvé PEB :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$$

$$(dc = \text{Longueur de contact})$$

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

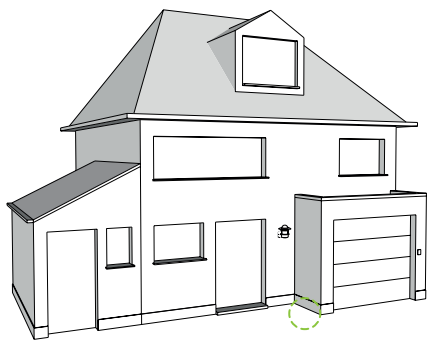	ISOLER UN SOUBASSEMENT - JONCTION CONTRE LA FONDATION - AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC VARIABLE - VARIANTE 1		
Détail : 2.2.1	Coupe verticale		
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO		

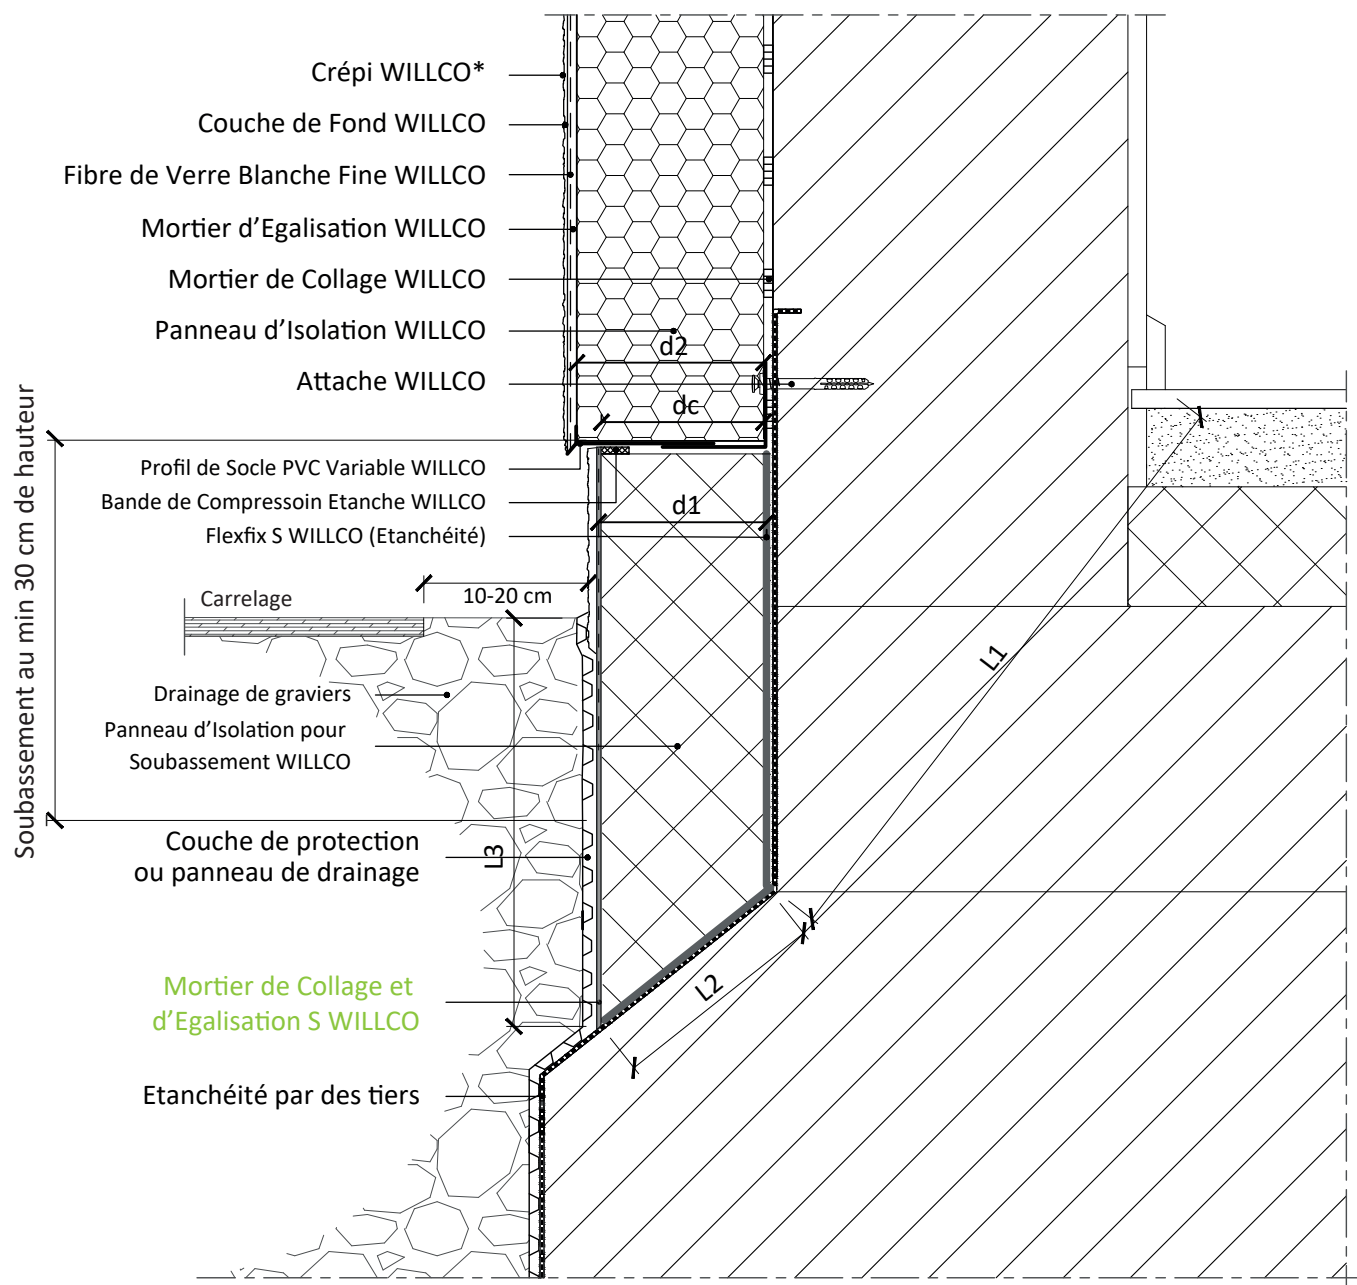

* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable


Nœud de construction linéaire approuvé PEB :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{plus petite épaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$$

(dc = longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER UN SOUBASSEMENT - JONCTION CONTRE LA FONDATION - AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC VARIABLE - VARIANTE 2	
Détail : 2.2.2	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

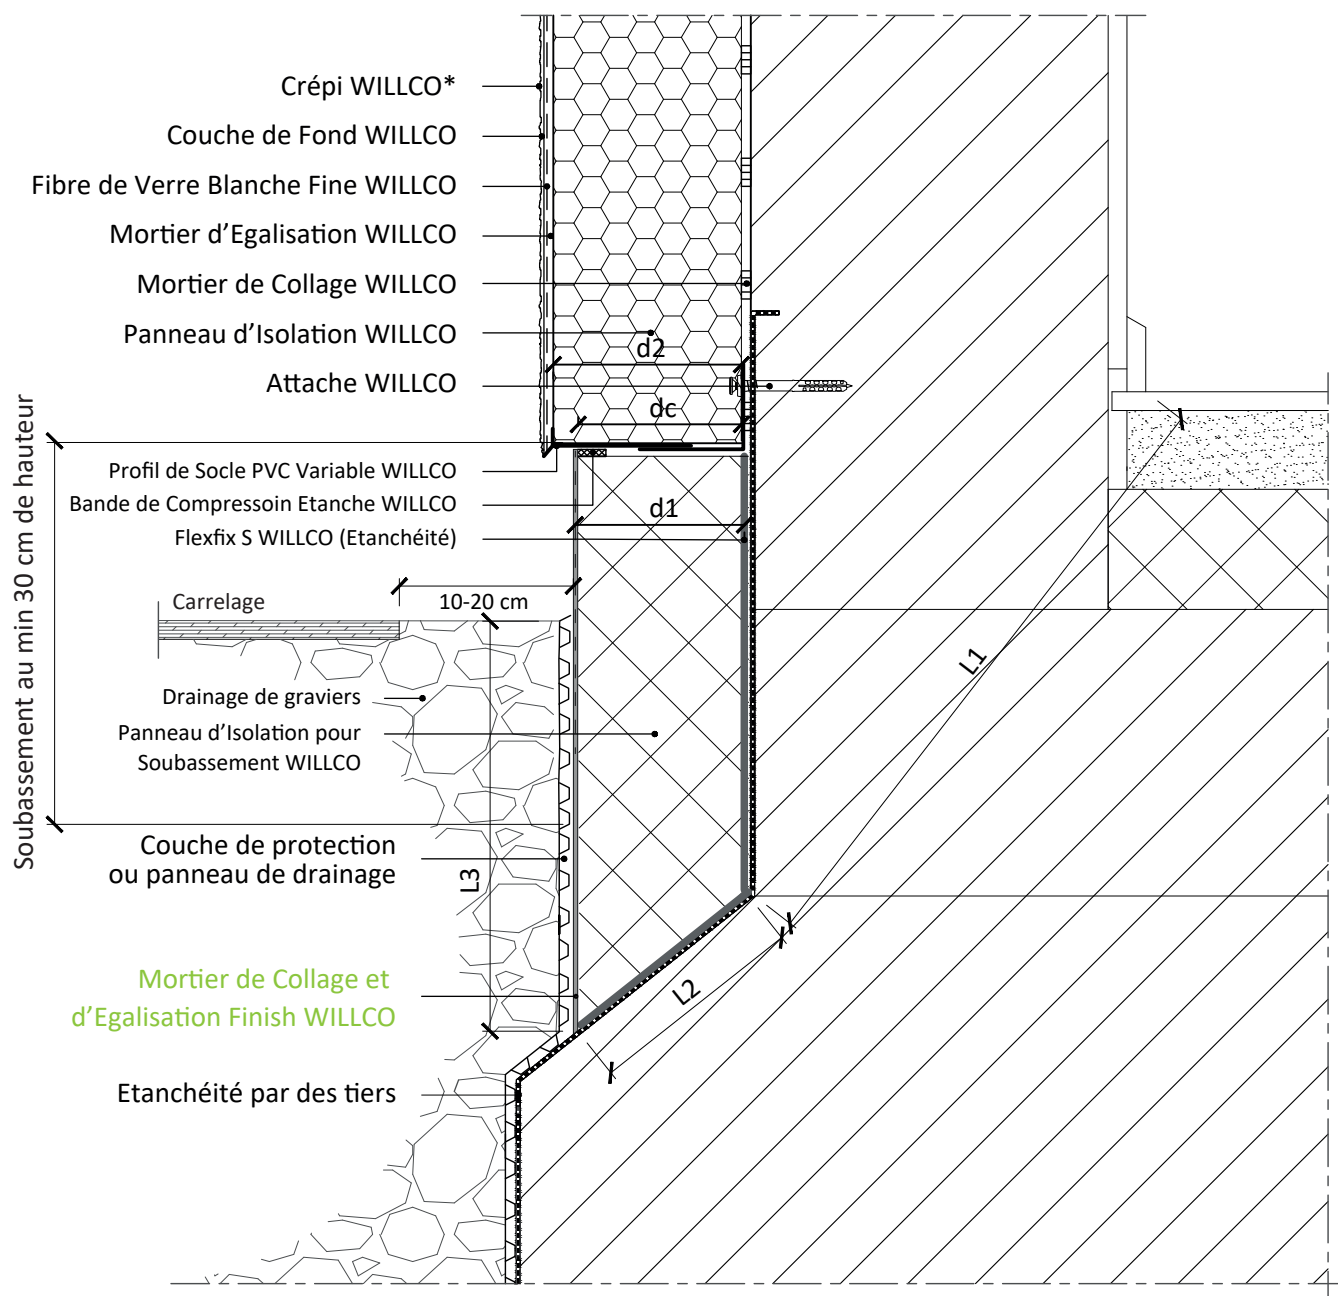

* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable


Nœud de construction linéaire approuvé PEB:


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{plus petite épaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$$

(dc = longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER UN SOUBASSEMENT - JONCTION CONTRE LA FONDATION - AVEC UN PROFIL DE SOCLE WILLCO ISOMAX	
Détail : 2.4	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

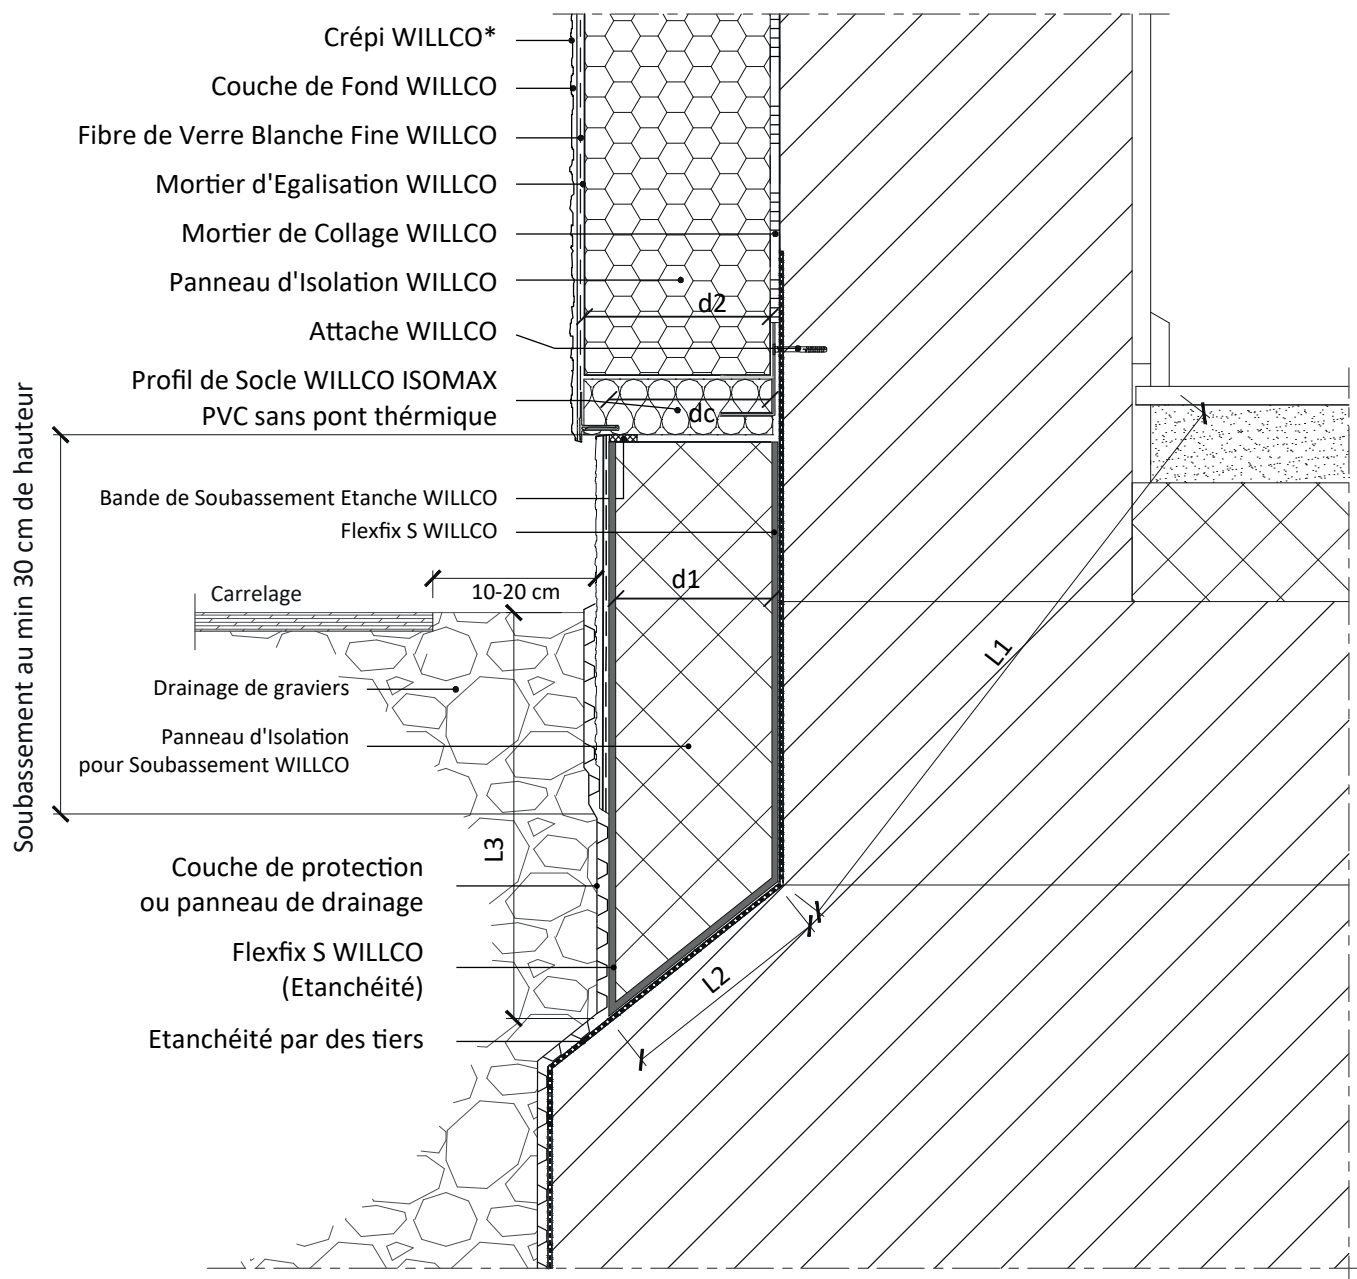

*Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable.


Nœud de construction linéaire approuvé PEB :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$$

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER UN SOUBASSEMENT DANS LE SOL - AVEC UN PROFIL DE SOCLE EN INOX OU ALU	
Détail : 2.5	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

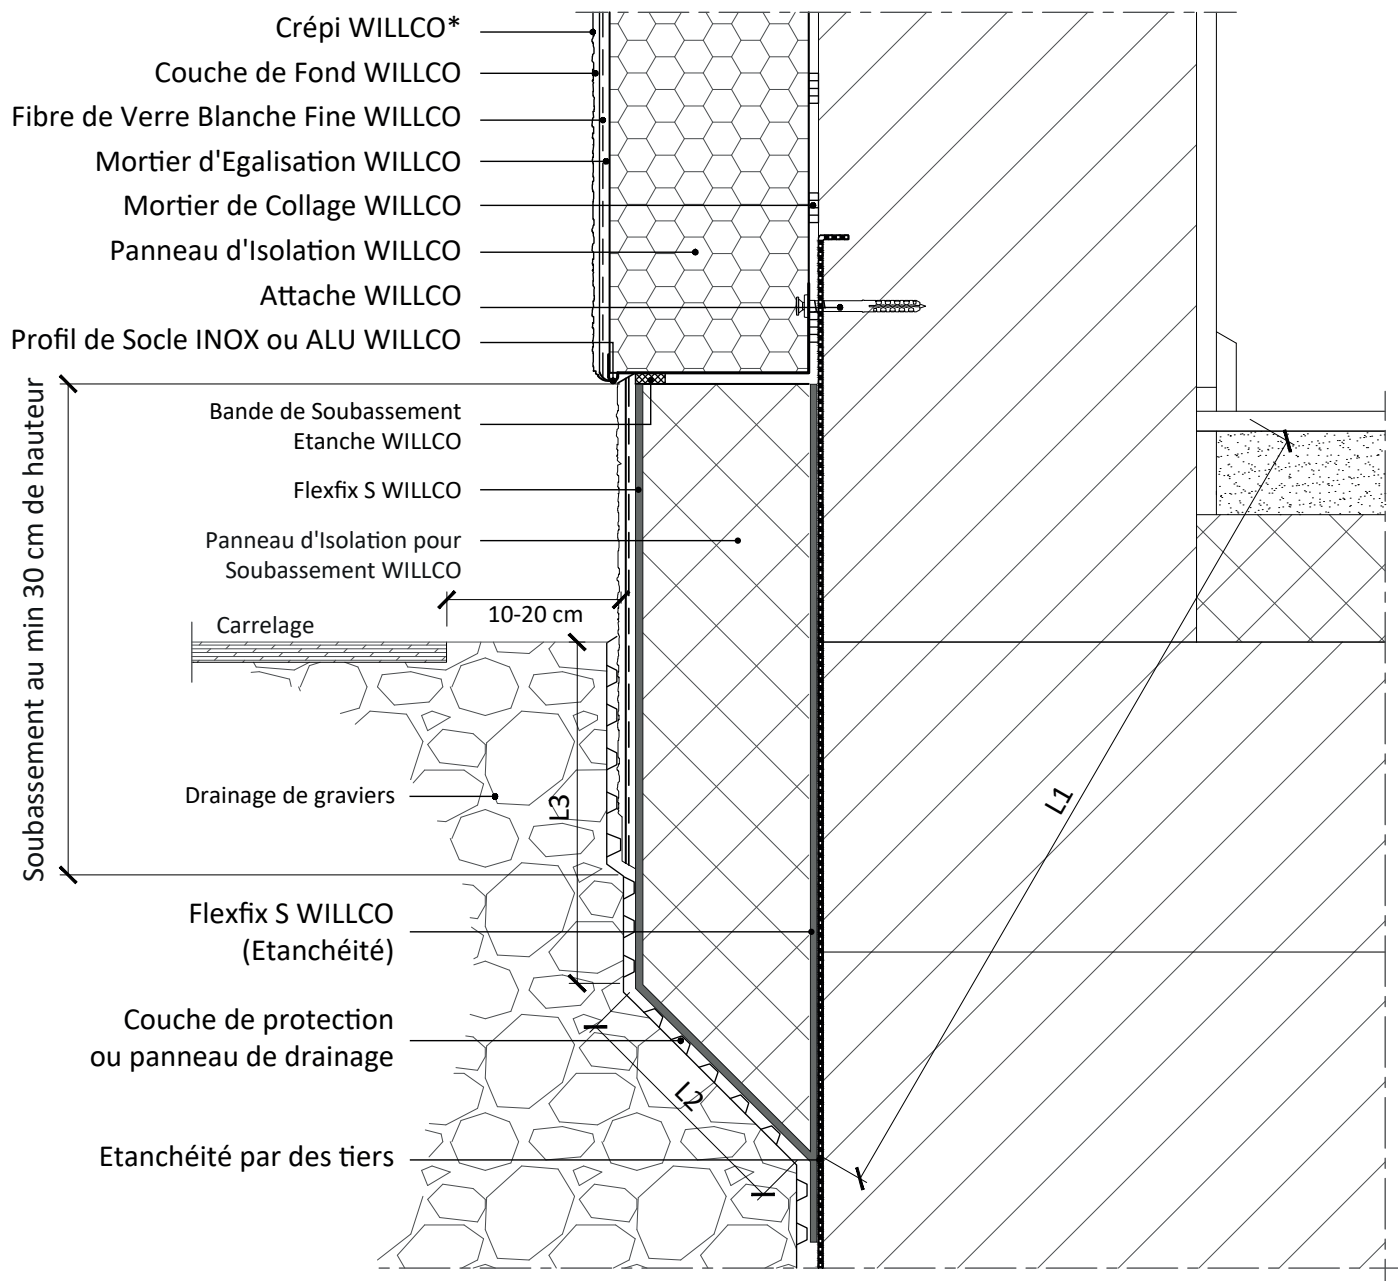


* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable


Lorsque vous utilisez ce type de profilé de socle, il faut prendre en compte un nœud de construction linéaire.

Nœud de construction linéaire approuvé PEB :

$$(L1 + L2 + L3) \geq 1m$$

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

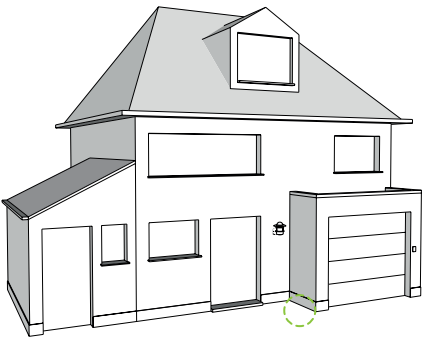	ISOLER UN SOUBASSEMENT DANS LE SOL - AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC VARIABLE	
Détail : 2.6	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

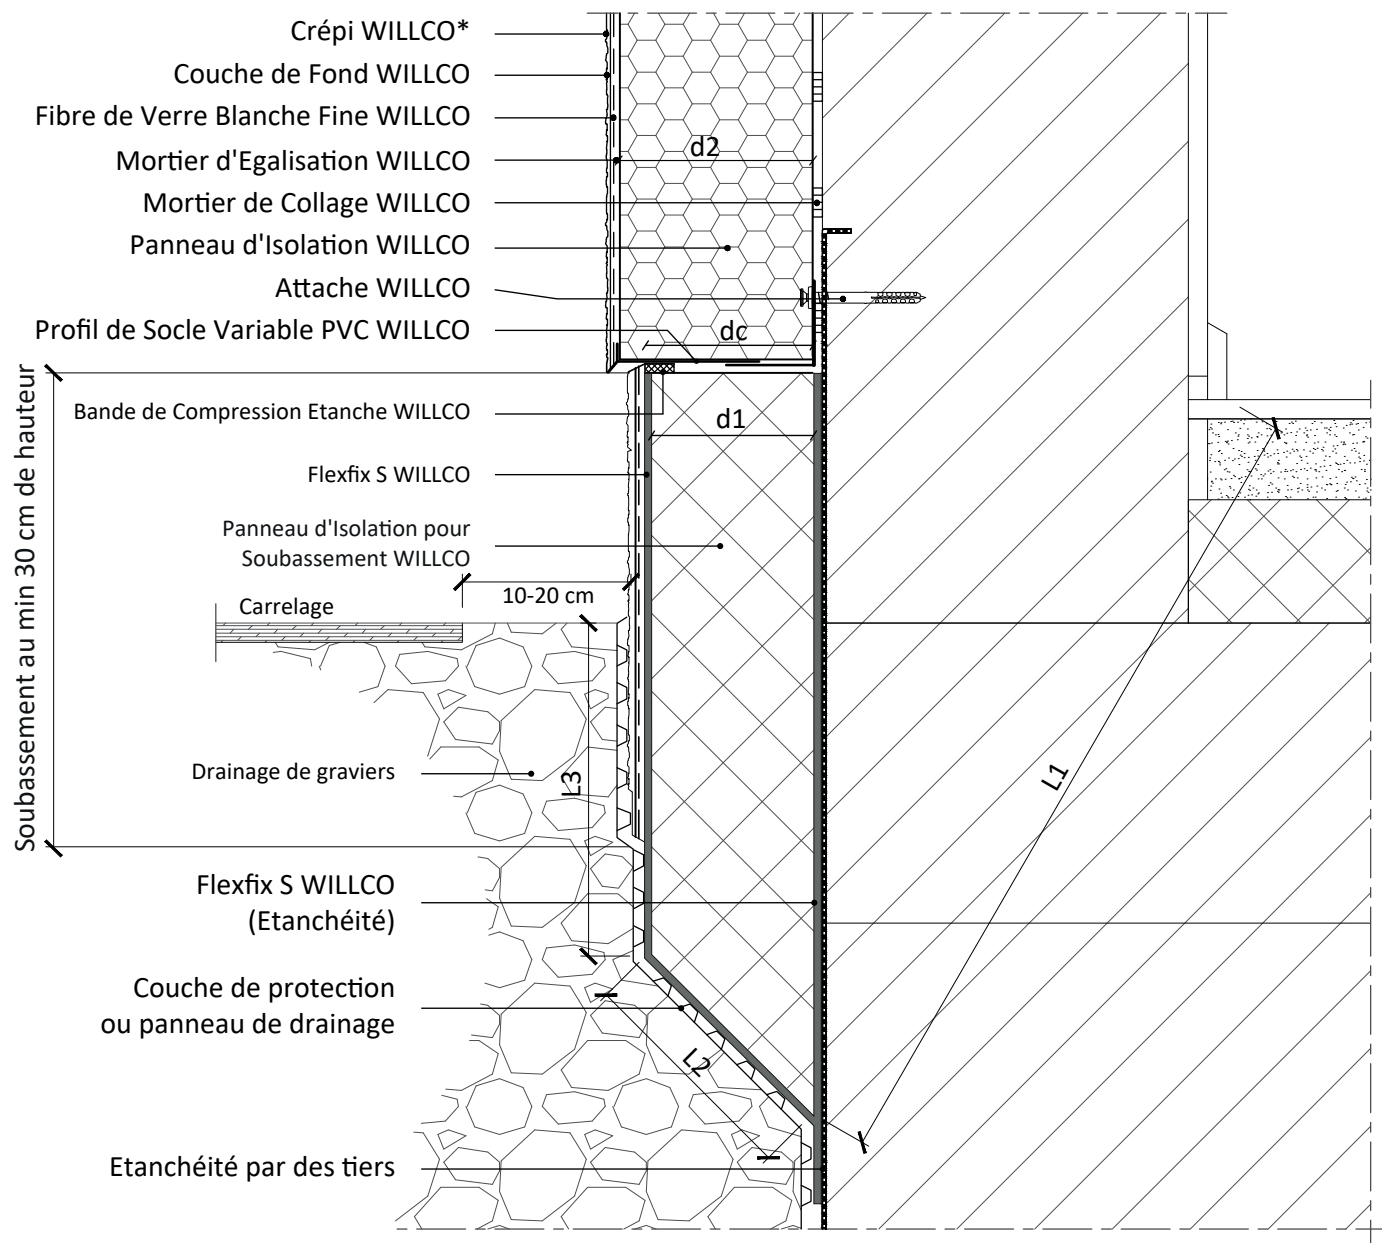

* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable


Nœud de construction linéaire approuvé PEB :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{ m}$$

$$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$$

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER UN SOUBASSEMENT DANS LE SOL - AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC VARIABLE - VARIANTE 1	
Détail : 2.6.1	Coupe verticale	
Date : 12.2024	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

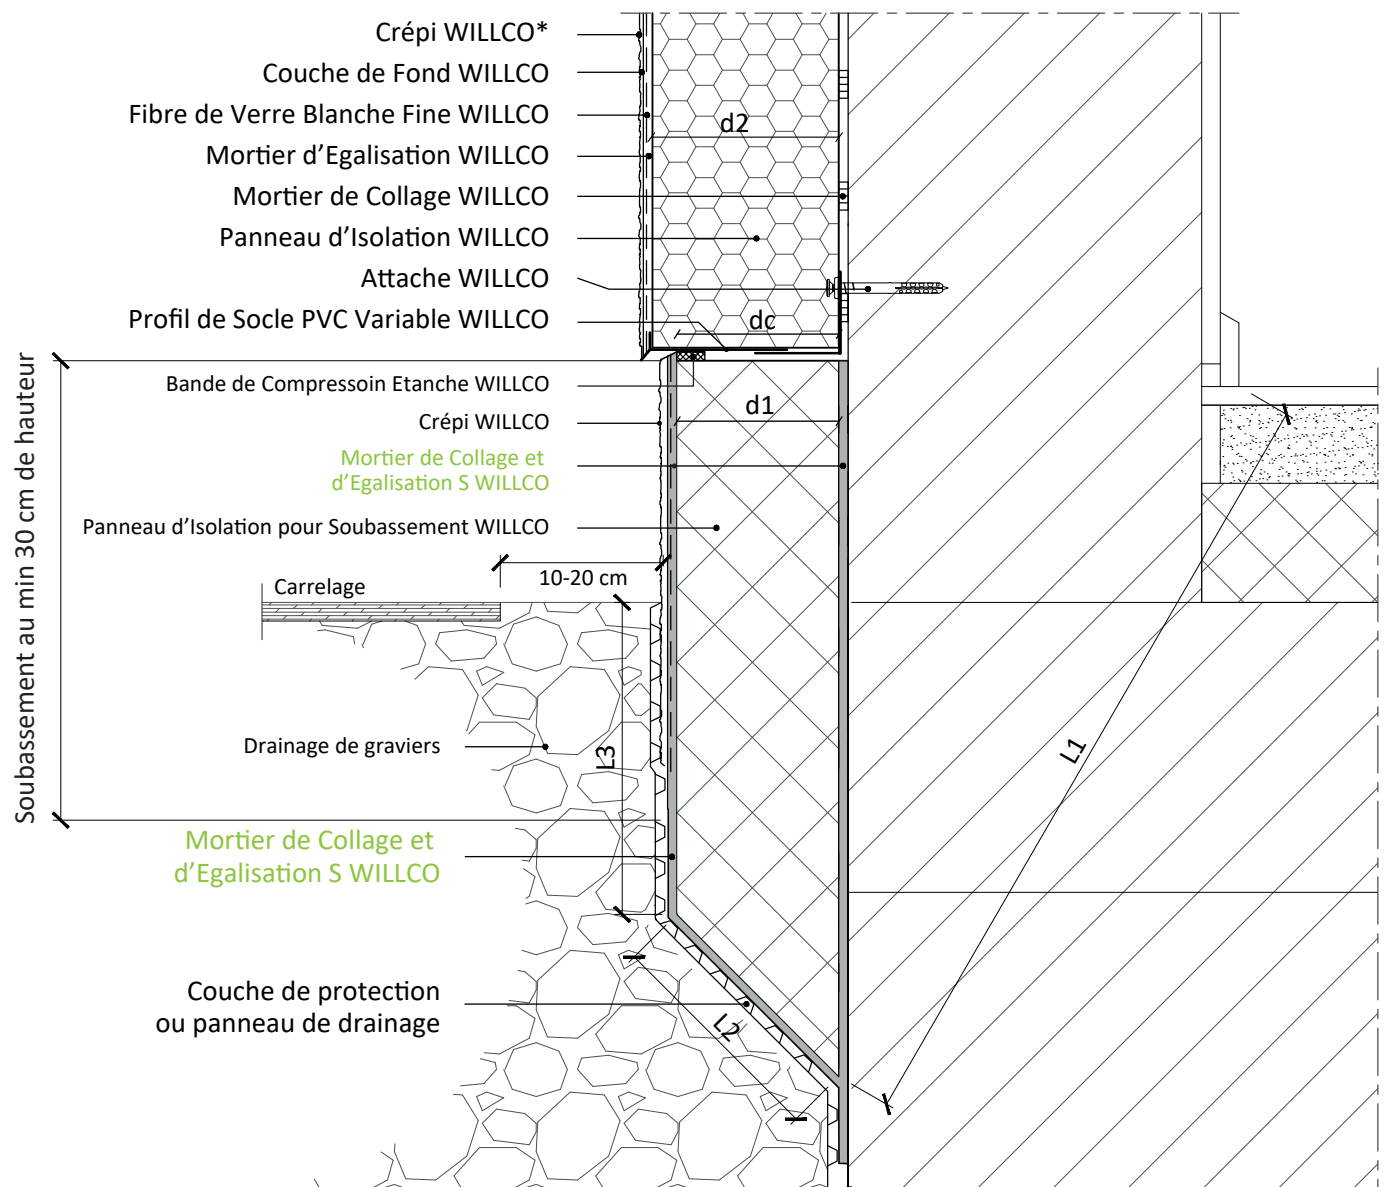

* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable.


Nœud de construction linéaire approuvé PEB:


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{plus petite épaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$$

(dc = longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER UN SOUBASSEMENT DANS LE SOL - AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC VARIABLE - VARIANTE 2	
Détail : 2.6.2	Coupe verticale	
Date : 12.2024	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

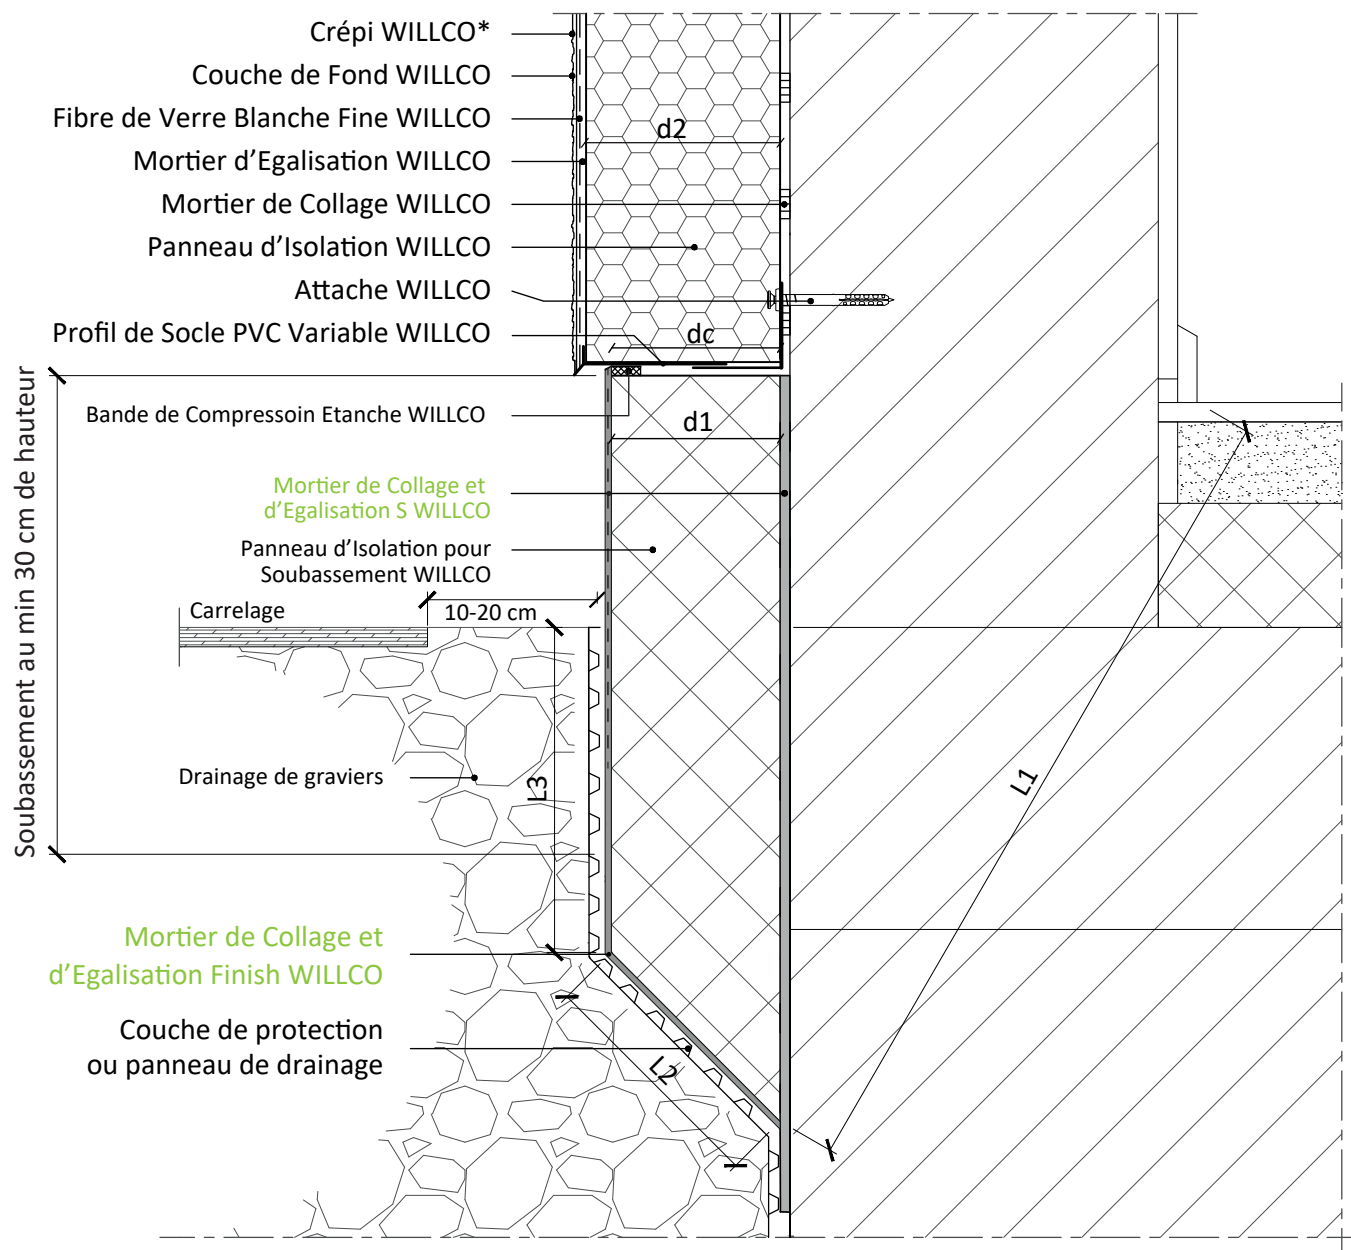

* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable.


Nœud de construction linéaire approuvé PEB:


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1m$$

$$dc \geq \frac{\text{plus petite épaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$$


(dc = longueur de contact)


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER UN SOUBASSEMENT DANS LE SOL - AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC VARIABLE - VARIANTE 3	
Détail : 2.6.3	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

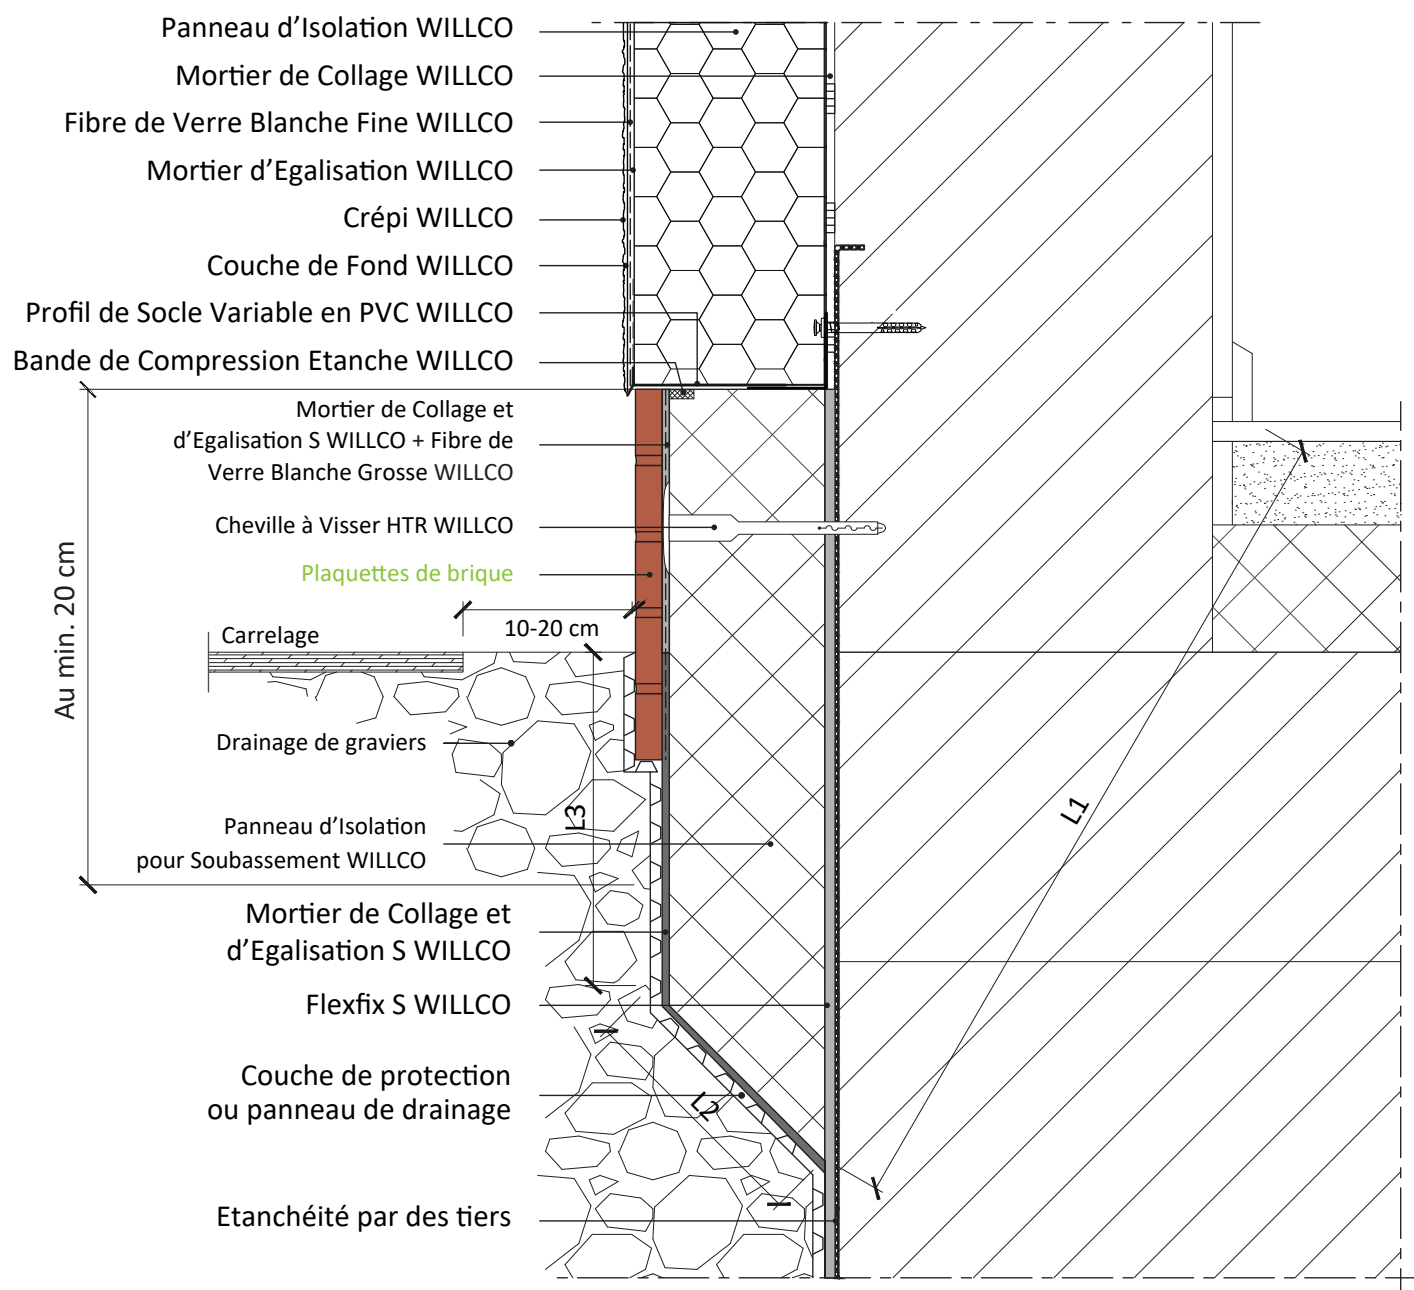

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER UN SOUBASSEMENT DANS LE SOL - AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC	
Détail : 2.7	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

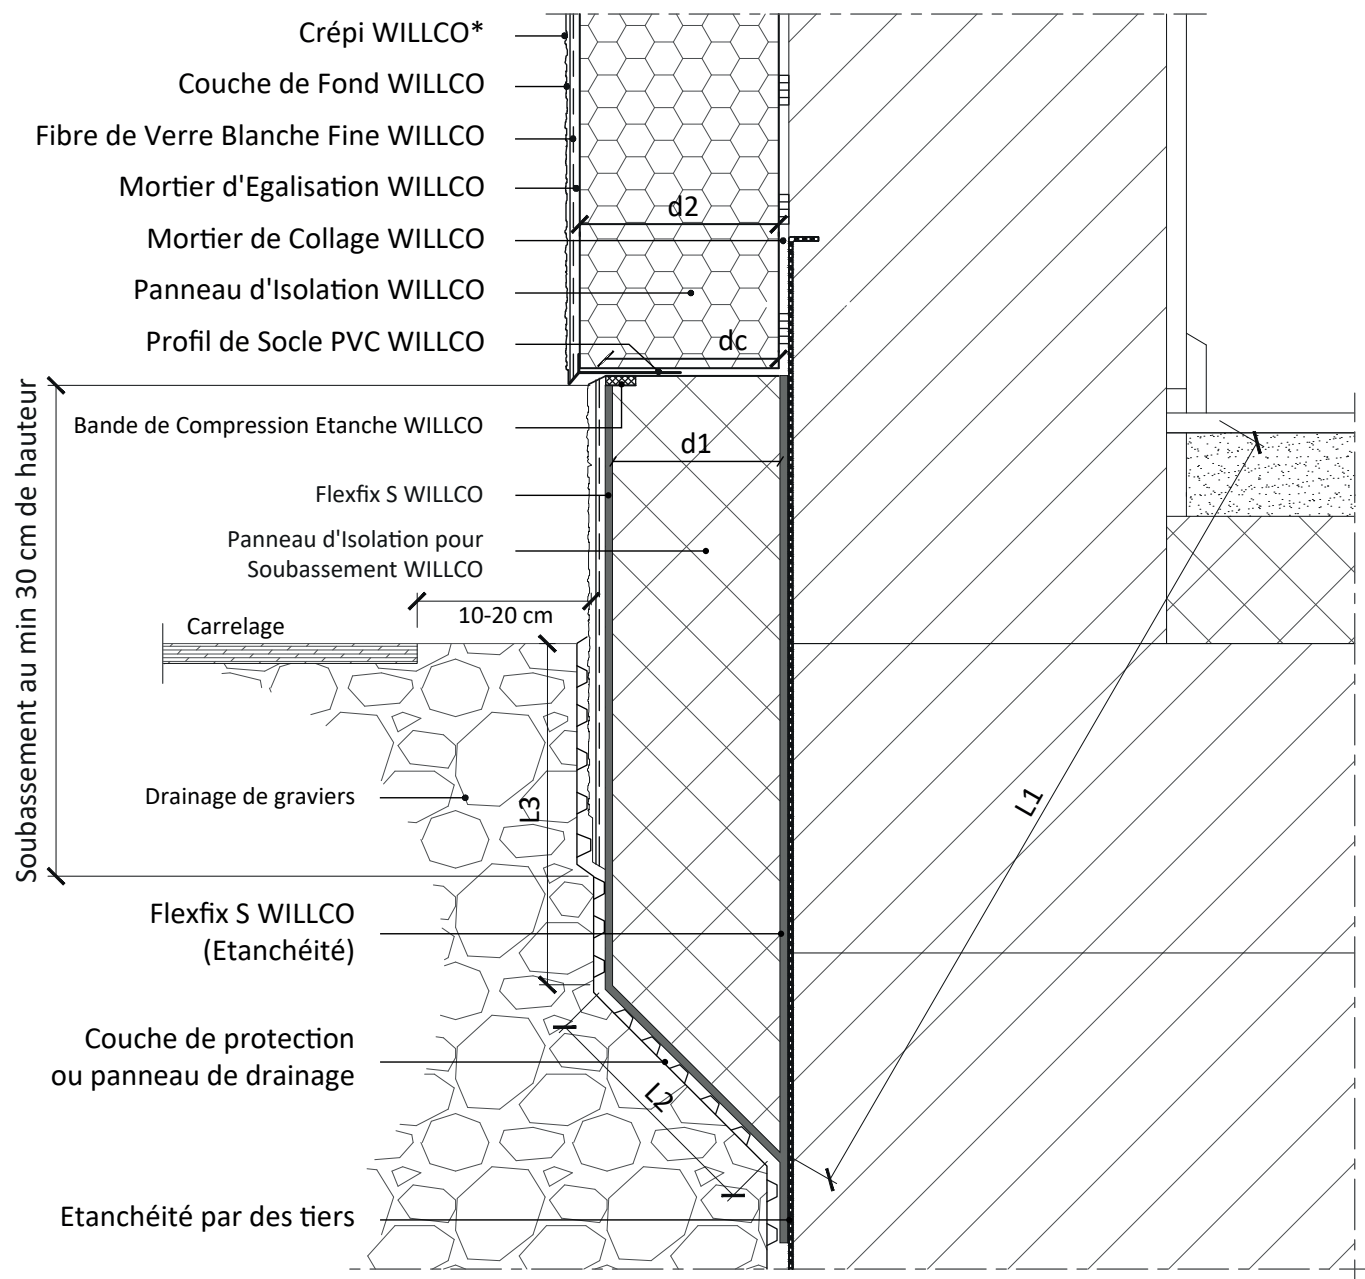

* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable


Nœud de construction linéaire approuvé PEB :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$$

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER UN SOUBASSEMENT DANS LE SOL - AVEC UN PROFIL DE SOCLE WILLCO ISOMAX	
Détail : 2.8	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

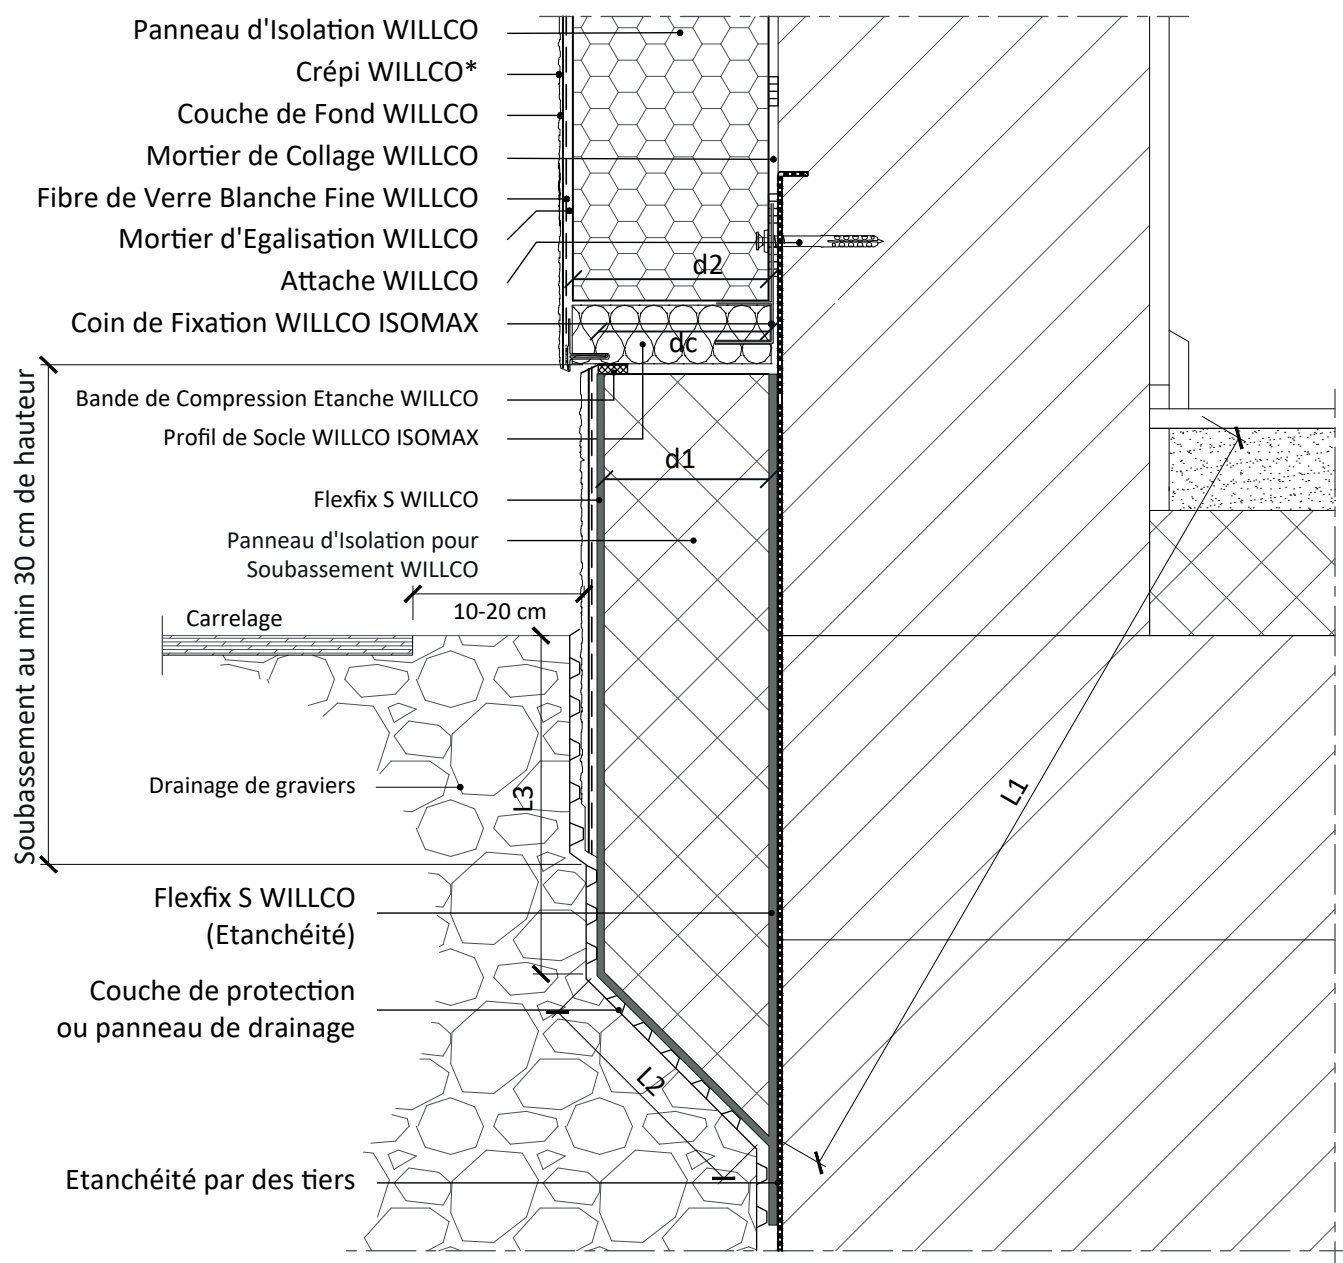

* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable


Nœud de construction linéaire approuvé PEB :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$$

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	ISOLER UN SOUBASSEMENT - JONCTION CONTRE LA FONDATION - SANS UN PROFIL DE SOCLE	
Détail : 2.9	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

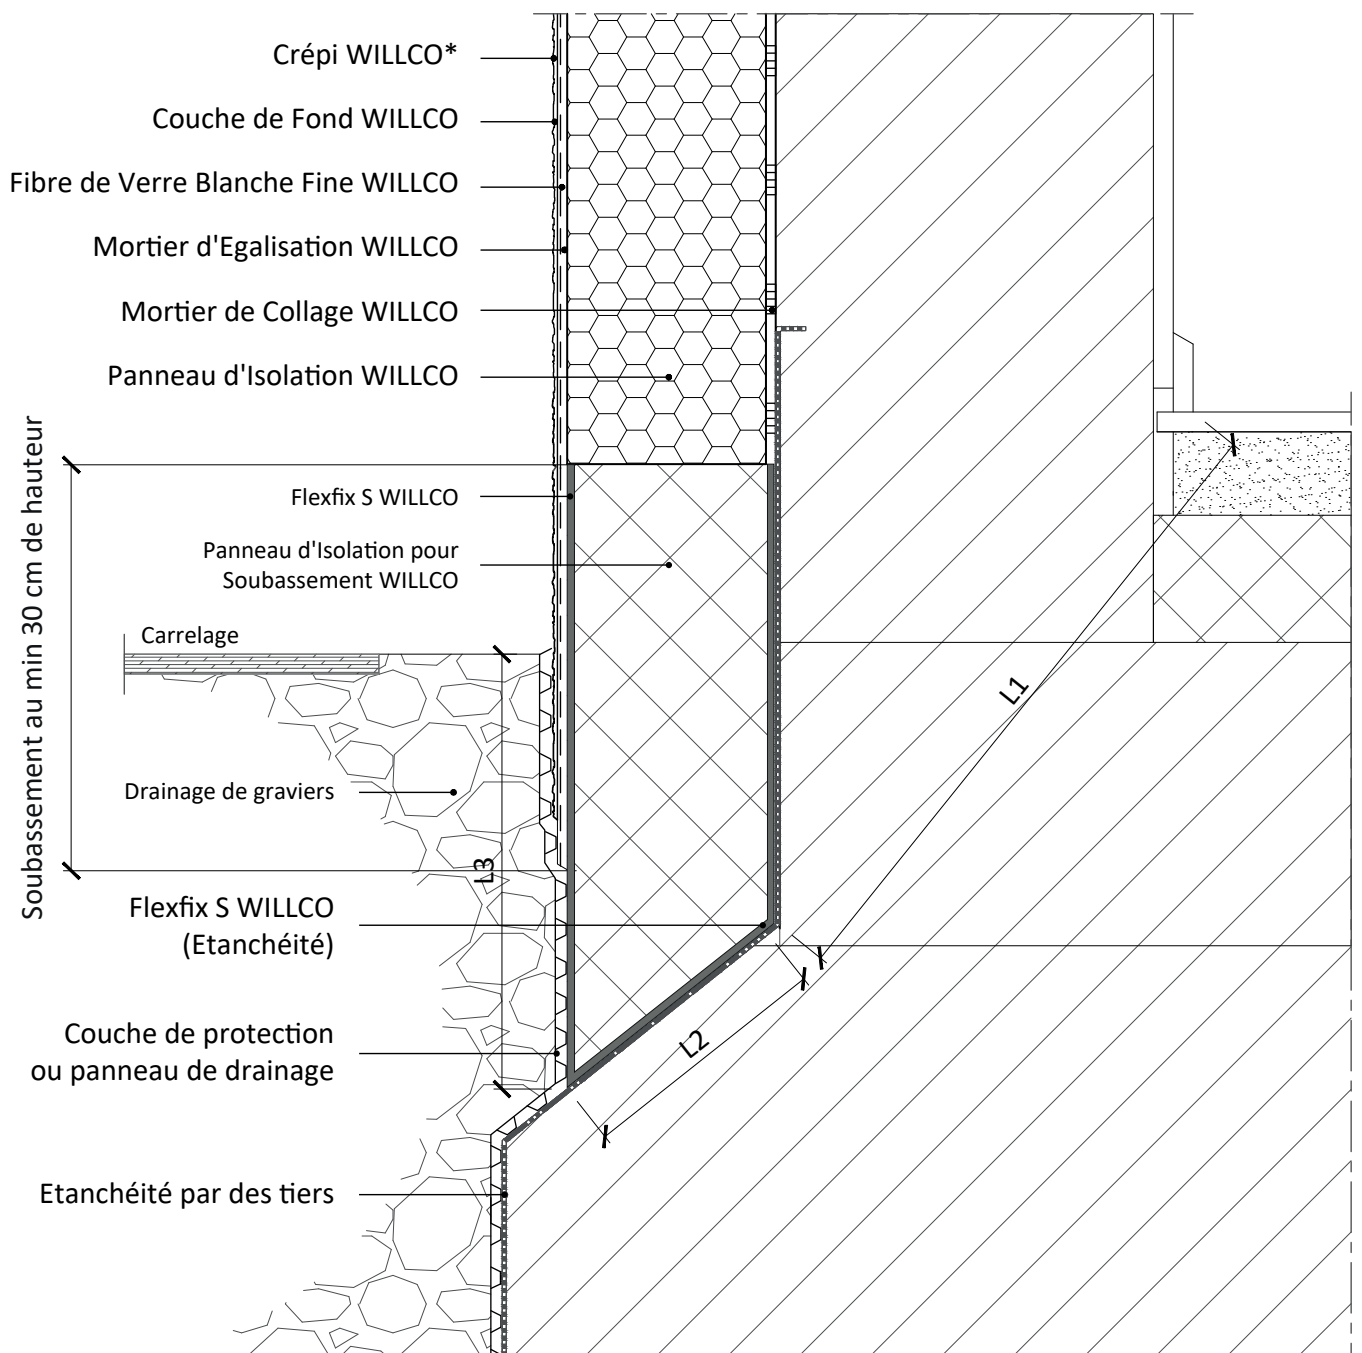


* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable.

Nœud de construction linéaire approuvé PEB :
 $(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER UN SOUBASSEMENT DANS LE SOL - SANS UN PROFIL DE SOCLE - VARIANTE 1	
Détail : 2.9.1	Coupe verticale	
Date : 12.2024	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

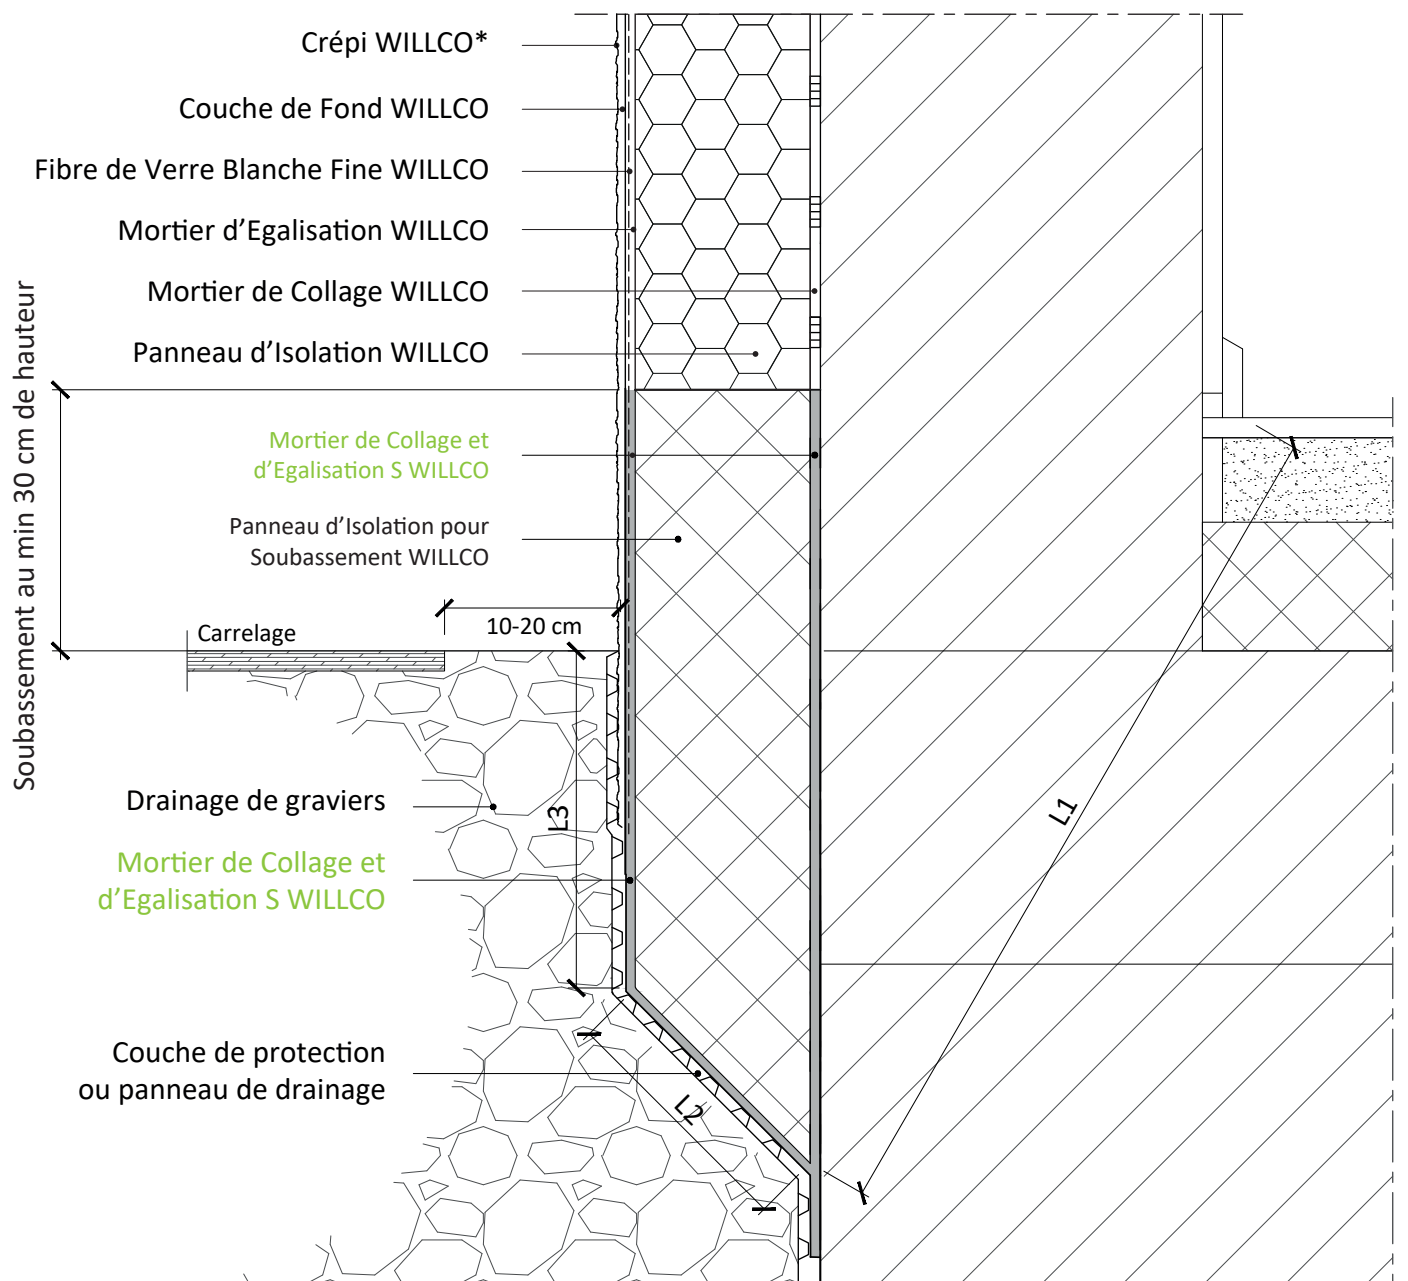



* Enduits décoratifs minéraux au niveau du socle doivent être peints avec une peinture imperméable.

Nœud de construction linéaire approuvé PEB :

$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	ISOLER UN SOUBASSEMENT - JONCTION AVEC TERRASSE EXISTANTE	
Détail : 2.10	Coupe verticale	
Date : 10.2025	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

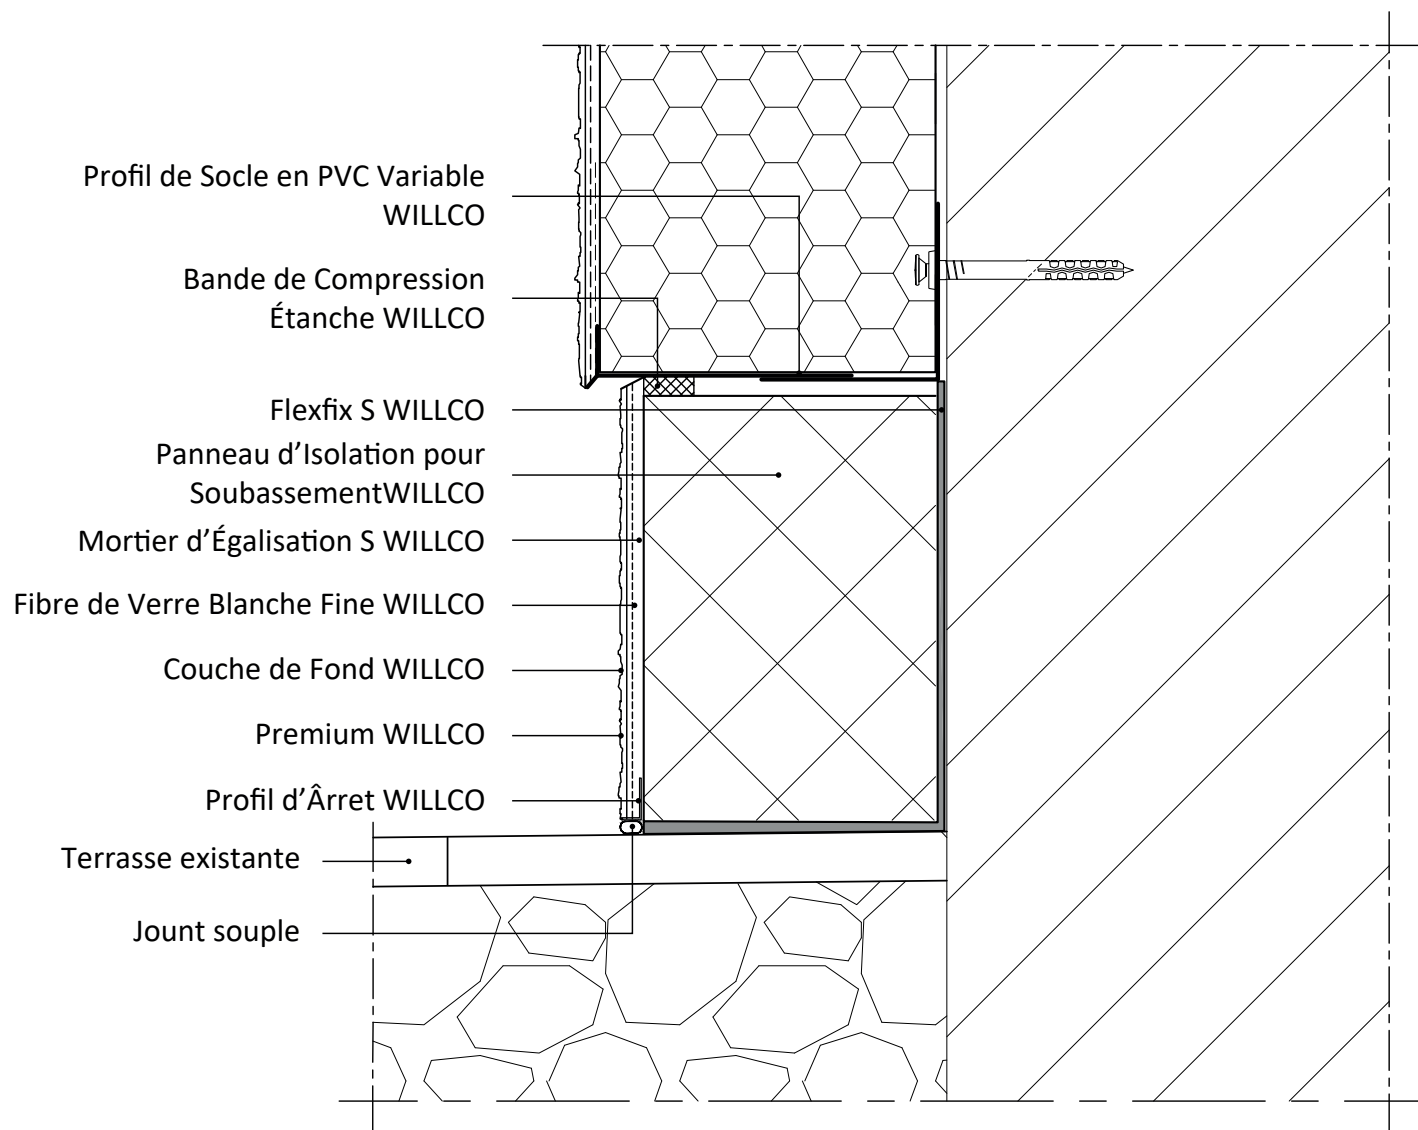


Déclin du sol 2%

Avec ce détail de principe, il doit prendre en compte un nœud de bâtiment non conforme (terrasse existante).

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	ISOLER UN SOUBASSEMENT - JONCTION AVEC TERRASSE EXISTANTE - VARIANTE 1 MORTIER DE COLLAGE ET D'ÉGALISATION FINISH WILLCO	
Détail : 2.10.1	Coupe verticale	
Date : 10.2025	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

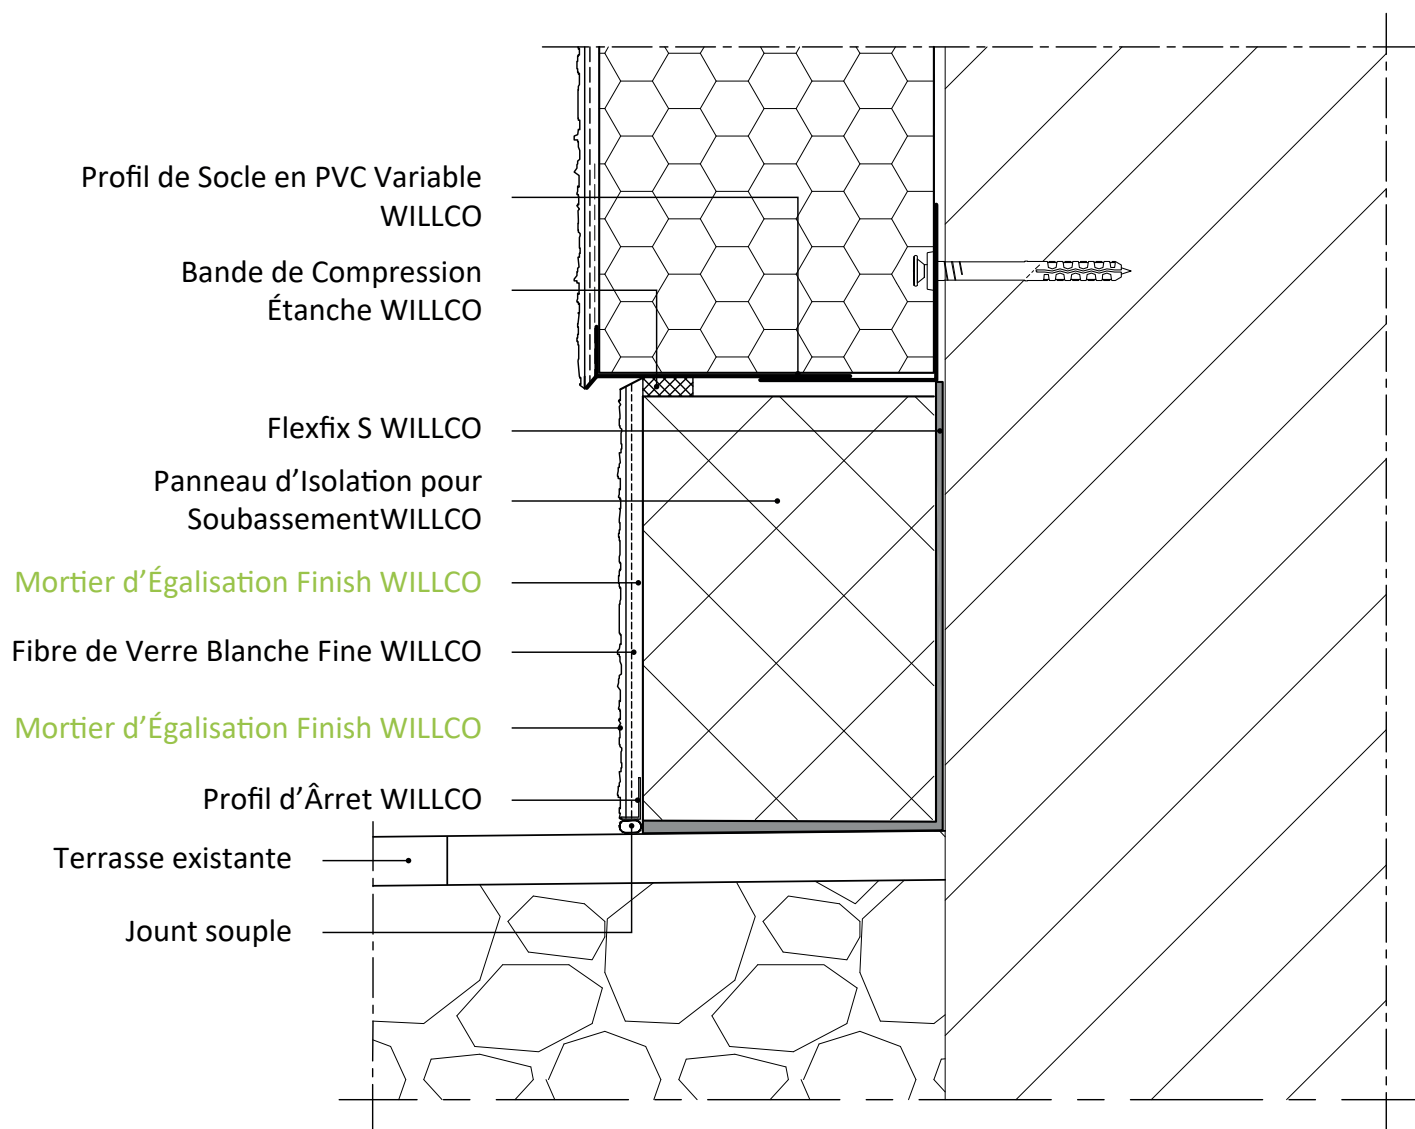


Déclin du sol 2%

Avec ce détail de principe, il doit prendre en compte un nœud de bâtiment non conforme (terrasse existante).

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	ISOLER UN SOUBASSEMENT - JONCTION AVEC TERRASSE EXISTANTE - VARIANTE 2 NATURSTEINPUTZ WILLCO	
Détail : 2.10.2	Coupe verticale	
Date : 10.2025	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

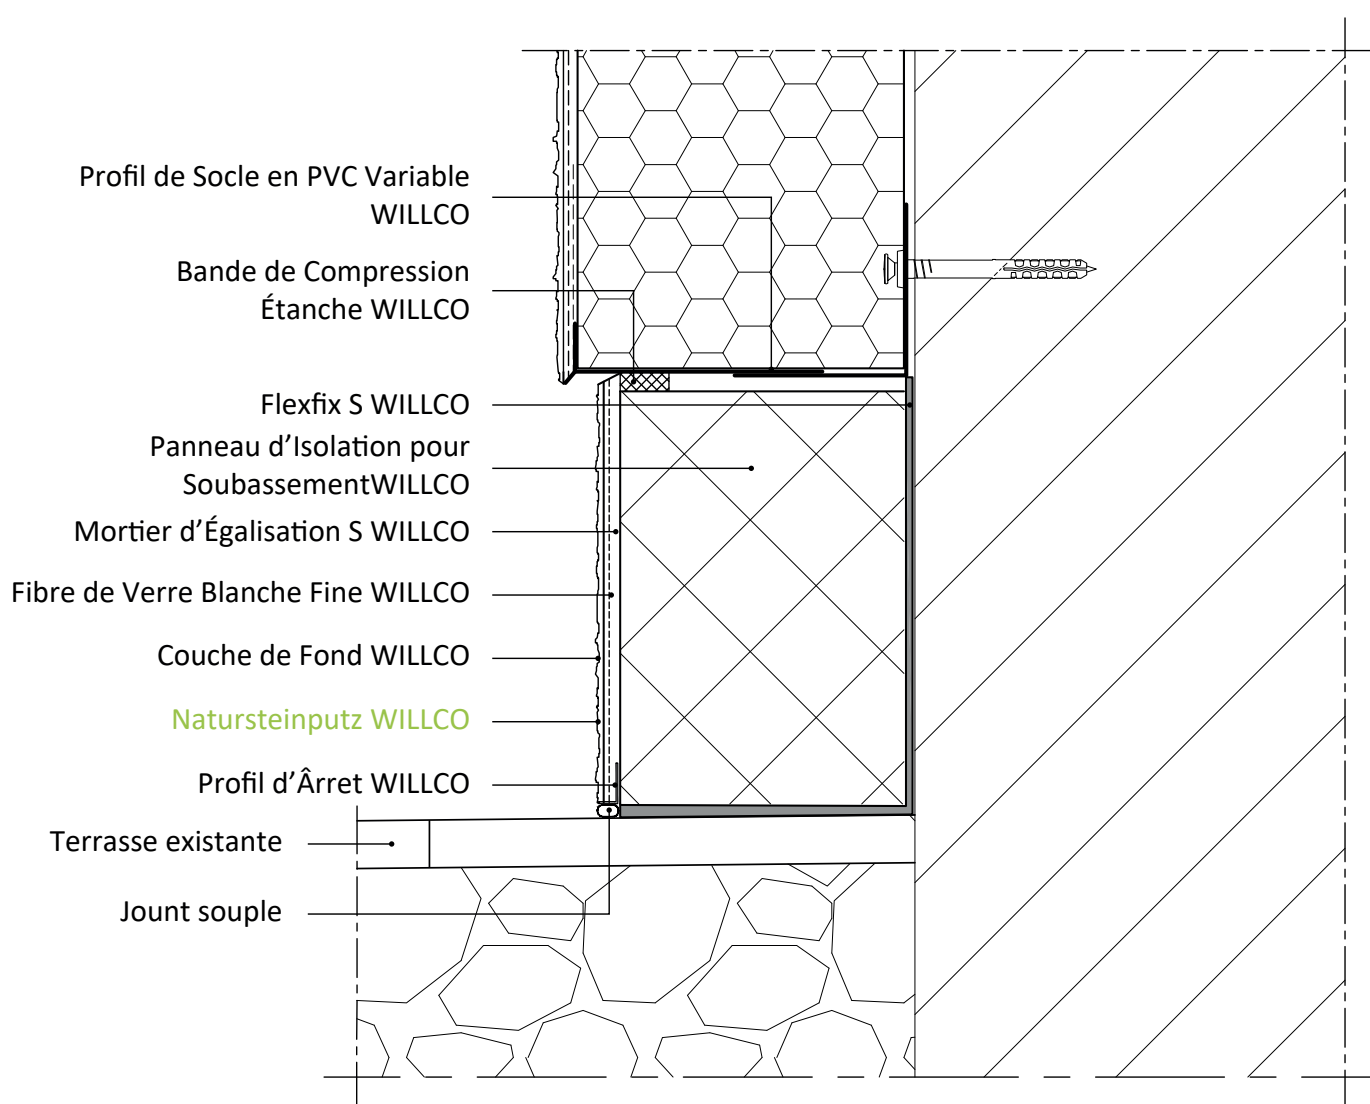


Déclin du sol 2%

Avec ce détail de principe, il doit prendre en compte un nœud de bâtiment non conforme (terrasse existante).


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	FINITION DE PLINTHE AVEC LA PLINTHE WILLCO - DANS LE SOL	
Détail : 2.11	Coupe verticale	
Date : 05.2026	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

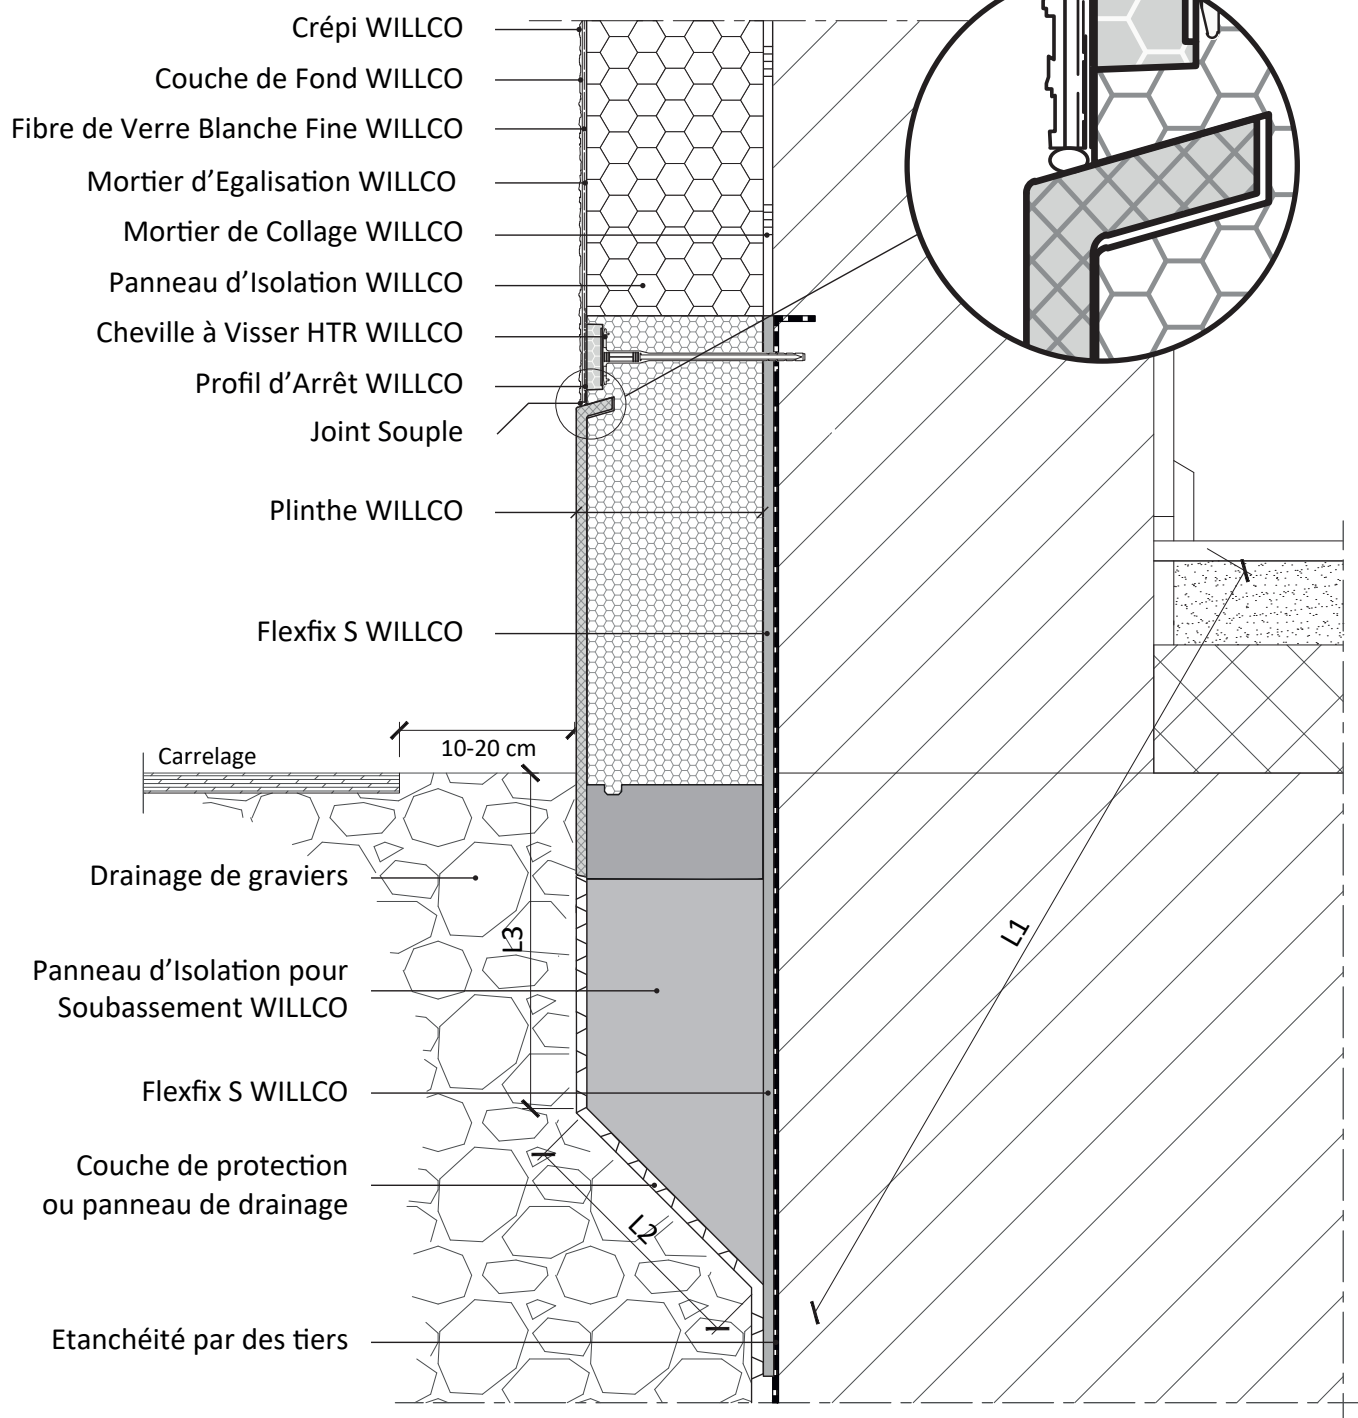

Nœud de construction linéaire approuvé PEB:
 $(L1 + L2 + L3) \geq 1m$


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	FINITION DE PLINTHE AVEC LA PLINTHE WILLCO - JONCTION AVEC TERRASSE EXISTANTE	
Détail : 2.12	Coupe verticale	
Date : 10.2025	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

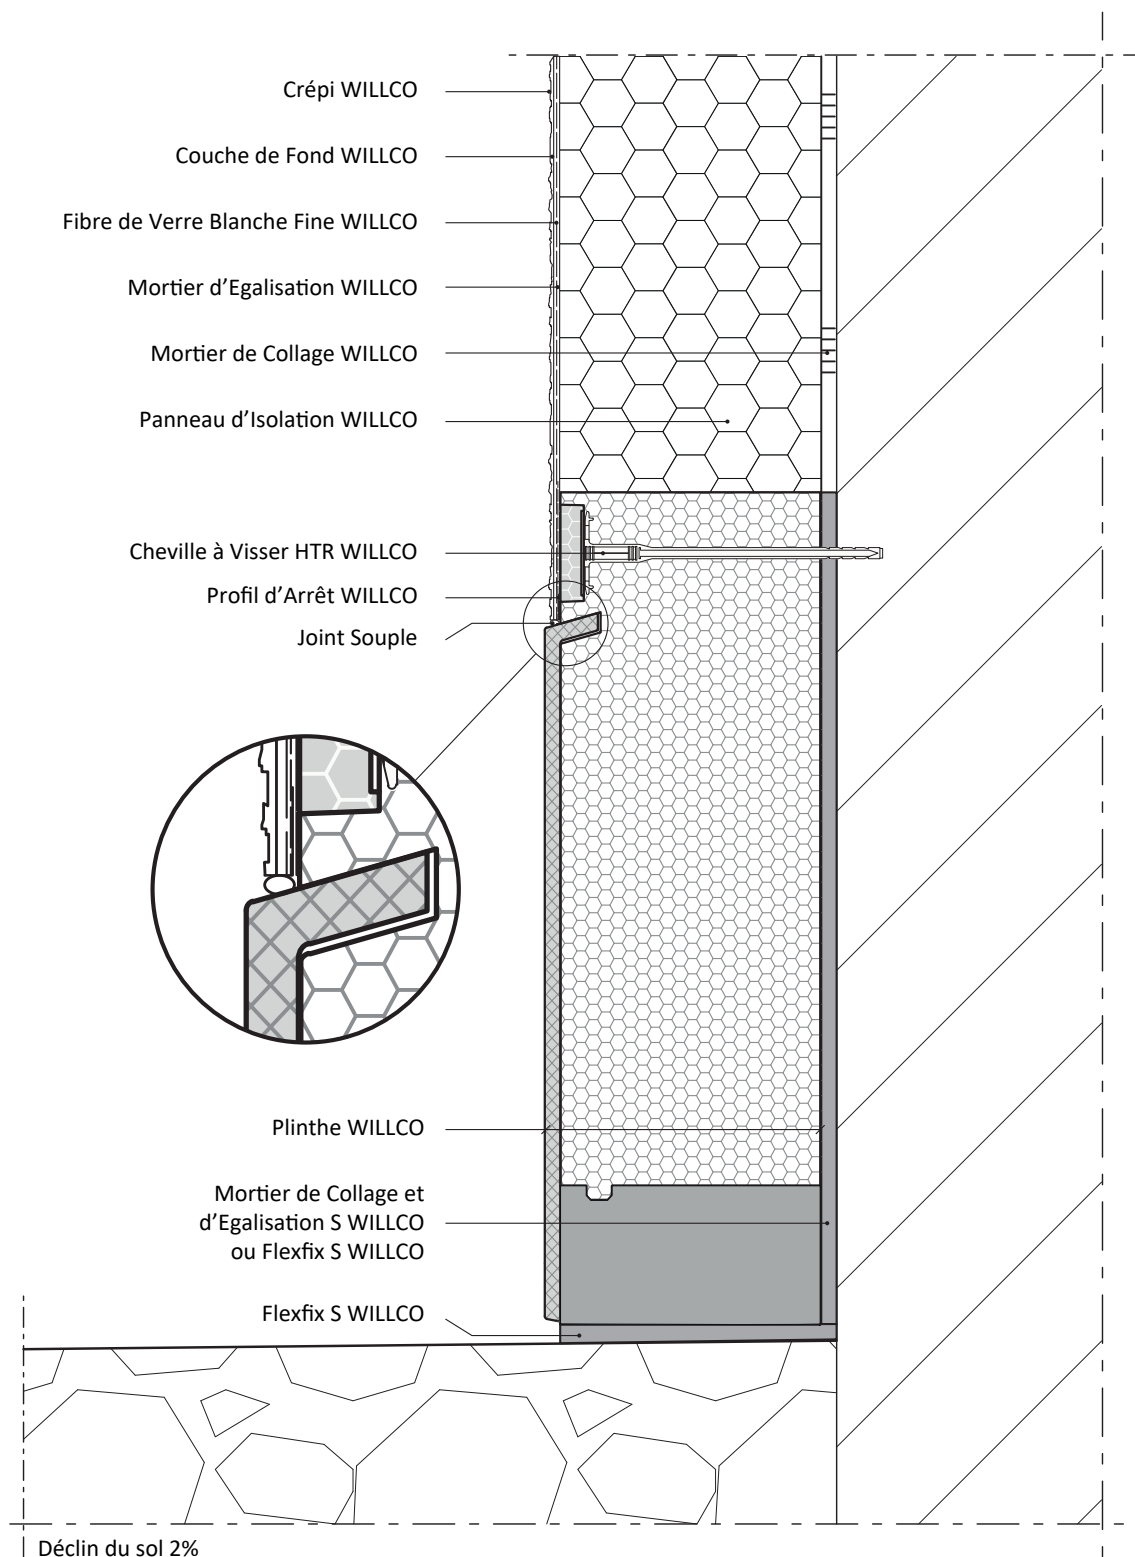


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION AVEC UN PROFIL DE TOITURE PLATE	
Détail : 3.1	Coupe verticale	
Date : 10.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

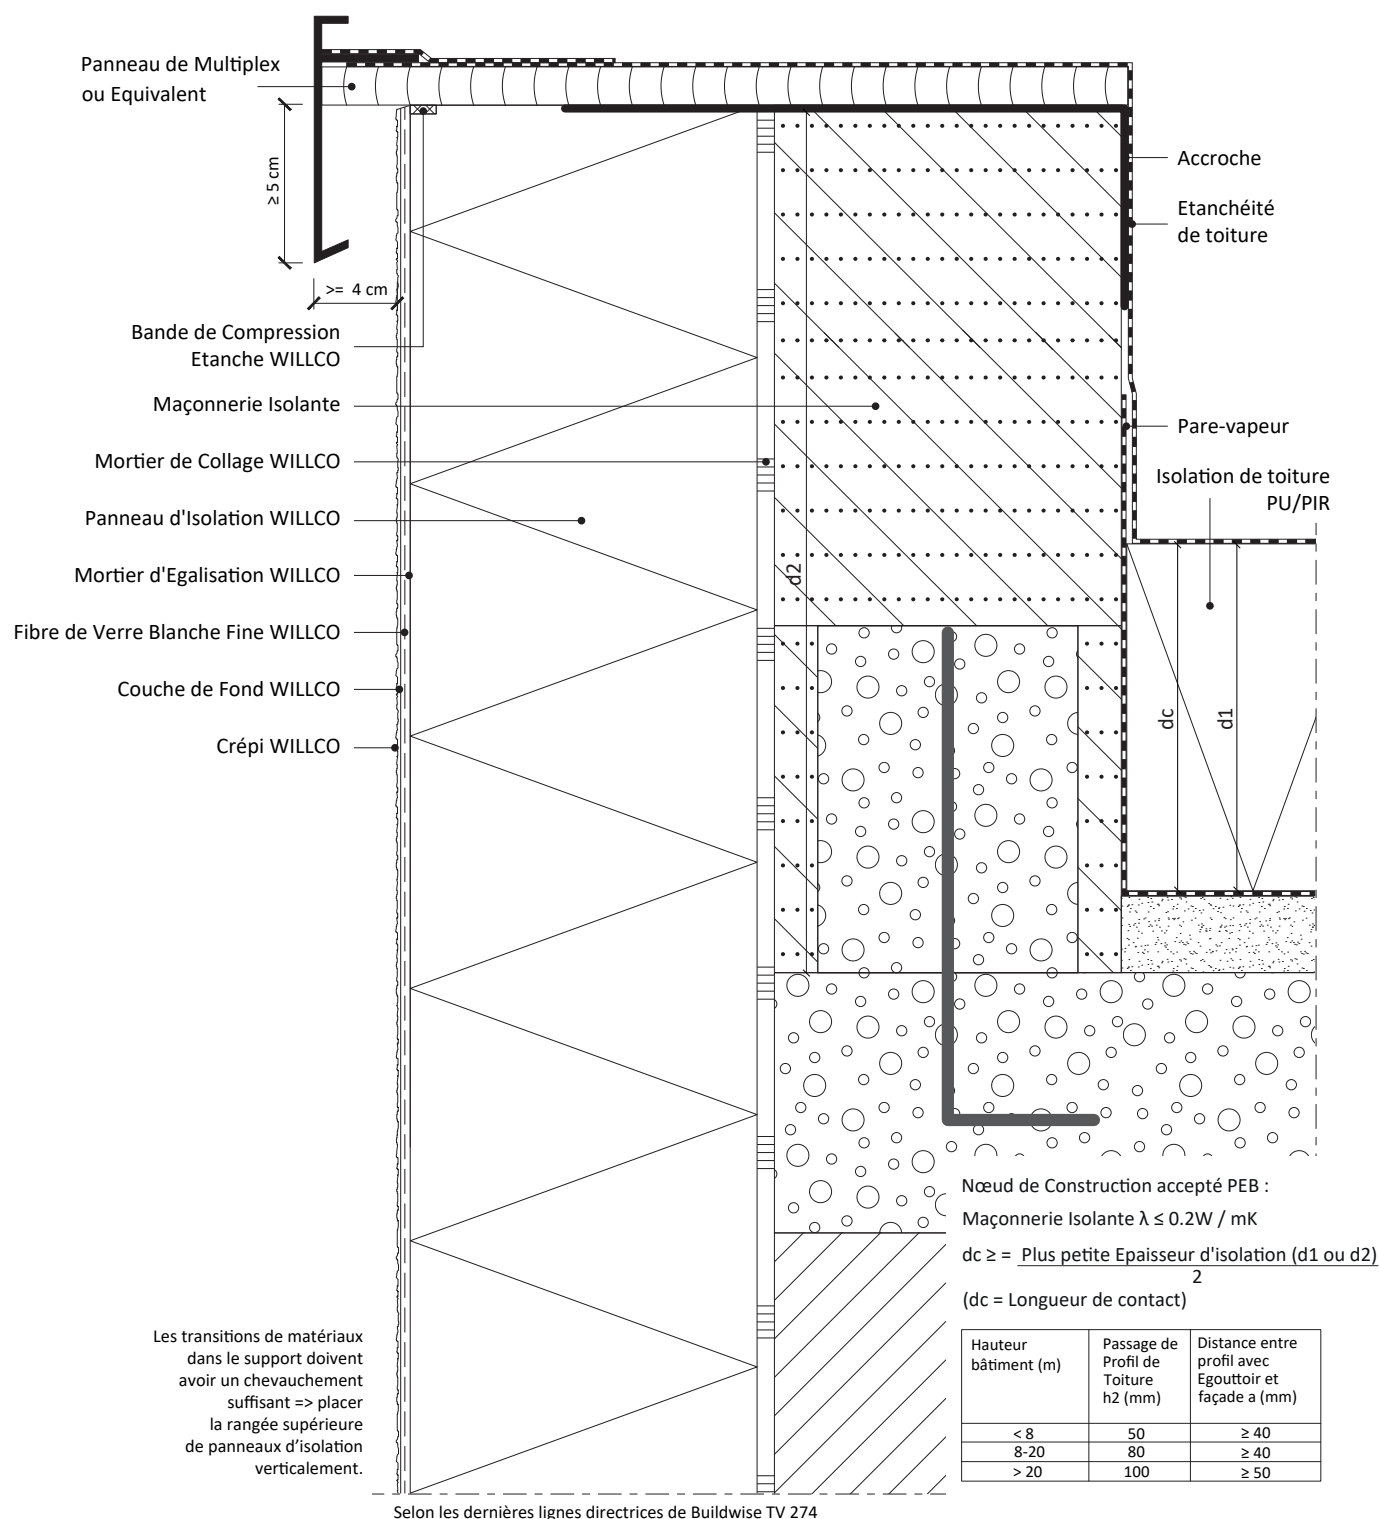

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION AVEC UN PROFIL DE TOITURE WILLCO PLATE	
Détail : 3.2	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

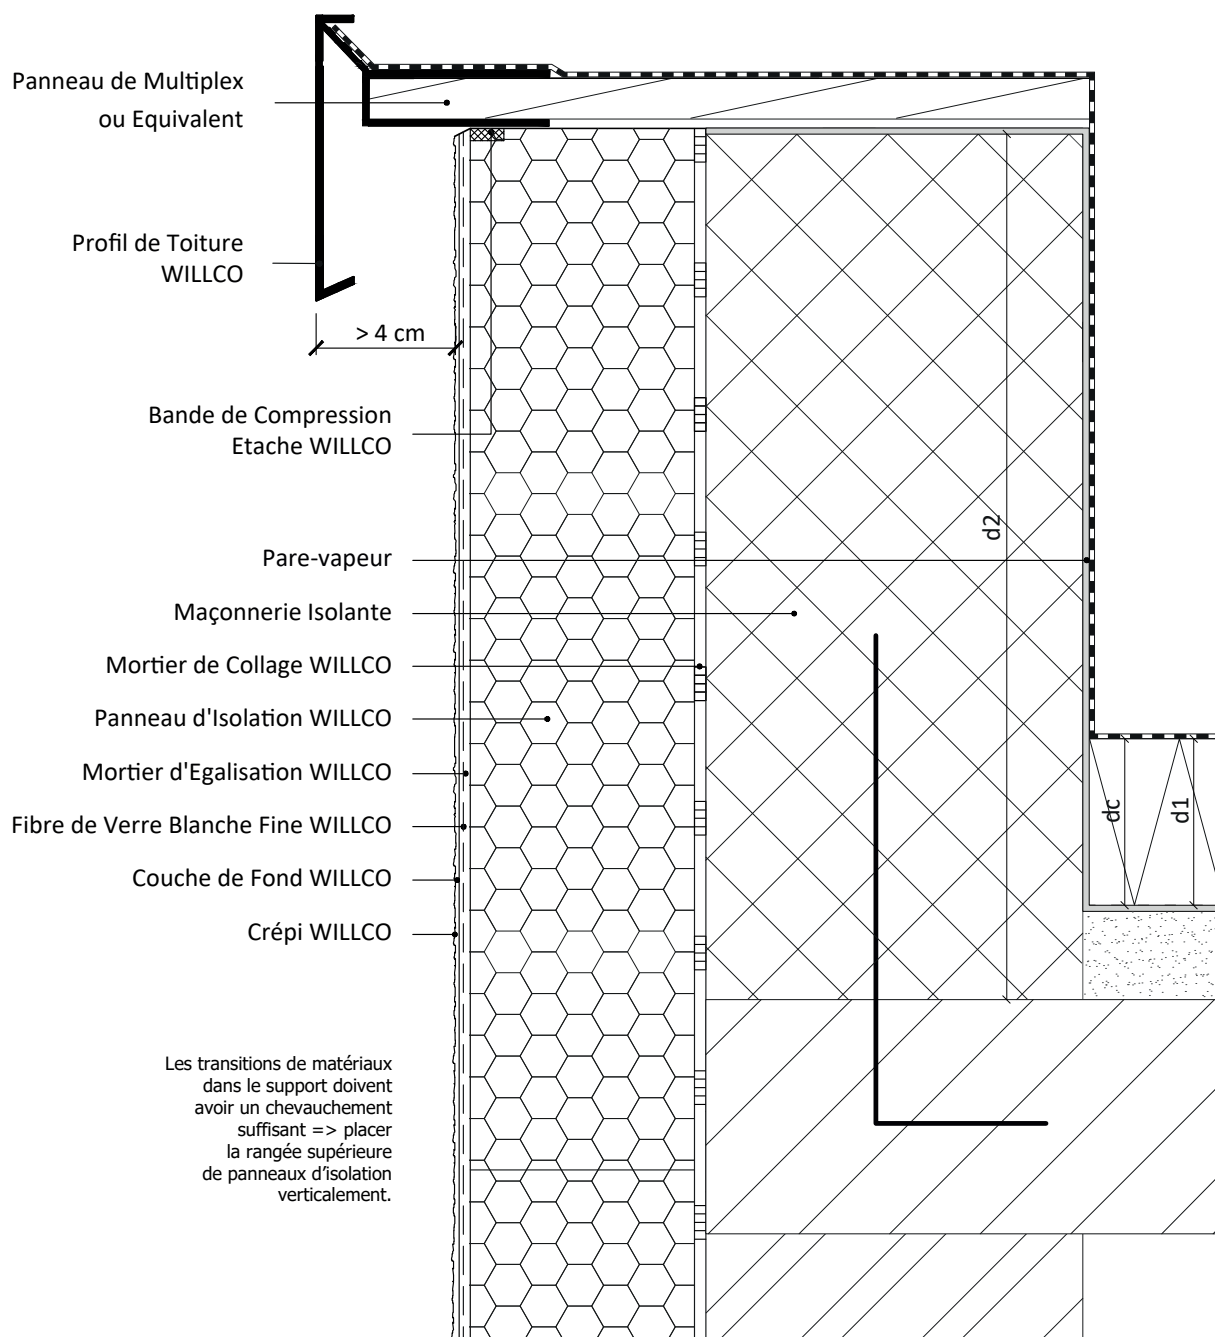

Nœud de Construction accepté PEB :


Maçonnerie Isolante $\lambda \leq 0.2W / mK$

$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

(dc = Longueur de contact)


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION AVEC LE PROFIL DE TOITURE WILLCO PLATE - AVEC SUPPORT	
Détail : 3.2.1	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

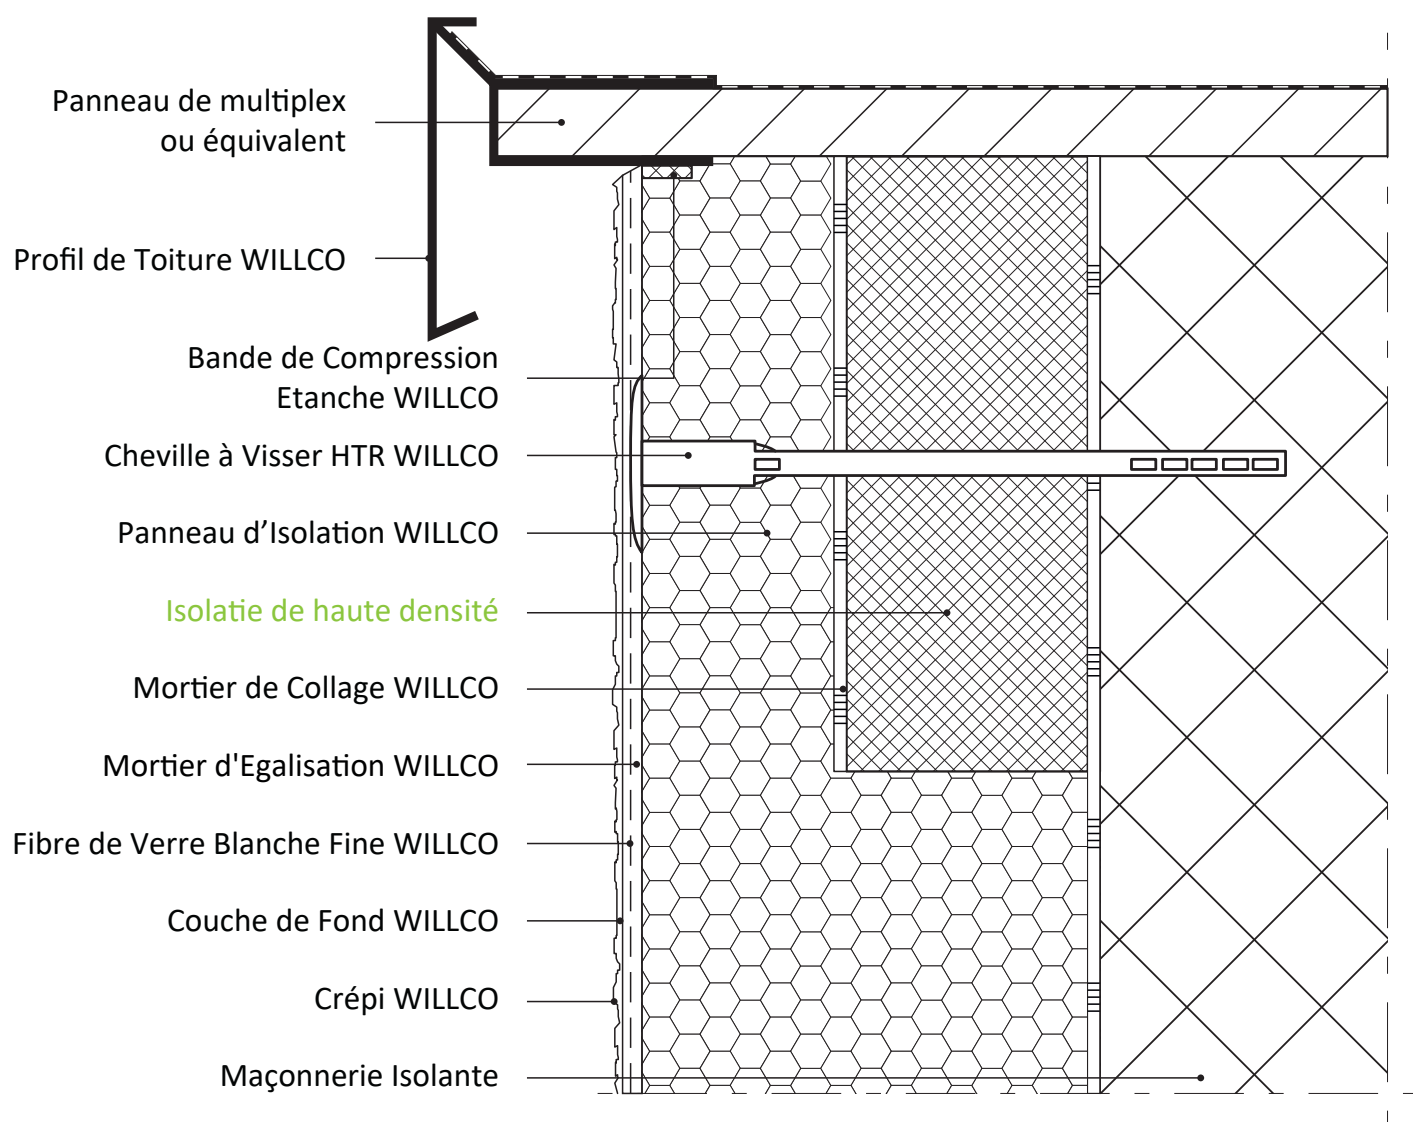

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	JONCTION À UNE PLATE-FORME AVEC UN MUR RELEVÉ		
Détail : 3.3	Coupe verticale		
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO		

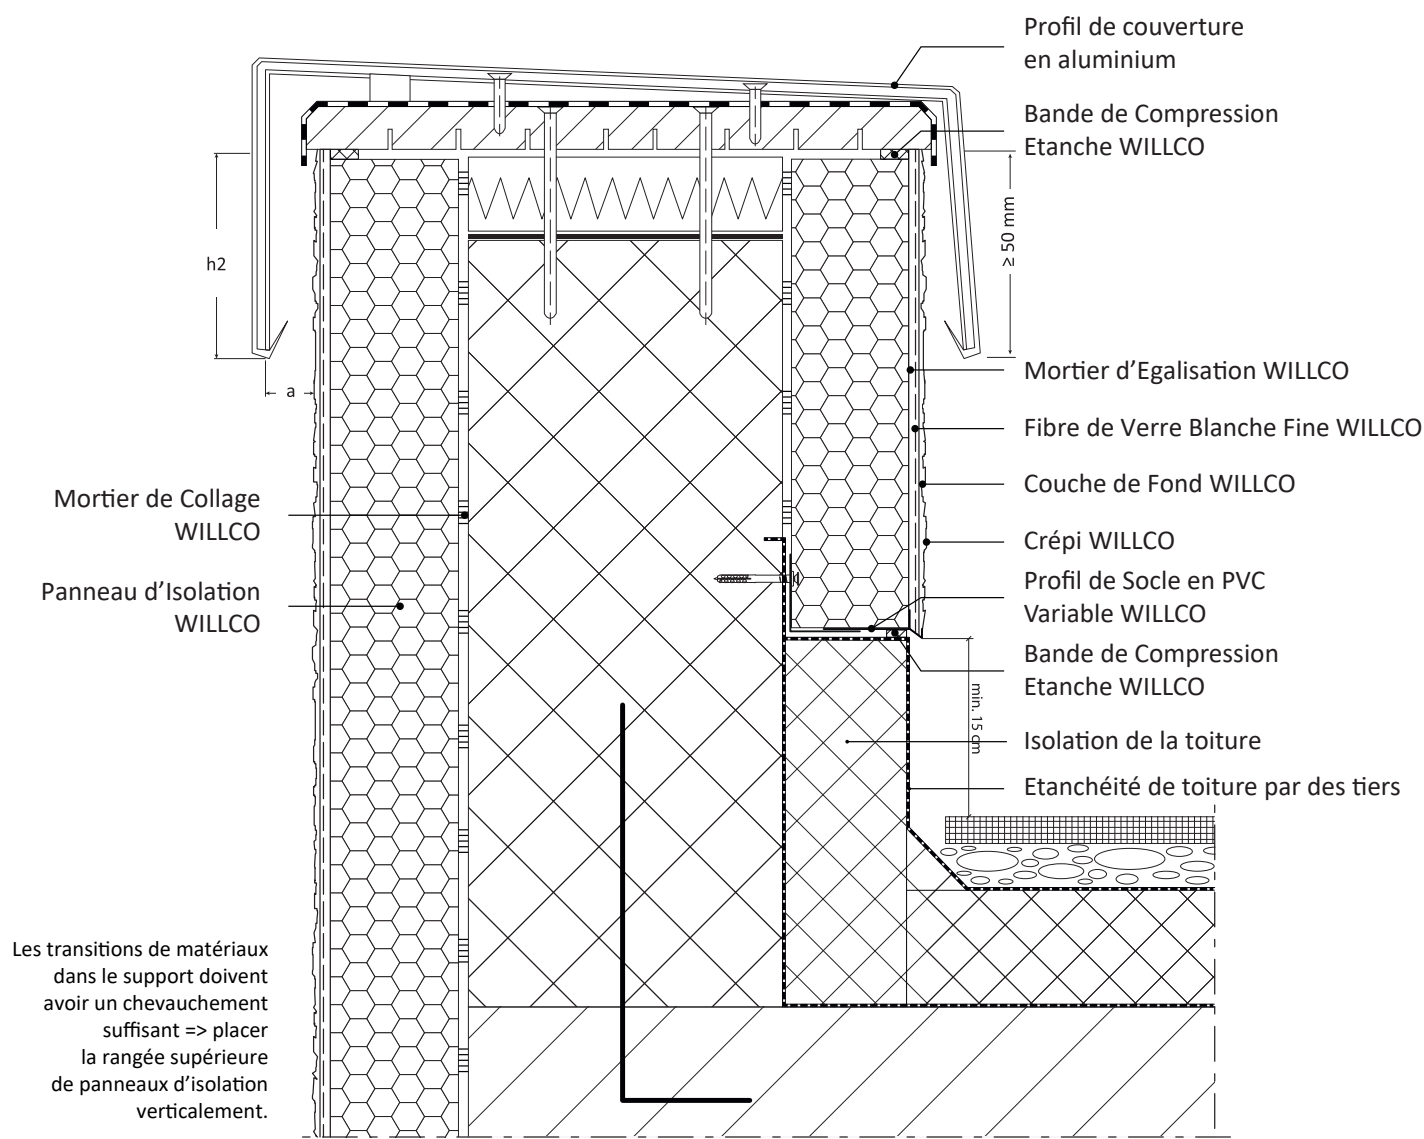

Hauteur du bâtiment (m)	h2 (mm)	a (mm)
< 8	50	≥ 40
8 - 20	80	≥ 40
> 20	100	≥ 50


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	JONCTION AVEC UN PROFIL DE TOITURE PLATE - AVEC LE PROFIL 03 PROATTIKA® WILLCO	
Détail : 3.4	Coupe verticale	
Date : 07.2024	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

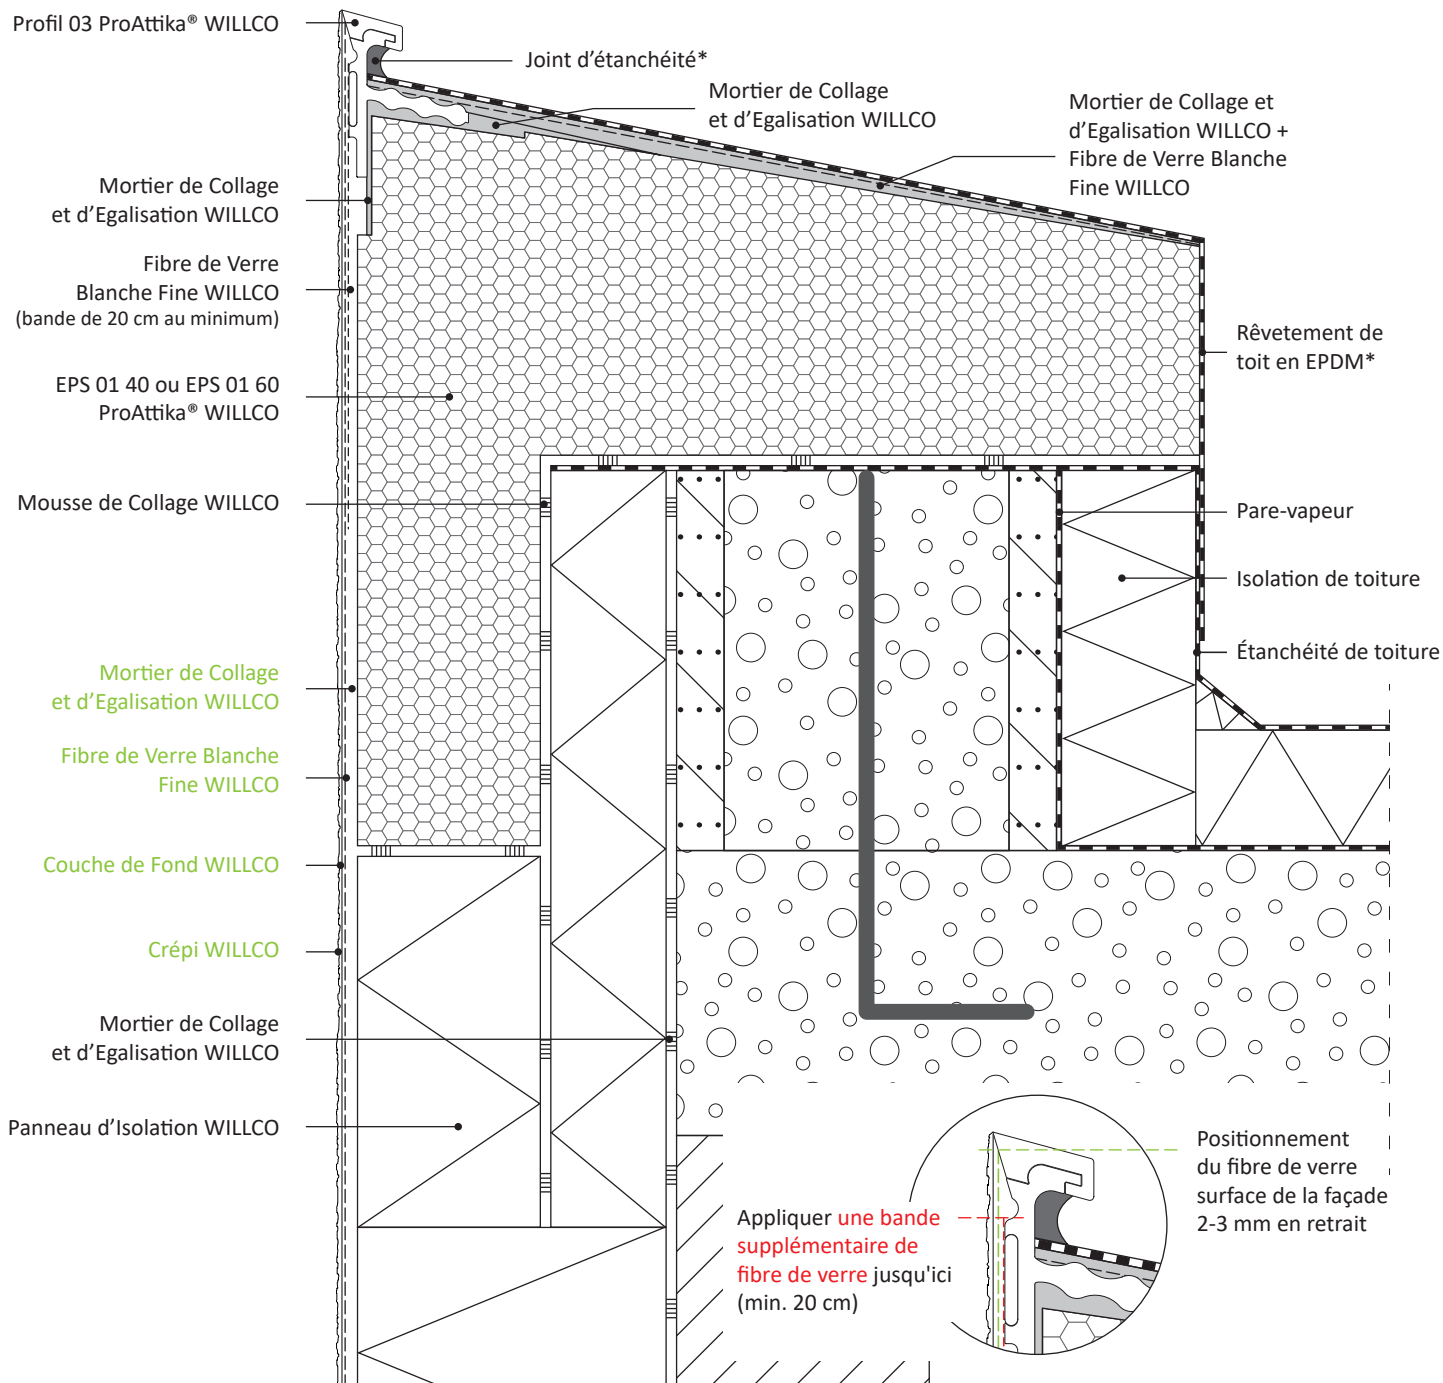

* Une liste des composants compatibles pour le traitement du profil ProAttika® WILLCO est disponible sur demande.

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	JONCTION MENUISERIE AVEC DES APPUIS DE FENÊTRE EN ALU	
Détail : 4.1	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

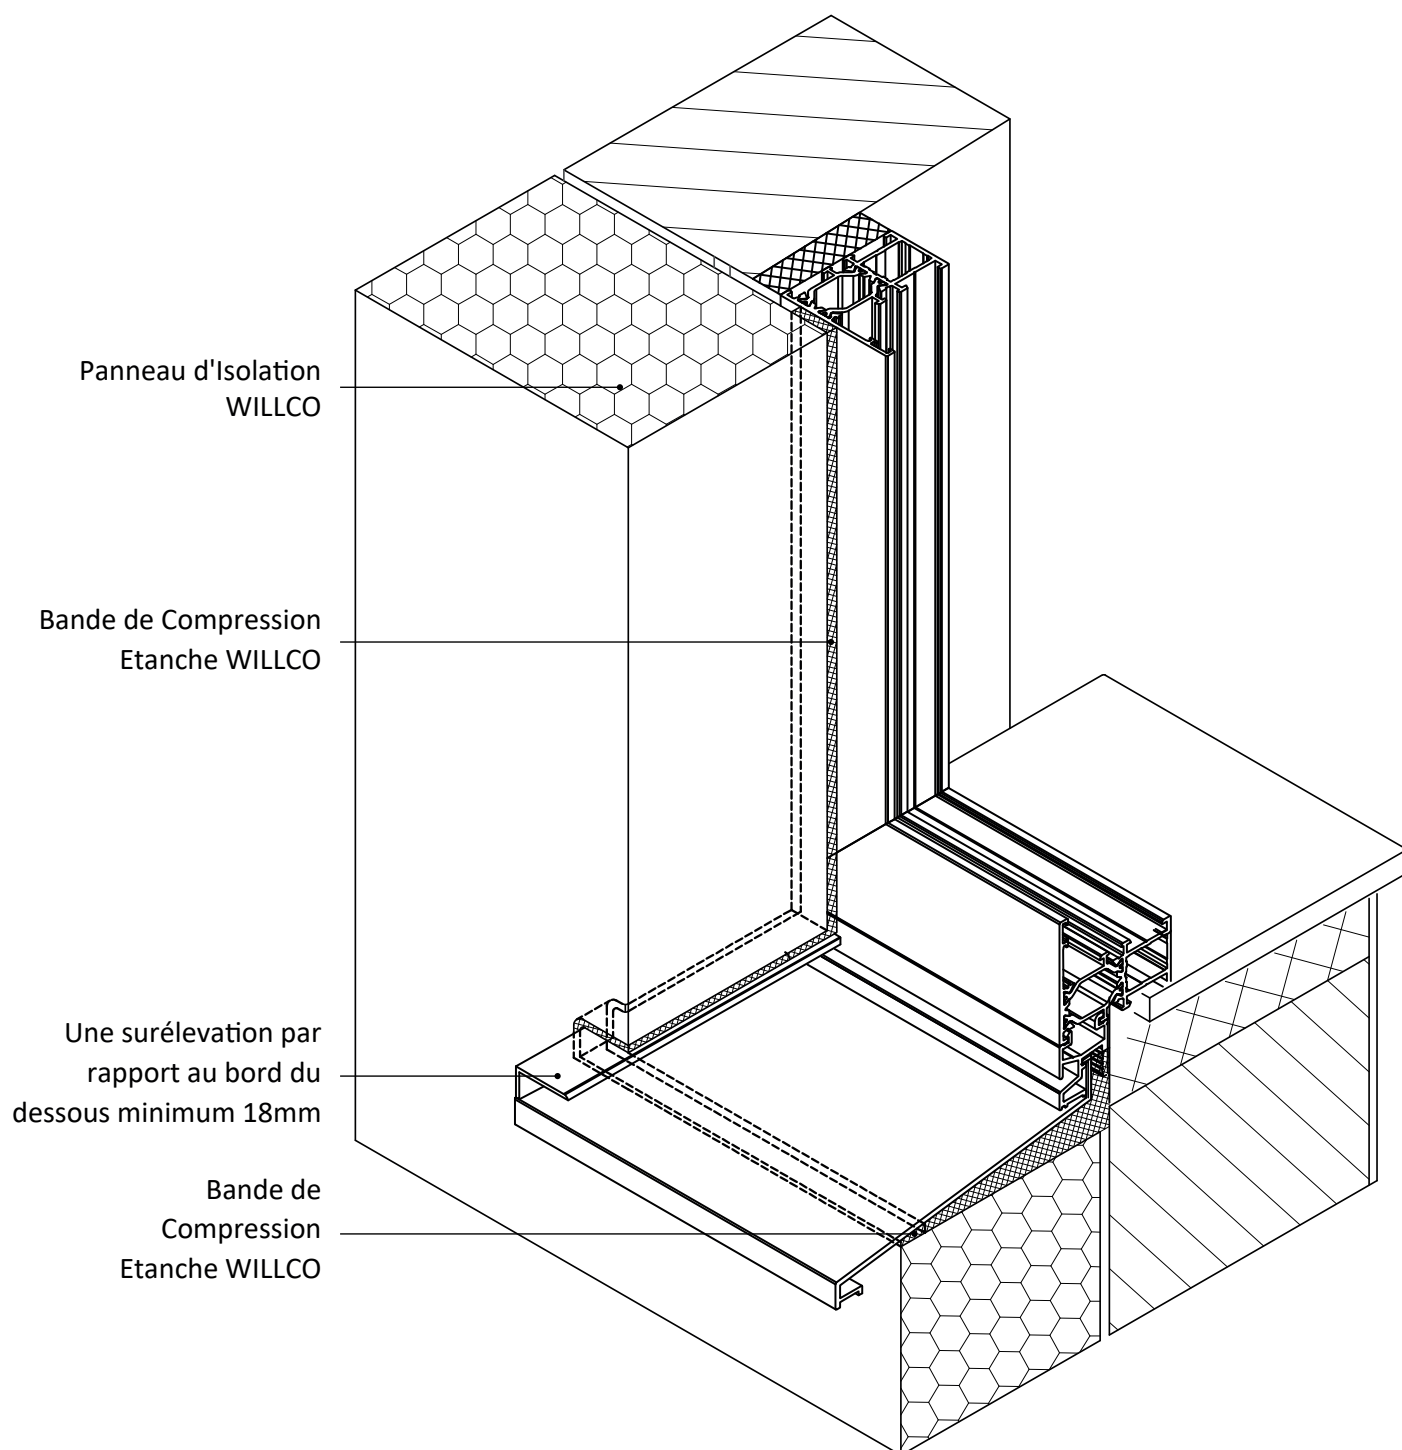

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	DÉTAIL DE PLACEMENT DE BANDE DE COMPRESSION ÉTANCHE *	
Détail : 4.1.1	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

* Ce n'est pas une situation finie

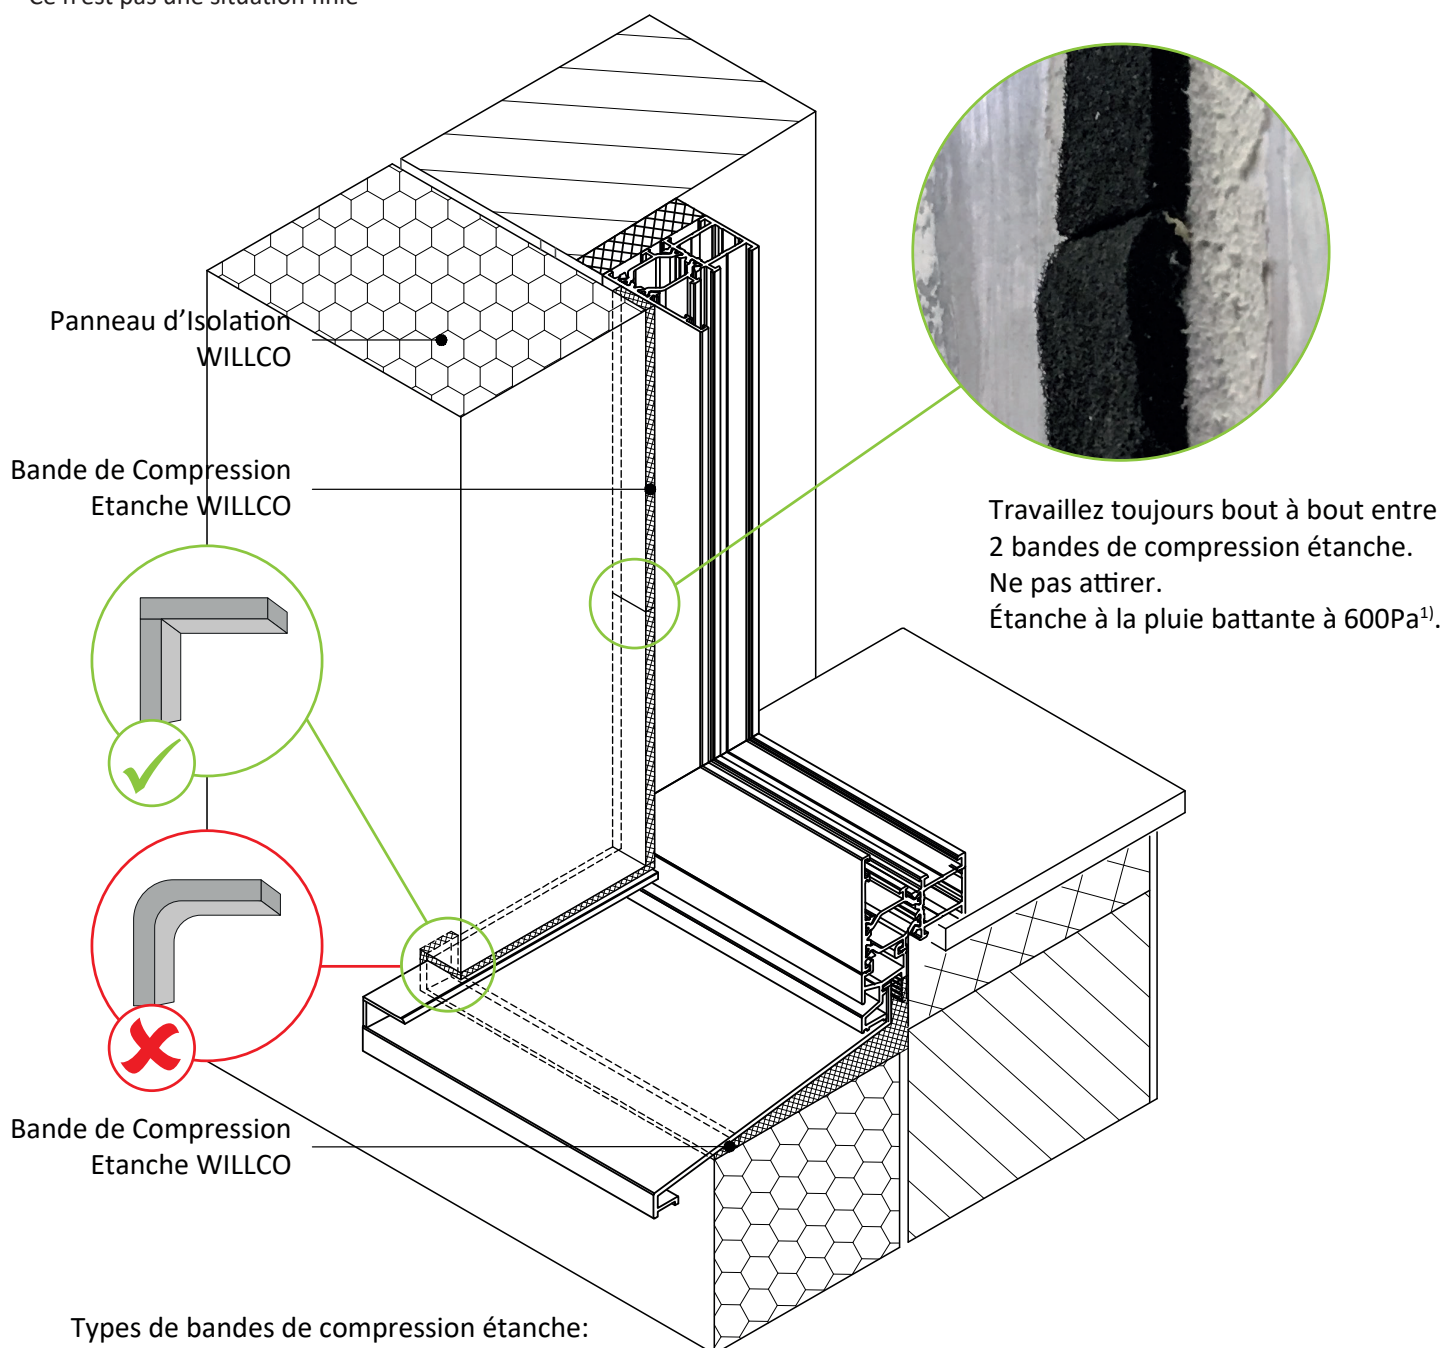

Types de bandes de compression étanche:

15/2-6 mm


15/3-9 mm

30/13-24 mm


¹⁾ Jonction étanche à la pluie battante jusqu'à 6 mm pour le type 15/2-6 mm; 9 mm pour le type 15/3-9 mm; 24 mm pour le type 30/13-24 mm


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION MENUISERIE AVEC DES APPUIS DE FENÊTRE EN PIERRE NATURELLE	
Détail : 4.2	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

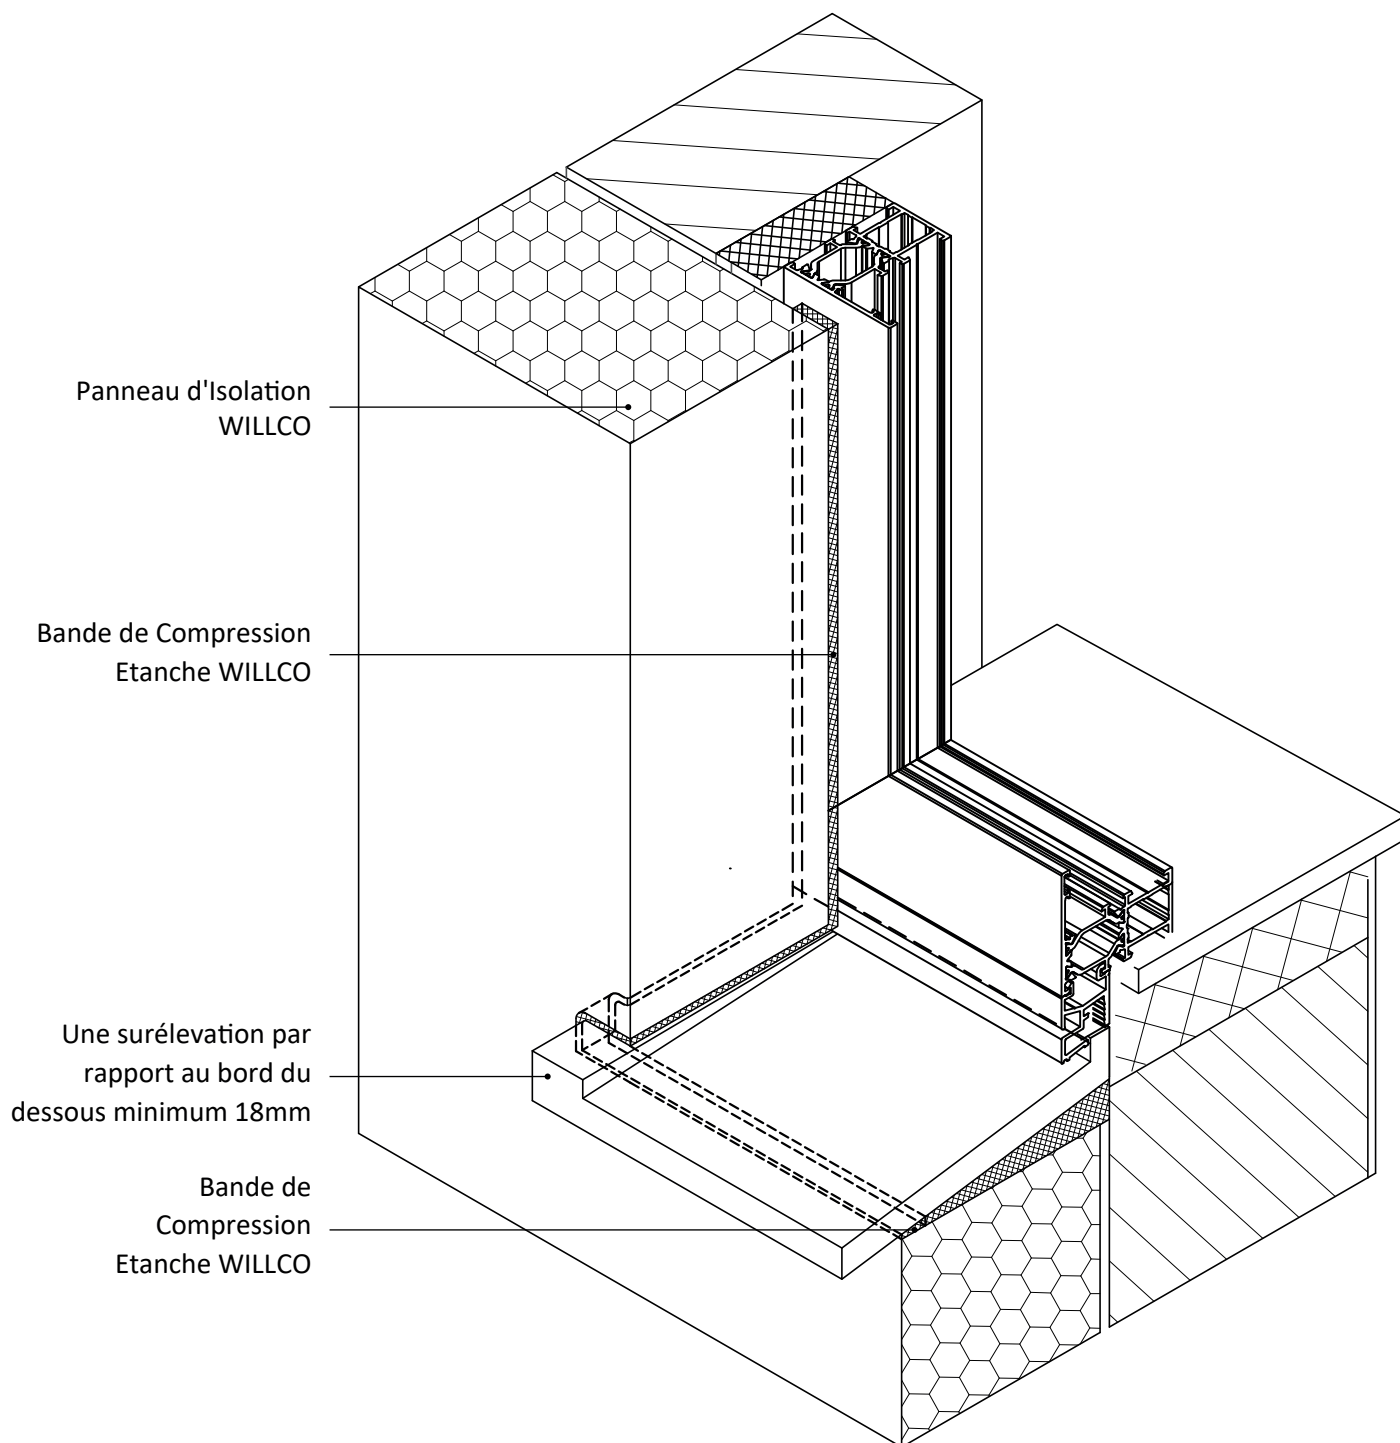


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION DES APPUIS DE FENÊTRE - DANS LA FAÇADE	
Détail : 4.3	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

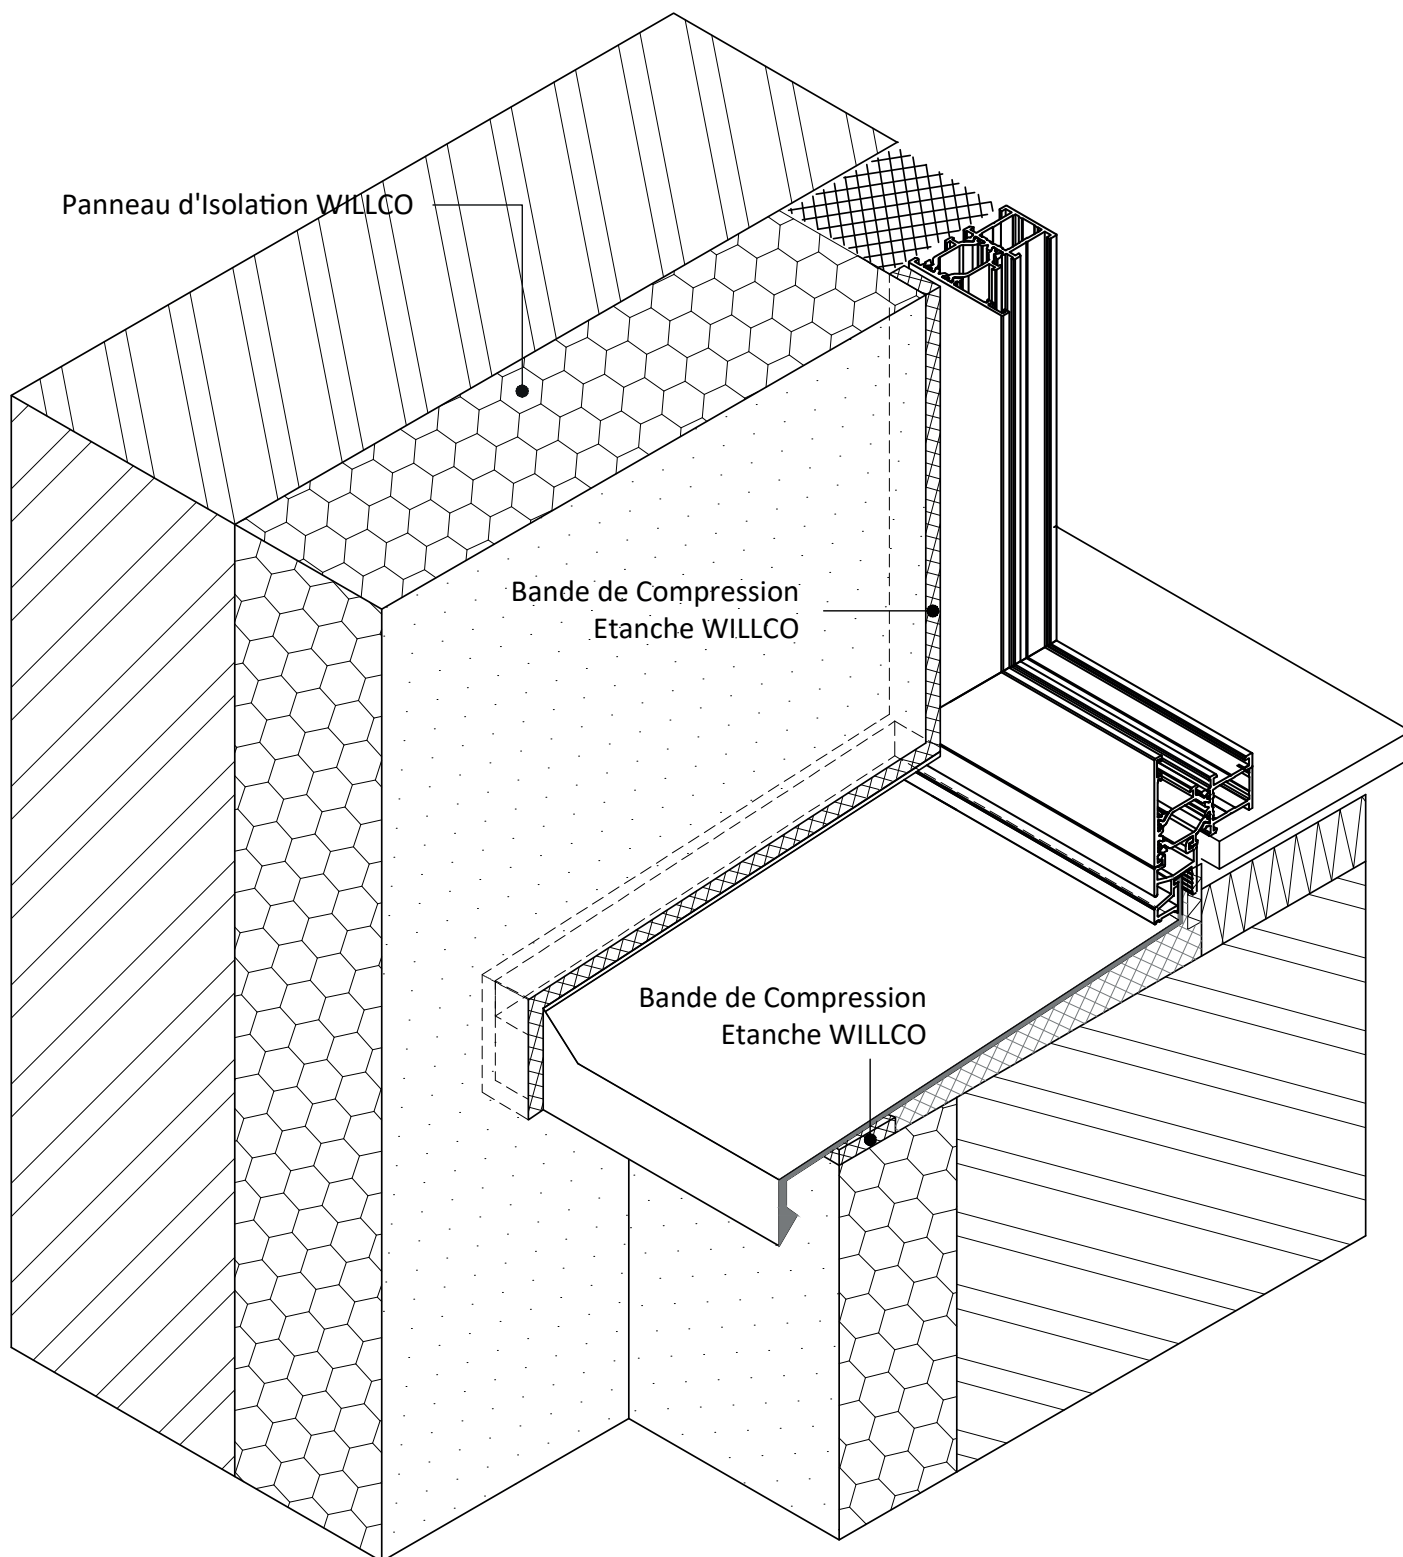


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION MENUISERIE EN ALU - DANS LA FAÇADE	
Détail : 4.4	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

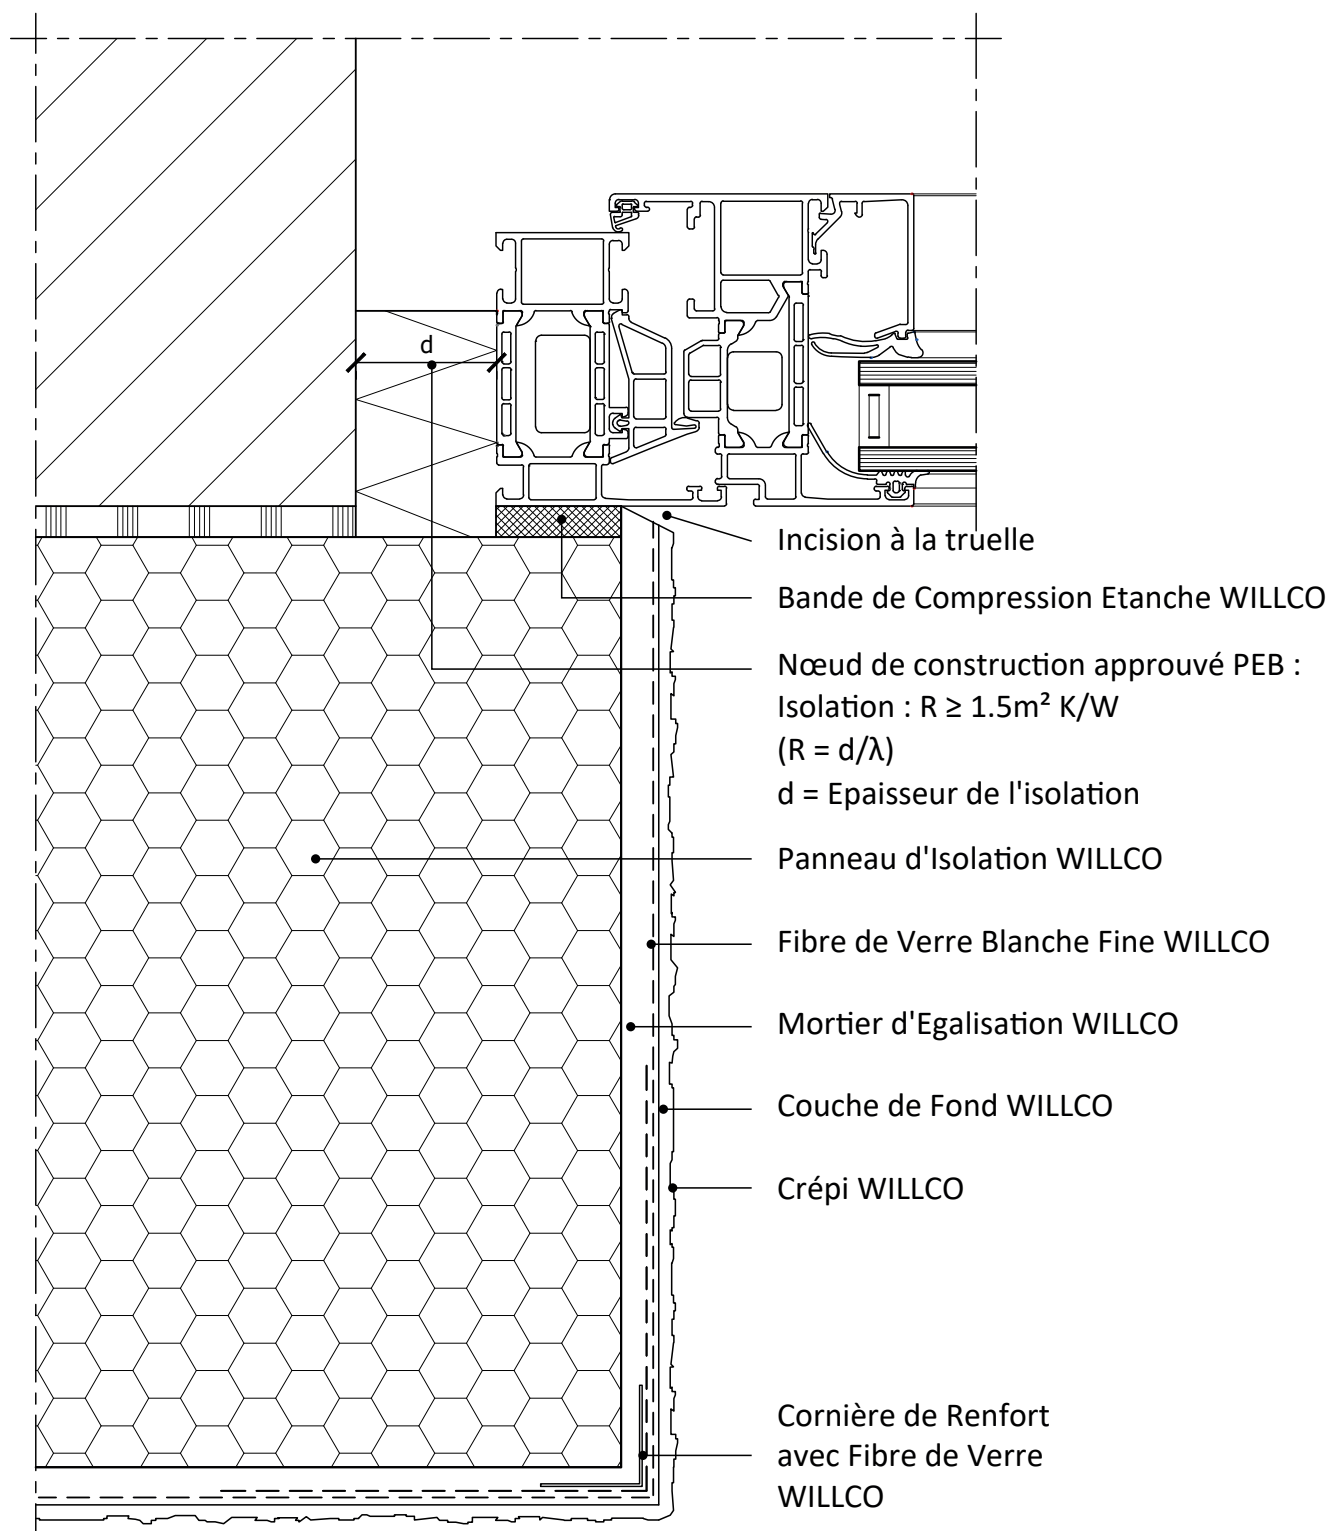


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	JONCTION MENUISERIE EN ALU - DANS LA FAÇADE - AVEC VARIANTE A&B MAXI PLUS	
Détail : 4.5	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

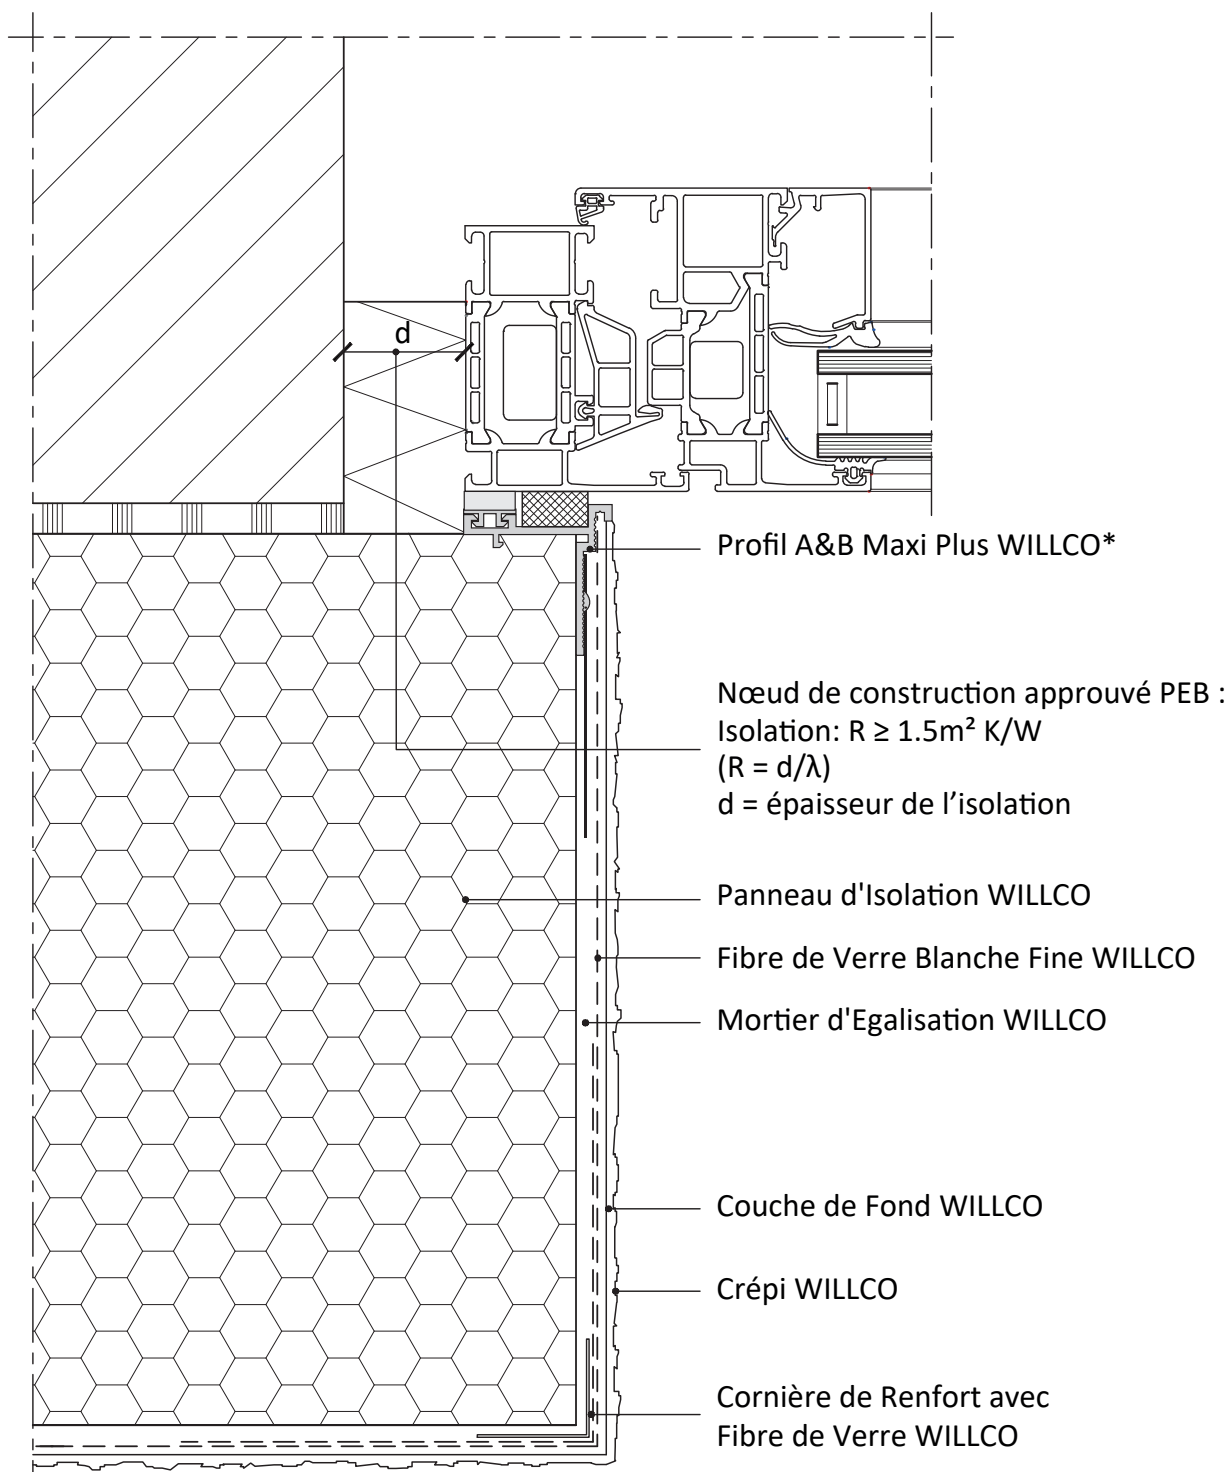


* Profil de raccord type 3 (3D)


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION MENUISERIE EN ALU - DANS LA FAÇADE - AVEC VARIANTE PROFIL D'ARRÊT + JOINT SOUPLE	
Détail : 4.6	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

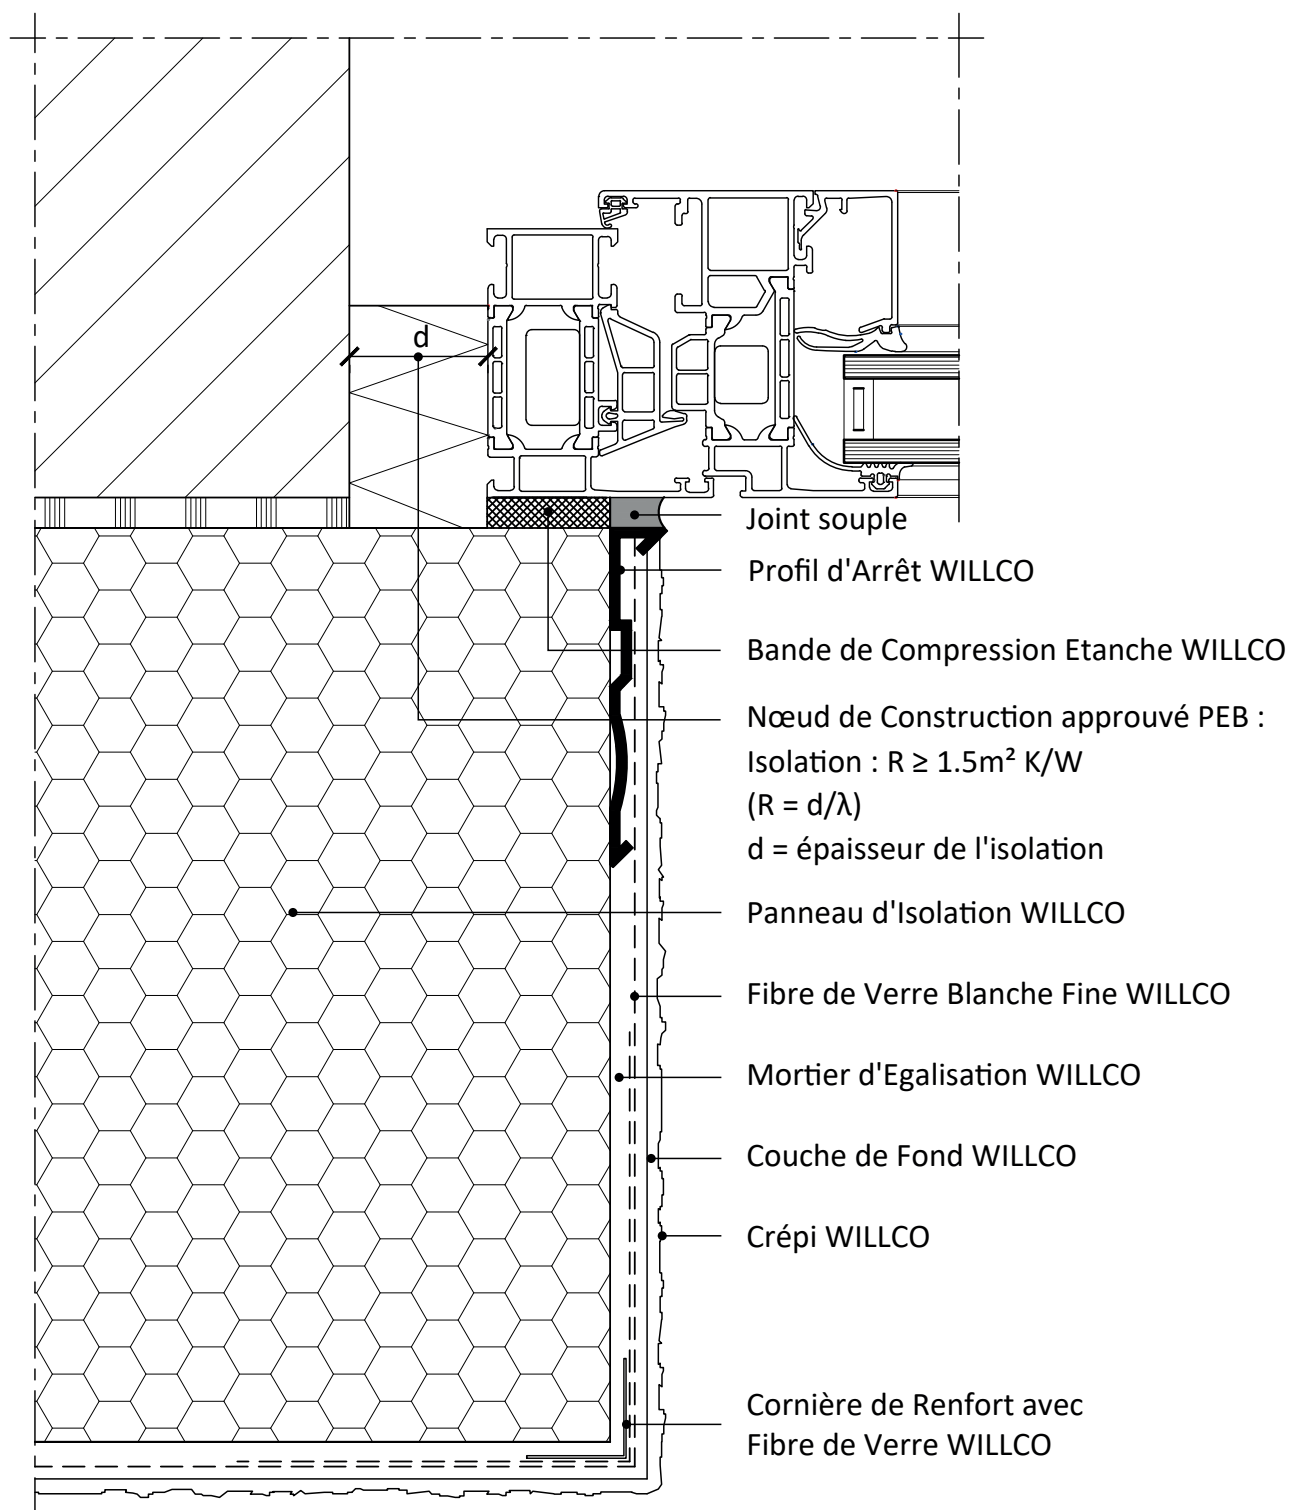


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.



	JONCTION MENUISERIE EN ALU - DANS LA FAÇADE - AVEC VARIANTE PROFIL 5438	
Détail : 4.6.1	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

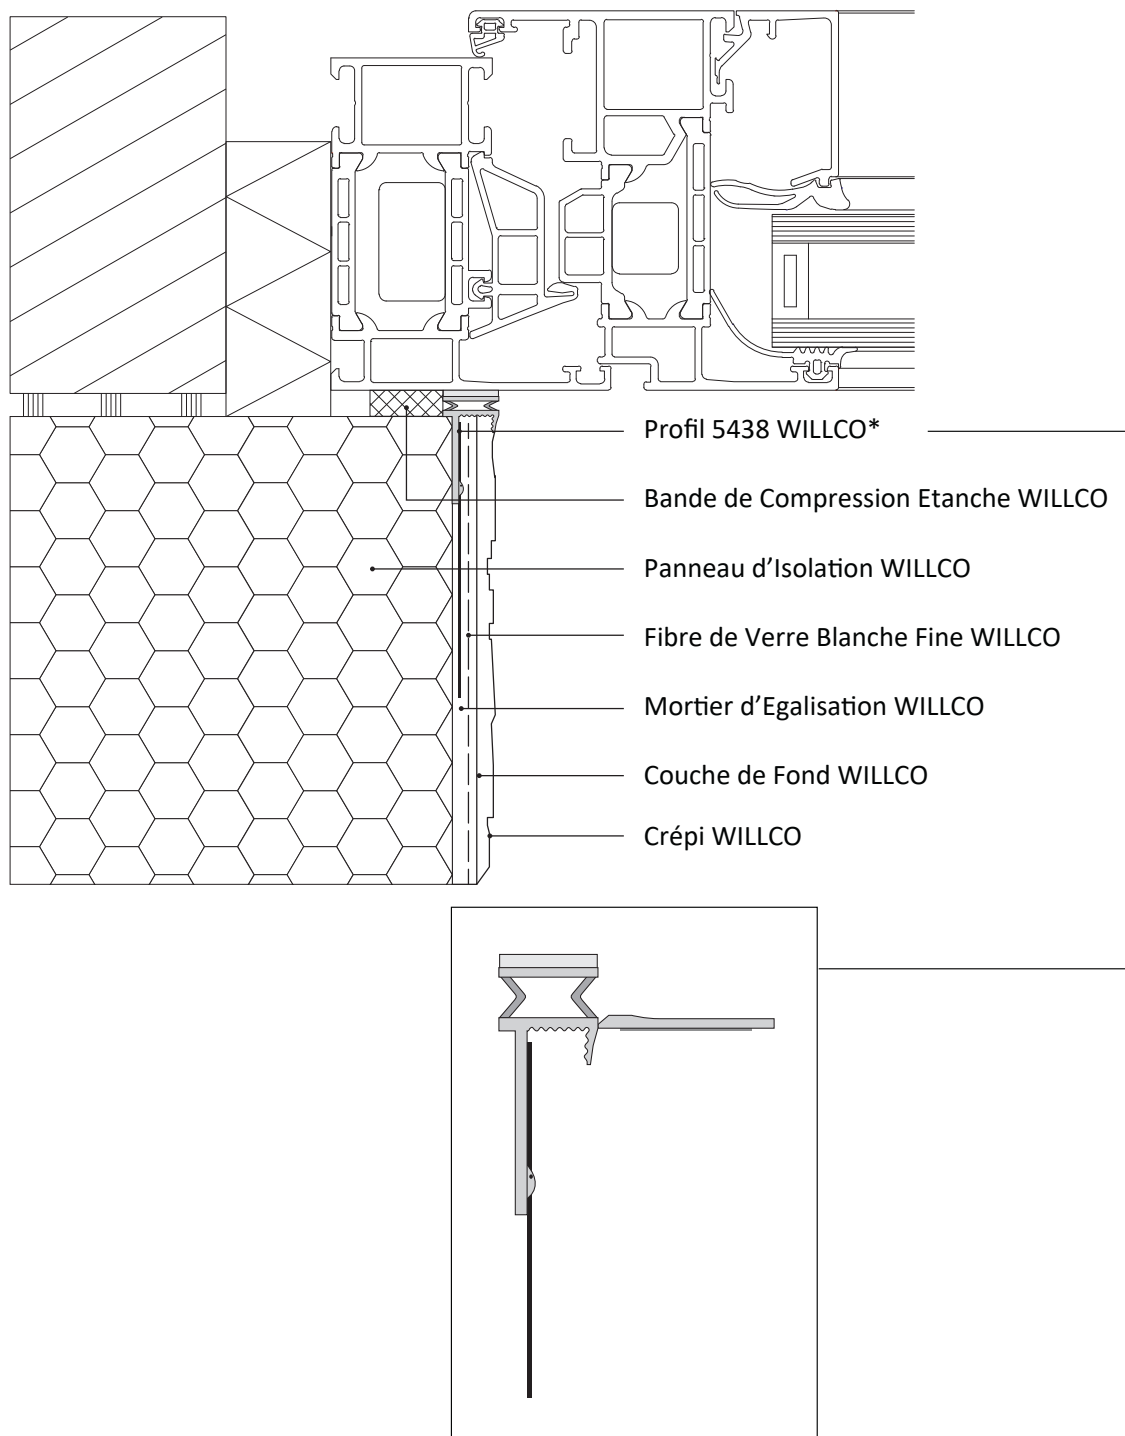

***Profil de raccord type 2 (2D)**

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	JONCTION MENUISERIE EN ALU - DANS LA FAÇADE - AVEC VARIANTE PROFIL A&B 5470	
Détail : 4.6.2	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

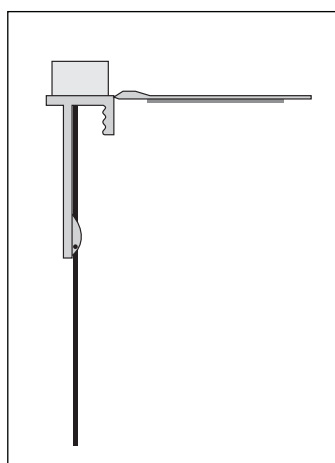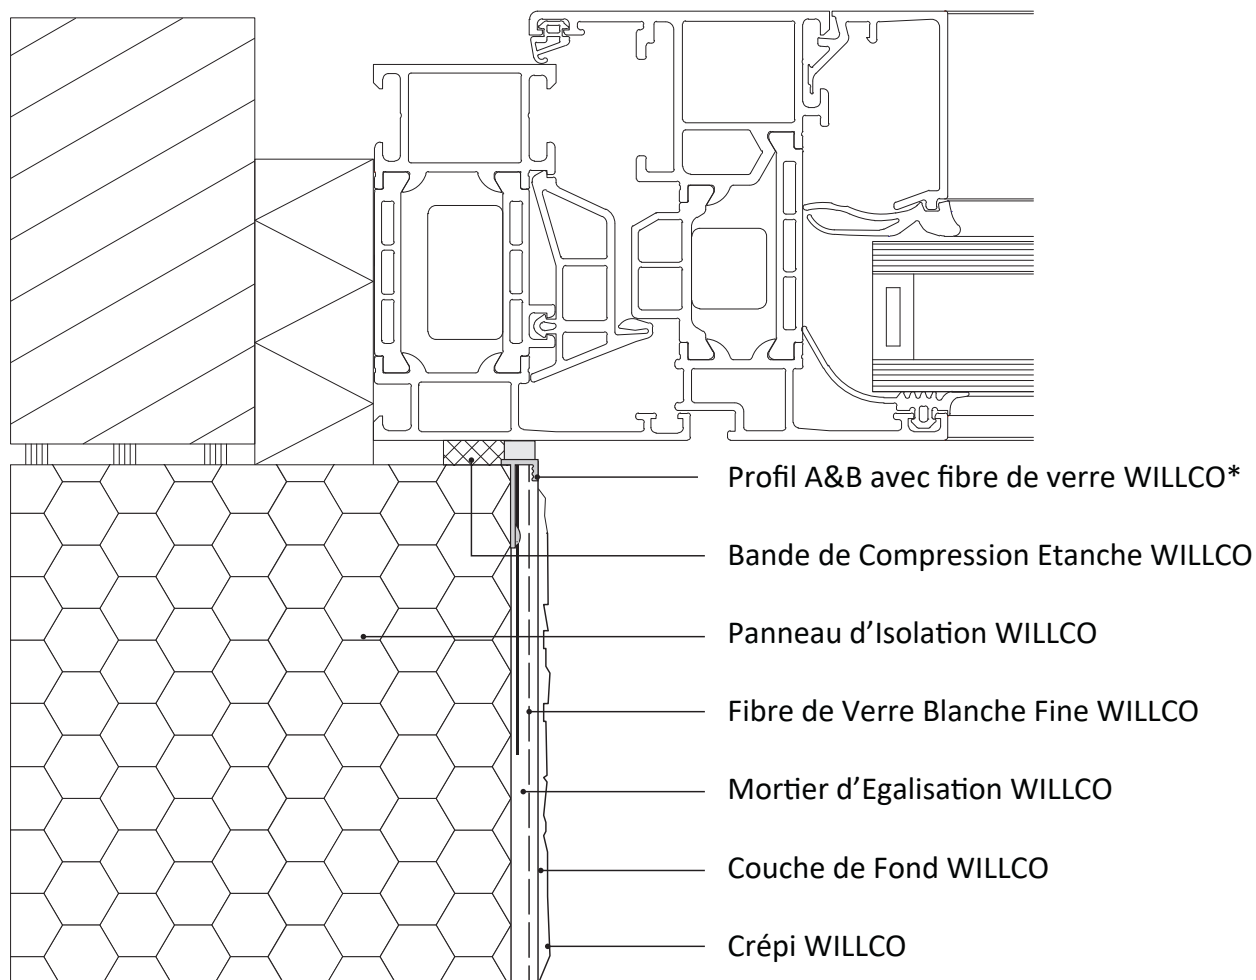

***Profil de raccord type 1 (1D)**

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	JONCTION MENUISERIE EN ALU - DANS LA FAÇADE - AVEC VARIANTE PROFIL 5490	
Détail : 4.6.3	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

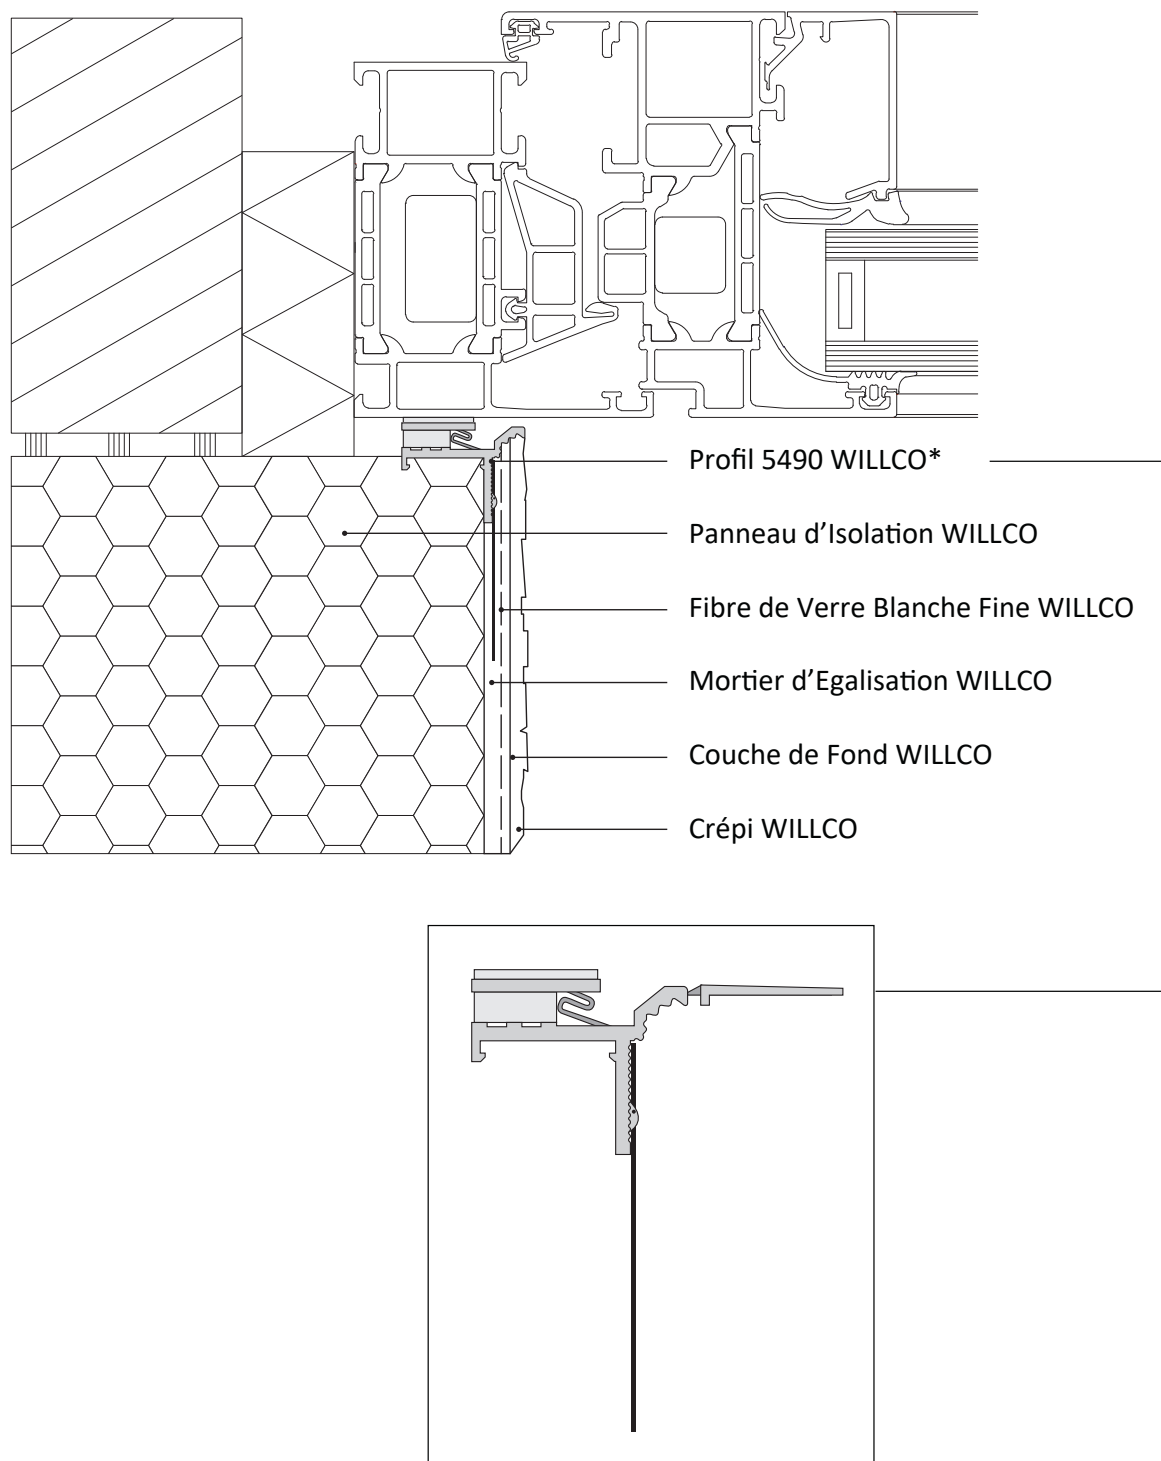

***Profil de raccord type 3 (3D)**

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION MENUISERIE EN ALU - EN DEHORS DE LA FAÇADE	
Détail : 4.7	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

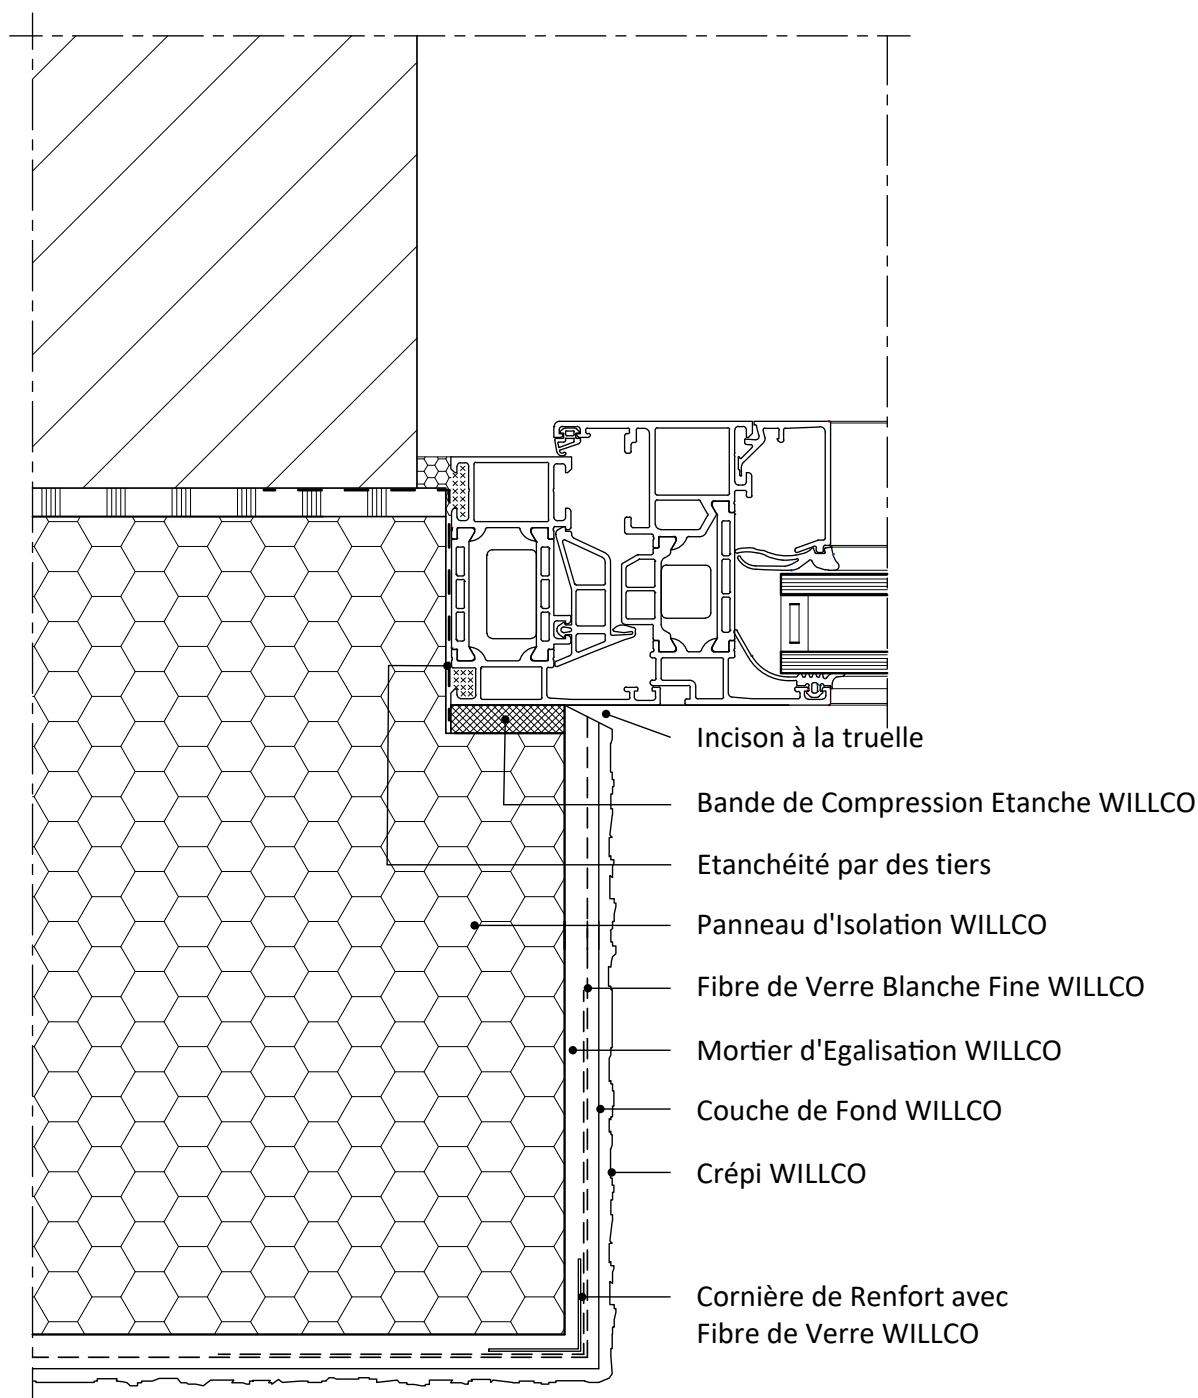



Nœud de construction approuvé PEB:

La rupture de pont thermique de la menuiserie doit être entièrement recouvert d'un isolant.


La fenêtre sera montée d'une façon stable, étanche à l'air et à l'eau.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION MENUISERIE EN ALU - RÉNOVATION - AVEC UN PANNEAU DE BATTÉE WILLCO ISOMAX	
Détail : 4.8	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

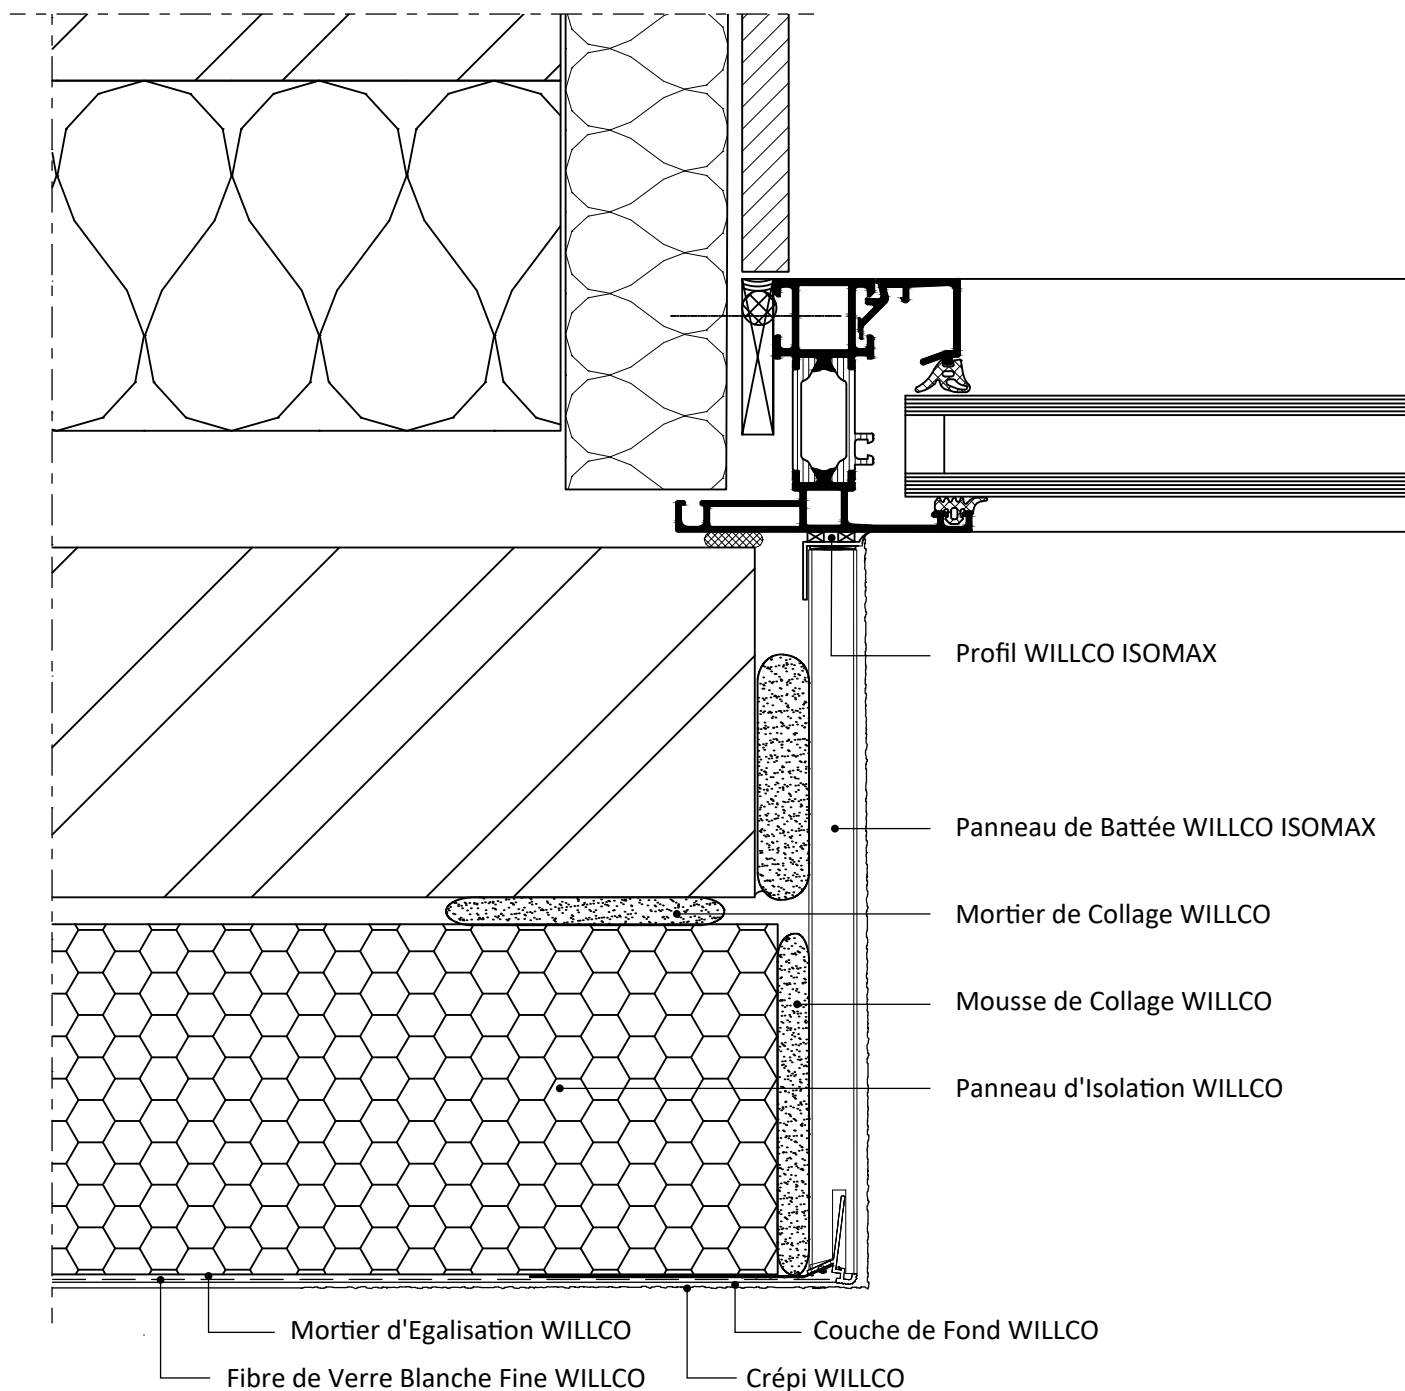

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION MENUISERIE EN ALU - DANS LA FAÇADE	
Détail : 4.9	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

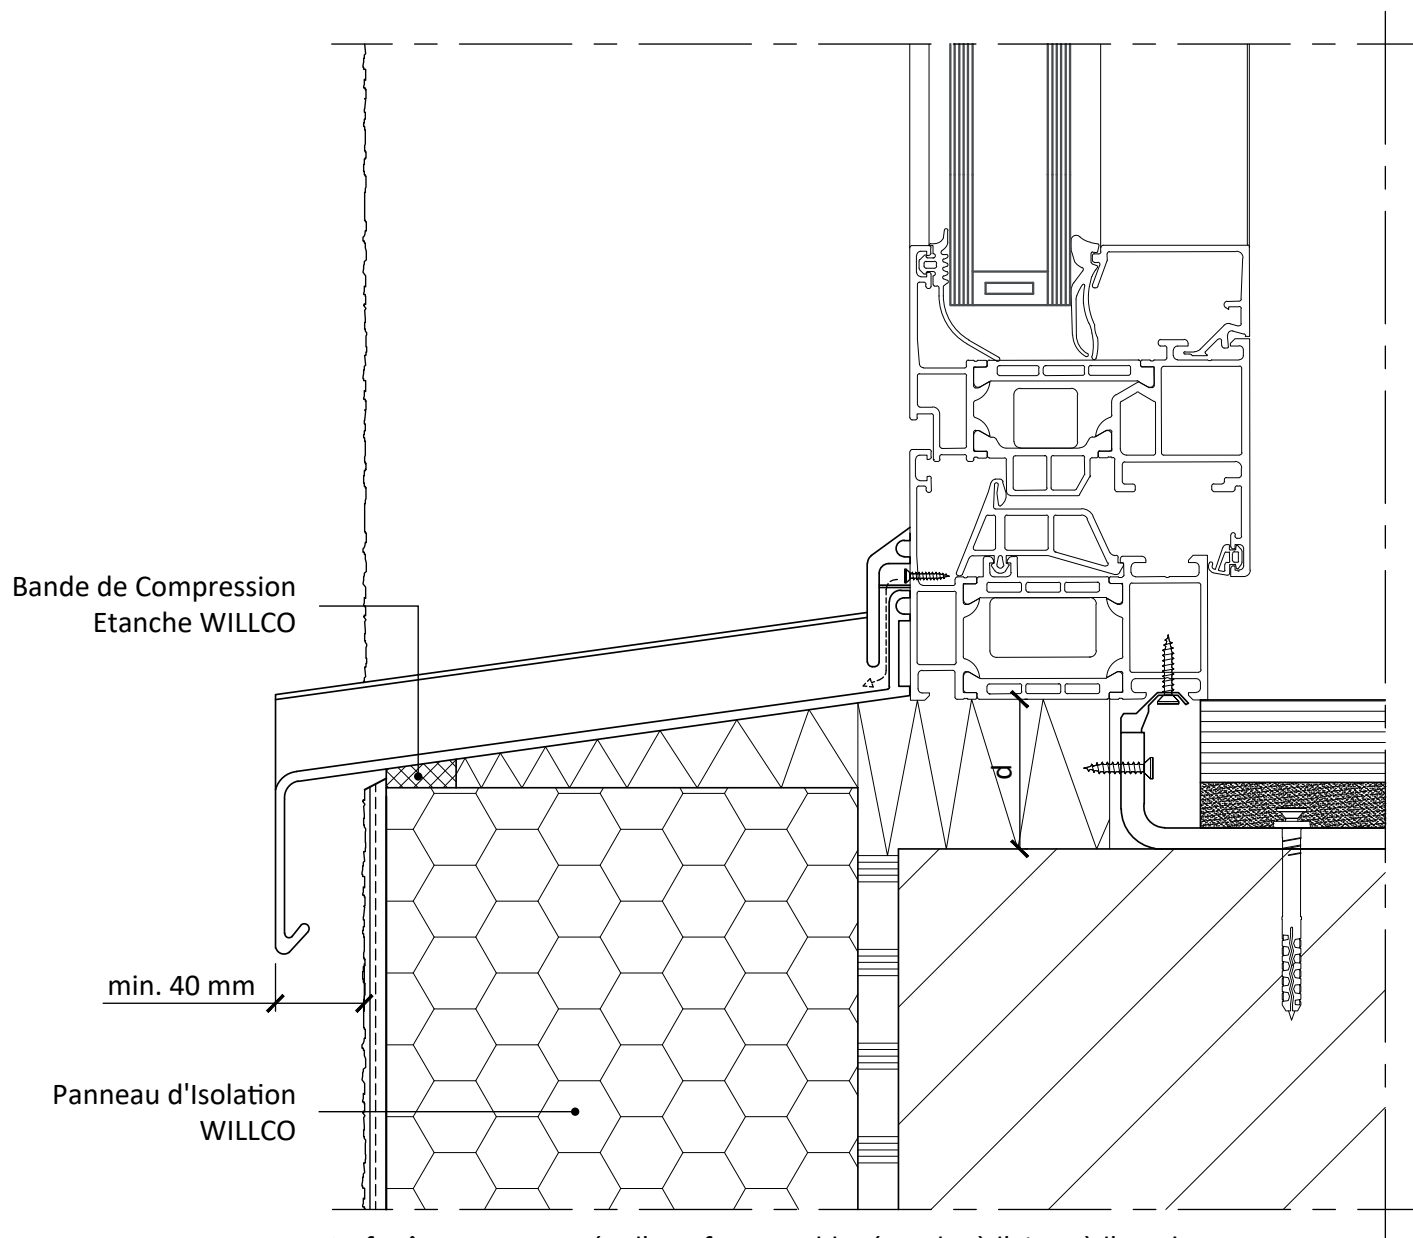

La fenêtre sera montée d'une façon stable, étanche à l'air et à l'eau !


Nœud de Construction approuvé PEB :


Isolation : $R \geq 1.5^2 \text{ K/W}$

($R = d/\lambda$)

(d = épaisseur de la isolation)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION MENUISERIE EN ALU - EN DEHORS DE LA FAÇADE	
Détail : 4.10	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

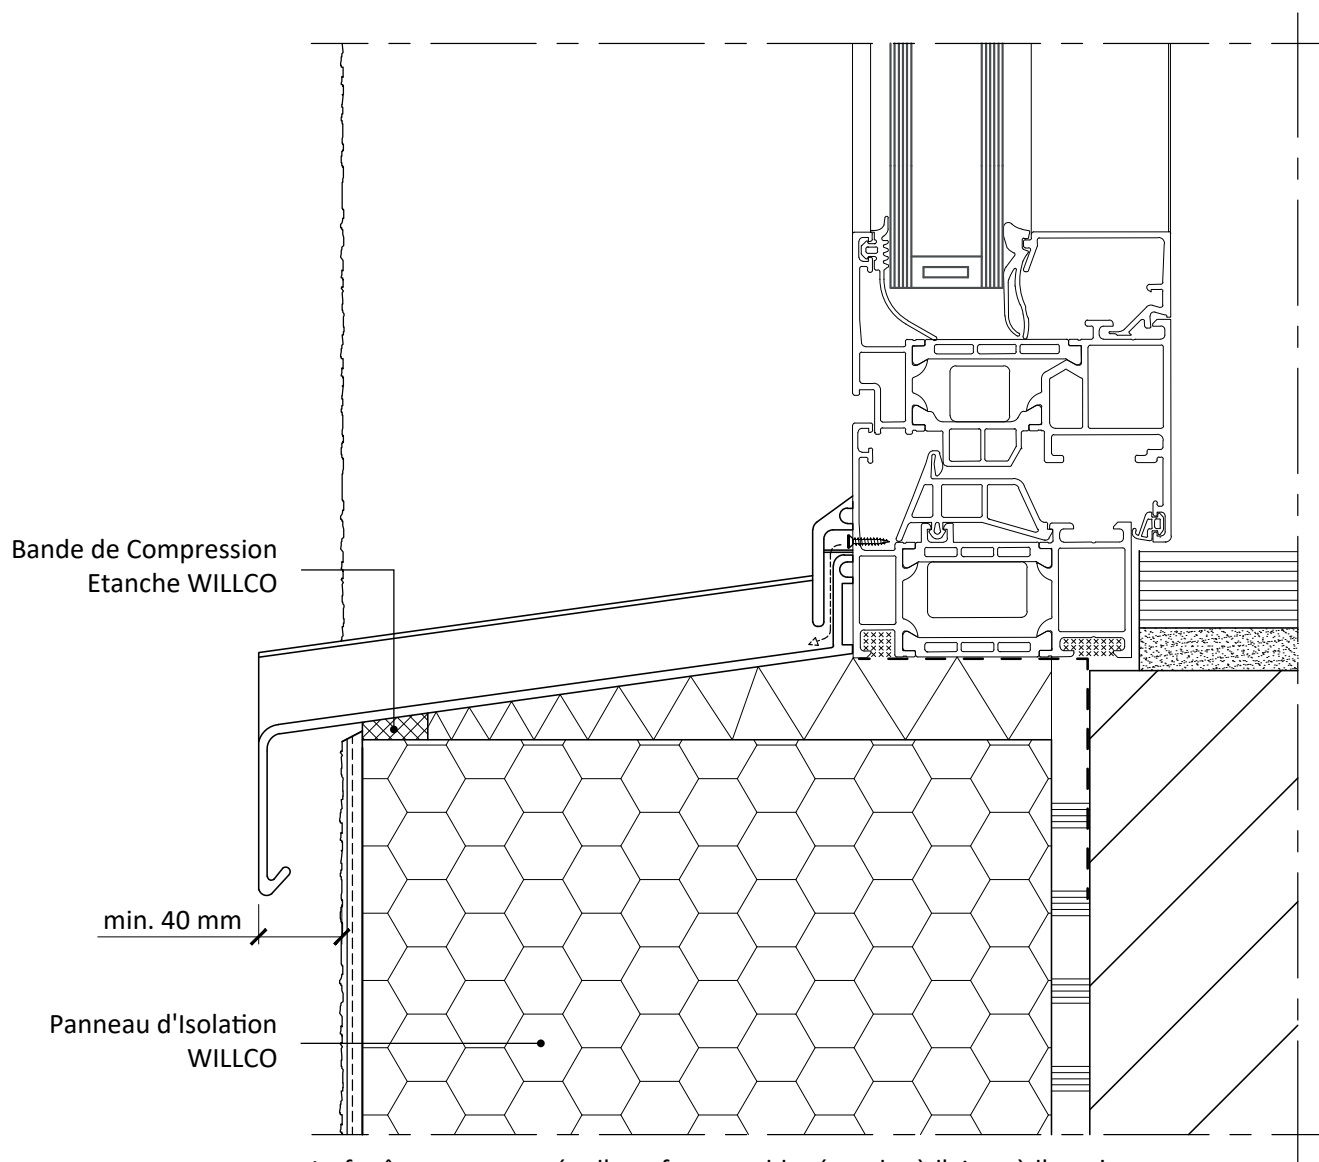



La fenêtre sera montée d'une façon stable, étanche à l'air et à l'eau !

Nœud de construction approuvé PEB :

La rupture de pont thermique de la menuiserie doit être entièrement recouvert d'un isolant.

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION MENUISERIE EN BOIS OU PVC	
Détail : 4.11	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

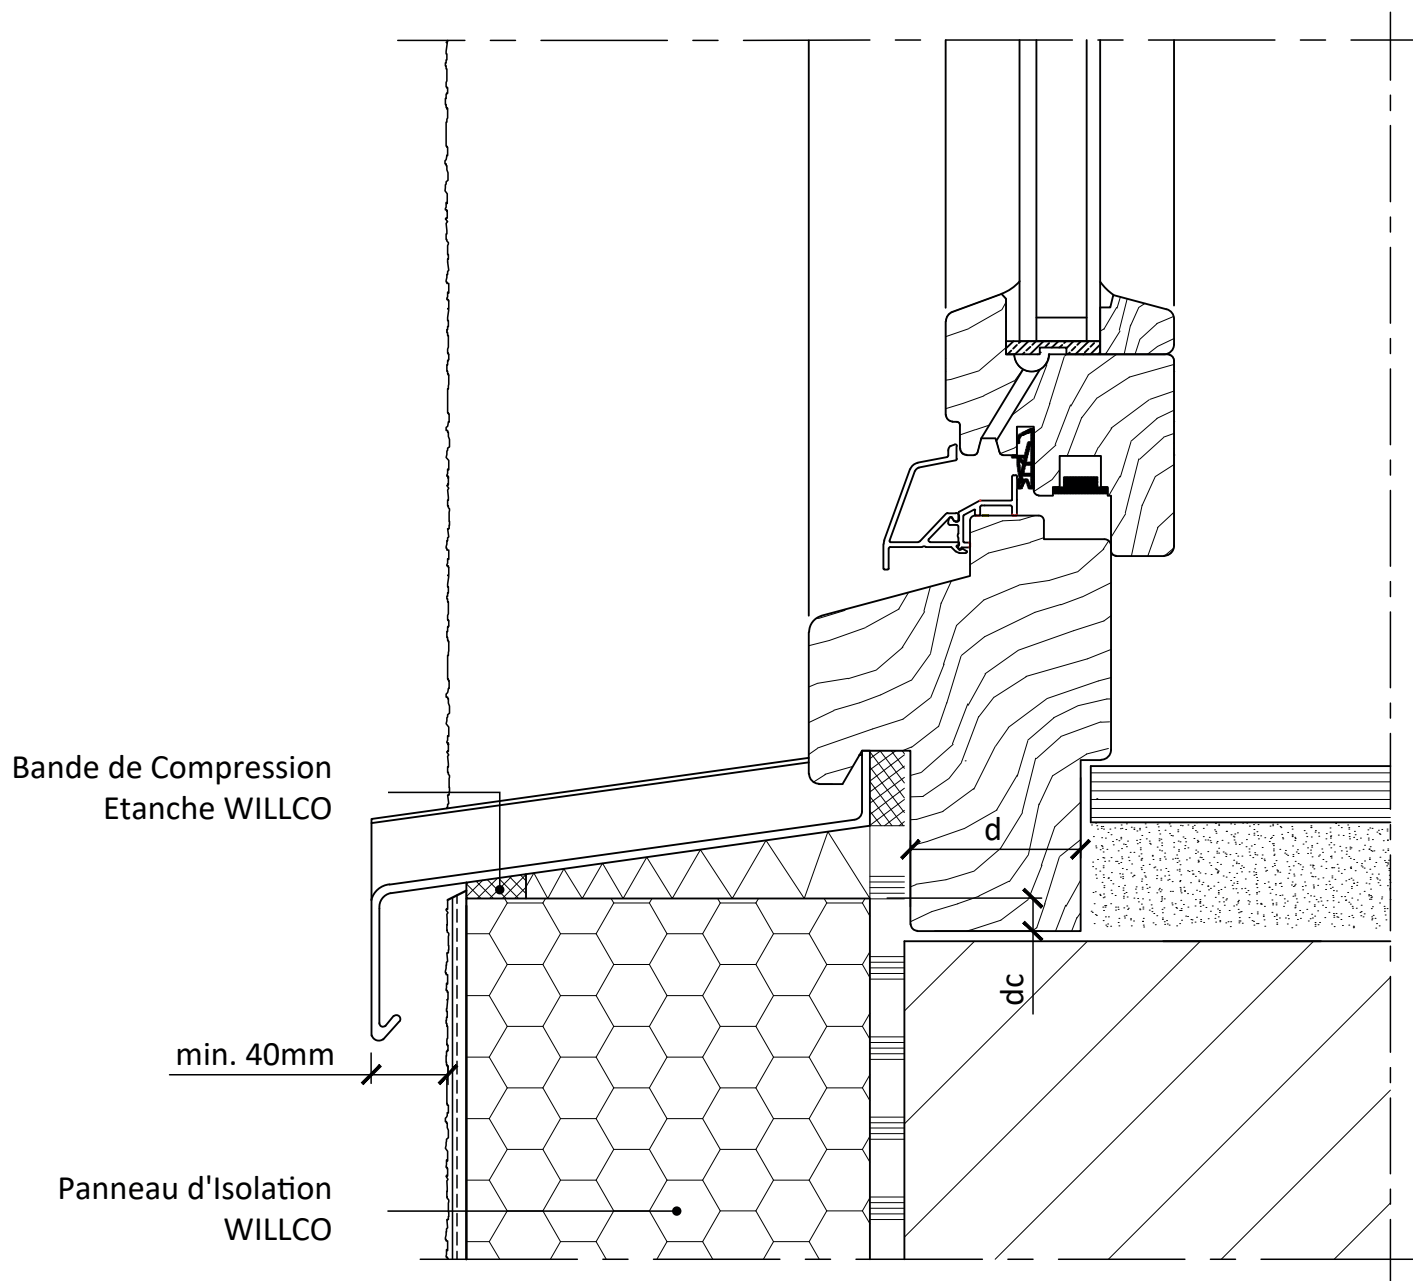

La fenêtre sera montée d'une façon stable, étanche à l'air et à l'eau !


Nœud de Construction accepté PEB :

$$dc \geq d/2$$

(dc = Longueur de contact)


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ISOLER AU-DESSUS DE LA FENÊTRE - ISOLANT DE POLYSTYRÈNE > 10 cm	
Détail : 4.12		
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

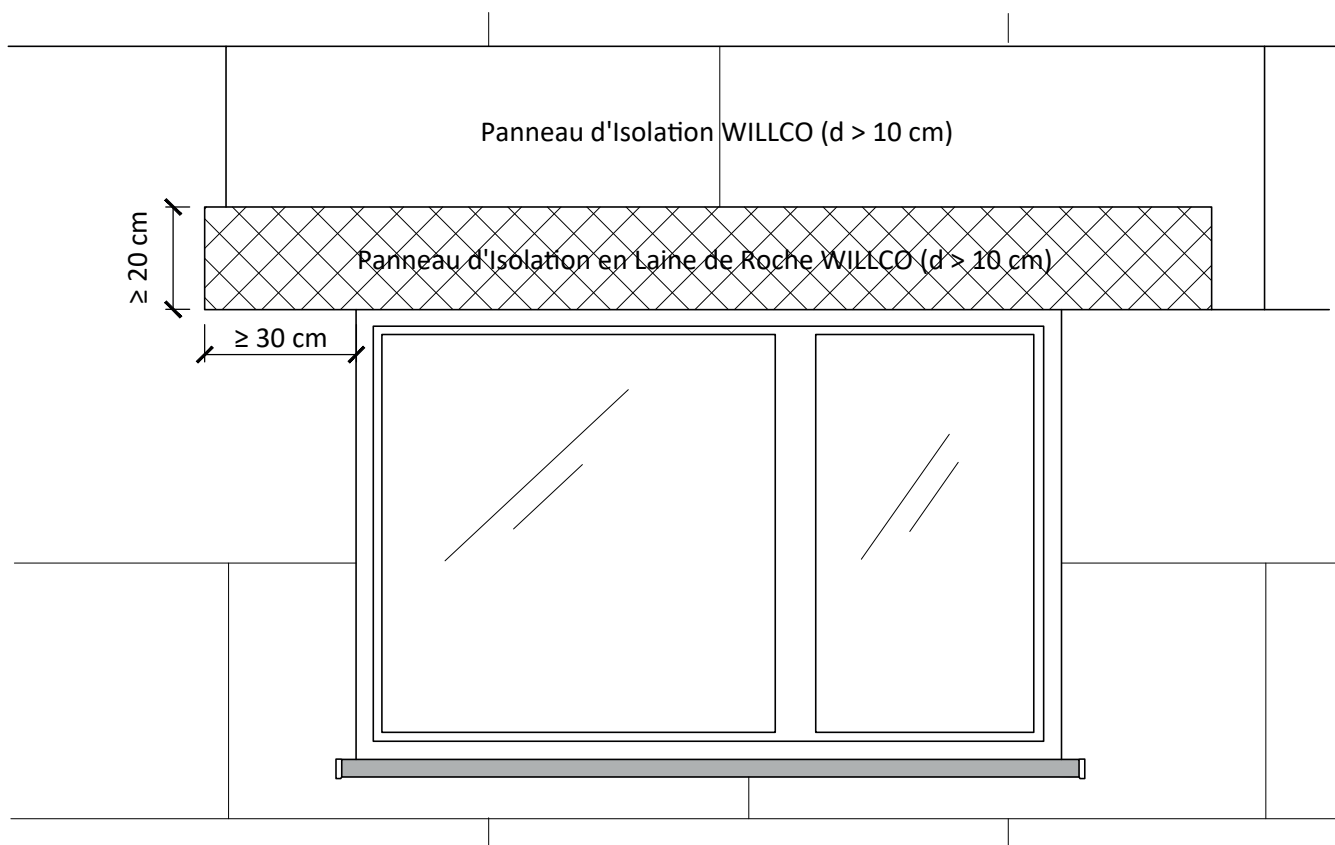


En fonction de la réglementation en matière d'incendie, il peut être nécessaire dans certains cas - avec une isolation en polystyrène > 10 cm - de prévoir une isolation en laine minérale au-dessus des fenêtres.

Nœud de Construction
accepté PEB :
 $dc \geq 1/2 d$
(dc = Longueur de contact)
(d = l'épaisseur de la menuiserie)

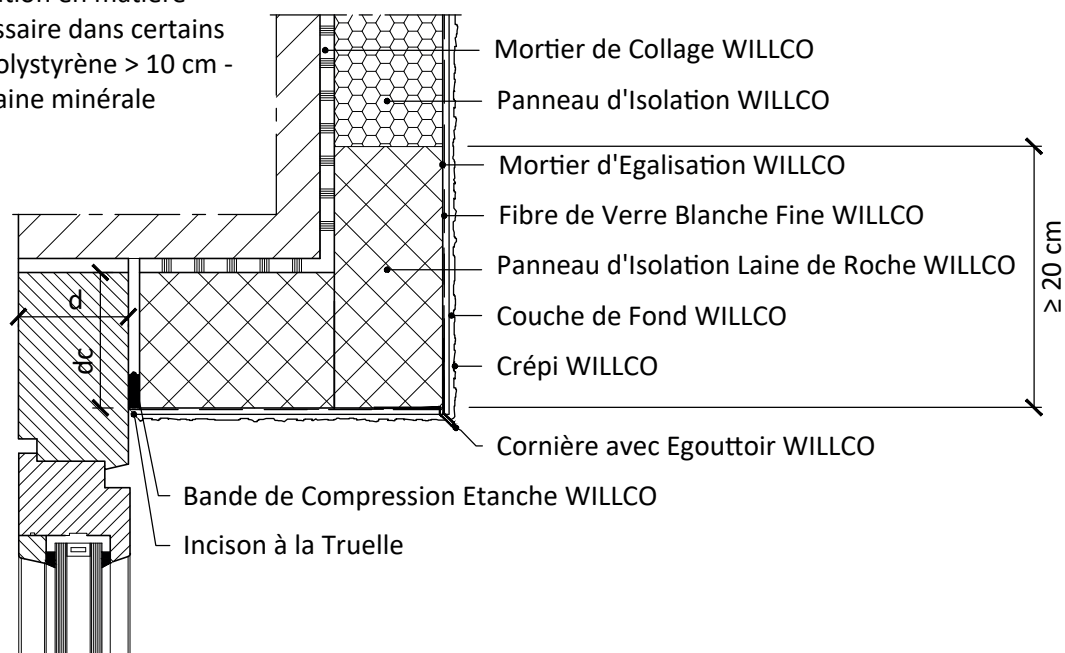



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION CAISSE DE PERSIENNE WILLCO ISOMAX AVEC UN SYSTÈME D'ISOLATION WILLCO	
Détail : 4.13	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

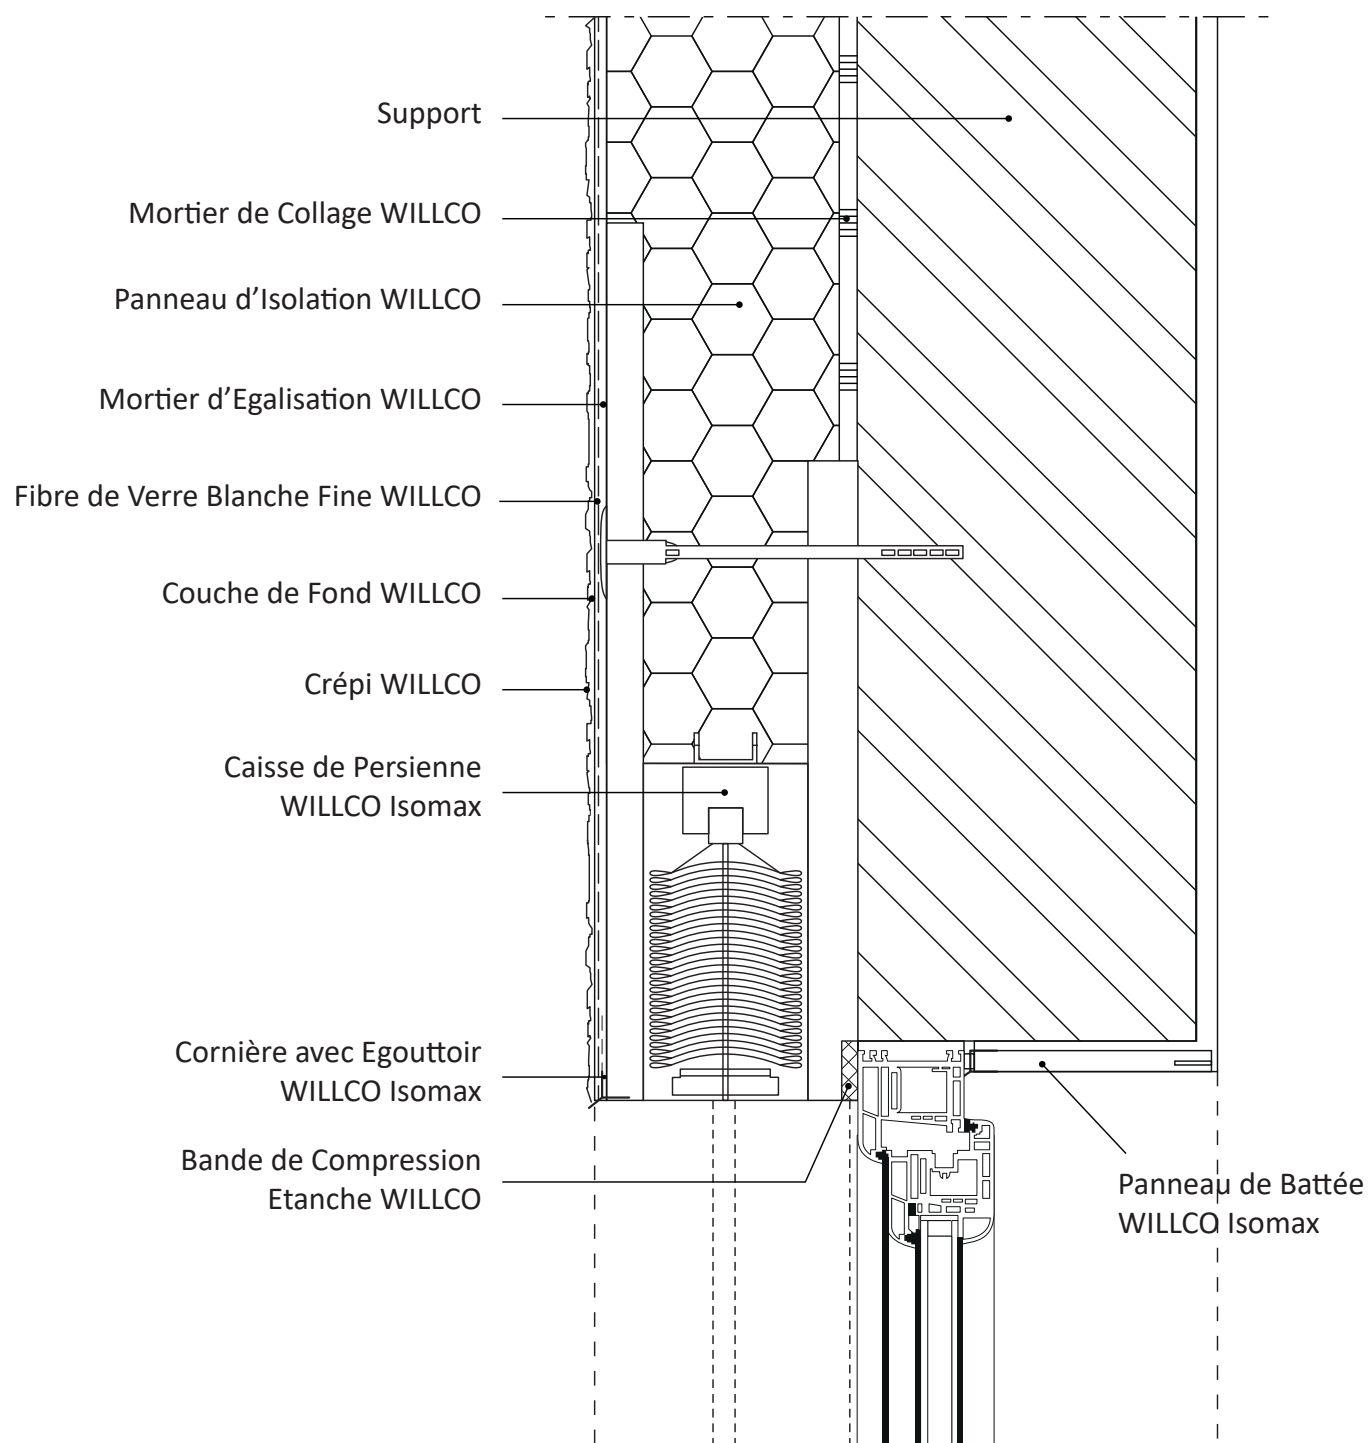


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION CAISSON DE VOLET - AVEC LE PANNEAU D'ISOLATION WILLCO ISOMAX	
Détail : 4.14	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

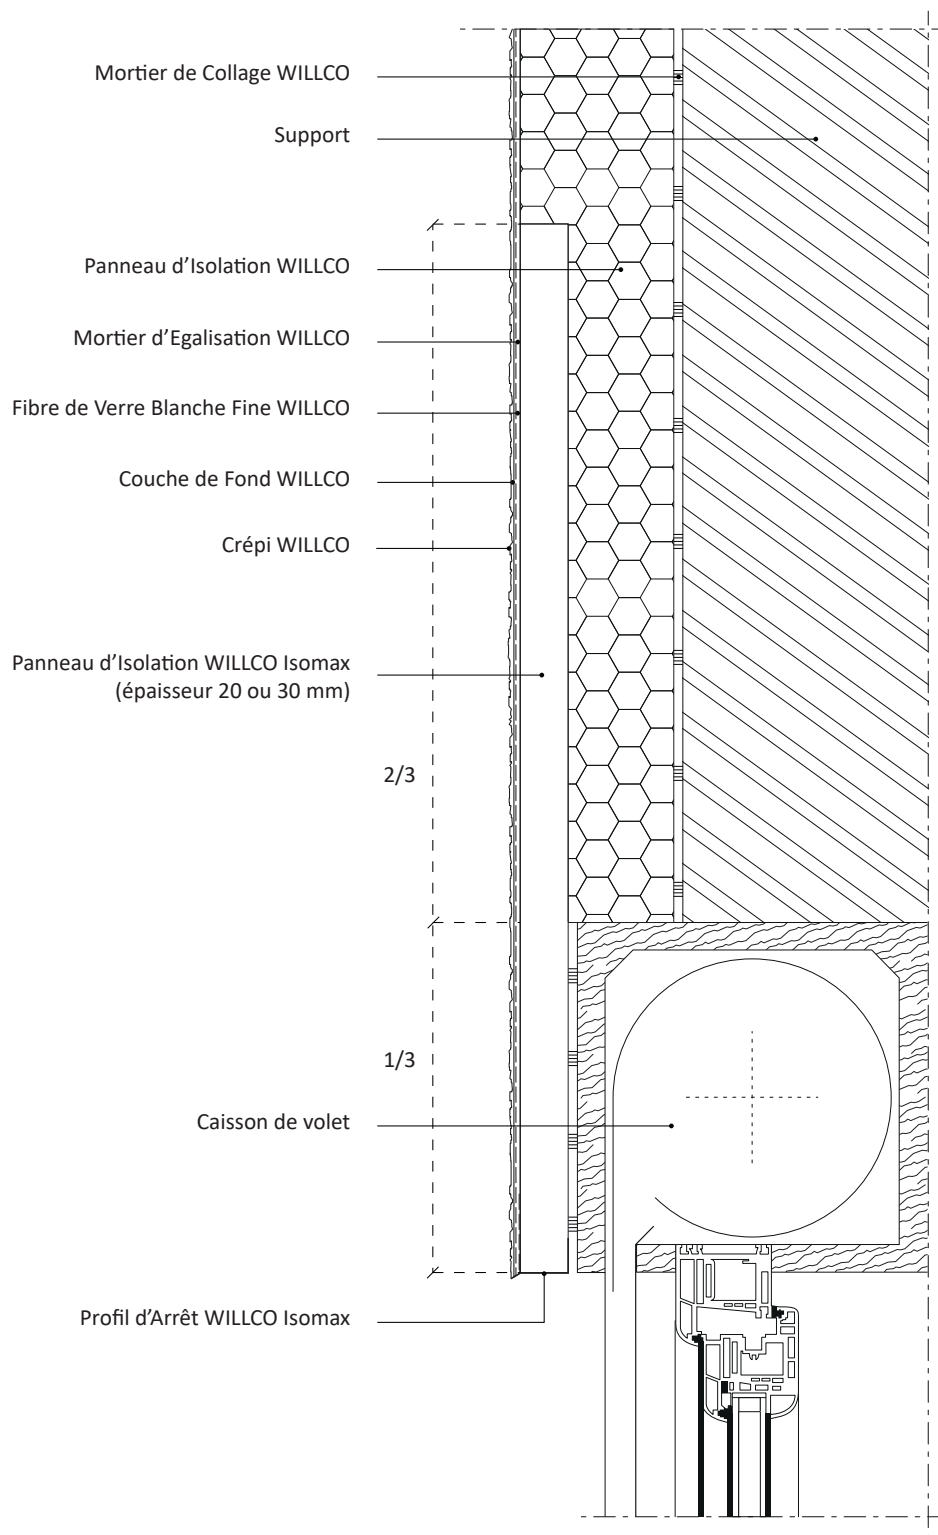



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION CAISSON DE VOLET - AVEC LE PANNEAU DE FAÇADE WILLCO AVENTI	
Détail : 4.14.1	Coupe verticale	
Date : 10.2025	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

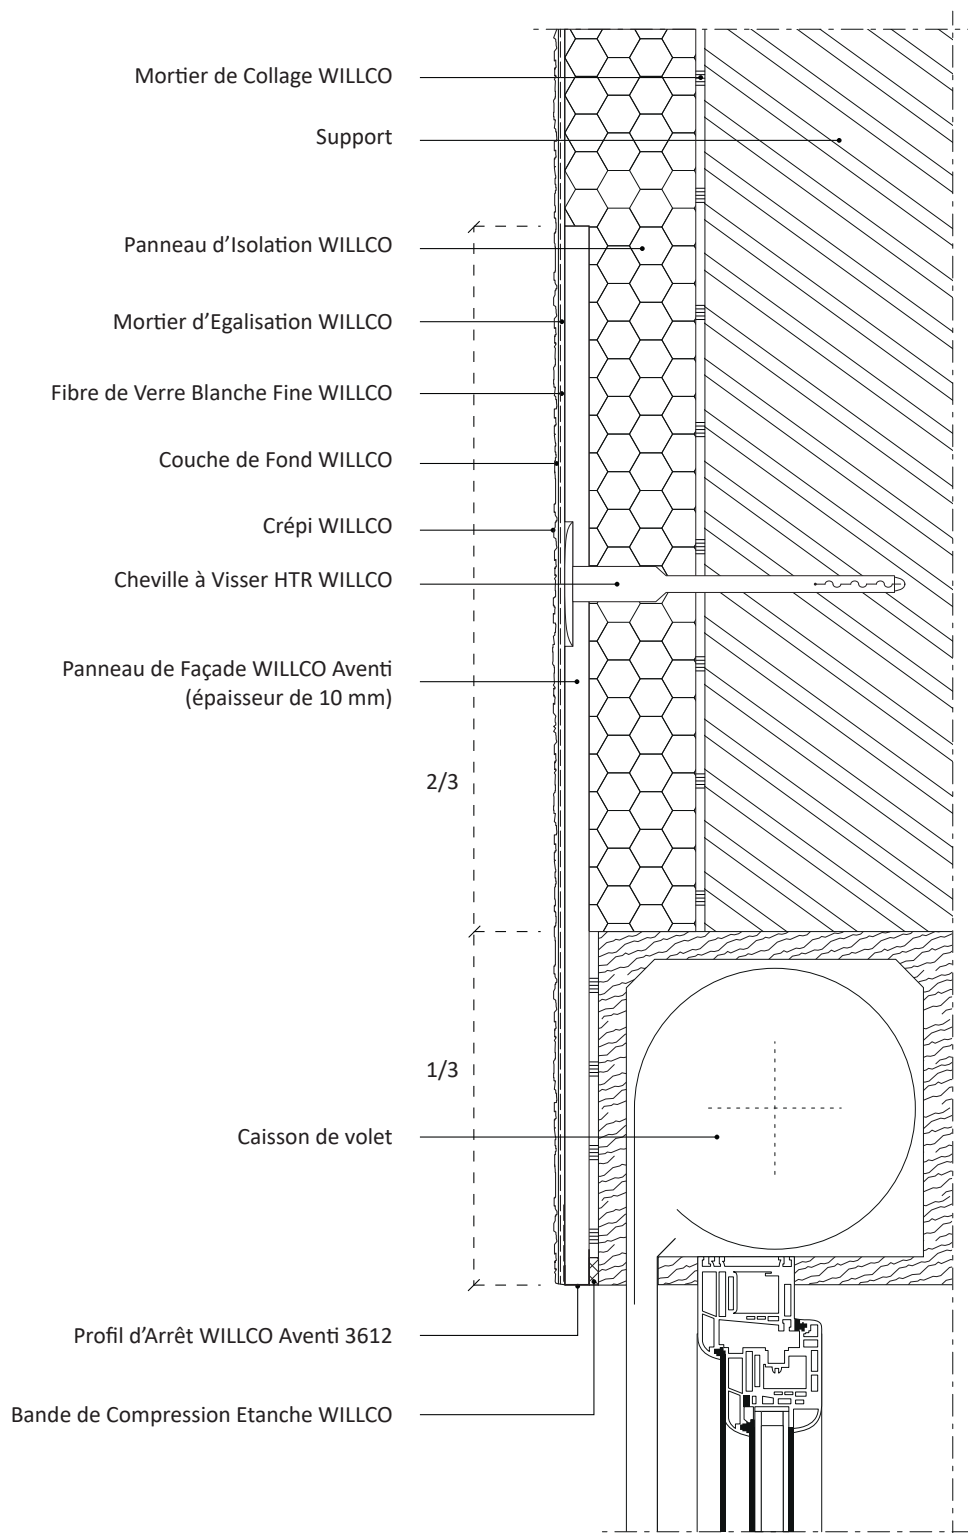


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION STORE À CAISSON - AVEC LE PANNEAU DE FAÇADE WILLCO AVENTI	
Détail : 4.14.2	Coupe verticale	
Date : 10.2025	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

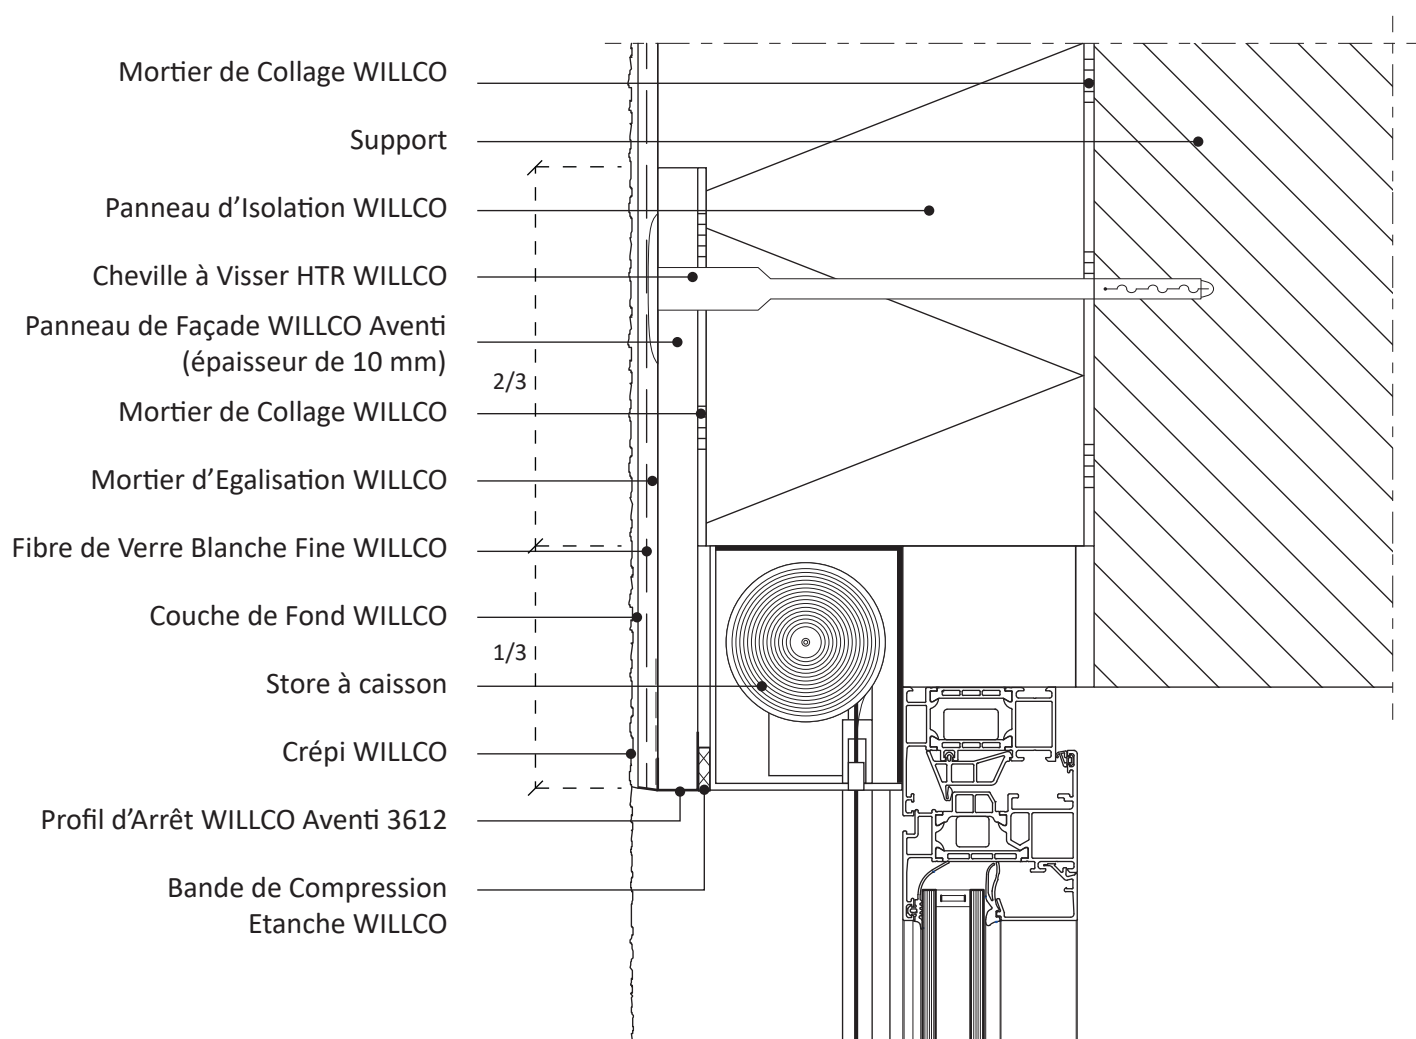



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION CAISSON DE VOLET - AVEC LE PANNEAU DE BATTÉE WILLCO ISOMAX	
Détail : 4.15	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

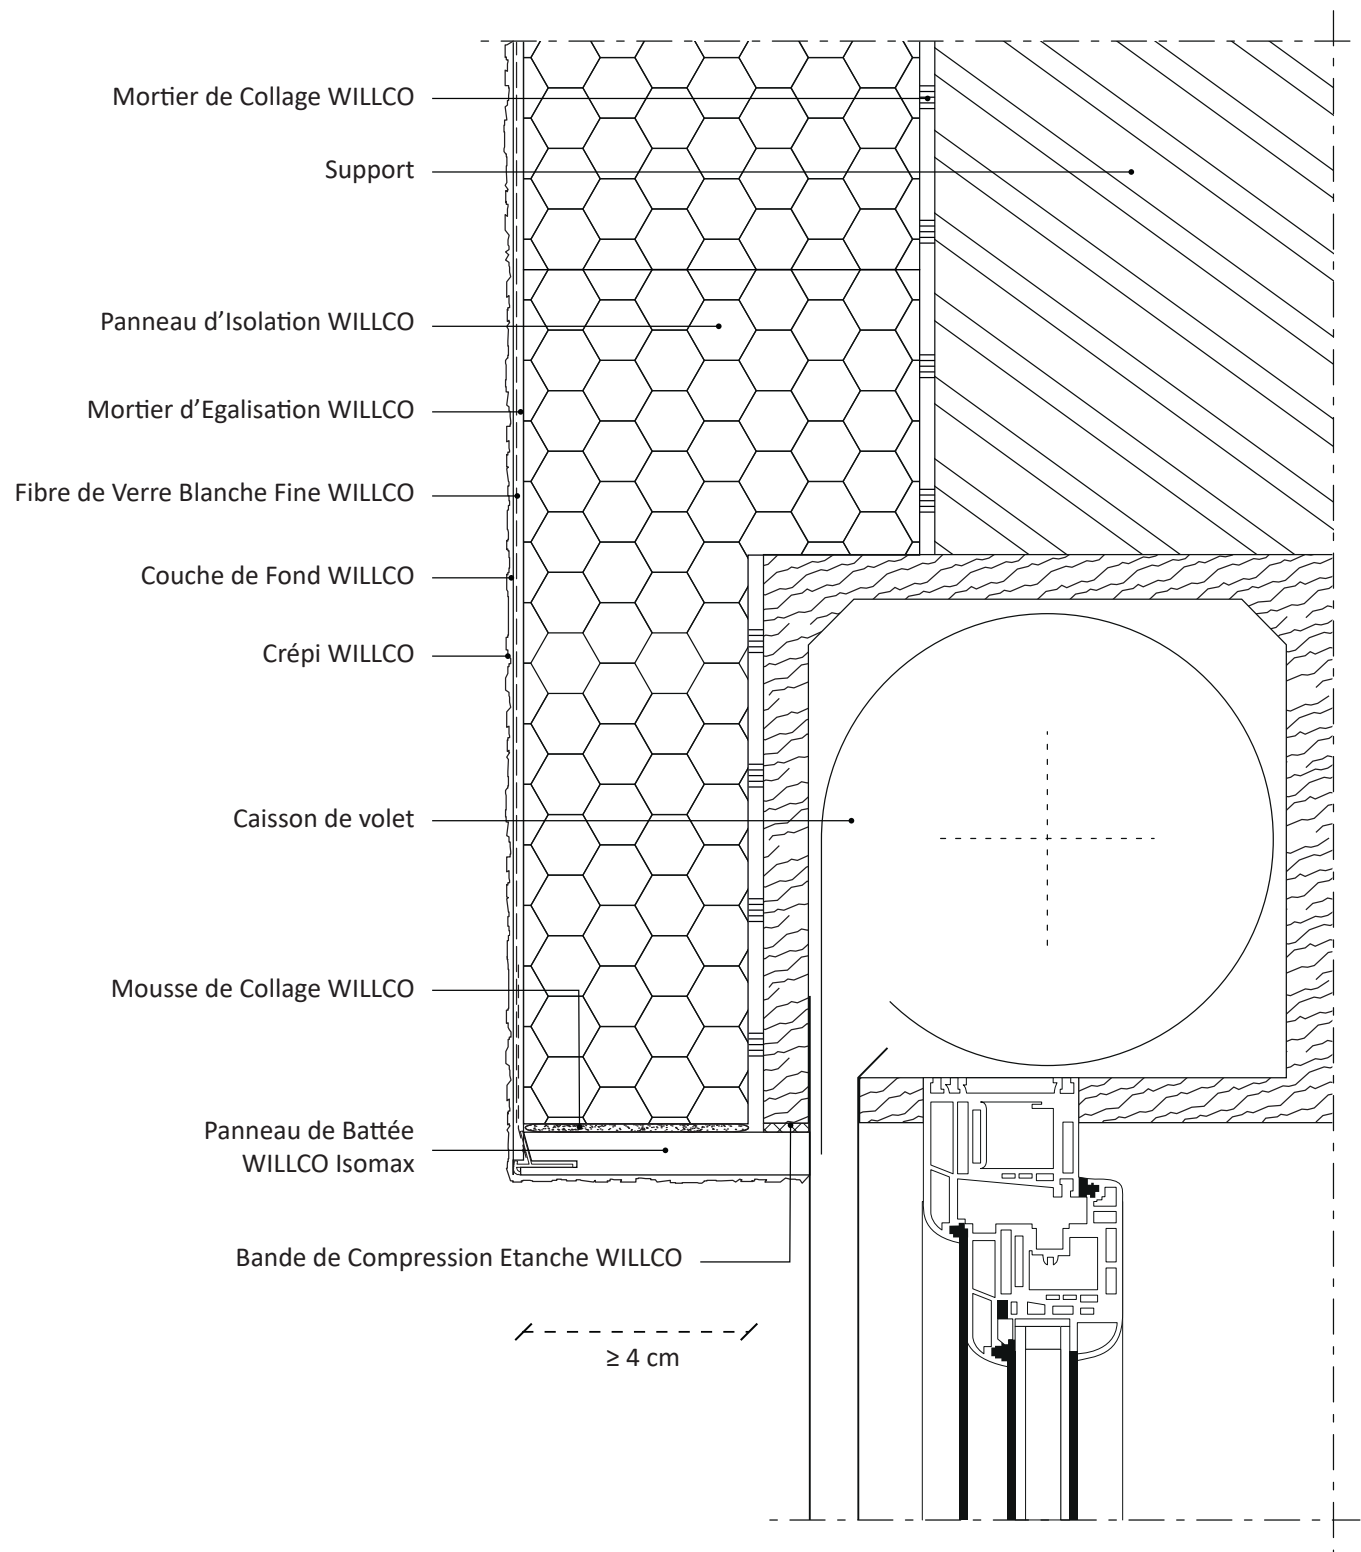


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	PLAFOND - AVEC LE CORNIÈRE AVEC EGOUTTOIR WILLCO	
Détail : 4.16	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

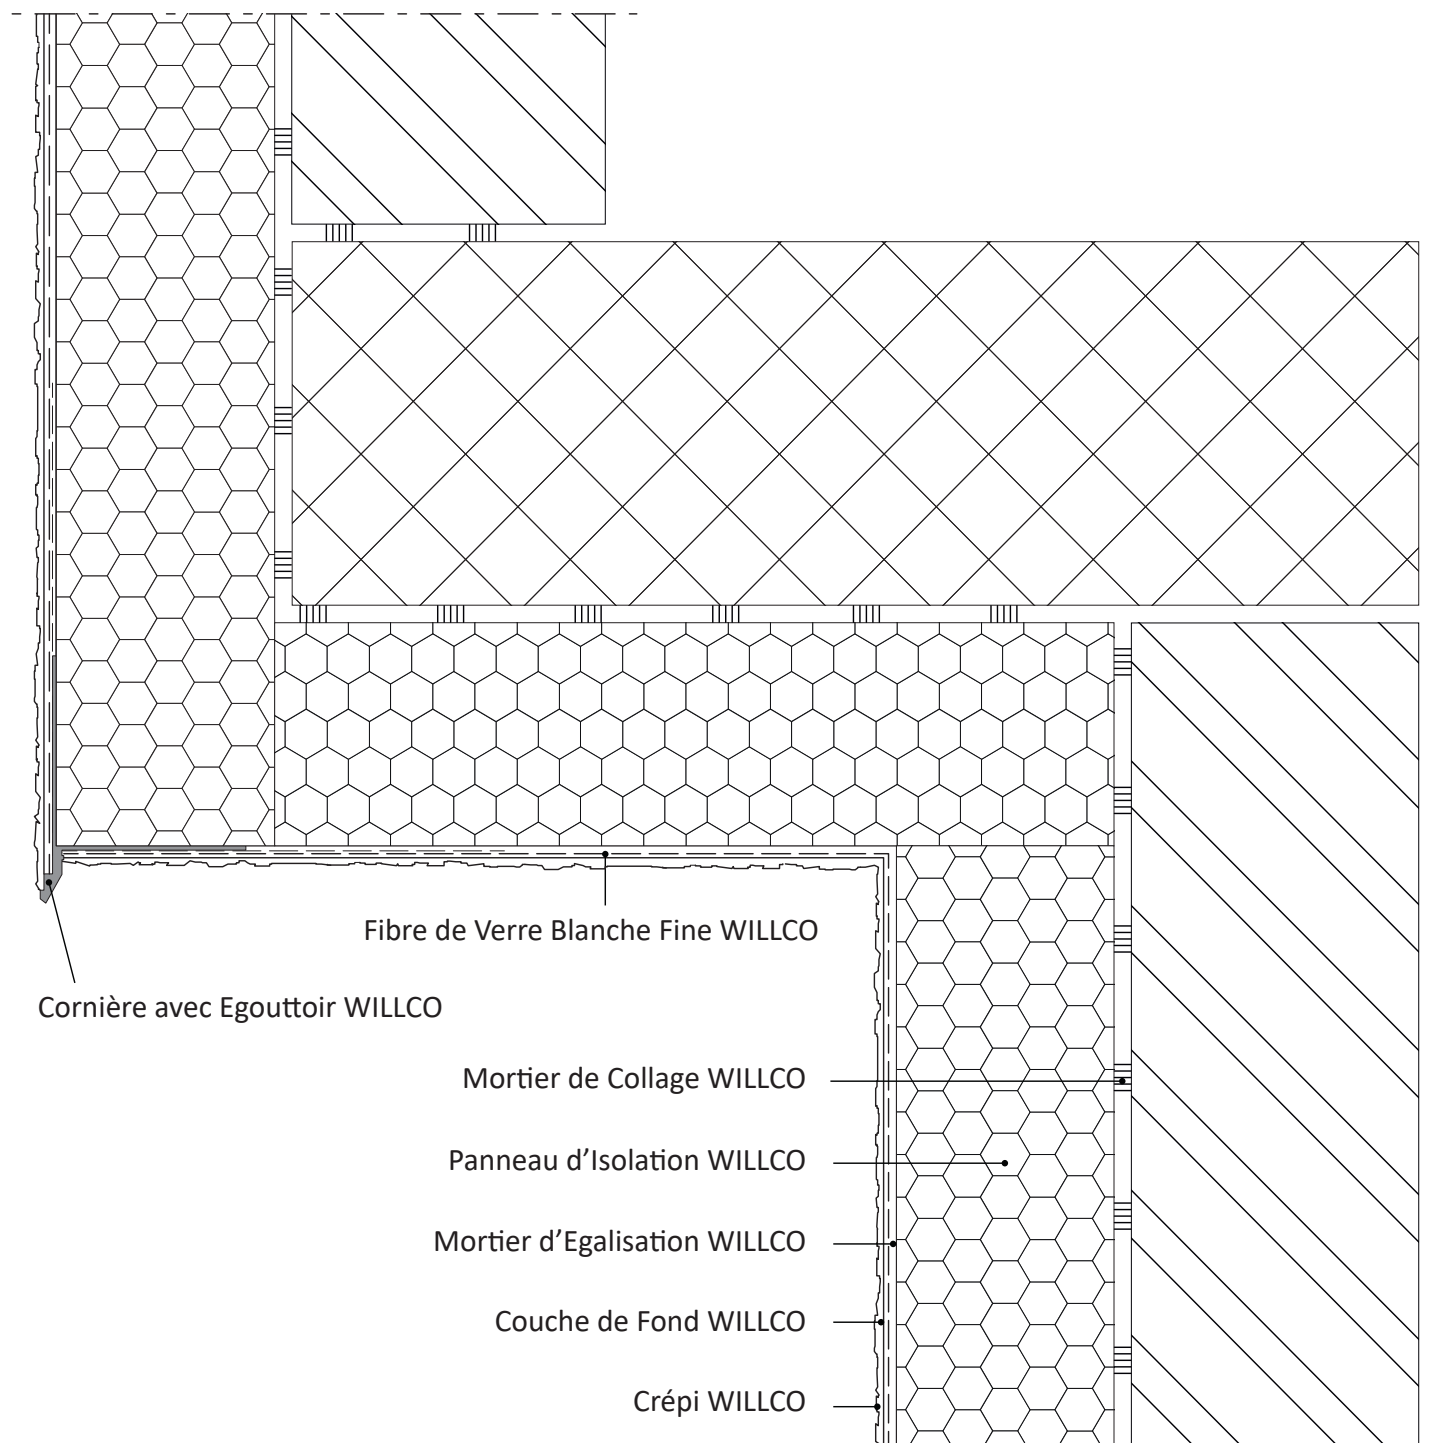

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	DÉPART D'UN TOIT PLAT	
Détail : 5.1	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

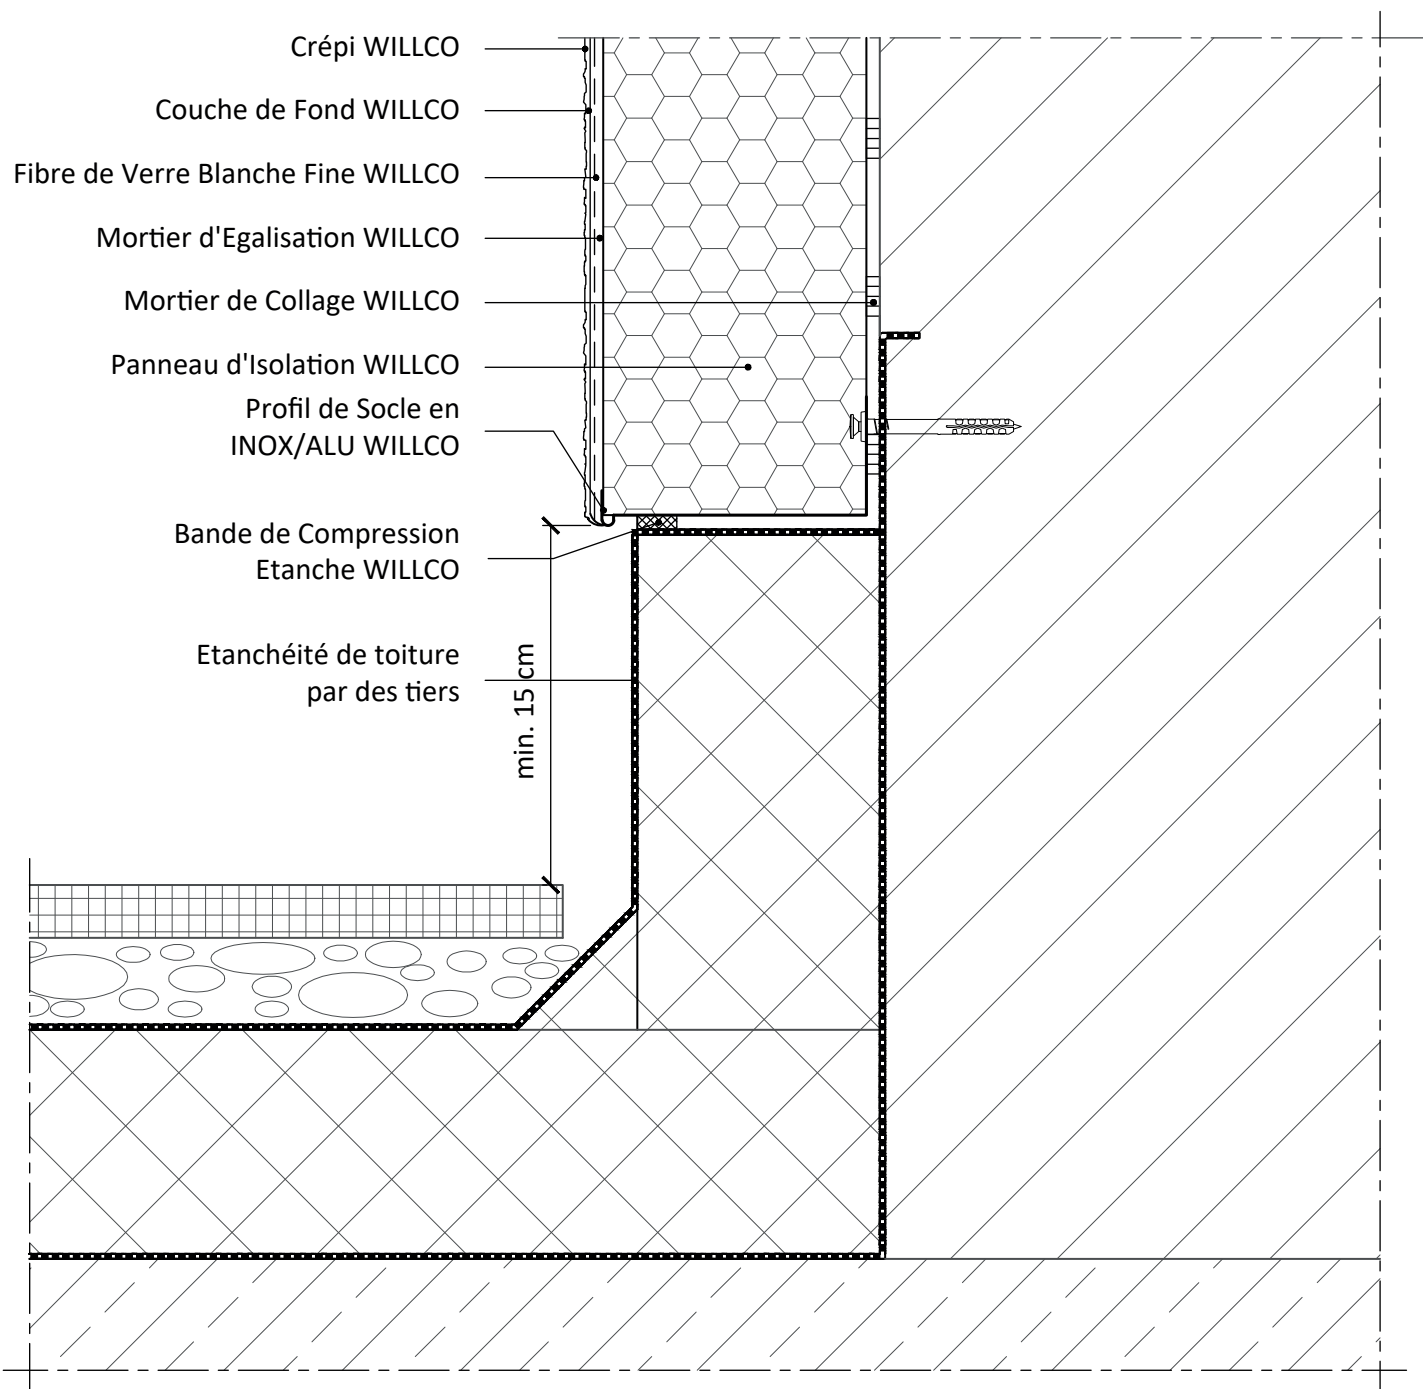

Lorsque vous utilisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un nœud de construction linéaire.

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	DÉPART D'UN TOIT PLAT AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC VARIABLE	
Détail : 5.2	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

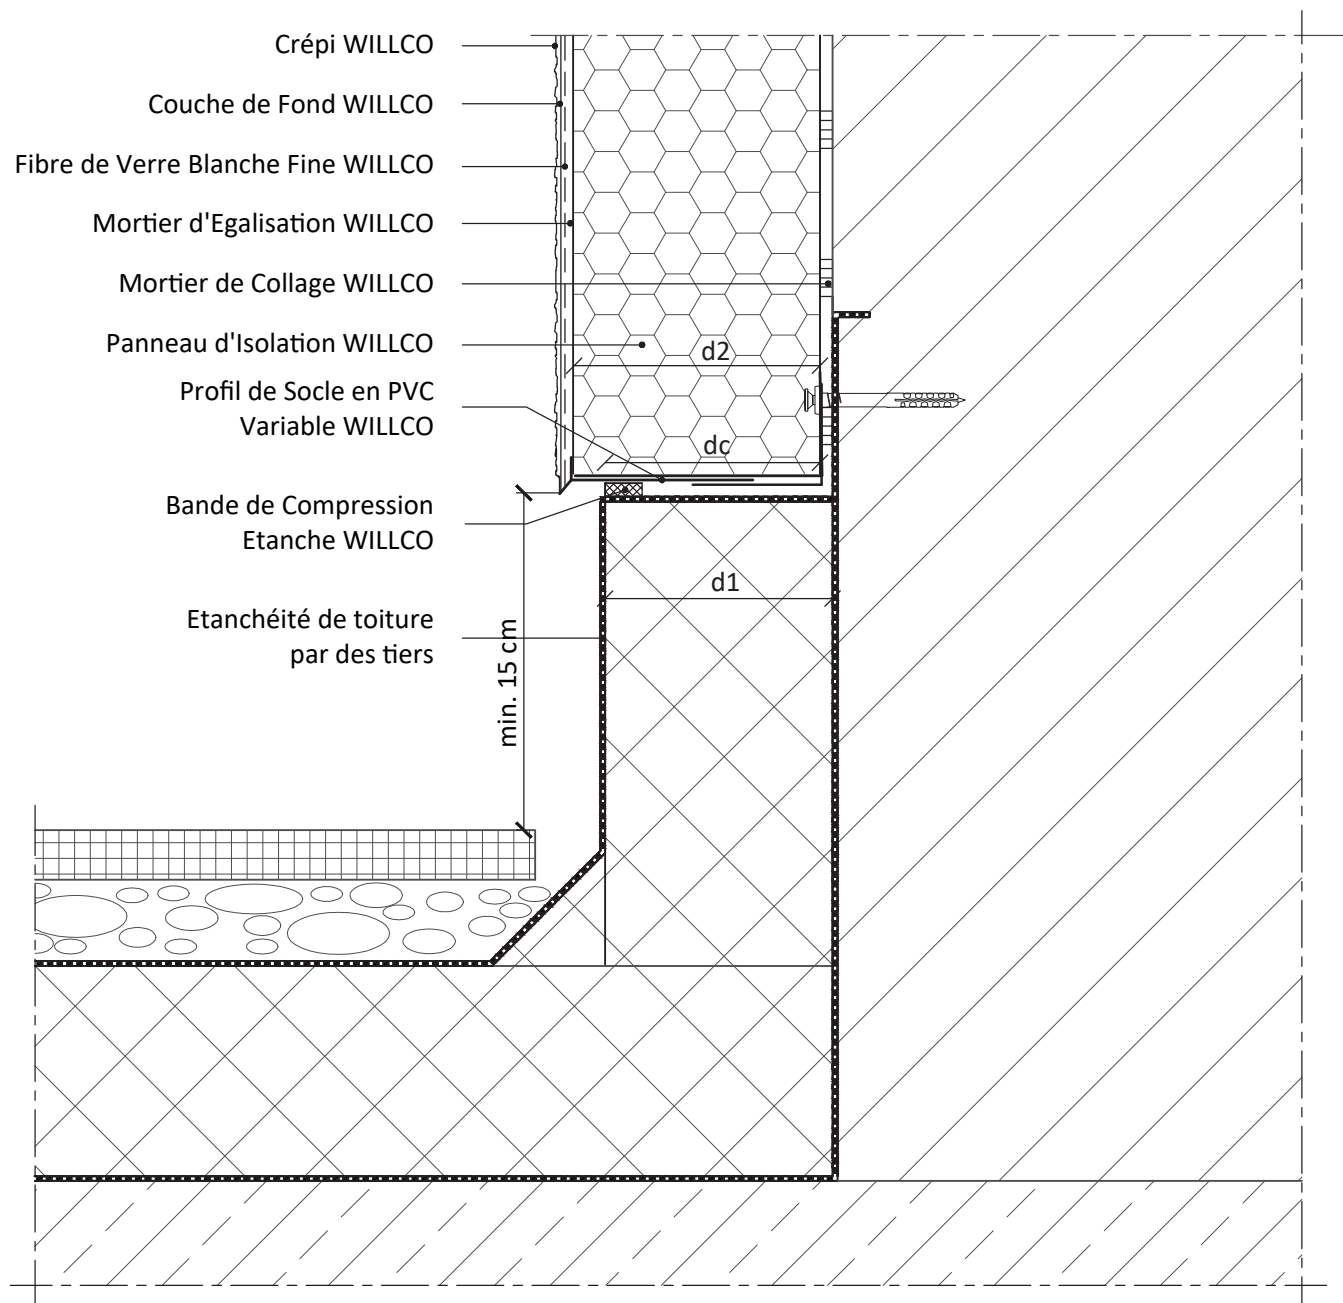


Nœud de Construction accepté PEB :

$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	DÉPART D'UN TOIT PLAT AVEC UN PROFIL DE SOCLE PVC	
Détail : 5.3	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

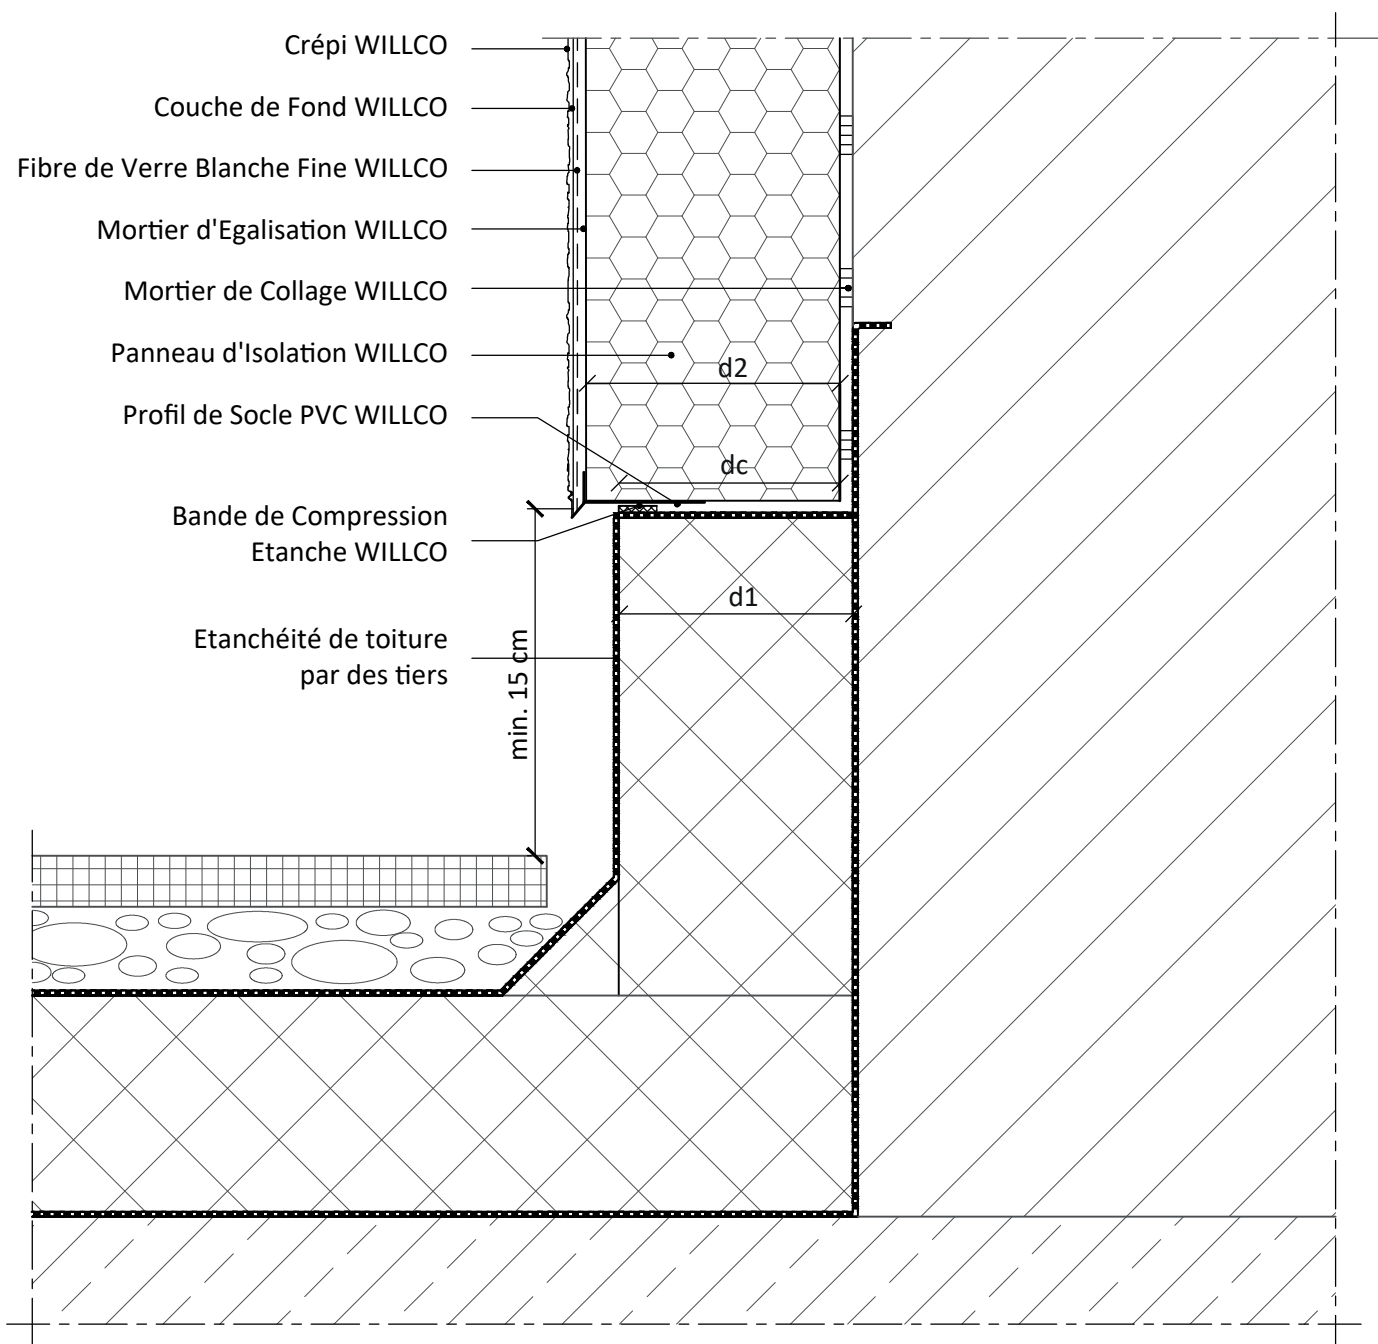


Nœud de Construction approuvé par PEB :

$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	DÉPART D'UN TOIT PLAT AVEC LE PROFIL DE SOCLE WILLCO ISOMAX	
Détail : 5.4	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

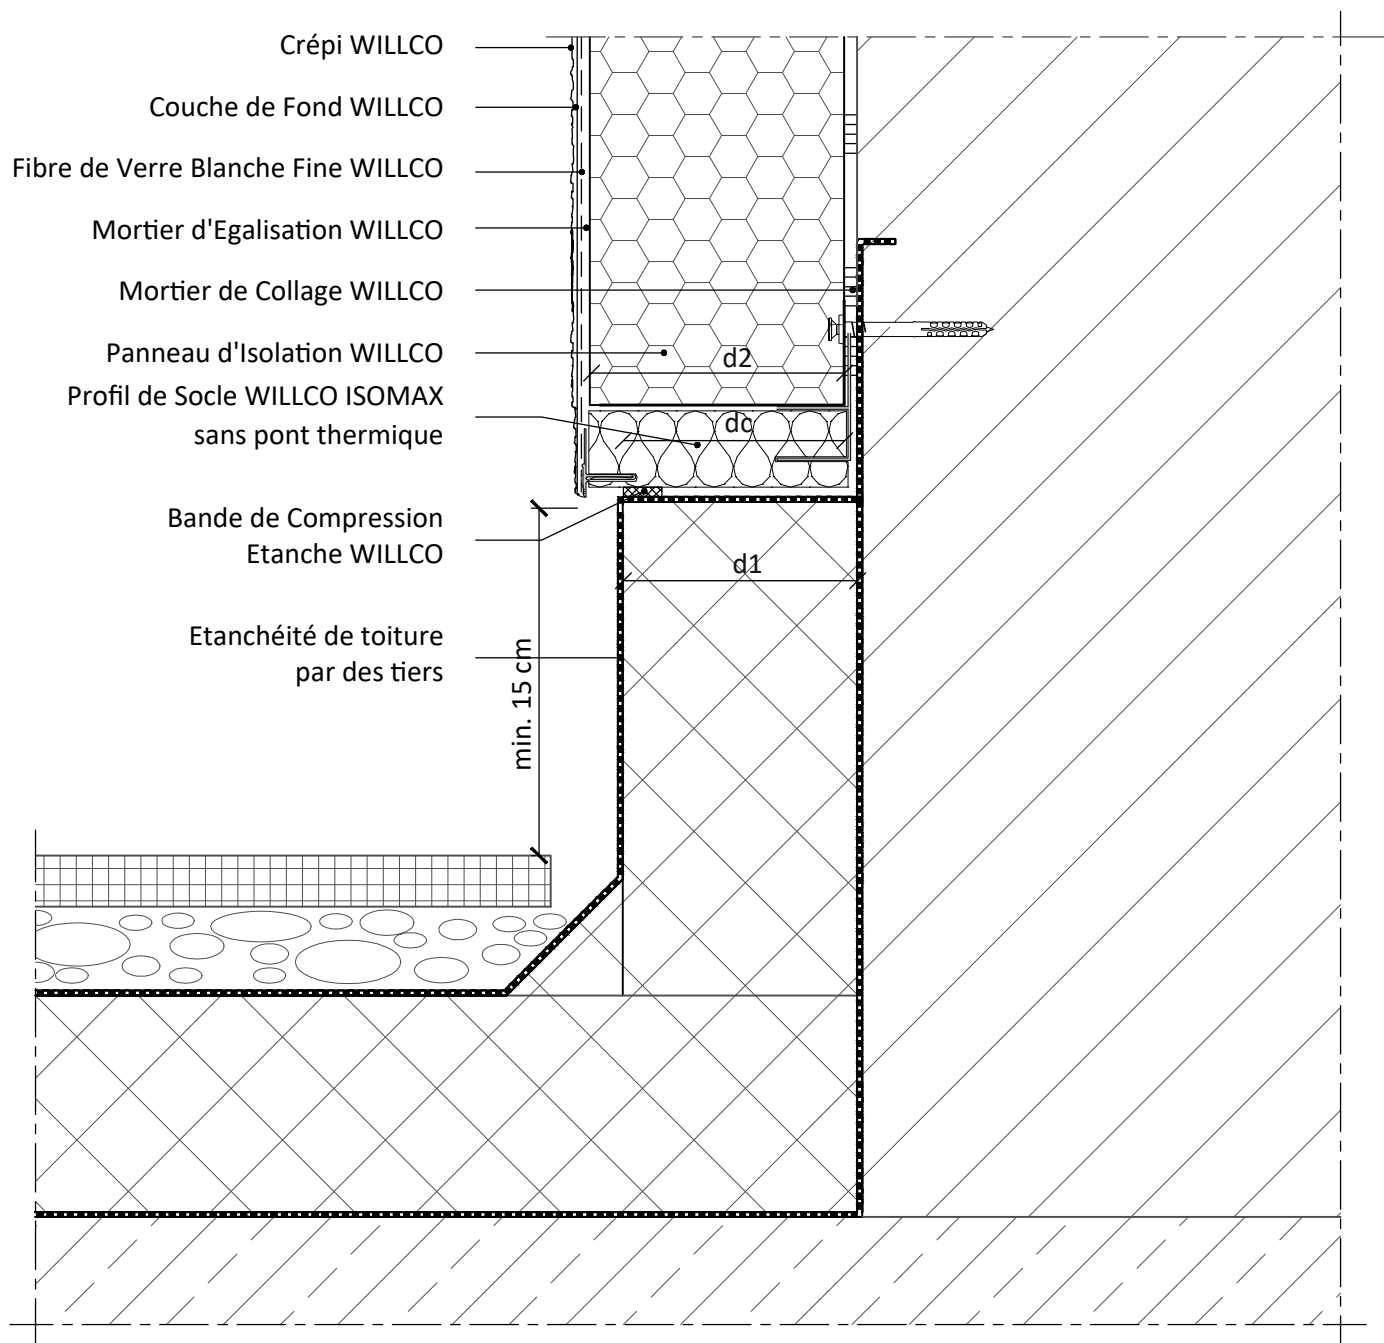


Nœud de construction approuvé par PEB :

$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	DÉPART DE TOIT PLAT AVEC UNE FINITION DE TERRASSE SUR PLOTS	
Détail : 5.5	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

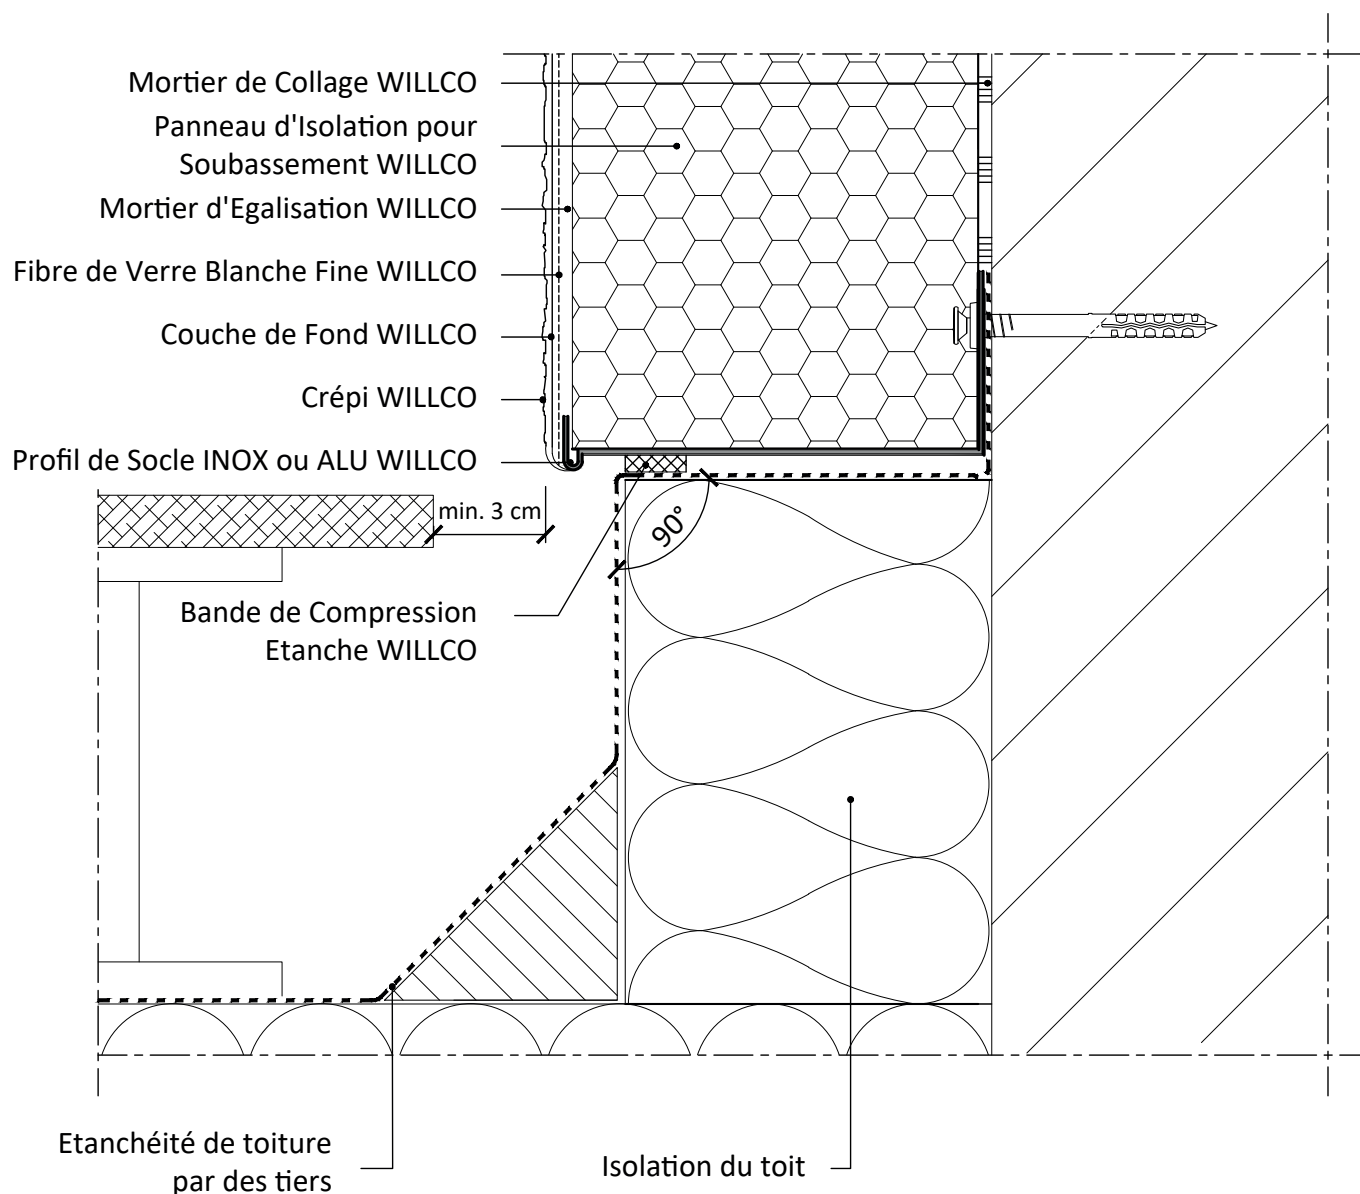

Lorsque vous utilisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un nœud de construction linéaire.

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	JONCTION AVEC UN TOIT EN BÂTIÈRE	
Détail : 5.6	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

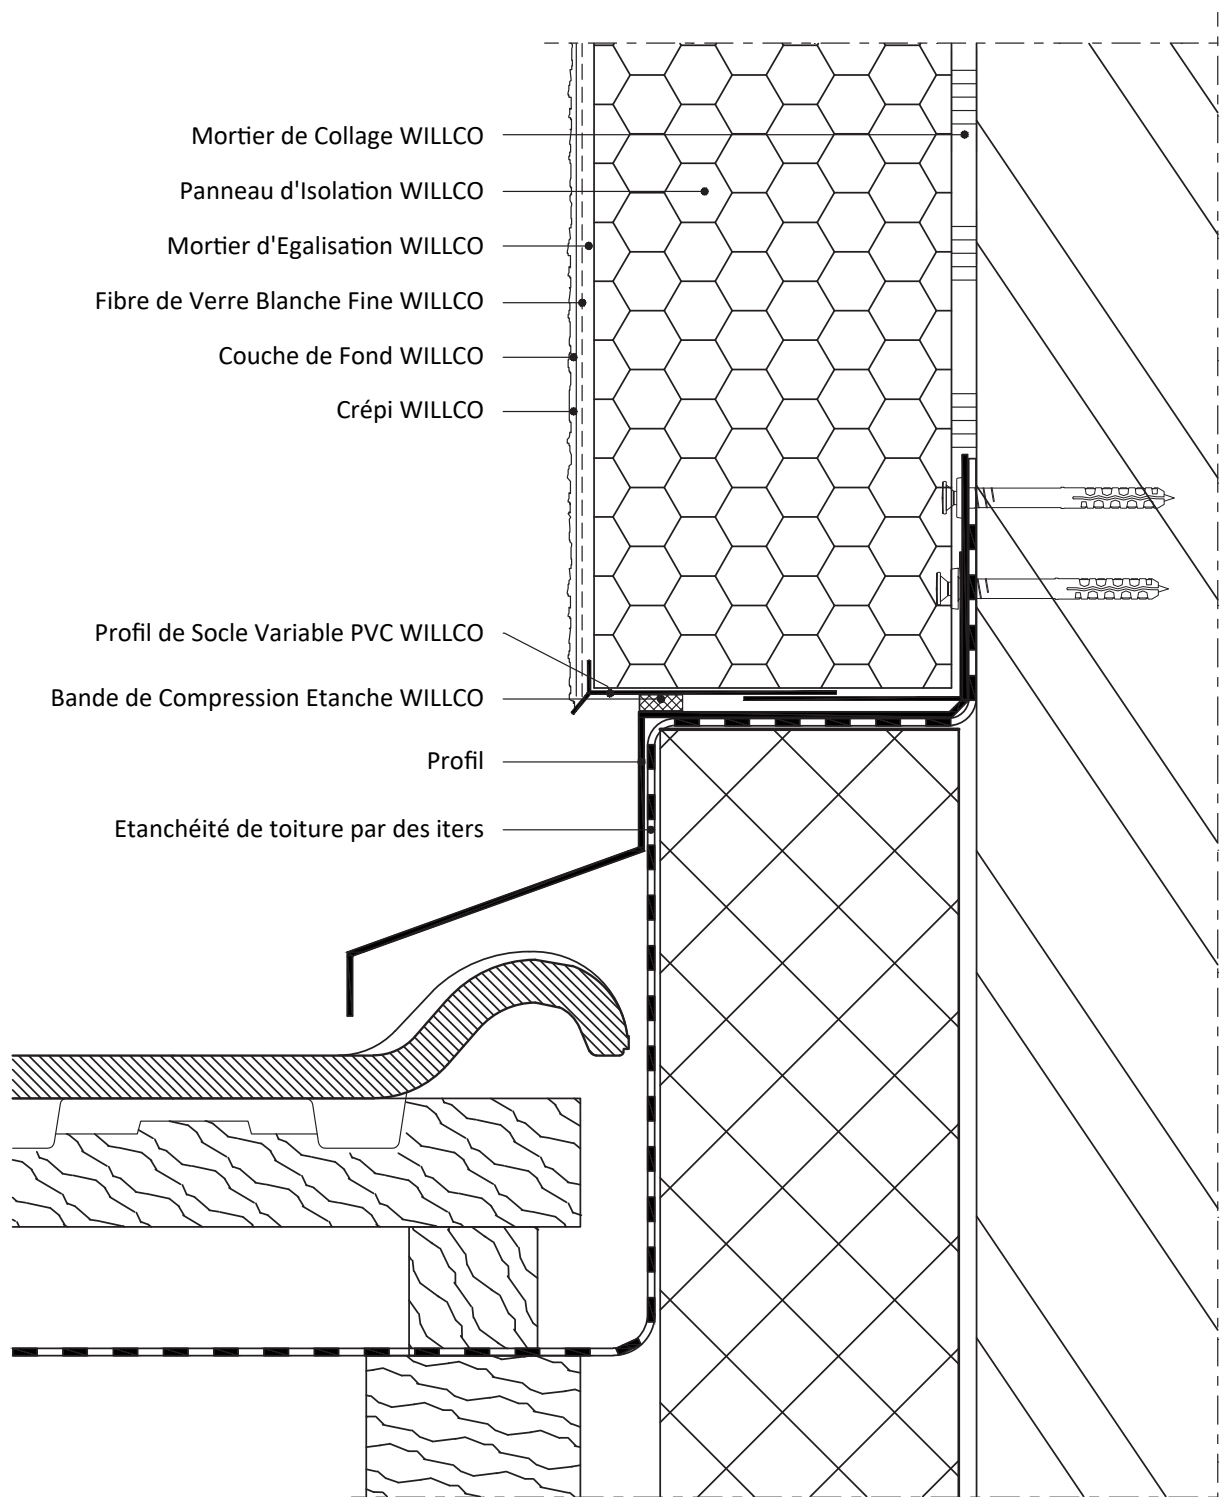

Lorsque vous utilisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un nœud de construction linéaire.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	JONCTION AVEC UN TOIT EN APPENTIS	
Détail : 5.7	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

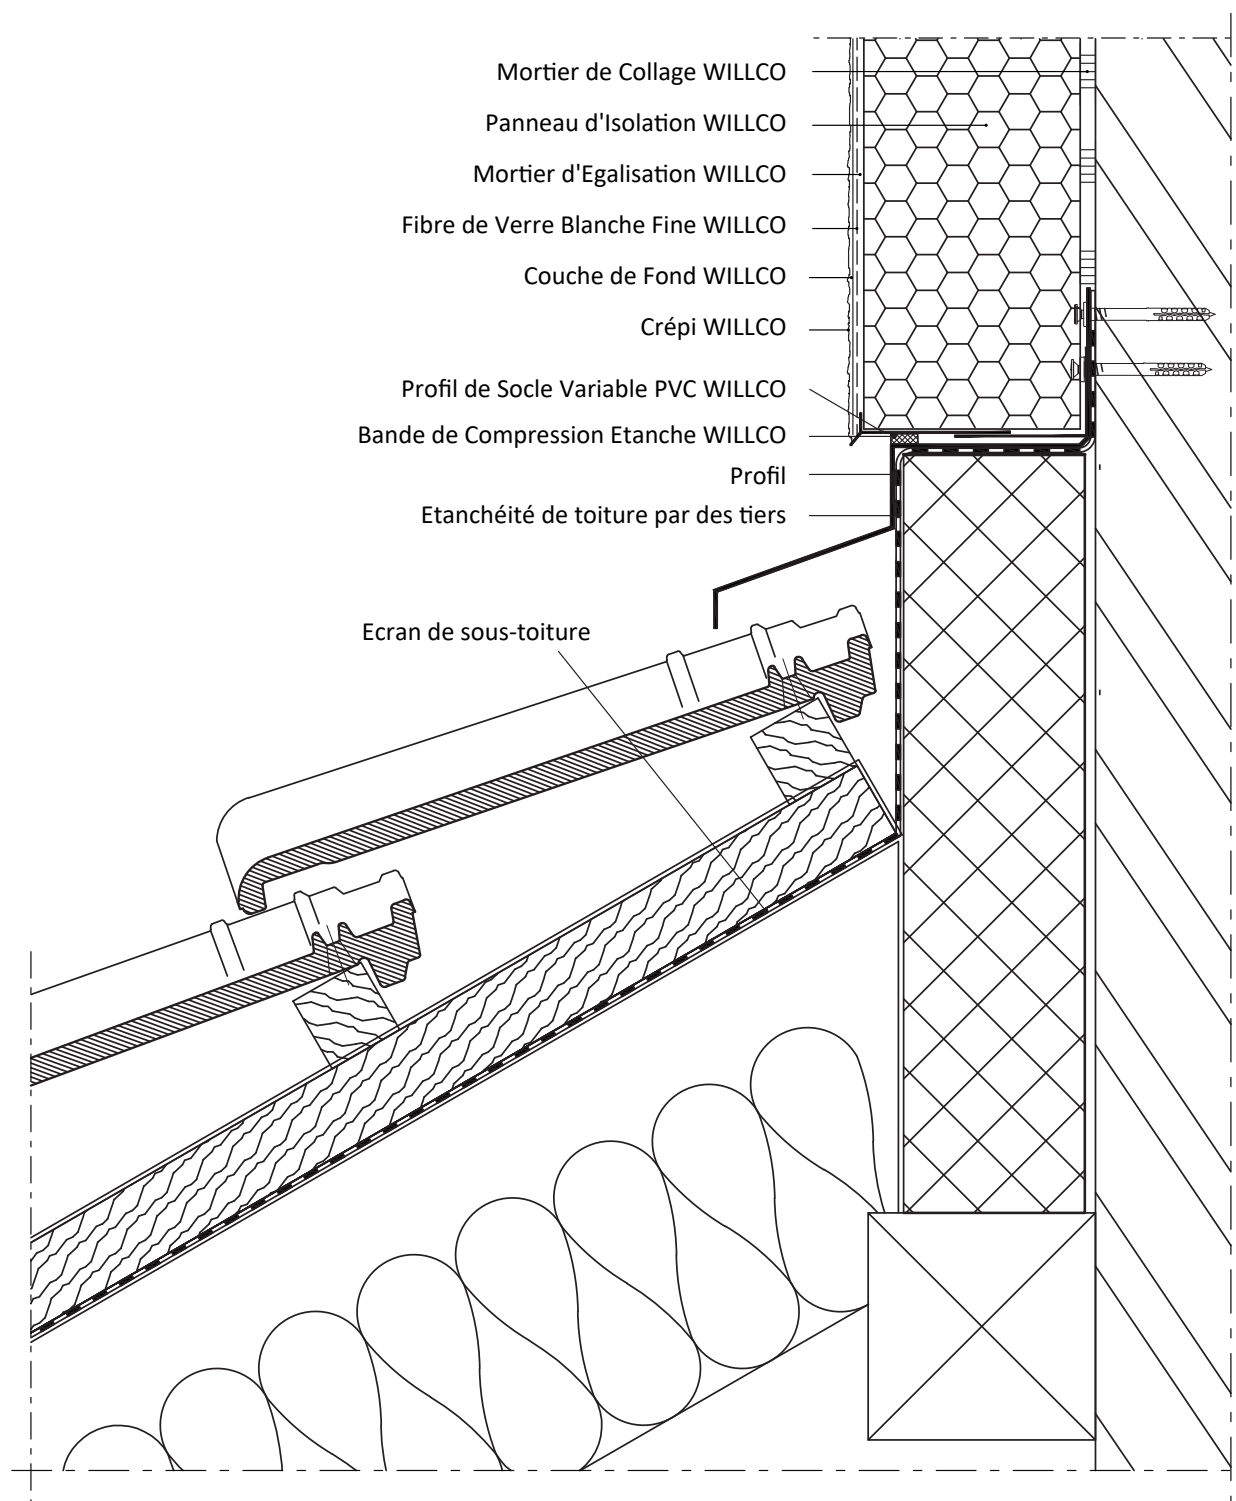

Lorsque vous utilisez ce type de profil de socle, il faut prendre en compte un nœud de construction linéaire.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

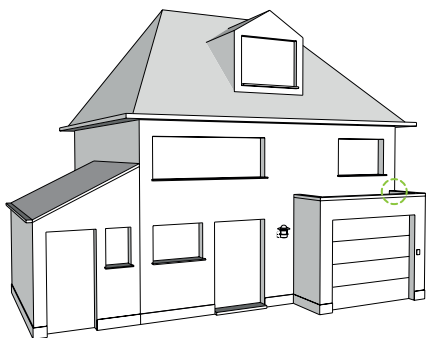	JONCTION PROFIL DE TOITURE AU COIN DE LA FAÇADE		
Détail : 5.8	Perspective		
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO		

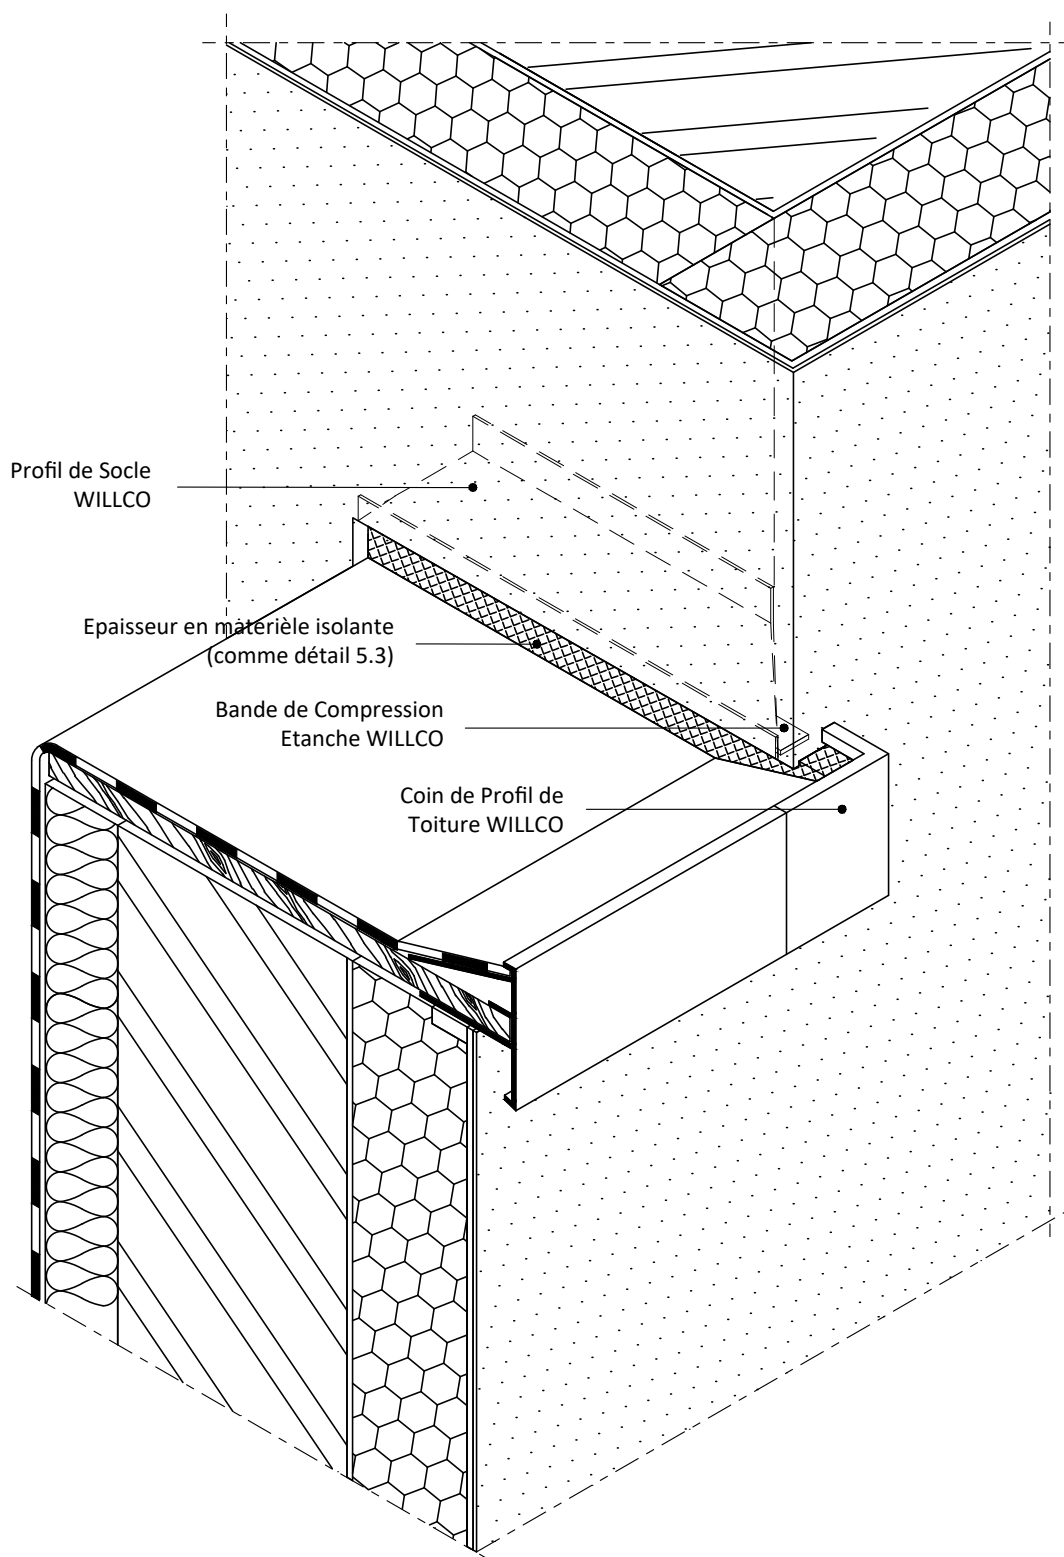


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PROFIL DE TOITURE DANS LA FAÇADE		
Détail : 5.9	Perspective		
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO		

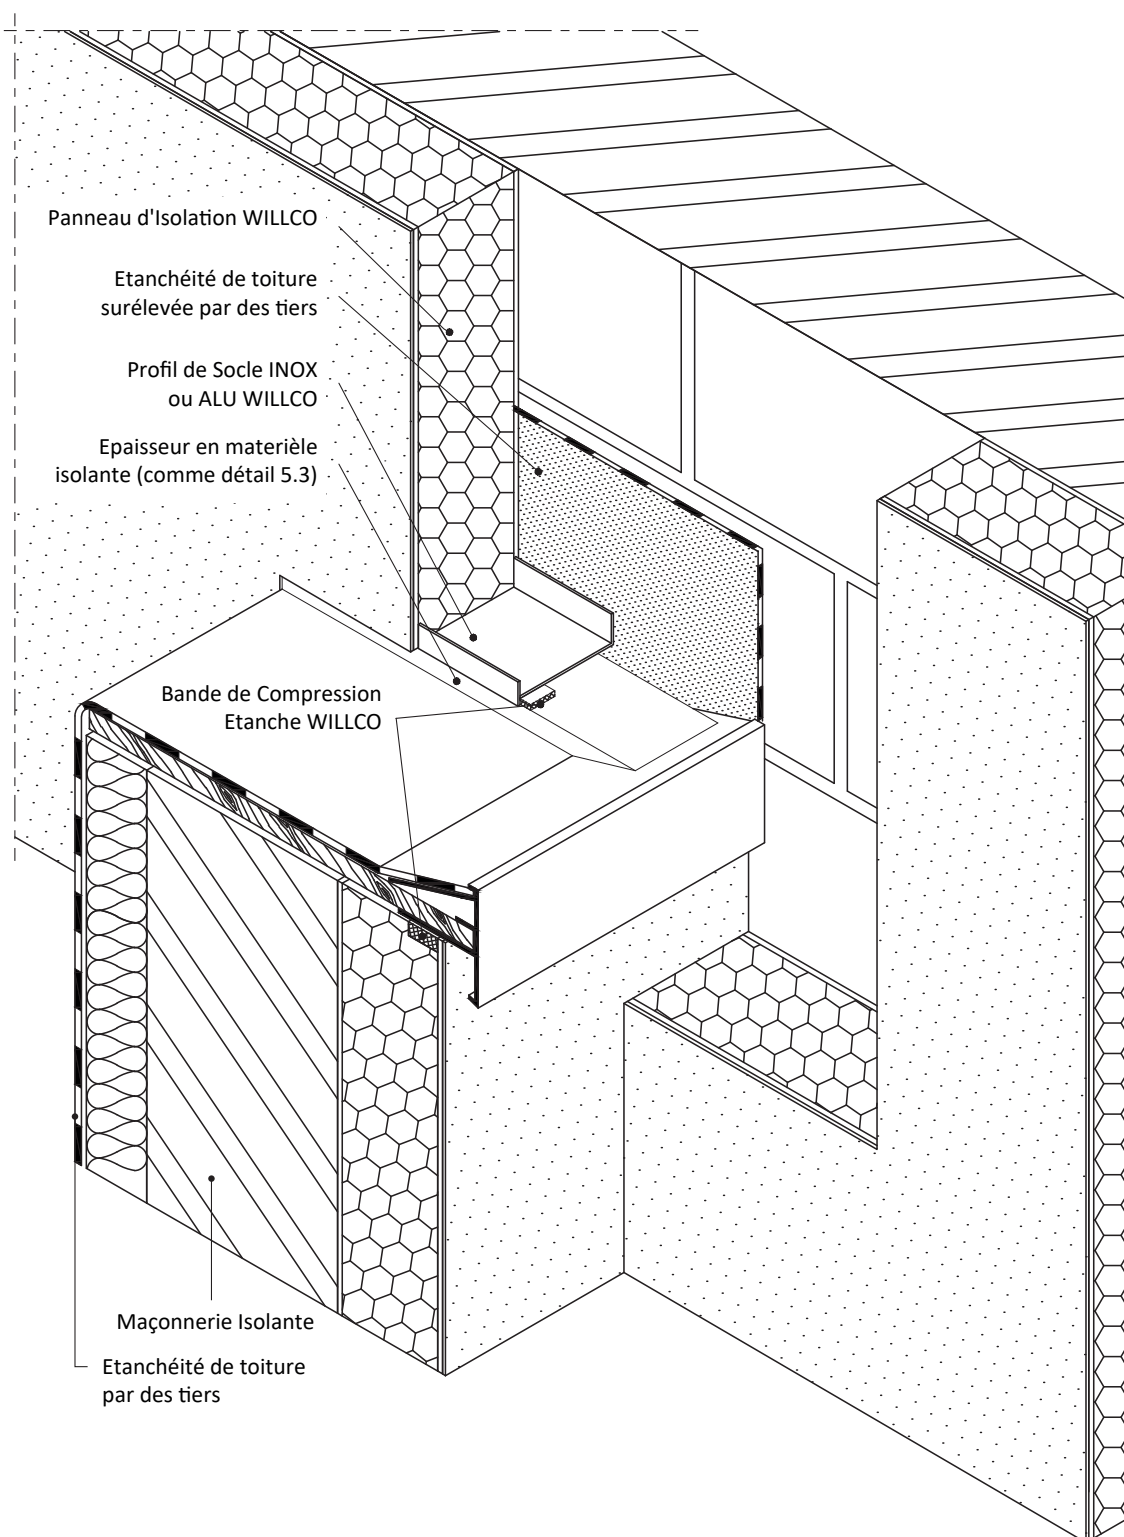


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PROFIL DE TOITURE CLASSIQUE DANS LA FAÇADE	
Détail : 5.10	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

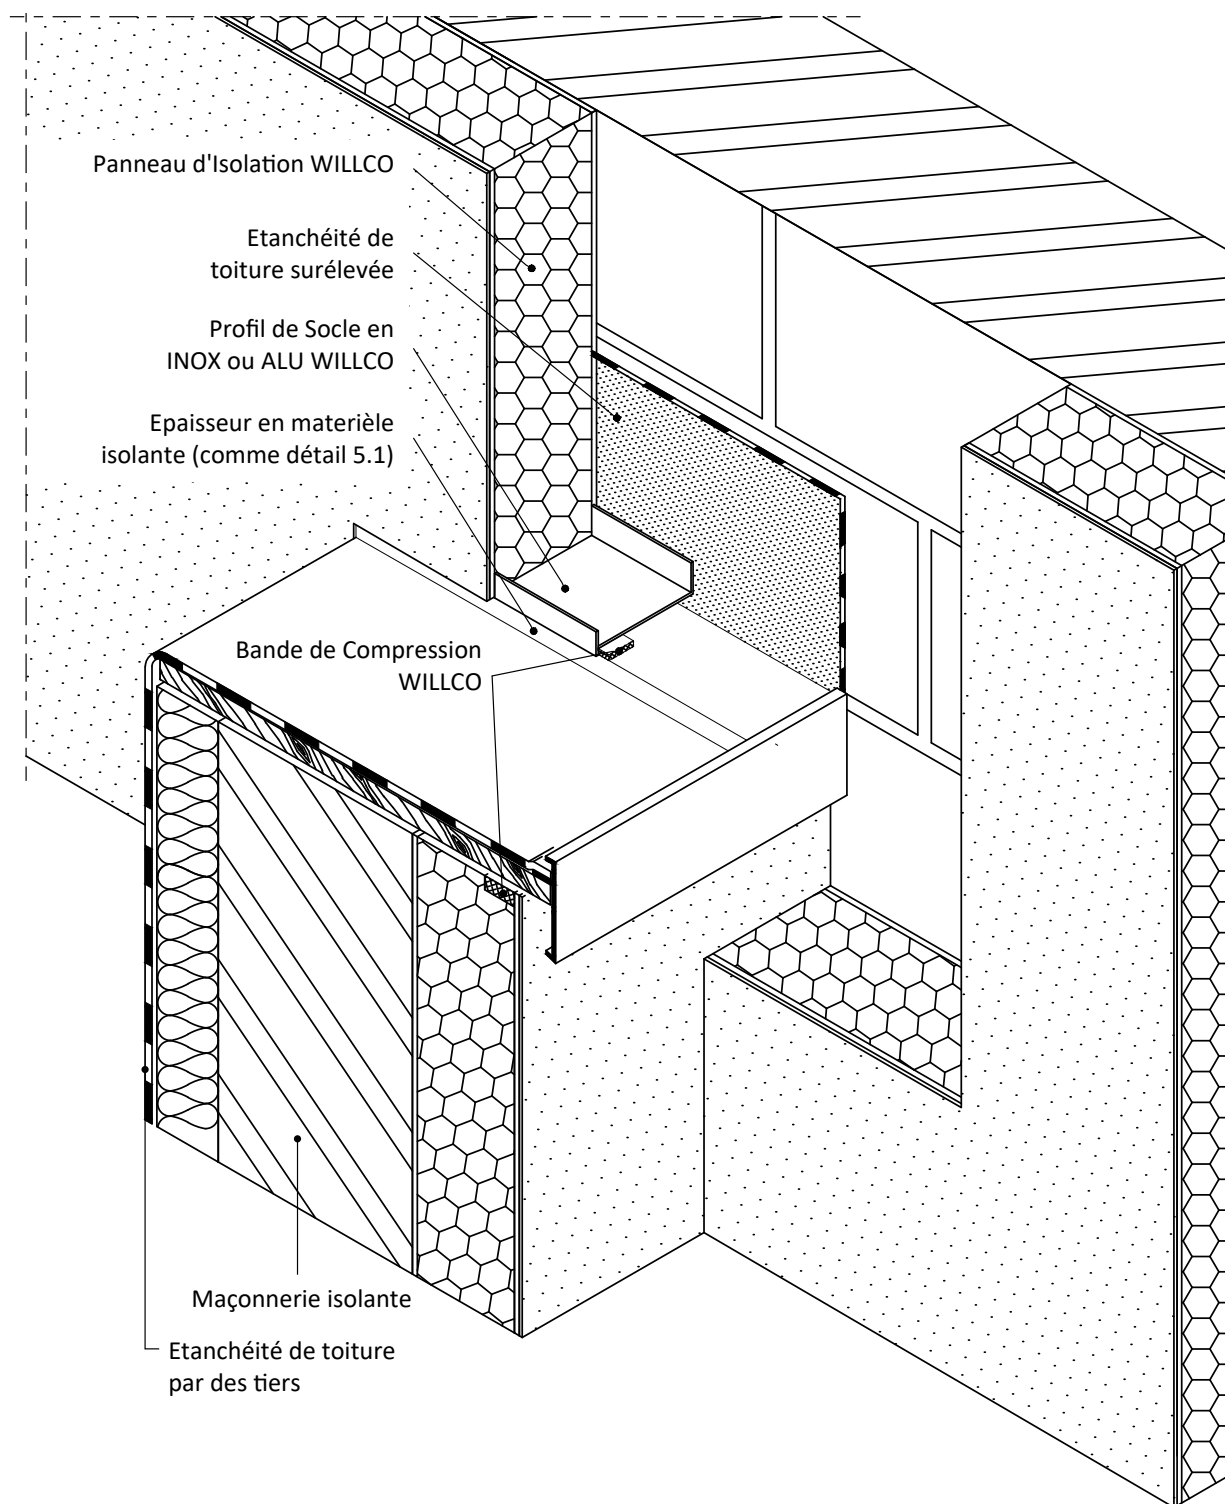



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PROFIL DE TOITURE CLASSIQUE DANS LA FAÇADE - VARIANTE AVEC EMBOUT EN ALU	
Détail : 5.10.1	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

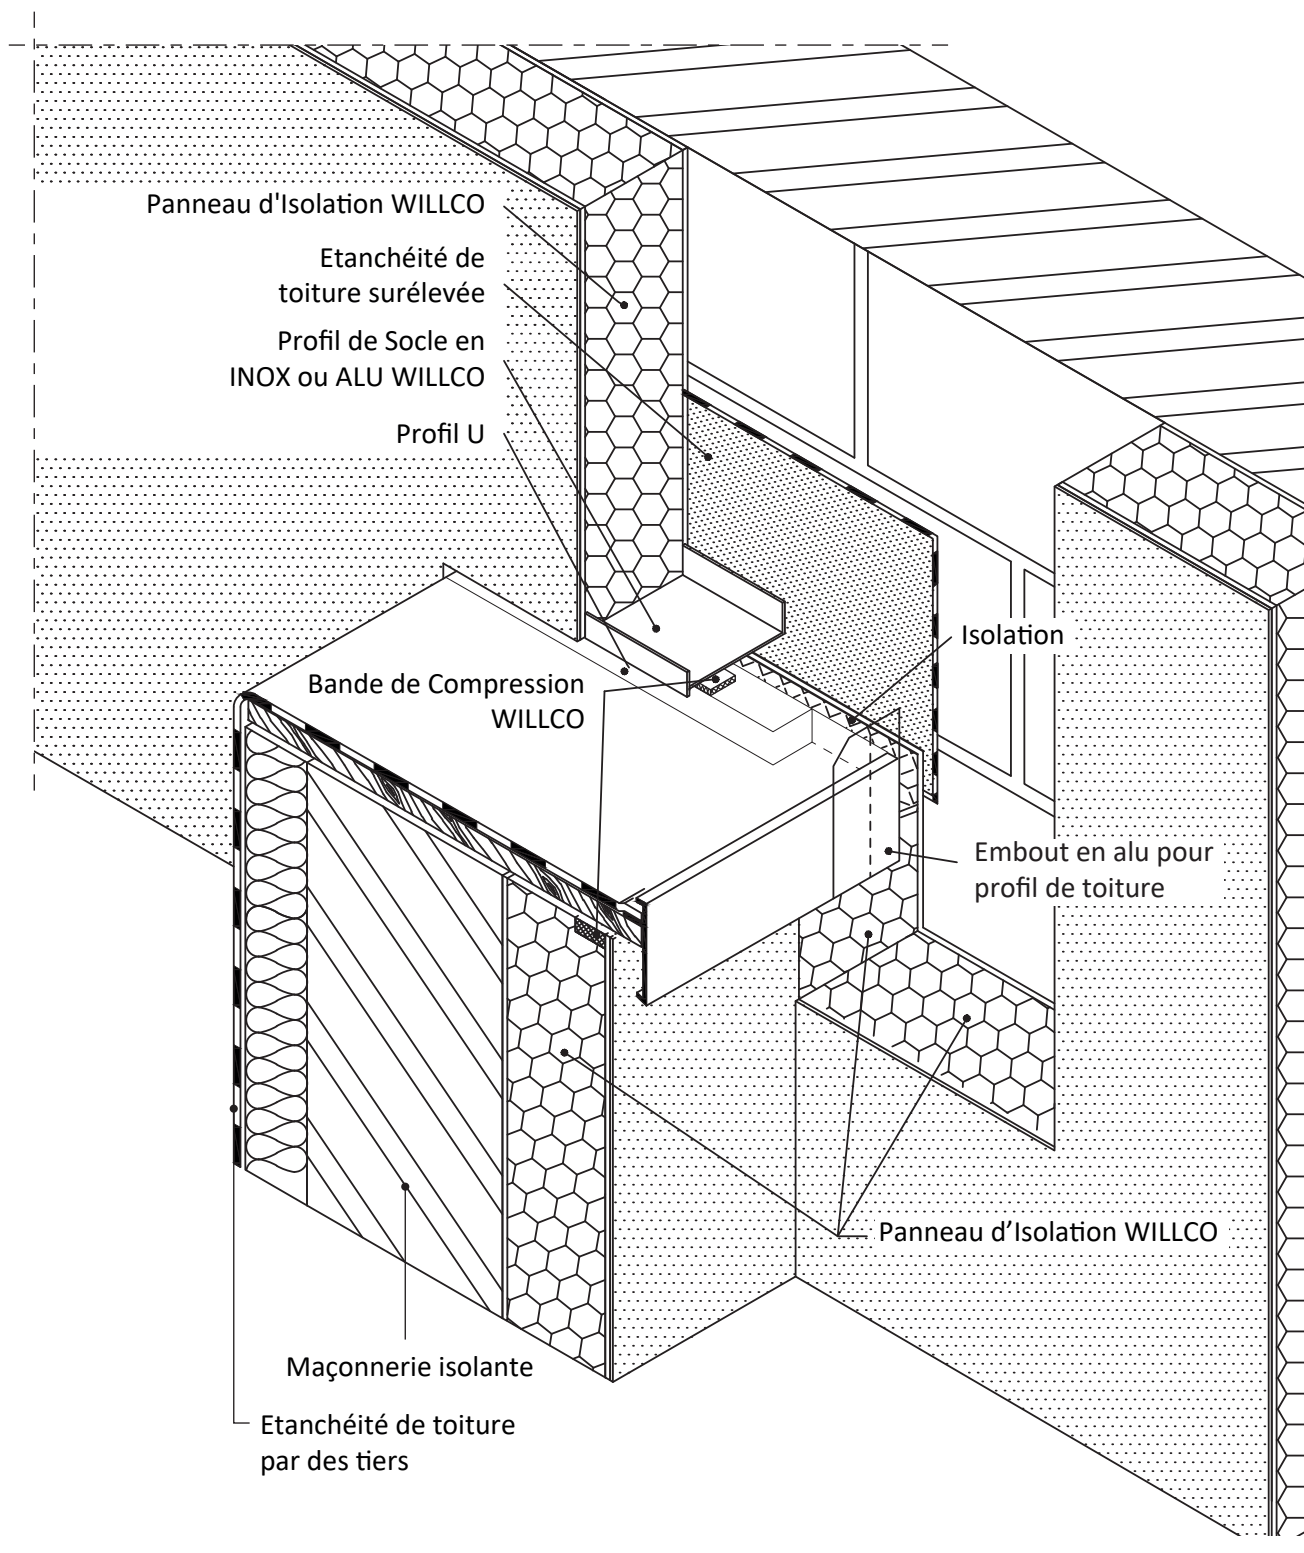



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PROFIL DE TOITURE CLASSIQUE AU COIN DE LA FAÇADE	
Détail : 5.11	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

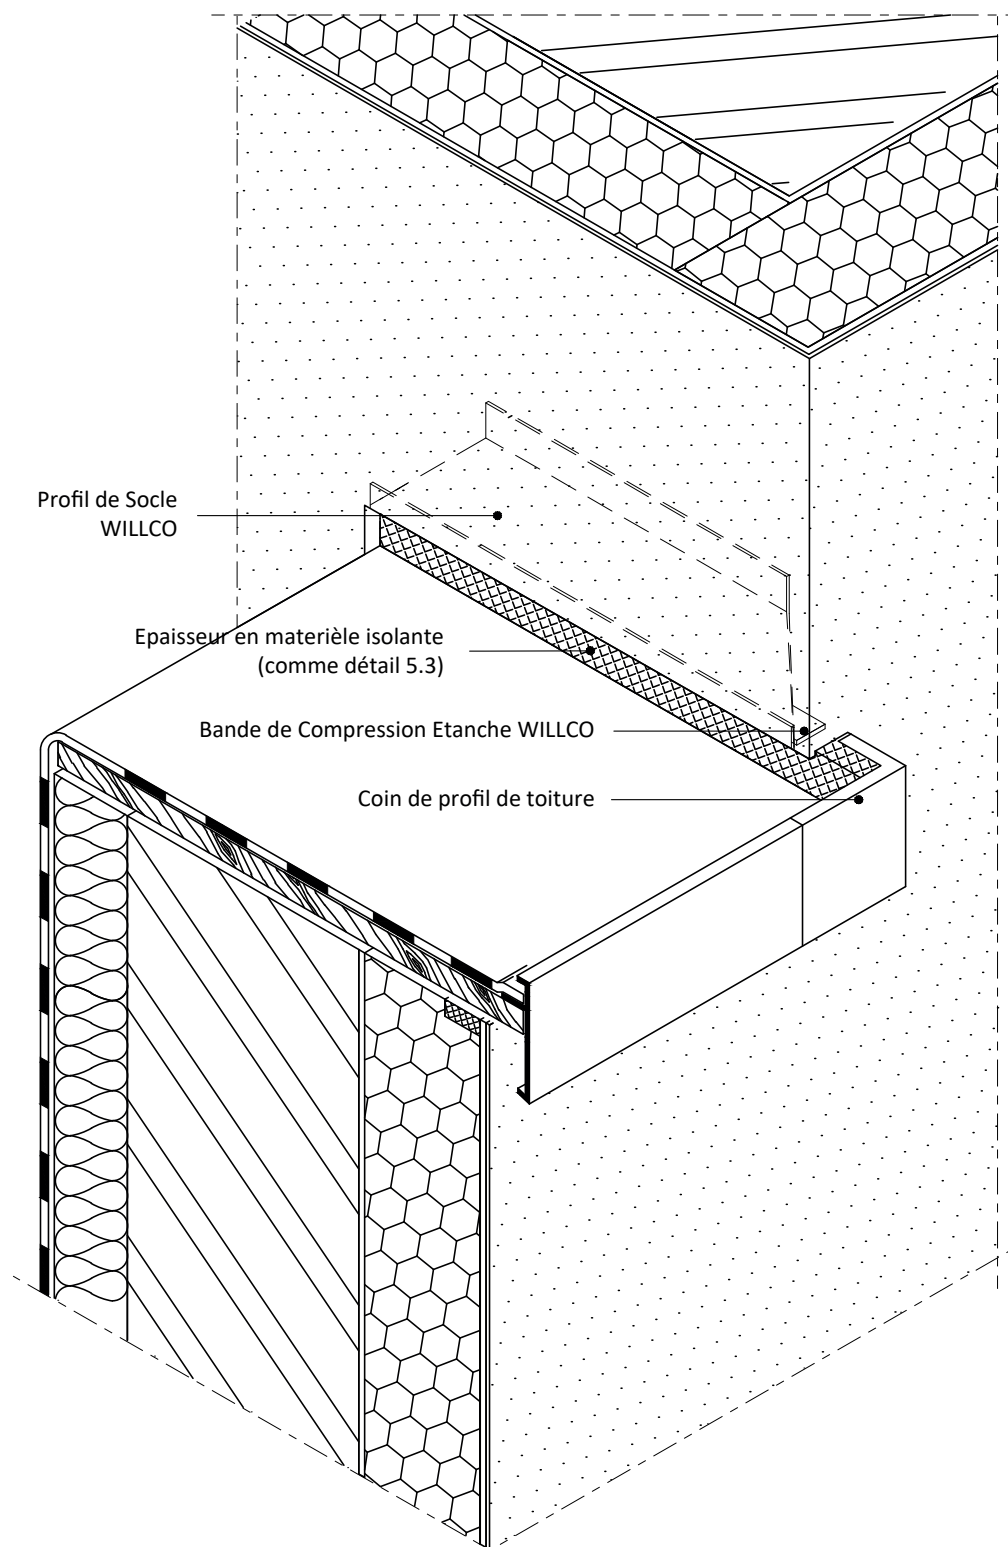


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PROFIL DE TOITURE CLASSIQUE AU COIN DE LA FAÇADE - VARIANTE AVEC PROFIL U	
Détail : 5.12	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

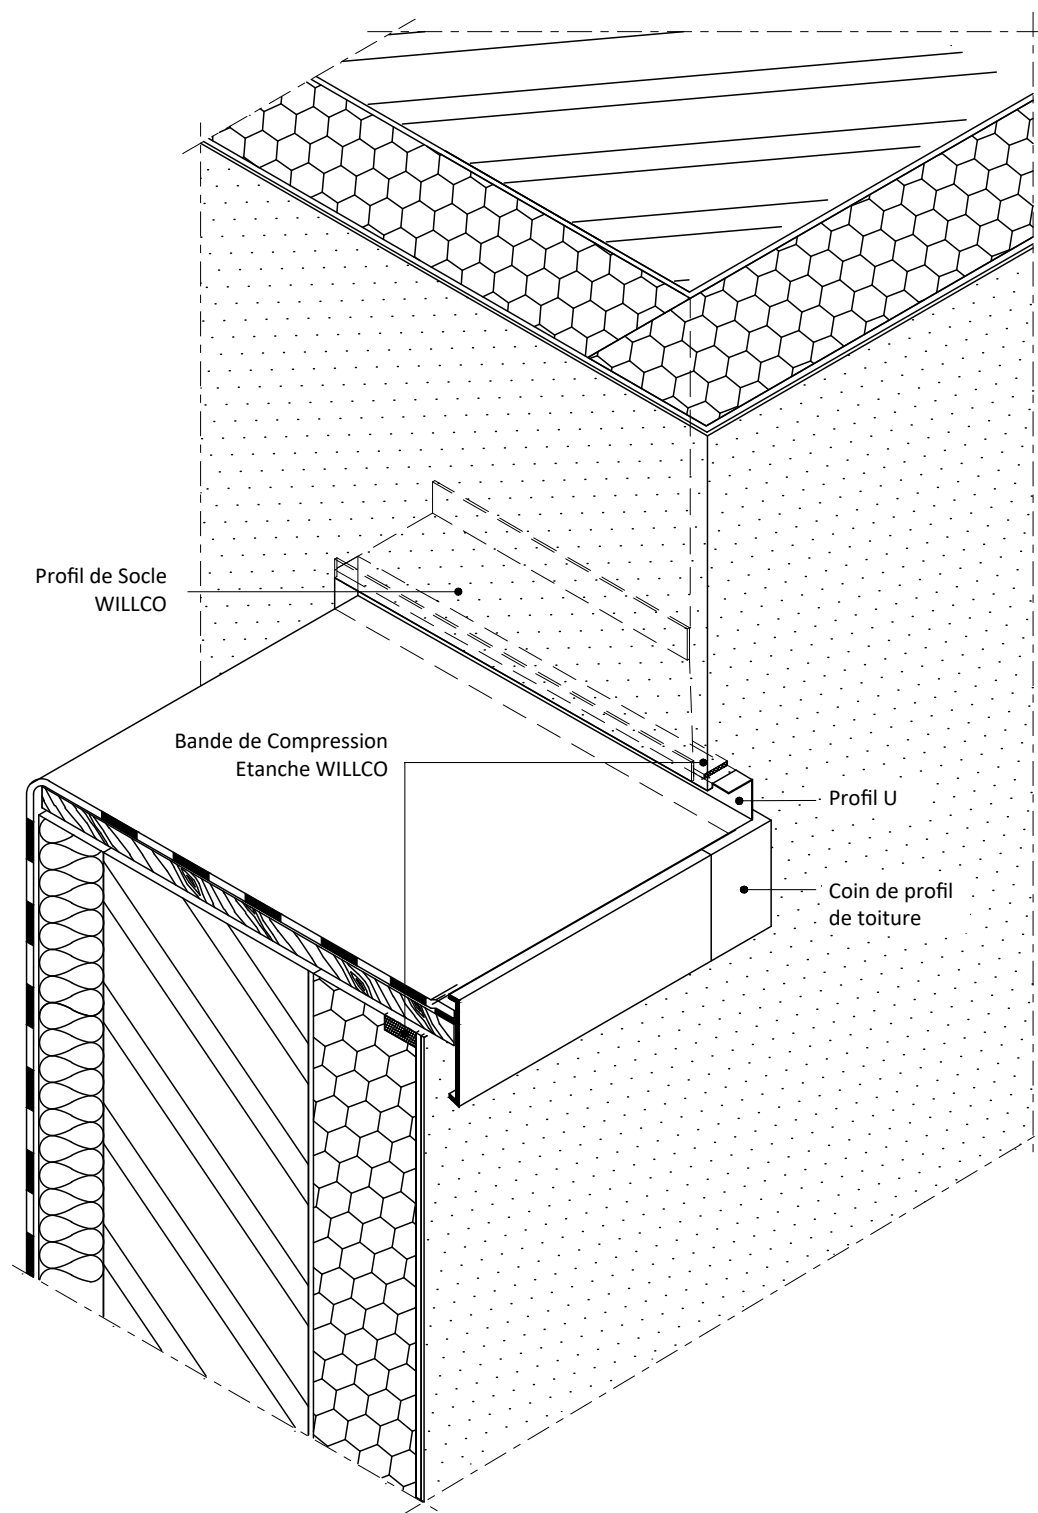



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION COUVRE-MUR DANS LA FAÇADE	
Détail : 5.13	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

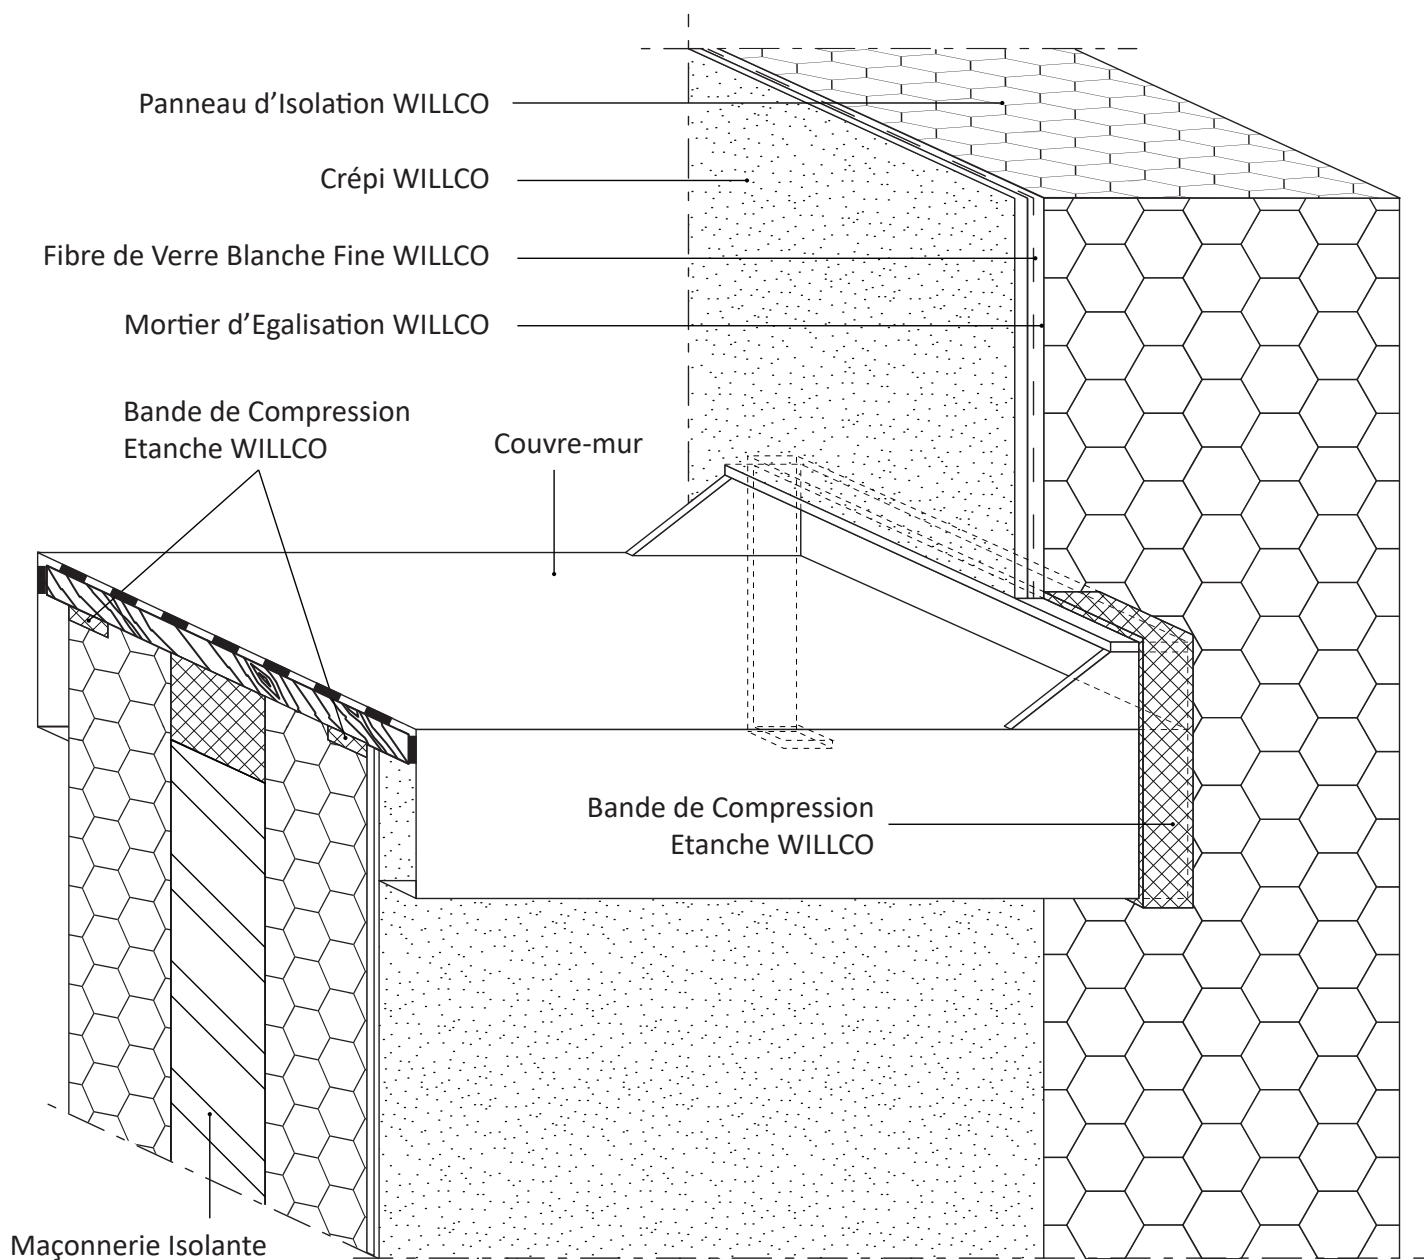



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

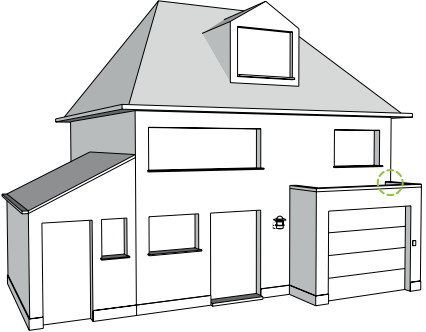	JONCTION COUVRE-MUR AU COIN DE LA FAÇADE	
Détail : 5.14	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

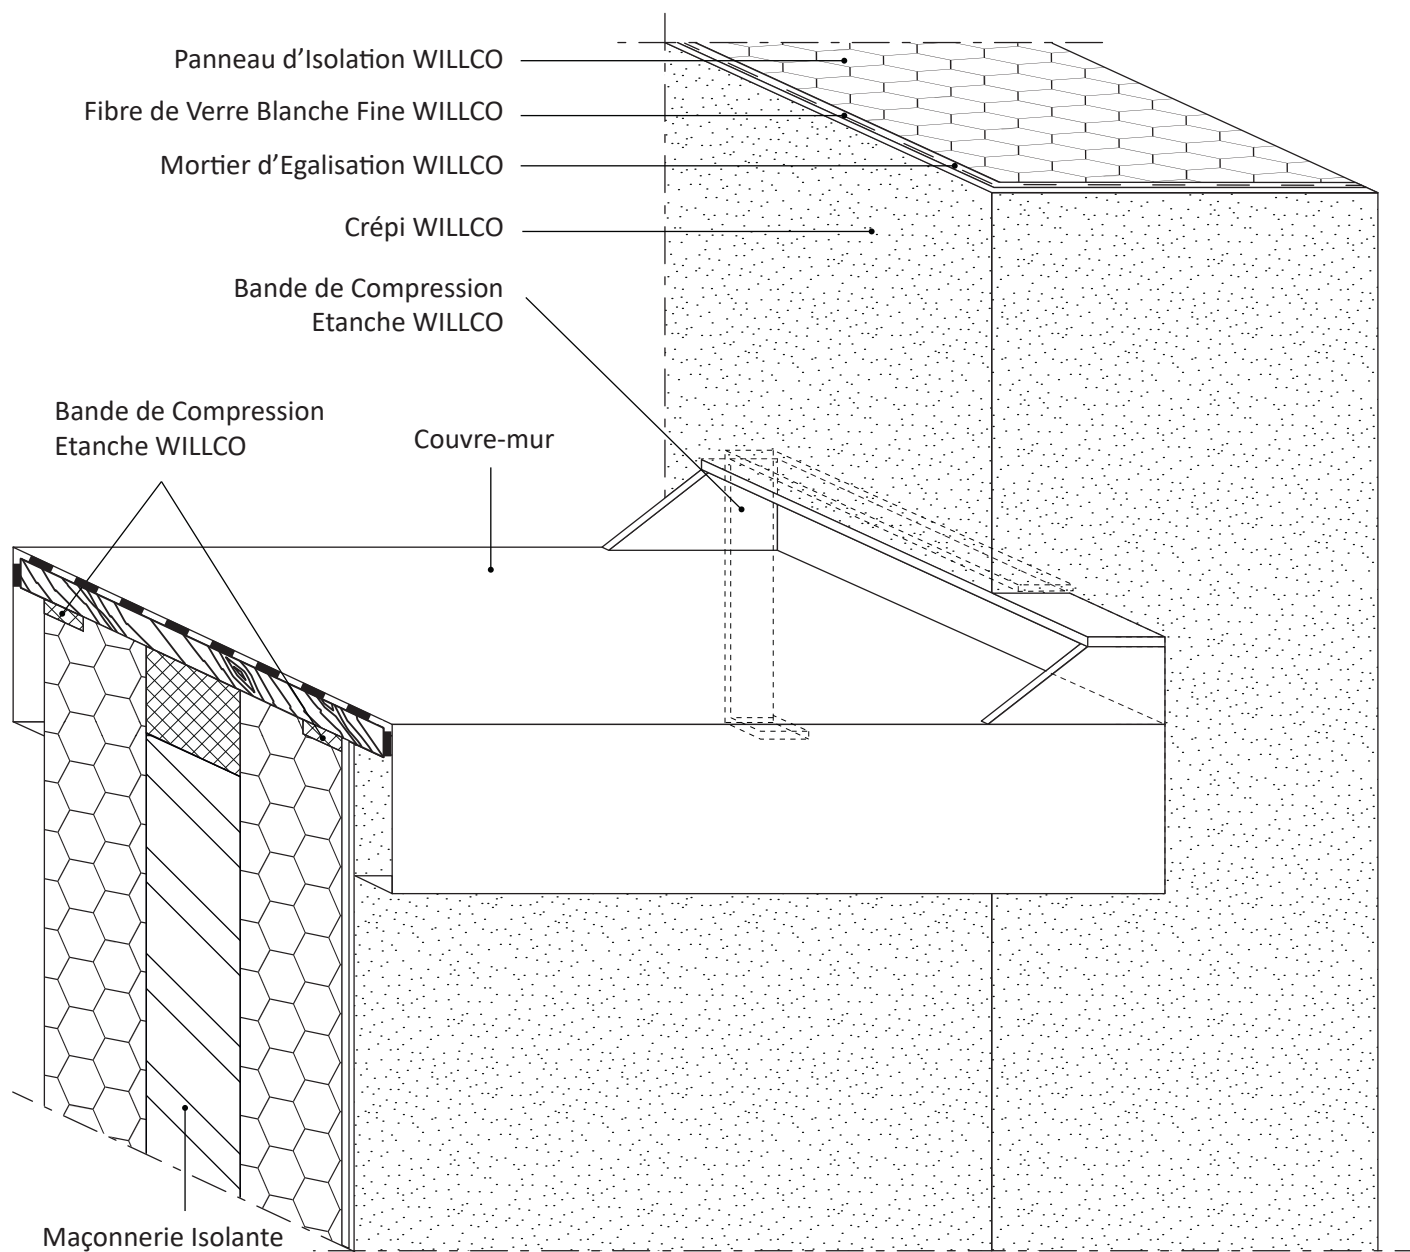

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	DÉPART DE CONSTRUCTION EN BÉTON AVEC UN PROFIL U	
Détail : 5.15	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

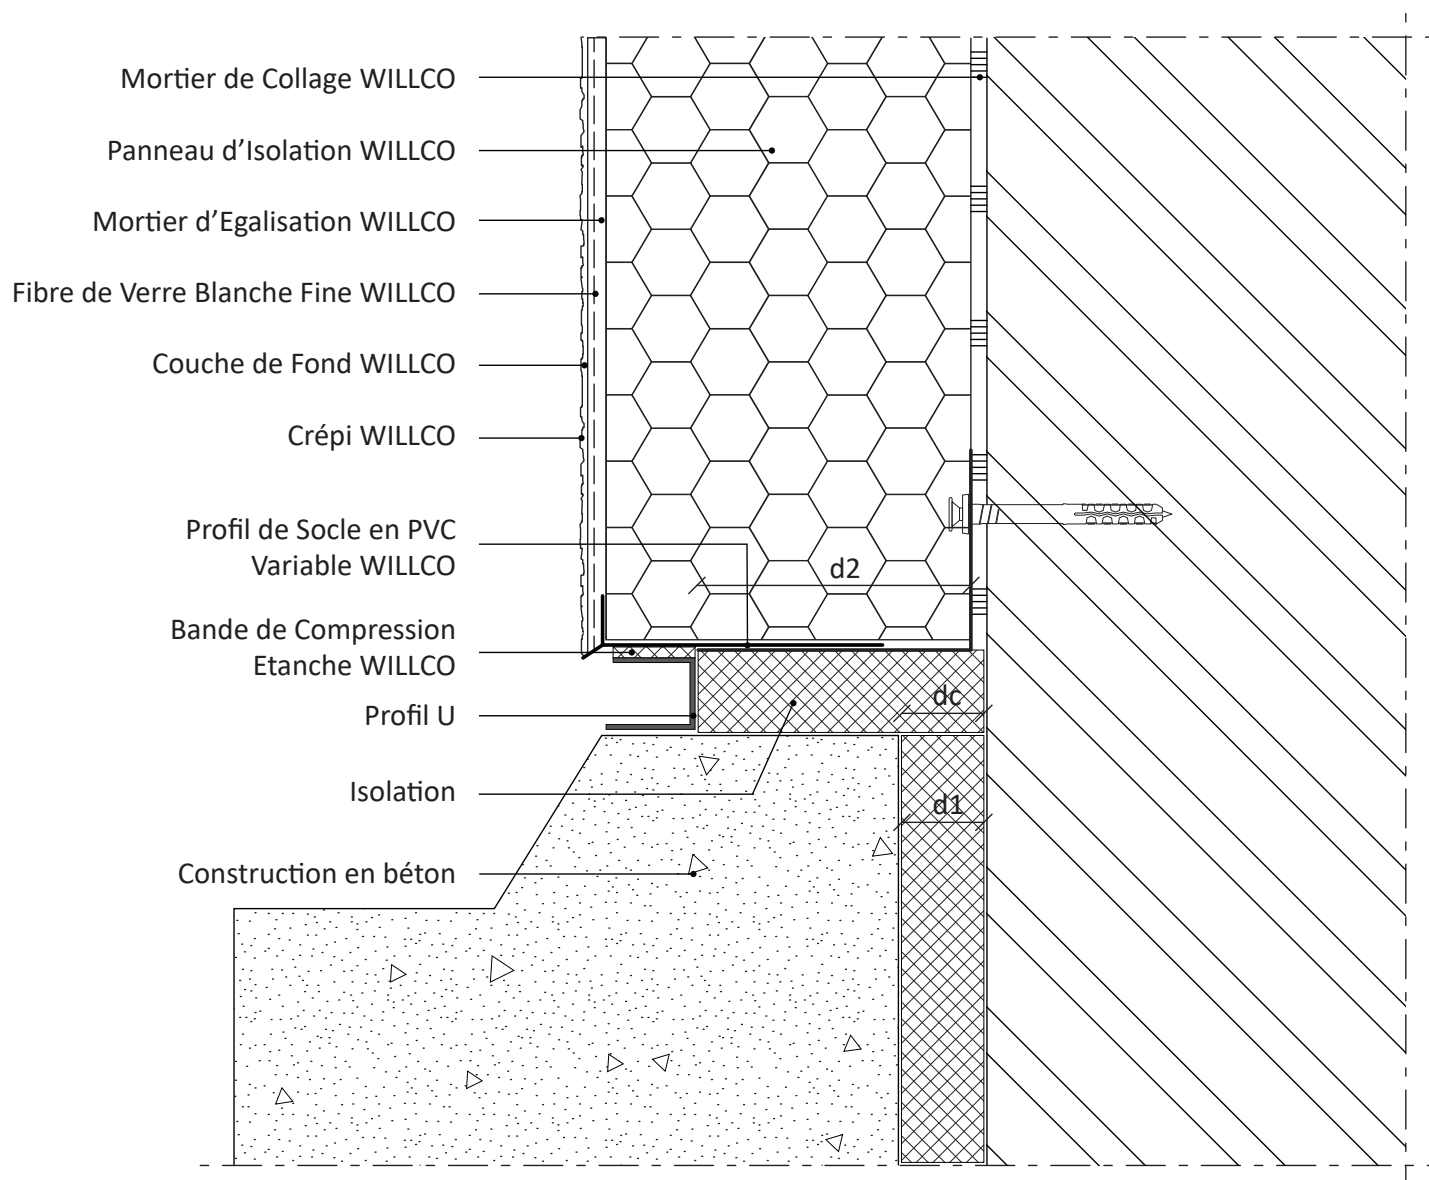



Nœud de construction linéaire approuvé PEB :

$dc \geq \frac{\text{Plus petite Epaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

(dc = Longueur de contact)


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	RACCORDEMENT À LA POUTRELLE MÉTALLIQUE AVEC UN PROFIL U	
Détail : 5.15.1	Coupe verticale	
Date : 01.2024	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

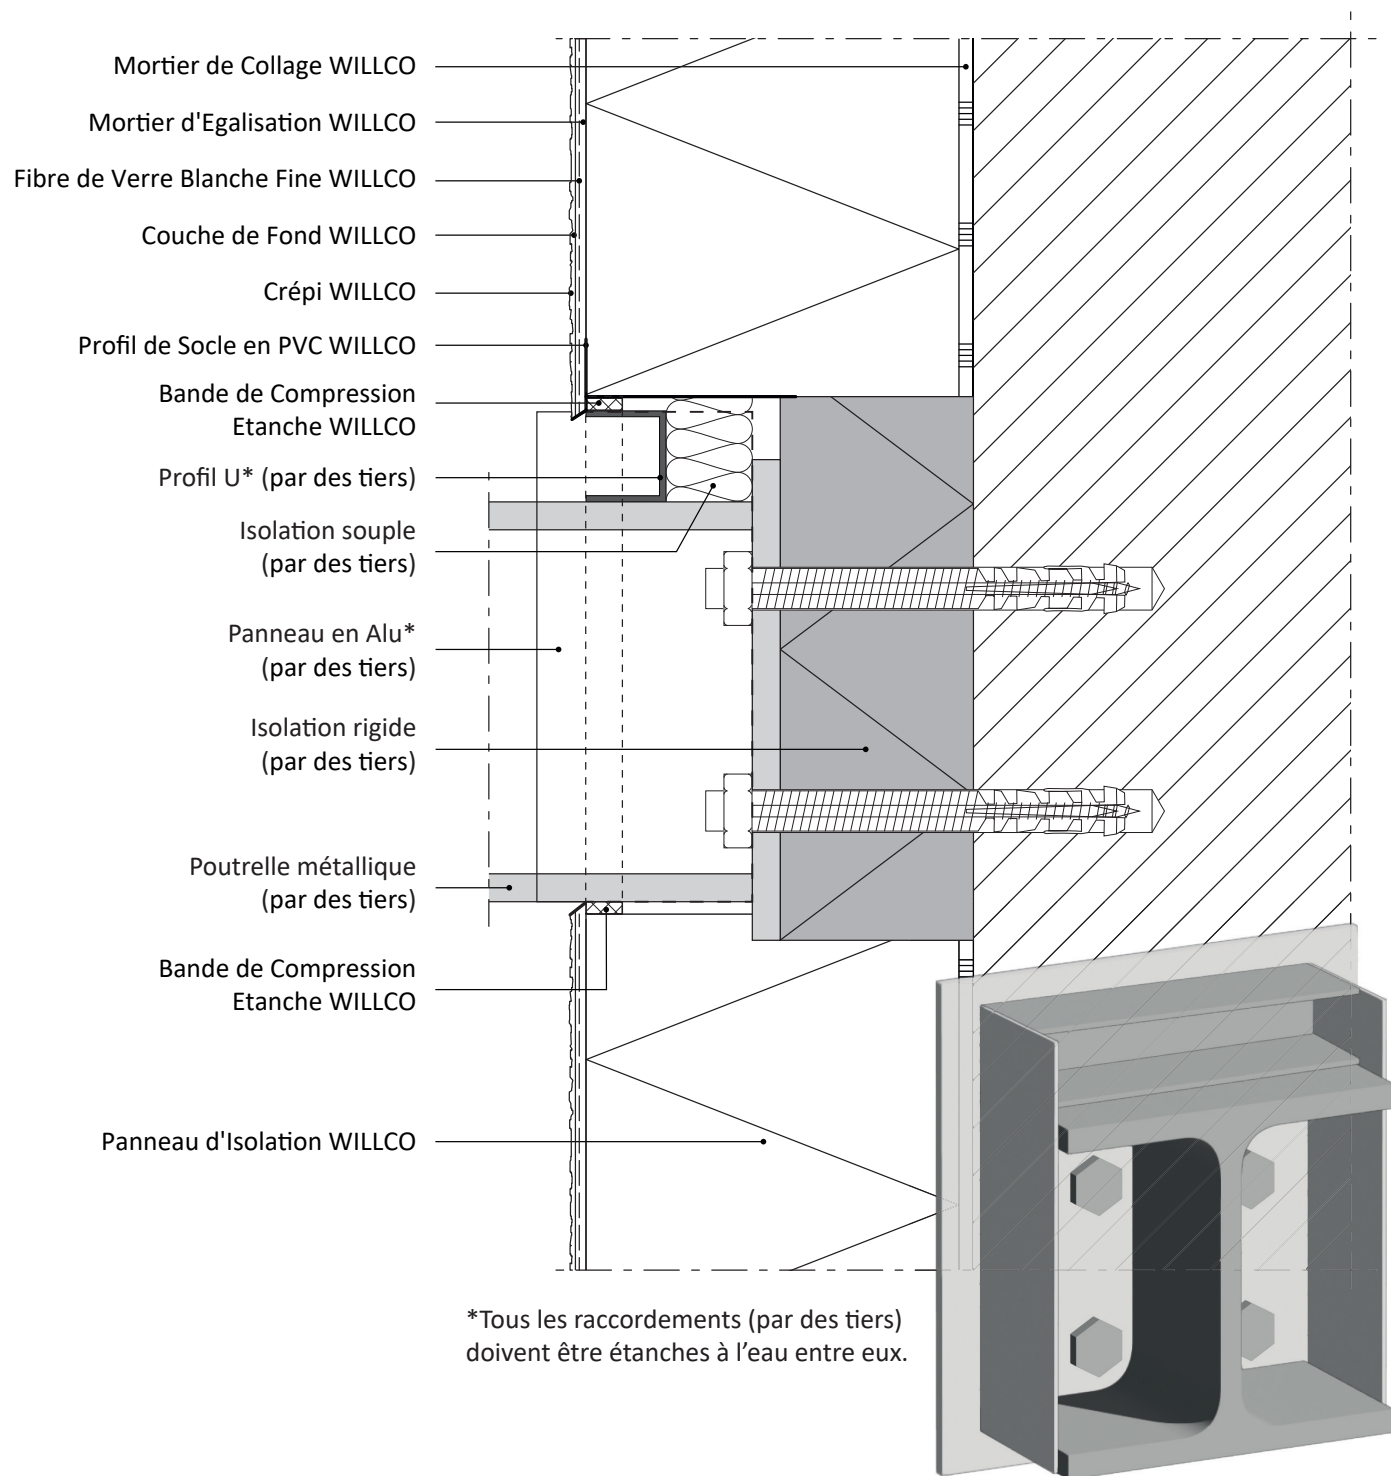



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PROFIL DE TOITURE DANS LA FAÇADE - VARIANTE	
Détail : 5.16	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

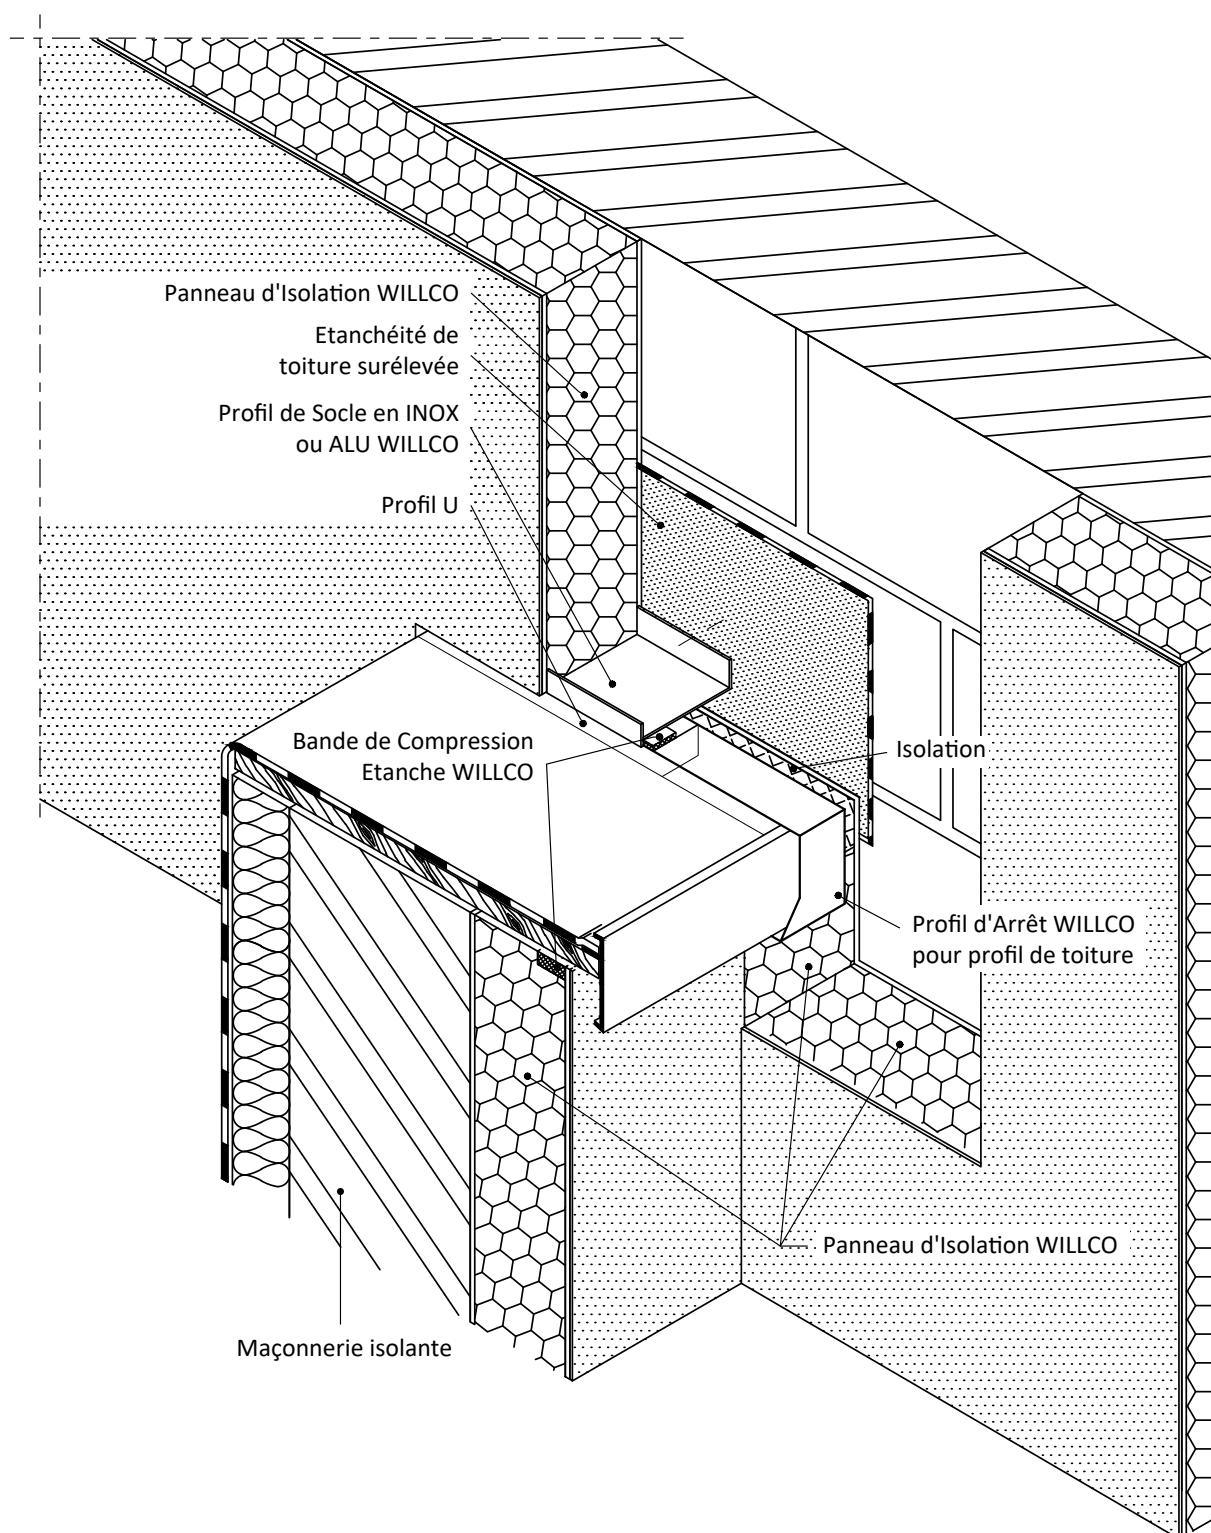



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	RACCORD AVEC UN VERSANT DE TOITURE - DÉBORDEMENT DE TOITURE	
Détail : 5.17	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

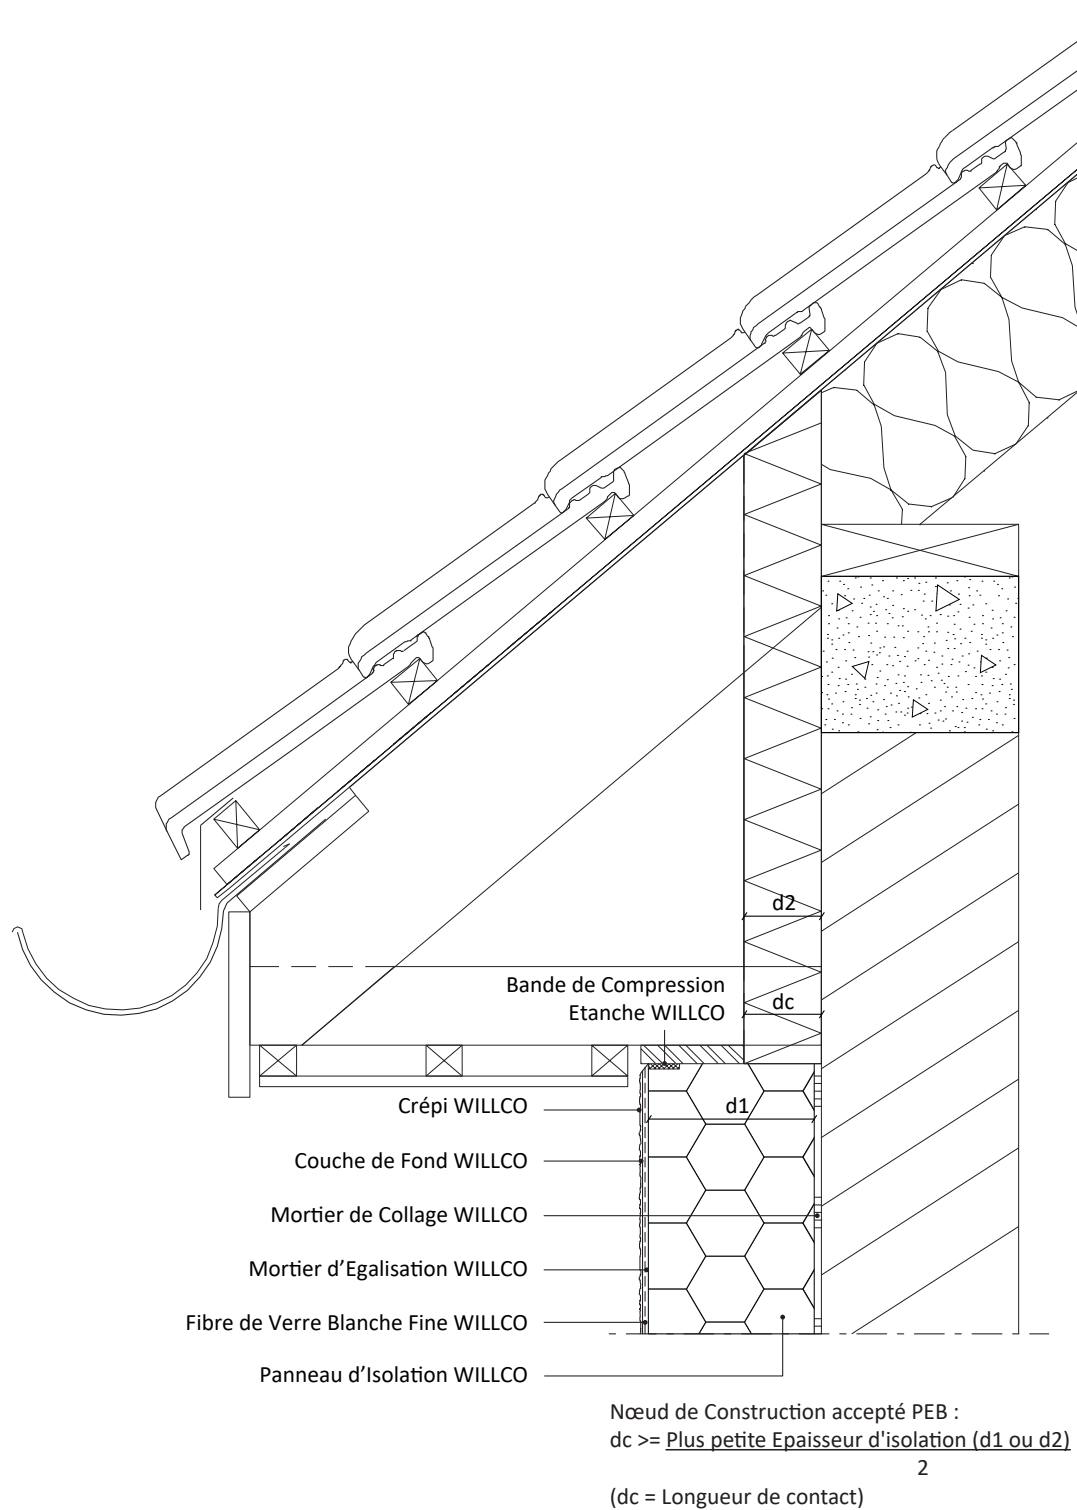


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	RACCORD AVEC UN VERSANT DE TOITURE - CORNICHE	
Détail : 5.18	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

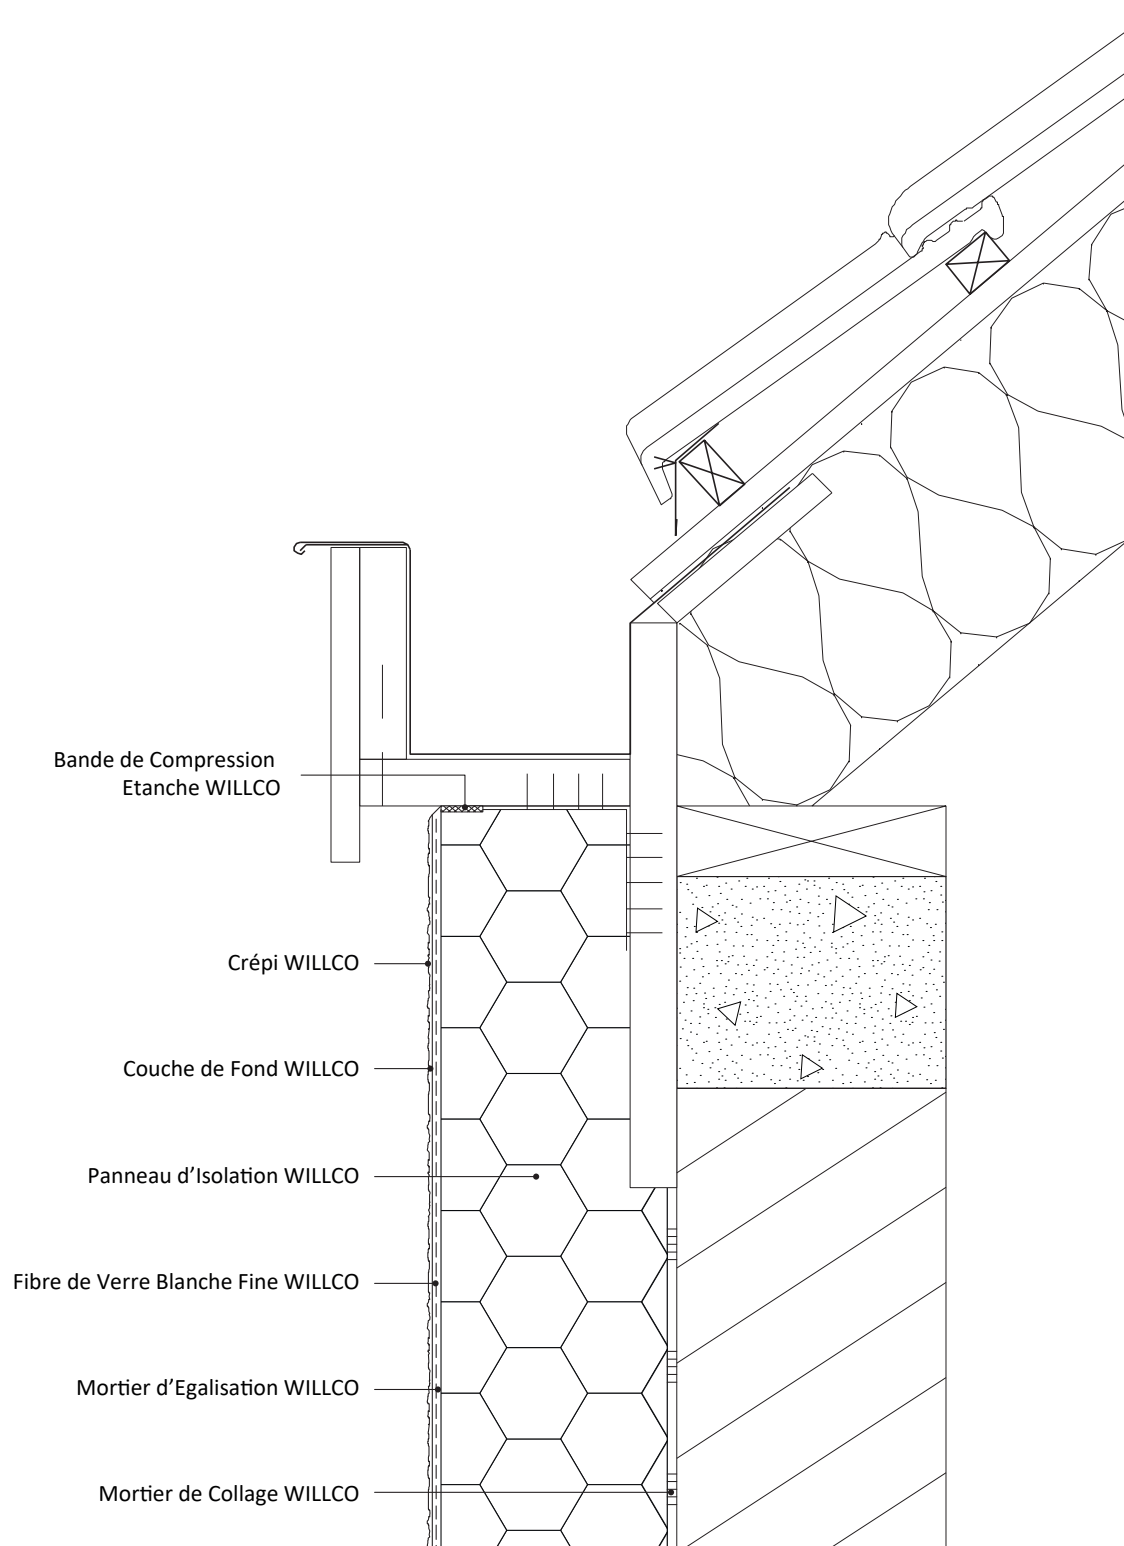



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	RACCORD AVEC UN VERSANT DE TOITURE - DÉBORDEMENT DE TOITURE LATÉRALE (RÉNOVATION)	
Détail : 5.19	Coupe verticale	
Date : 10.2025	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

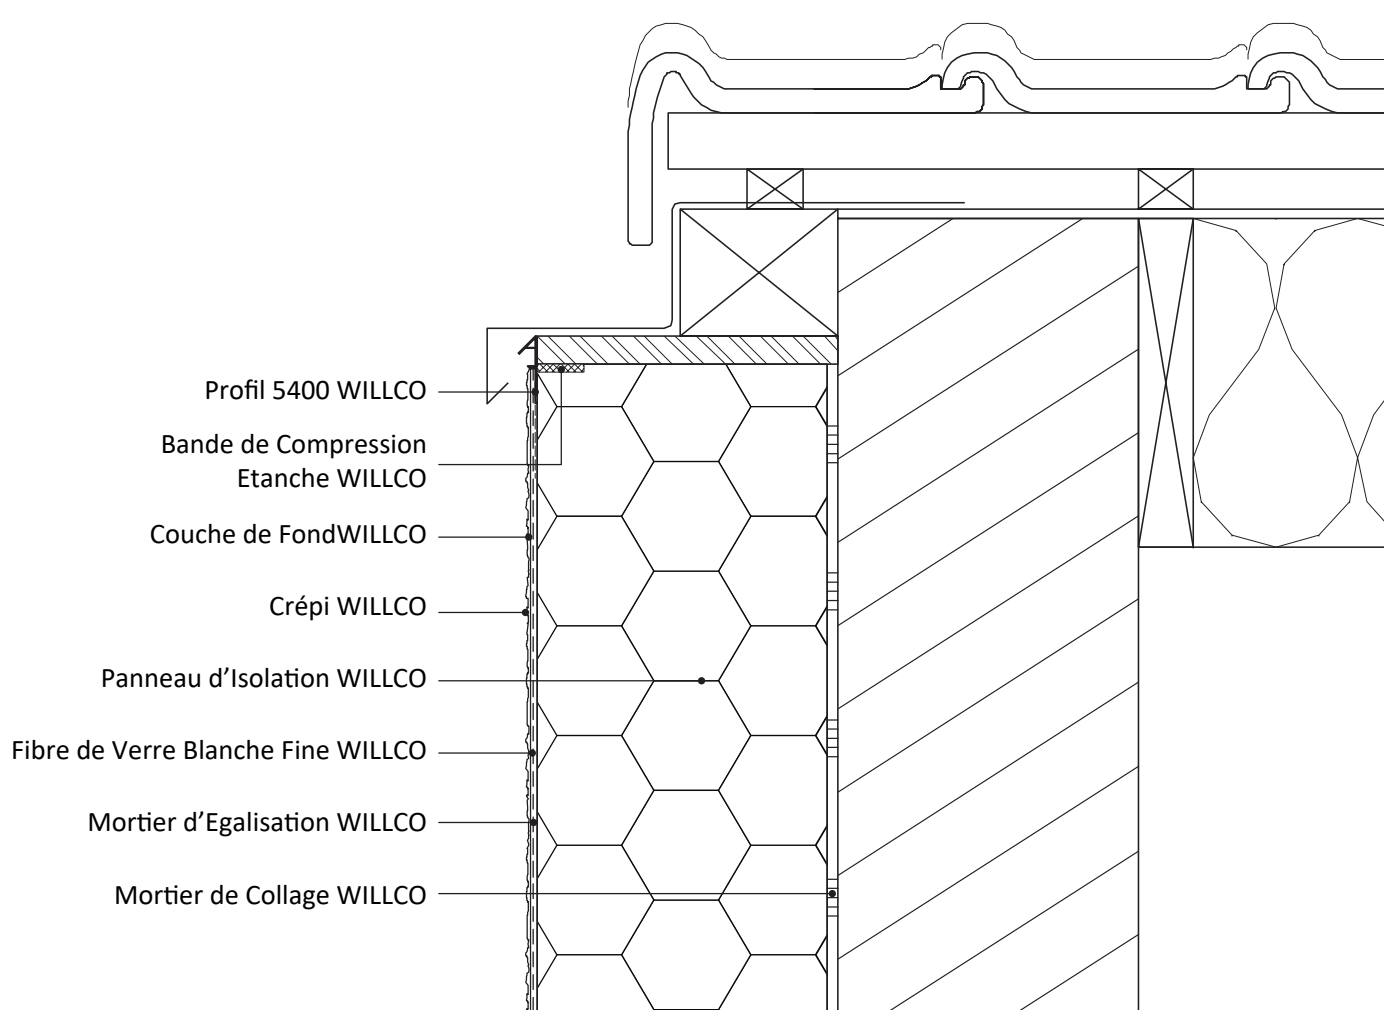



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	RACCORD AVEC UN VERSANT DE TOITURE - DÉBORDEMENT DE TOITURE LATÉRALE	
Détail : 5.19.1	Coupe verticale	
Date : 01.2024	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

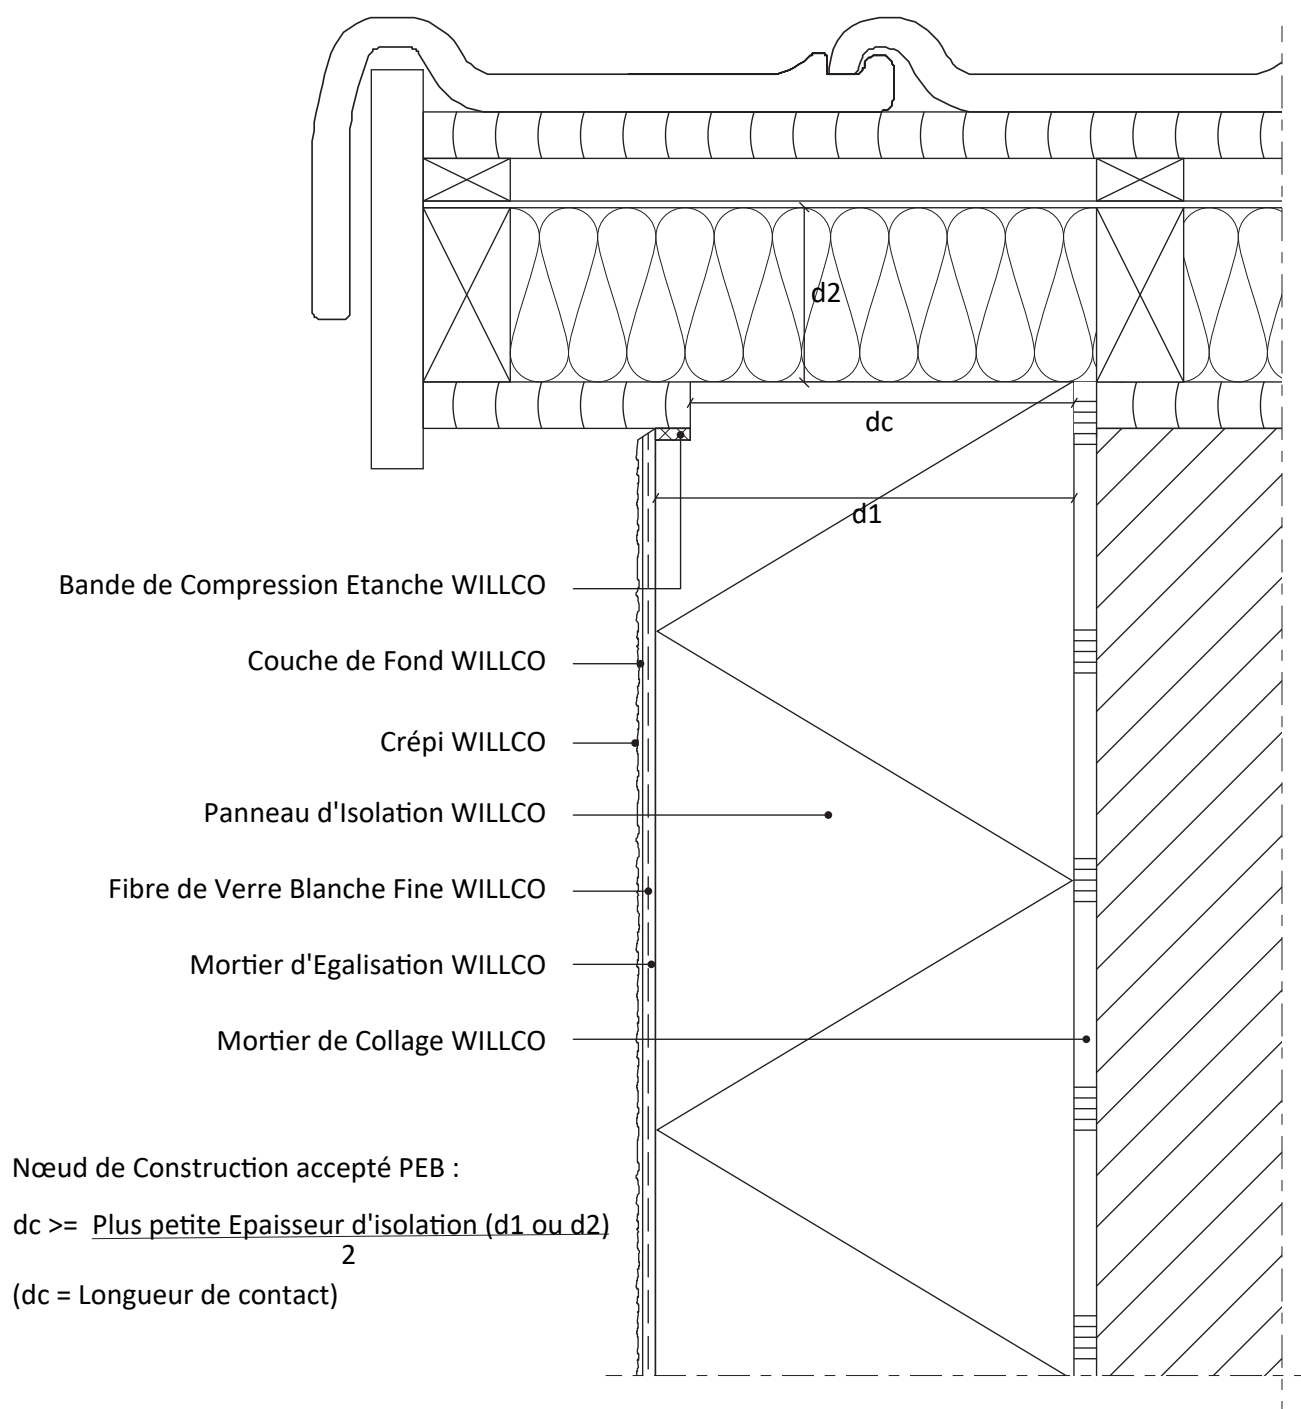

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


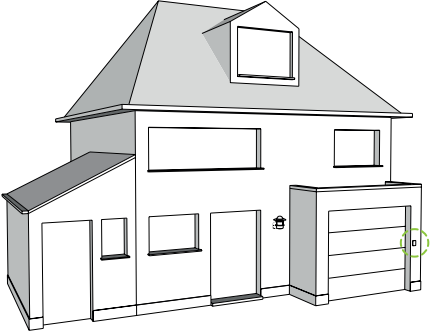
	CHEVILLE SPIRALE WILLCO POUR LA FIXATION DE MATÉRIAUX ÉTRANGERS DANS LES SYSTÈMES D'ISOLATION WILLCO	
Détail : 6.1	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

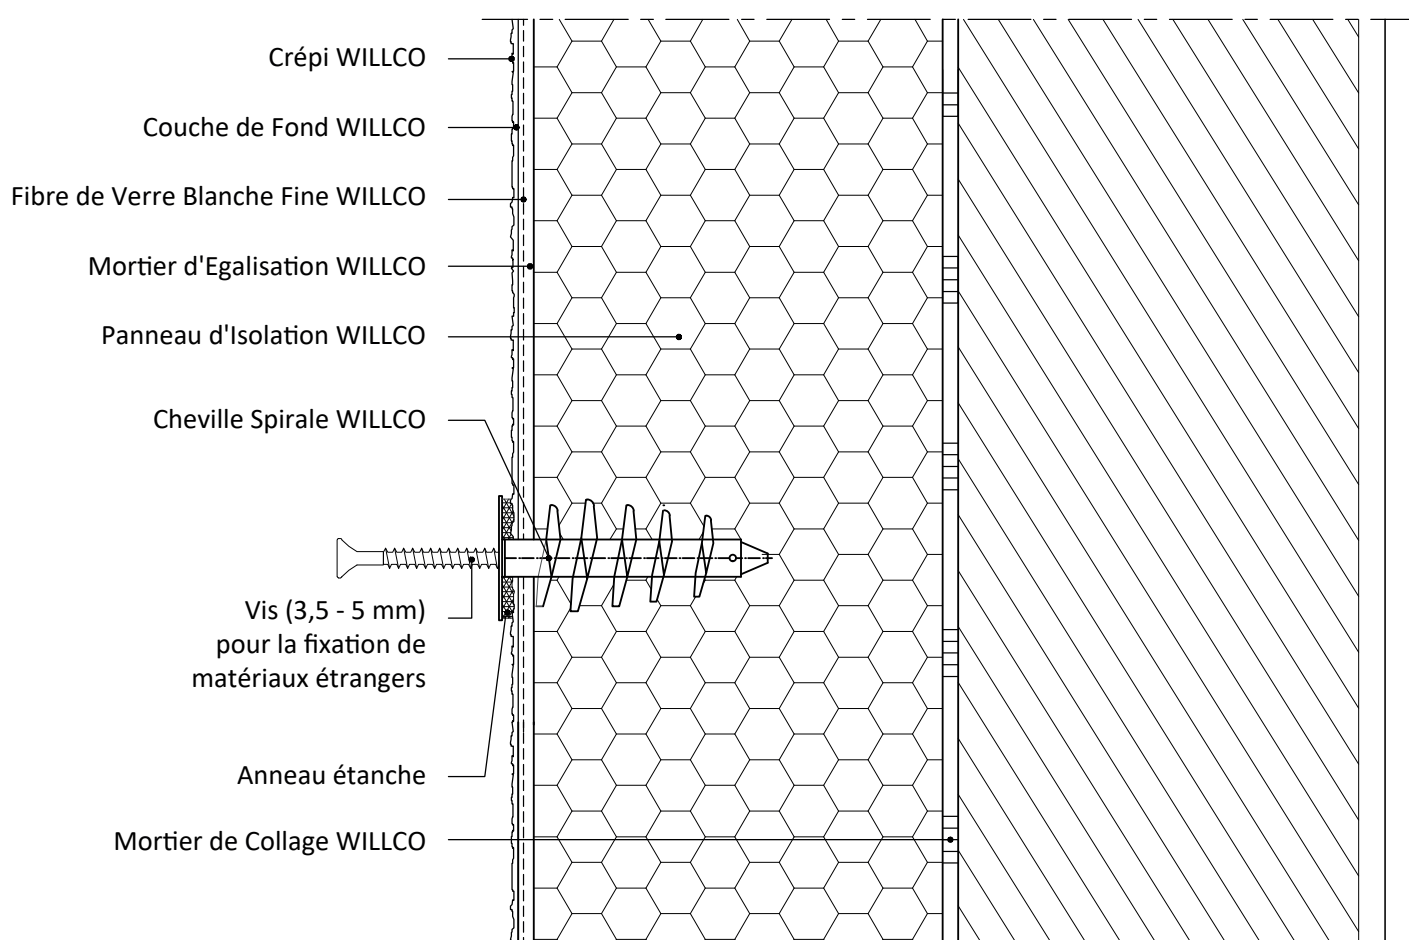


Nœud de construction approuvé par l'PEB s'il est fixé selon ce principe.


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	POUTRE DE MONTAGE WILLCO ISOMAX POUR LA FIXATION DE MATÉRIAUX ÉTRANGERS DANS LES SYSTÈMES D'ISOLATION WILLCO	
Détail : 6.2	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

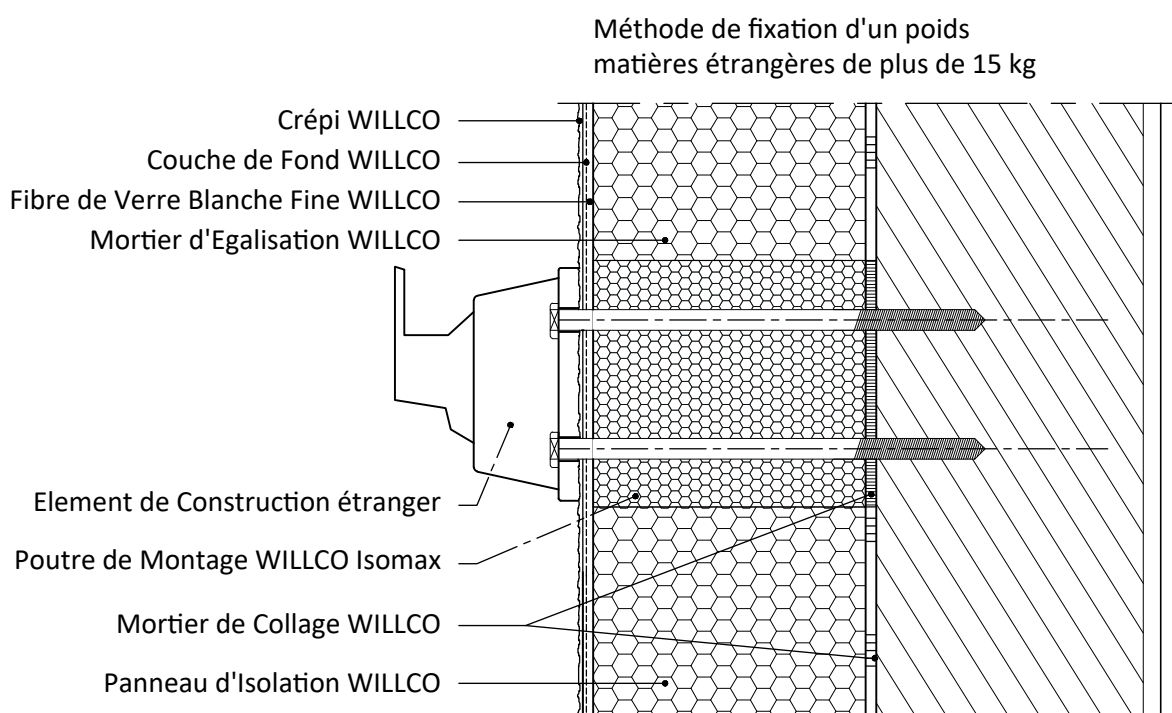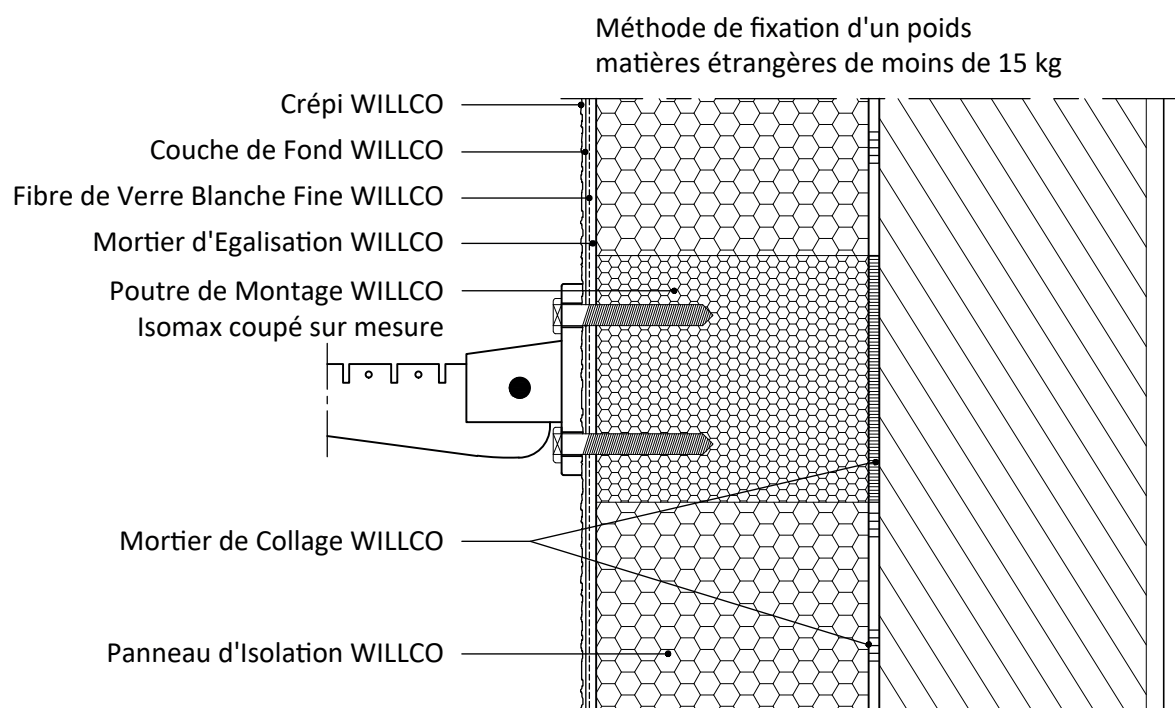



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	BLOC DE MONTAGE UNIVERSEL ALU-TRI WILLCO POUR LA FIXATION DES OBJETS LOURDS DANS LES SYSTÈMES D'ISOLATION WILLCO	
Détail : 6.3	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

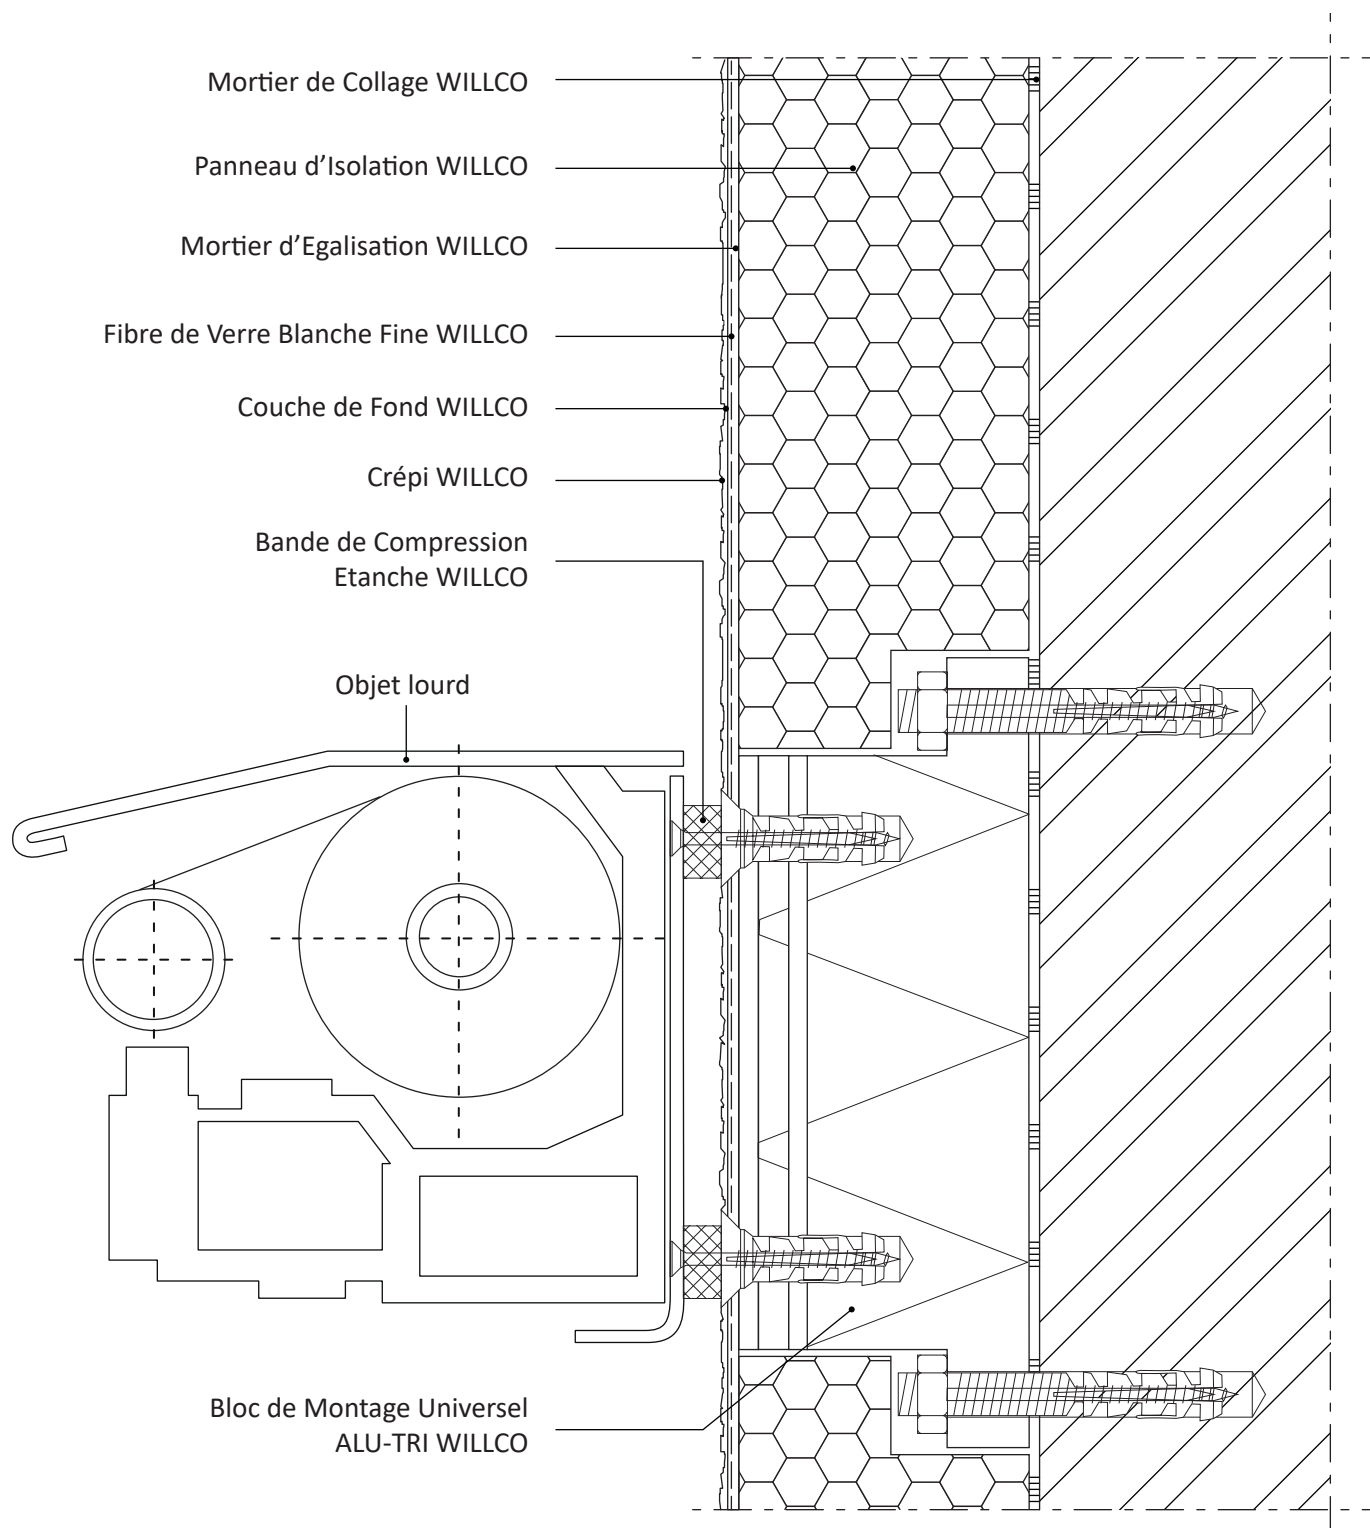



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	TRA-WIK F WILLCO	
Détail : 7.1	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

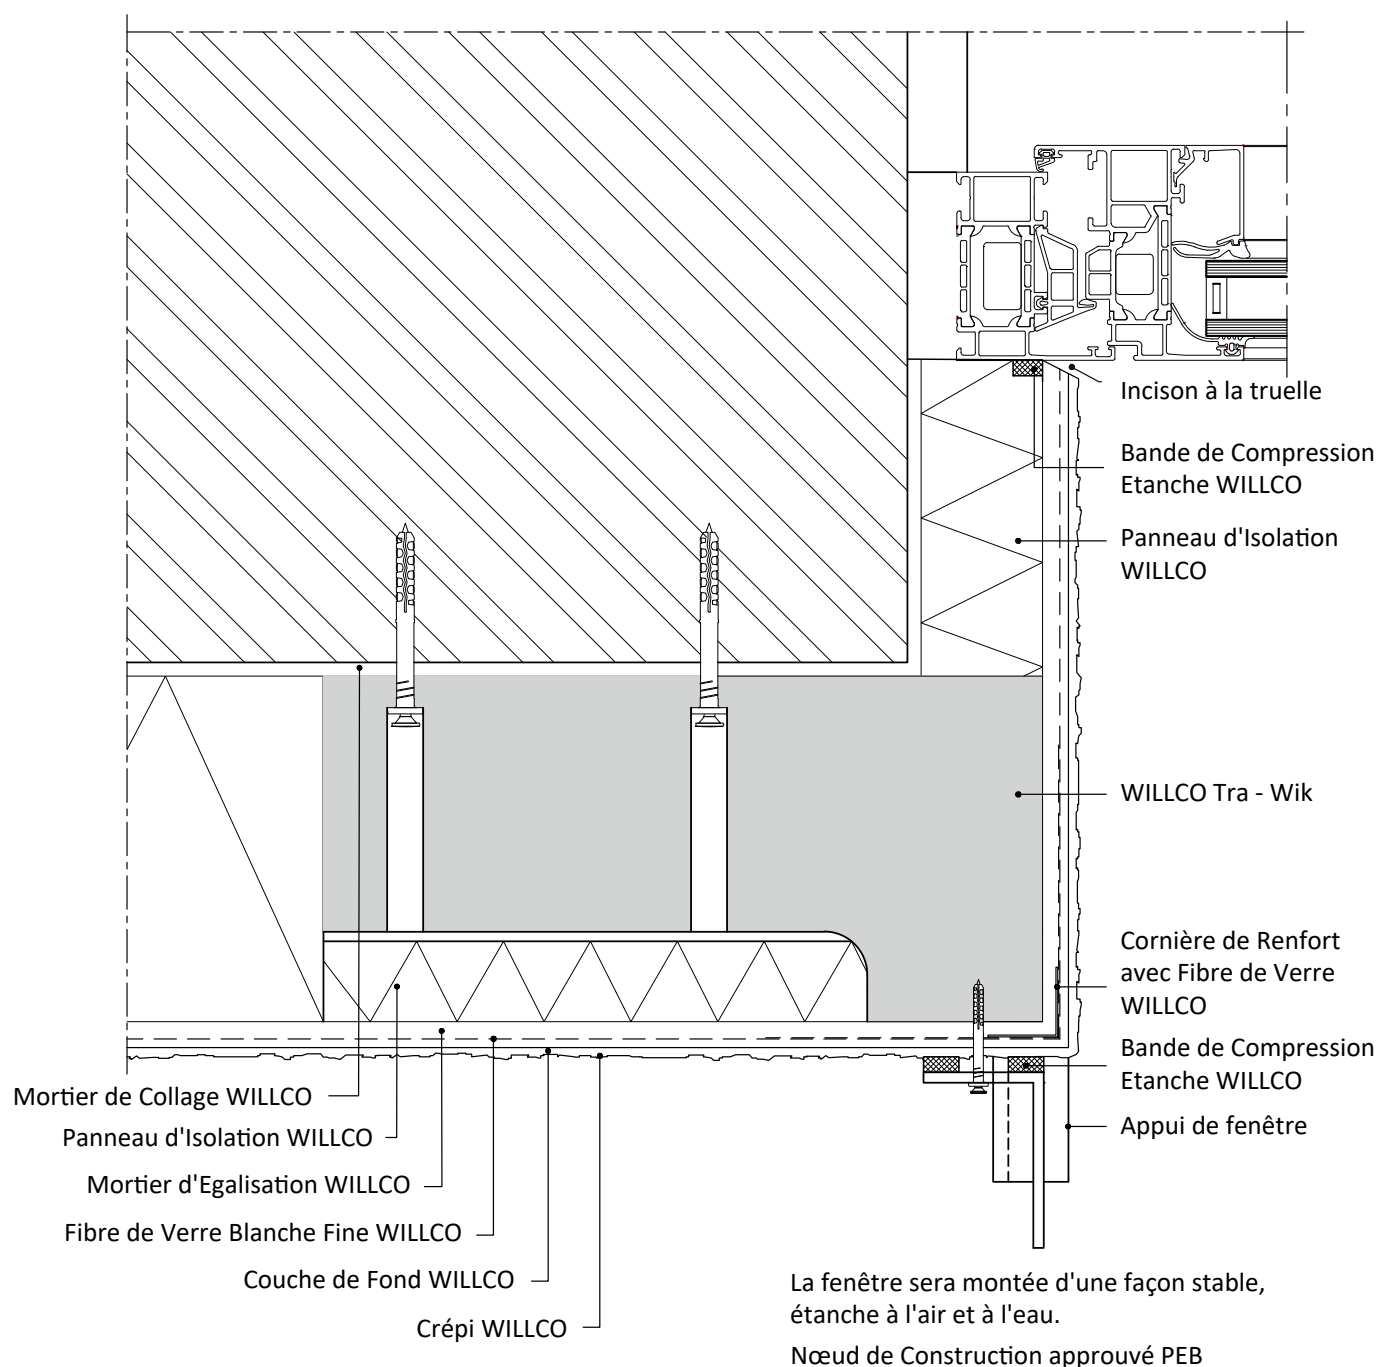

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	TRA-WIK T WILLCO	
Détail : 7.2	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	


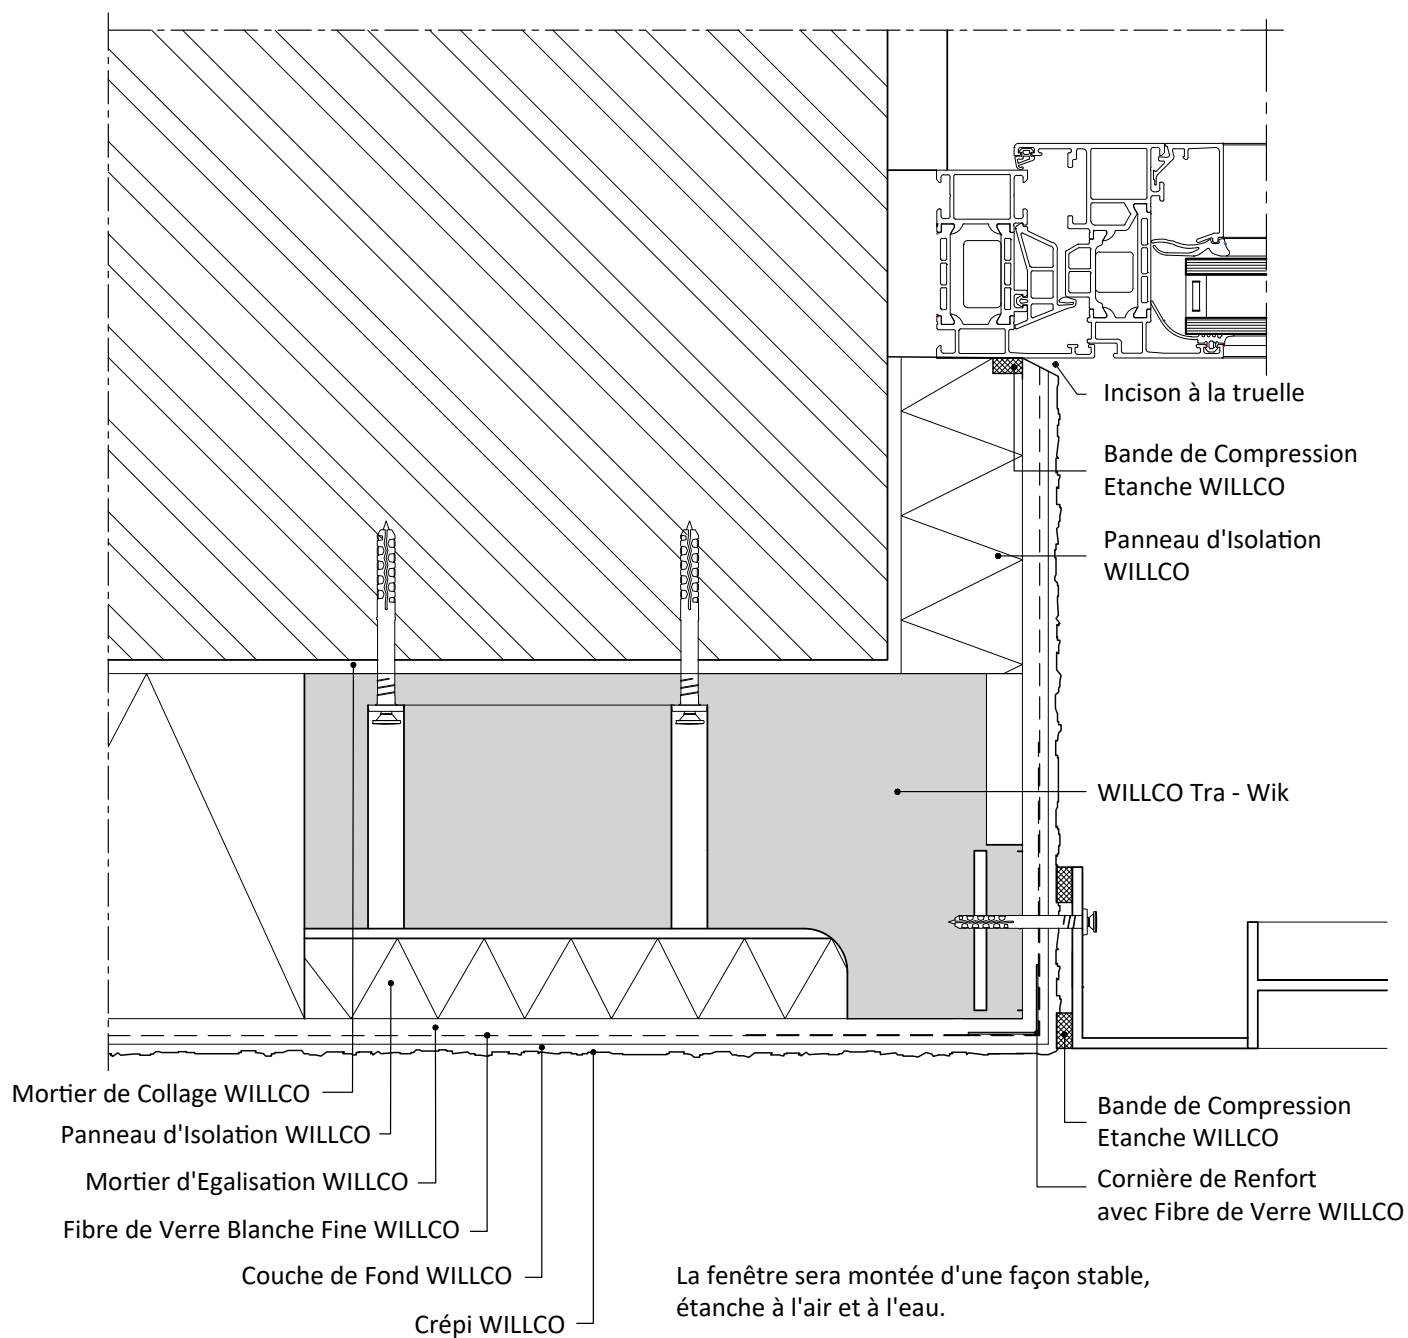


La fenêtre sera montée d'une façon stable, étanche à l'air et à l'eau.

Nœud de Construction approuvé PEB




Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JOINT DE DILATATION (VARIANTE C)	
Détail : 8.1	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

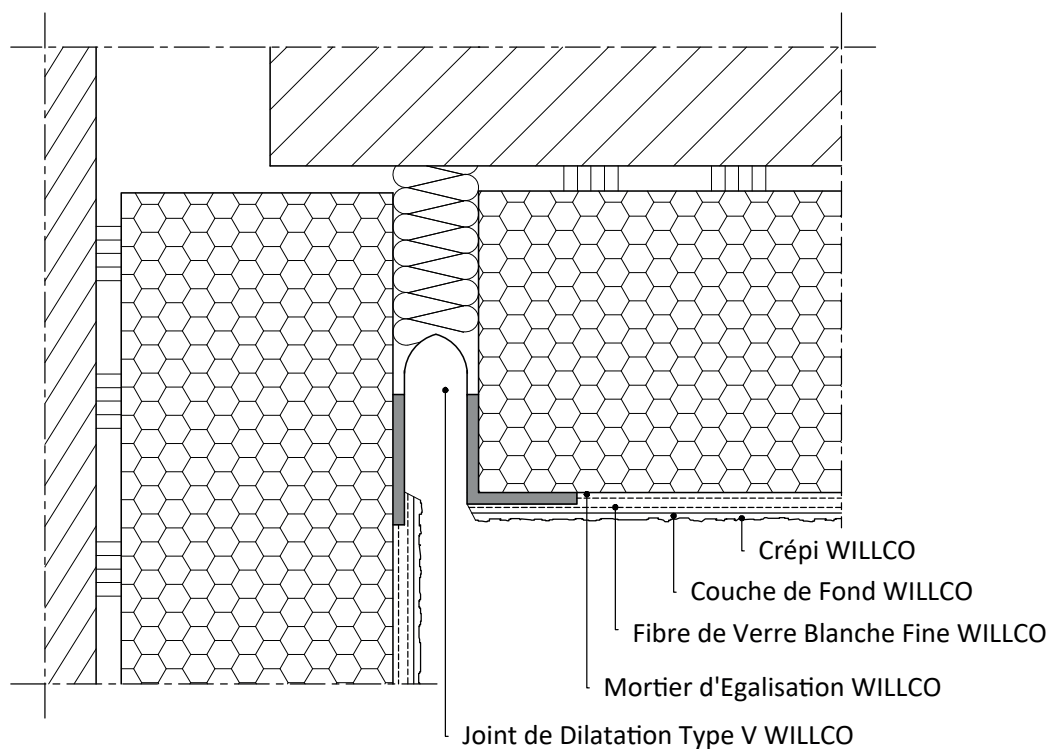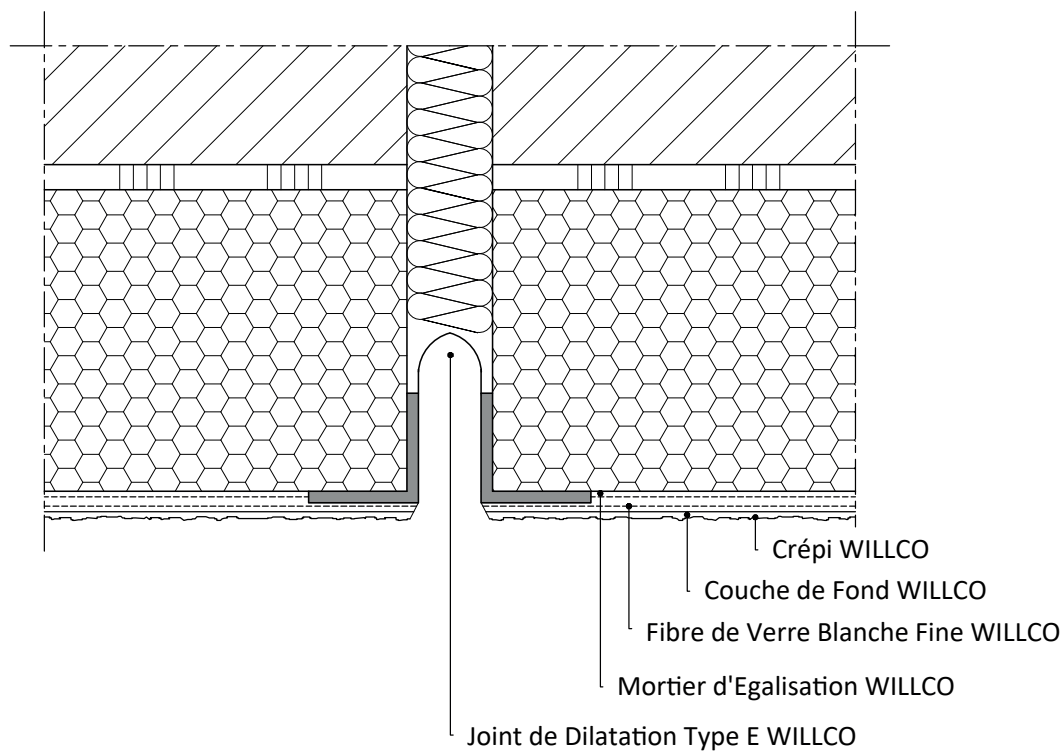


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	ARMEMENT AUTOUR DES PORTES ET FENÊTRES	
Détail : 8.2	Vue de face	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

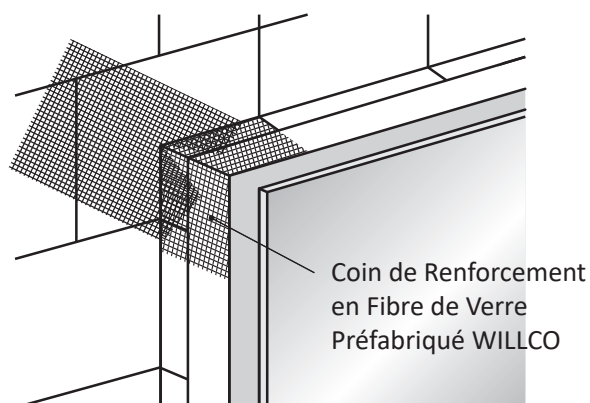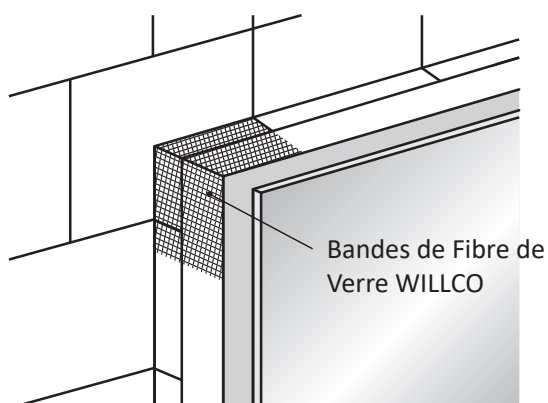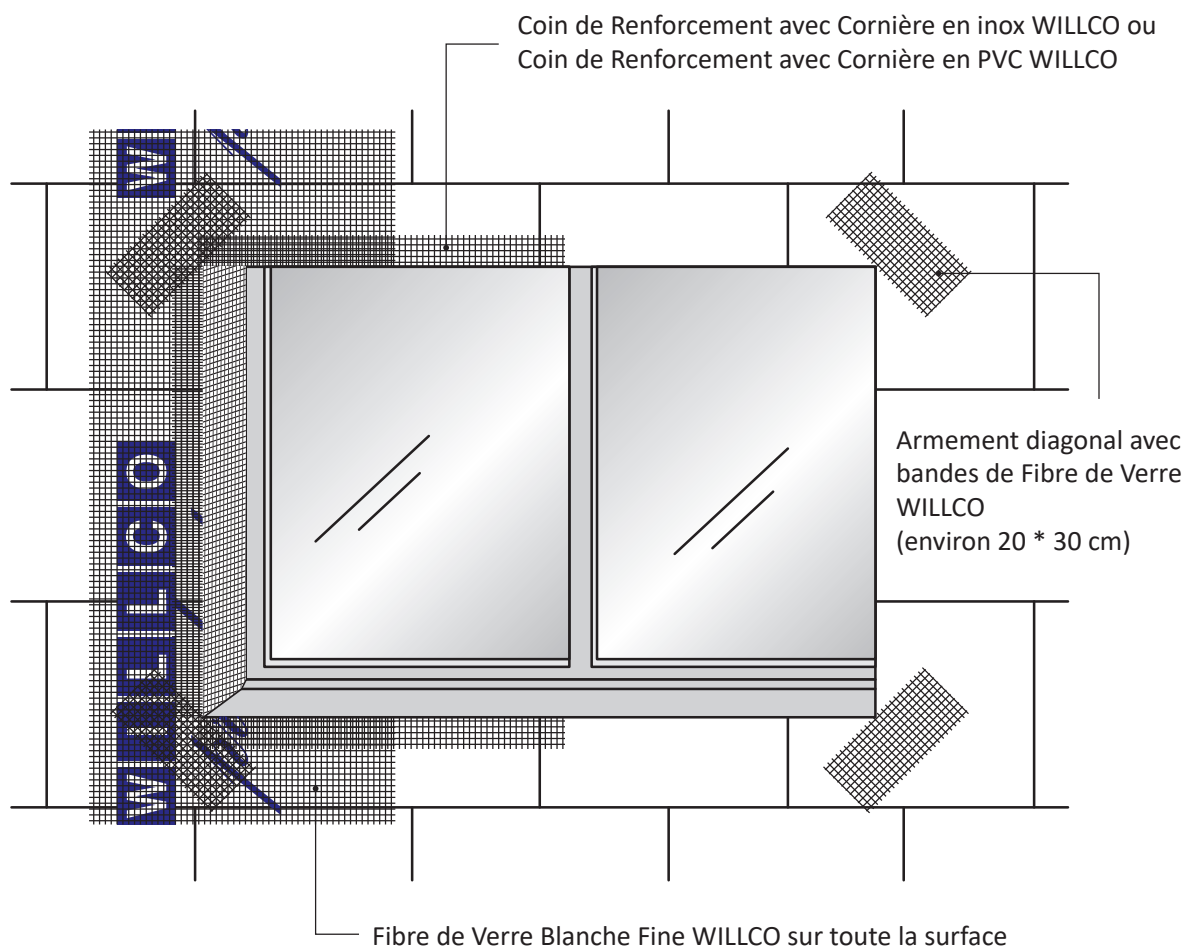



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	WILLCO ISOMAX - JONCTION AU CHÂSSIS WILLCO ISOMAX	
Détail : 9.1	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

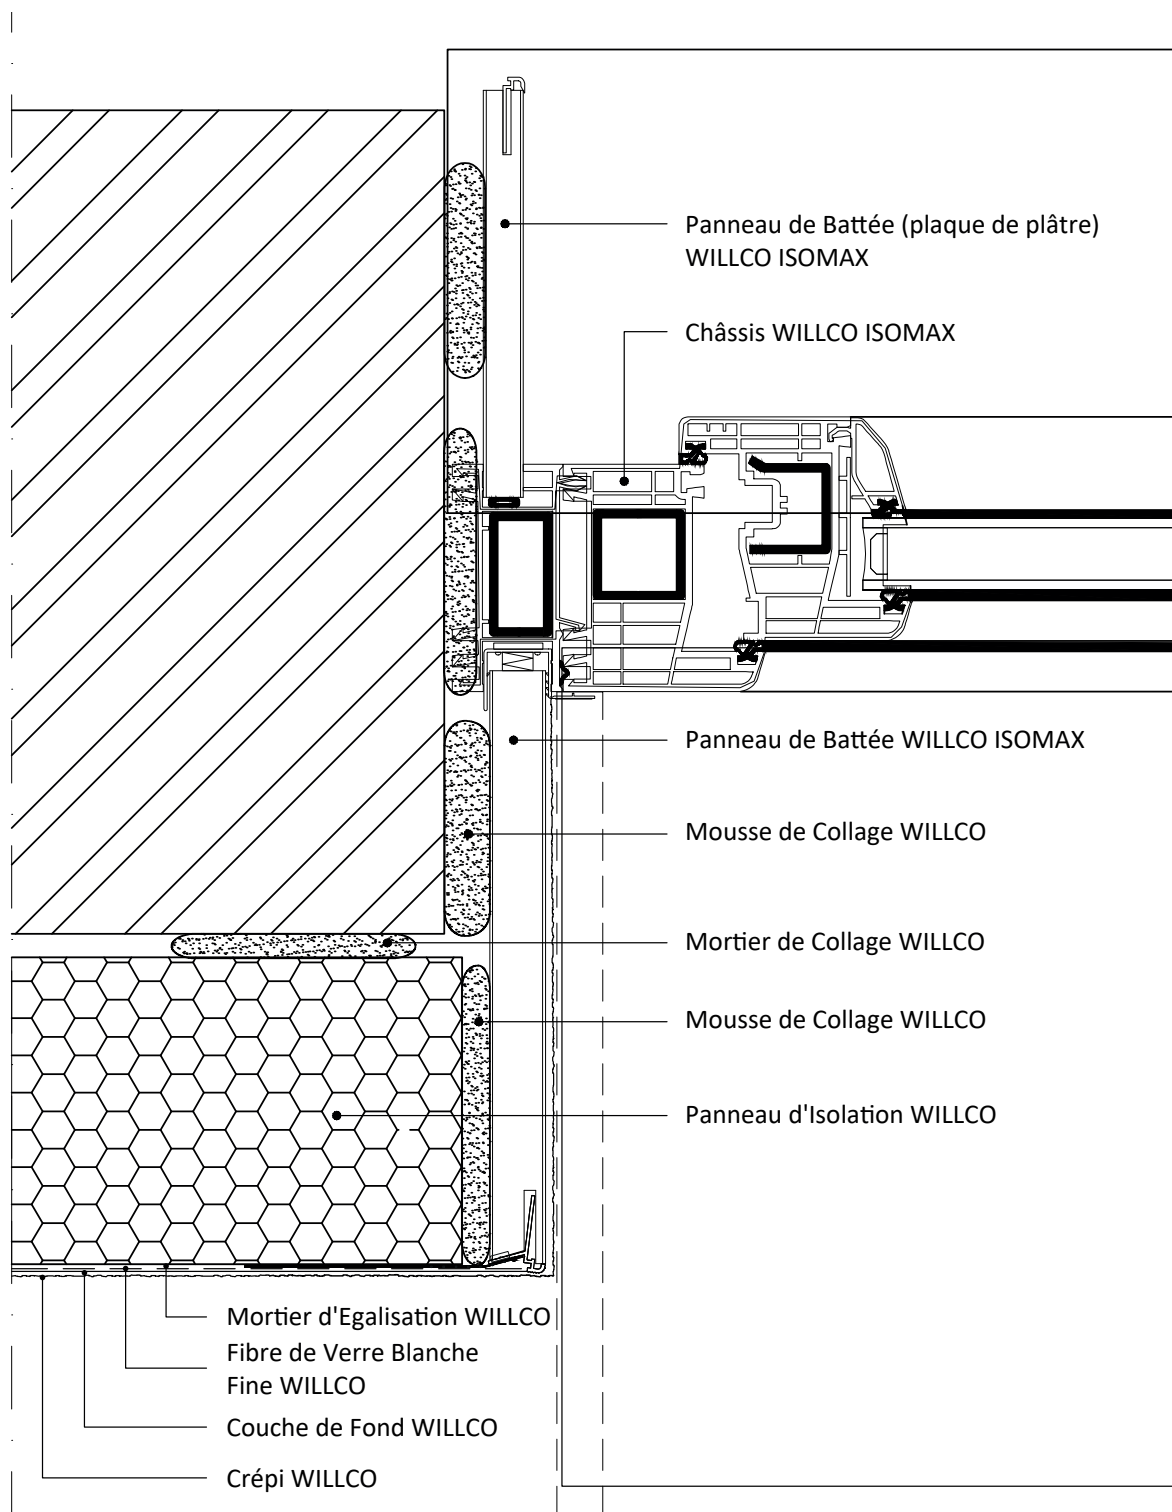



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

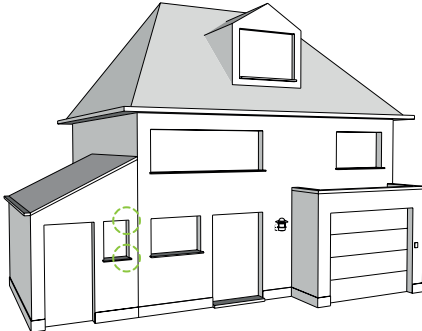	WILLCO ISOMAX - JONCTION AU CHÂSSIS WILLCO ISOMAX		
Détail : 9.2	Coupe verticale		
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO		

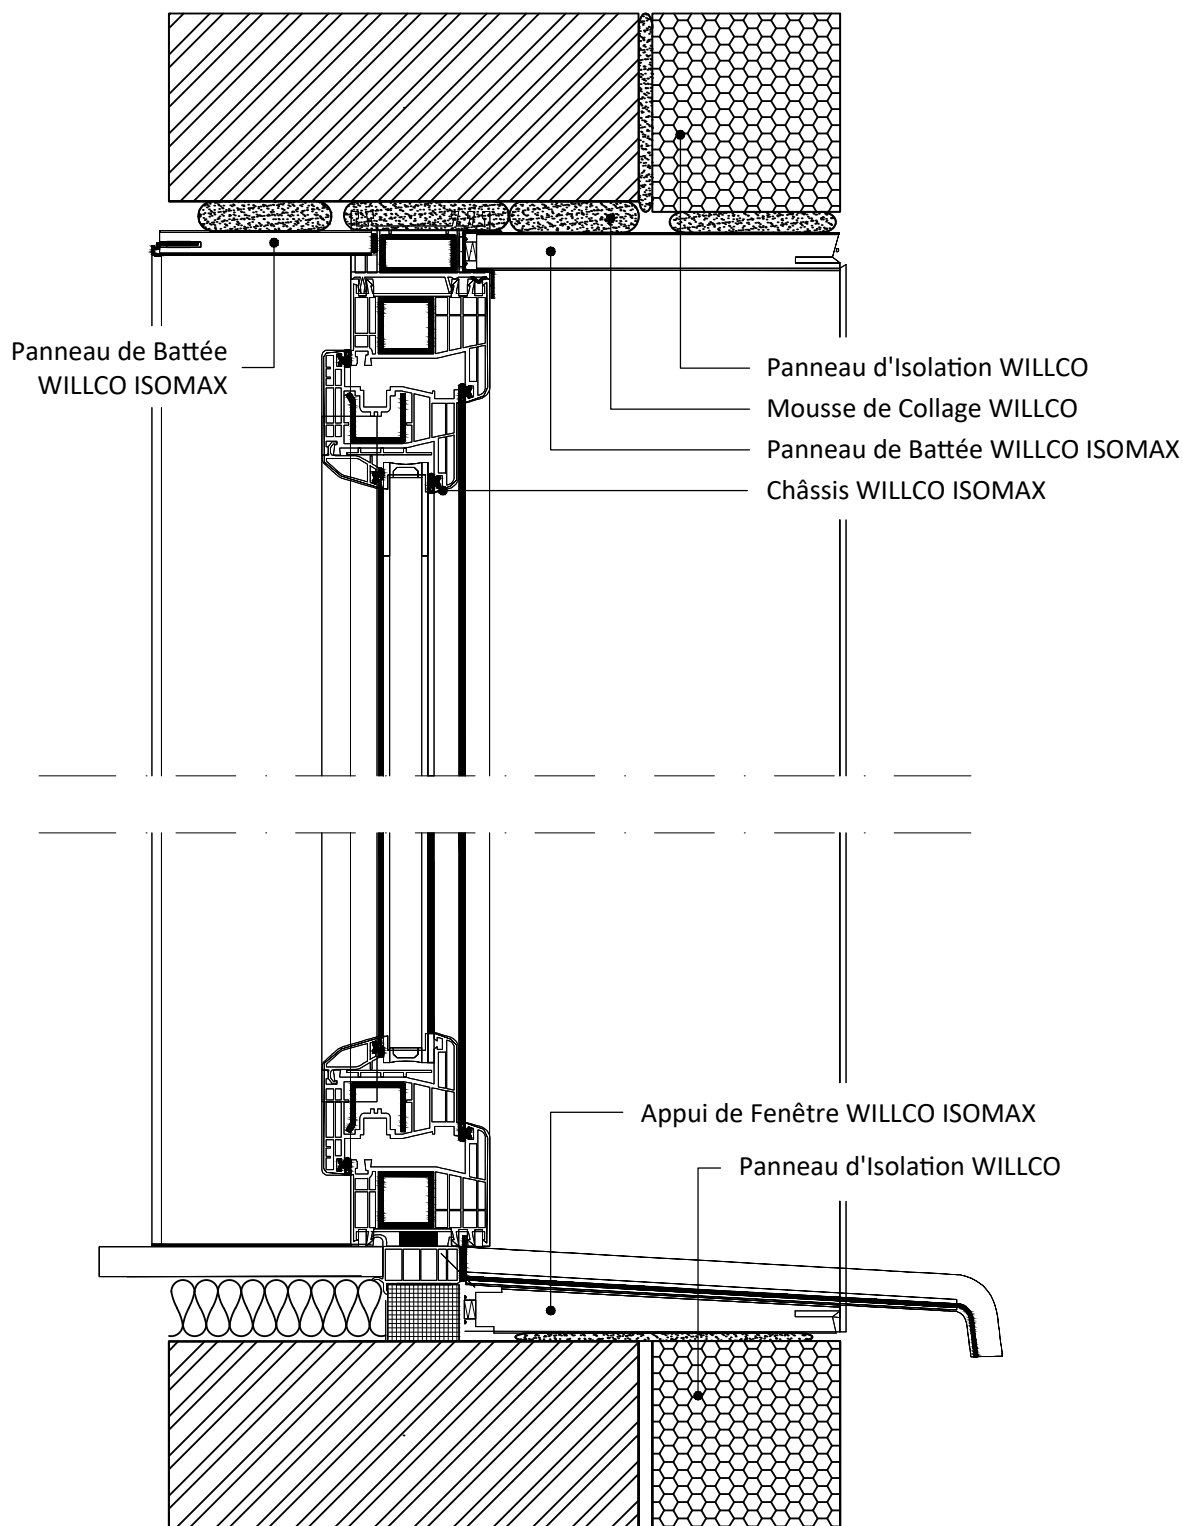



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	WILLCO ISOMAX - JONCTION À L'APPUI DE FENÊTRE - AVEC UN PROFIL DE SUPPORT	
Détail : 9.2.1	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

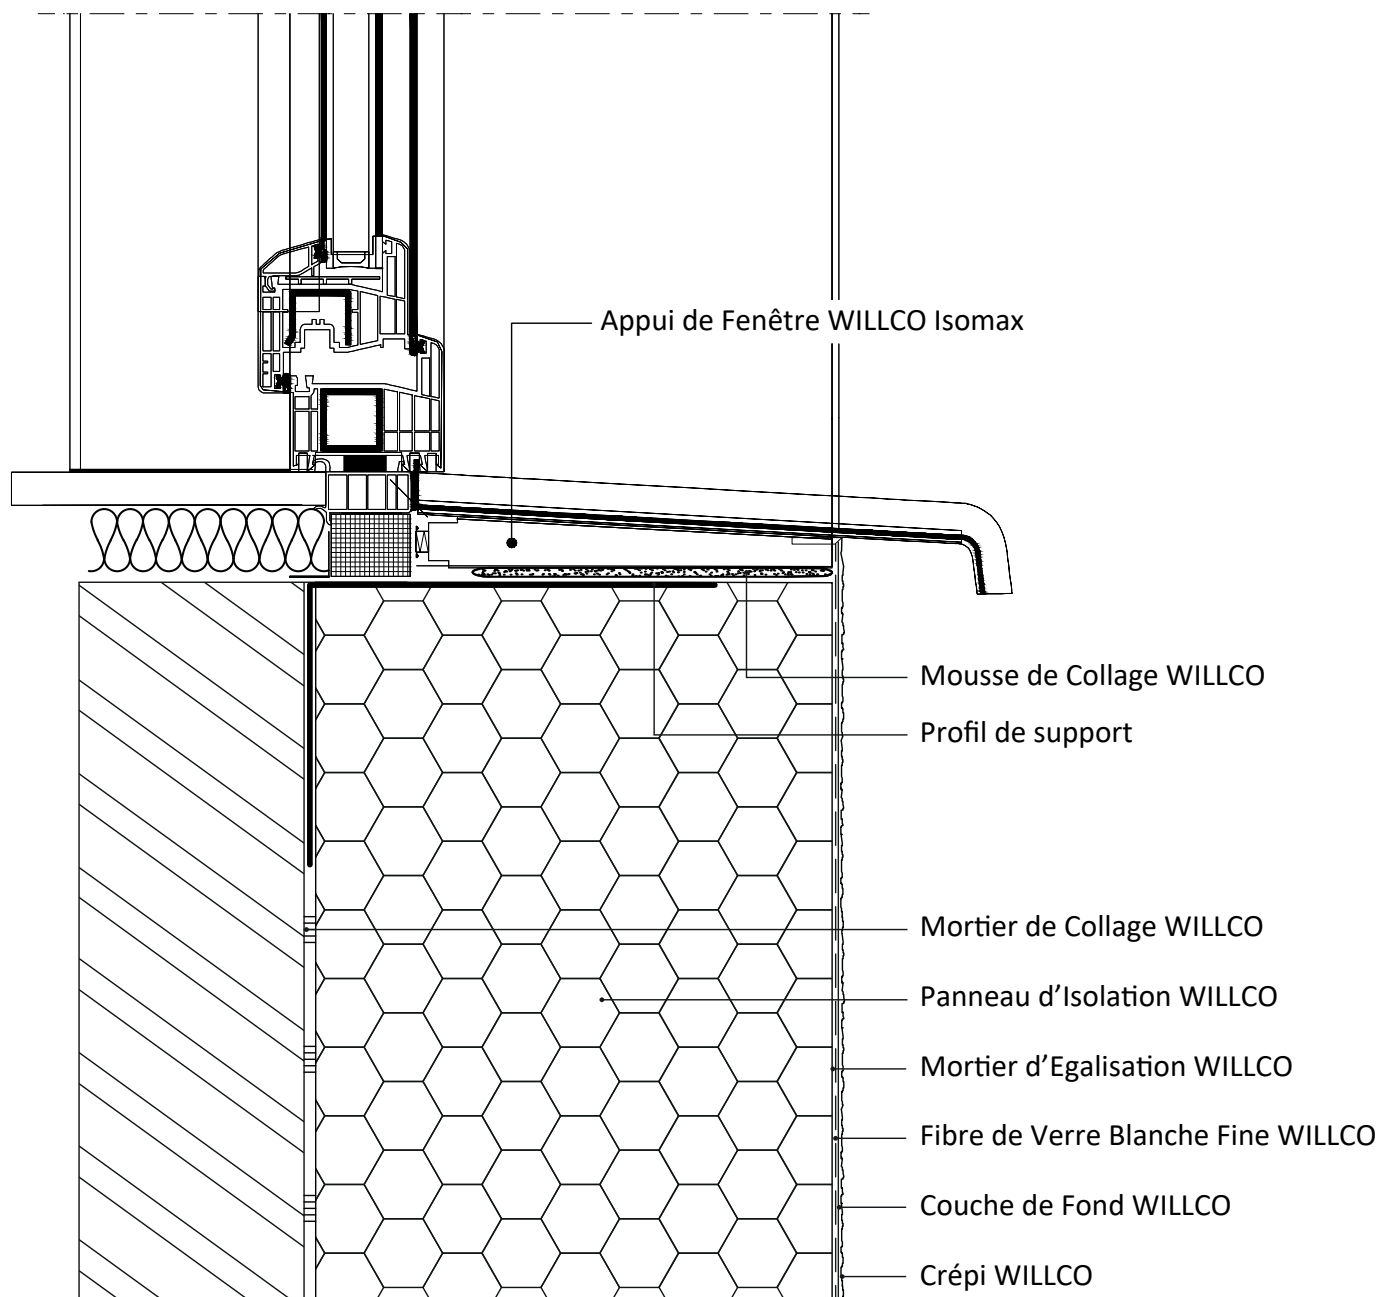




Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	WILLCO ISOMAX - JONCTION AU CHÂSSIS WILLCO ISOMAX	
Détail : 9.3	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

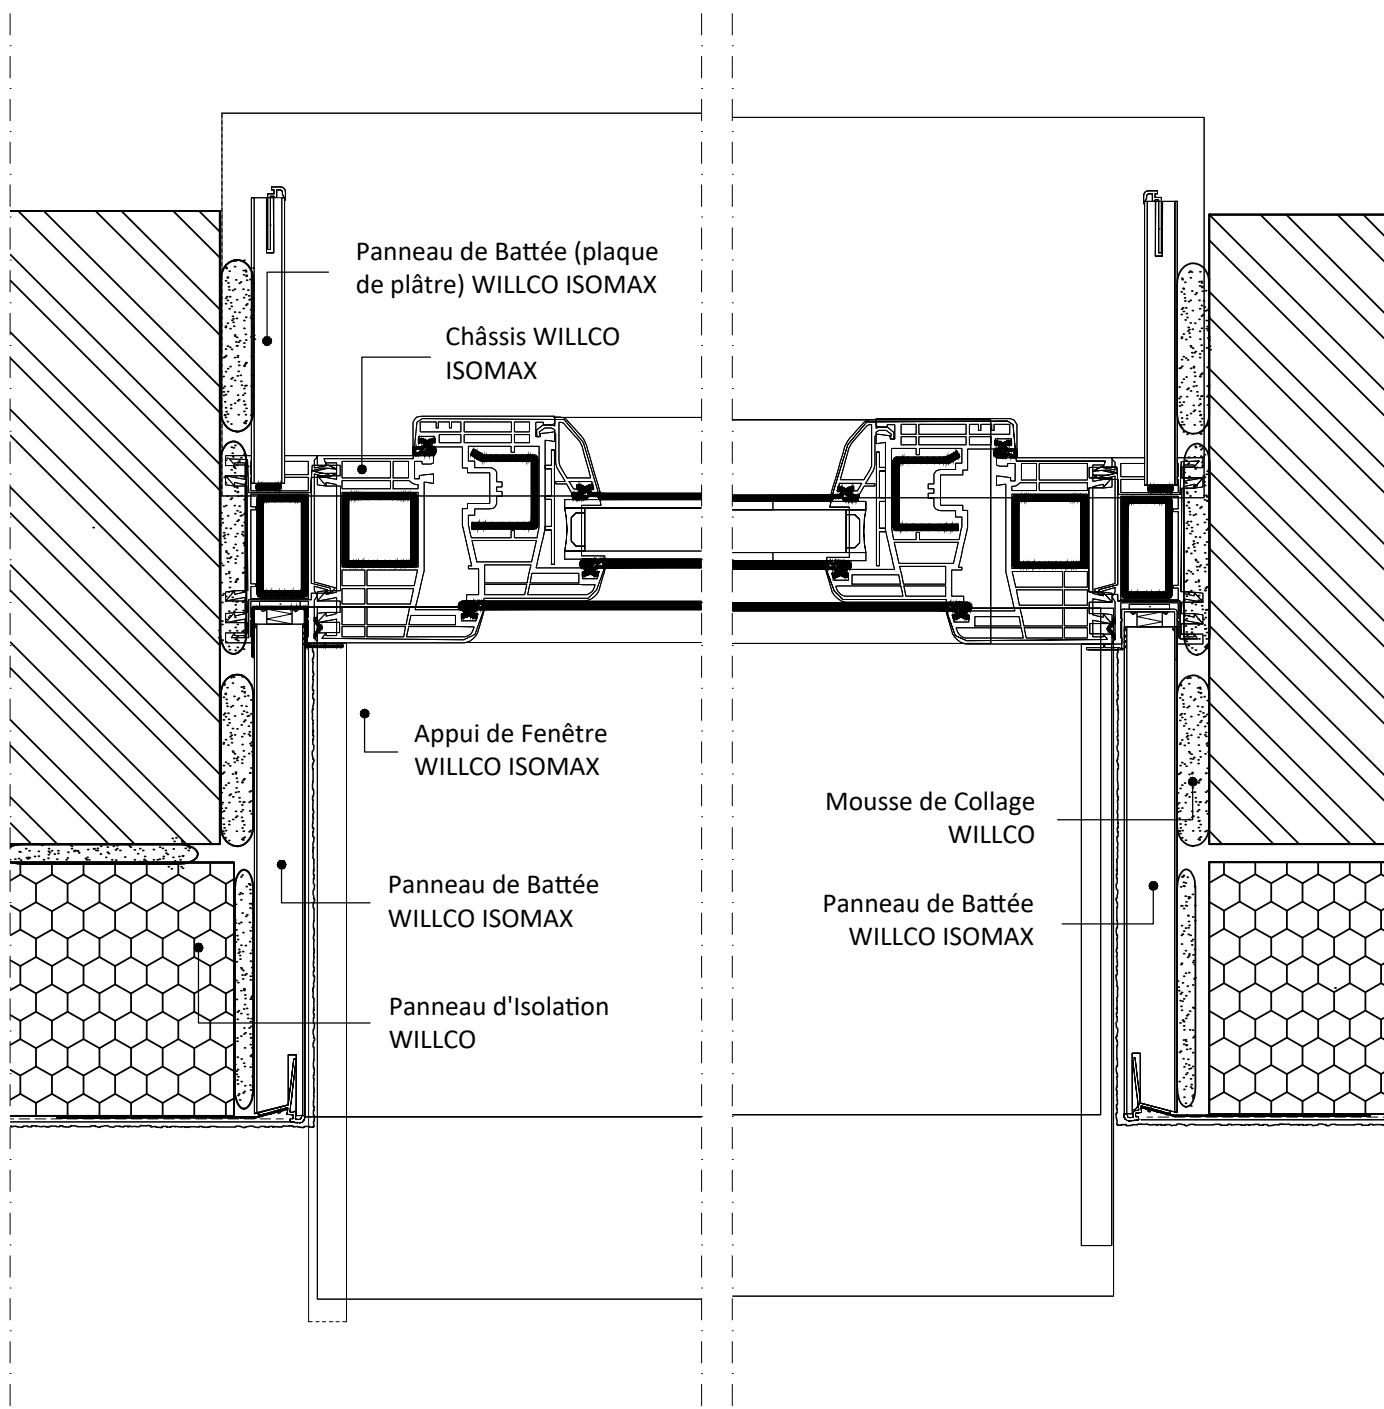



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	WILLCO ISOMAX - JONCTION AU CHÂSSIS WILLCO ISOMAX - EN DESSUS	
Détail : 9.4	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

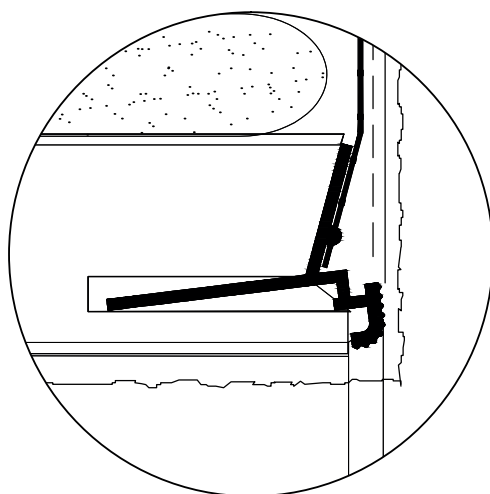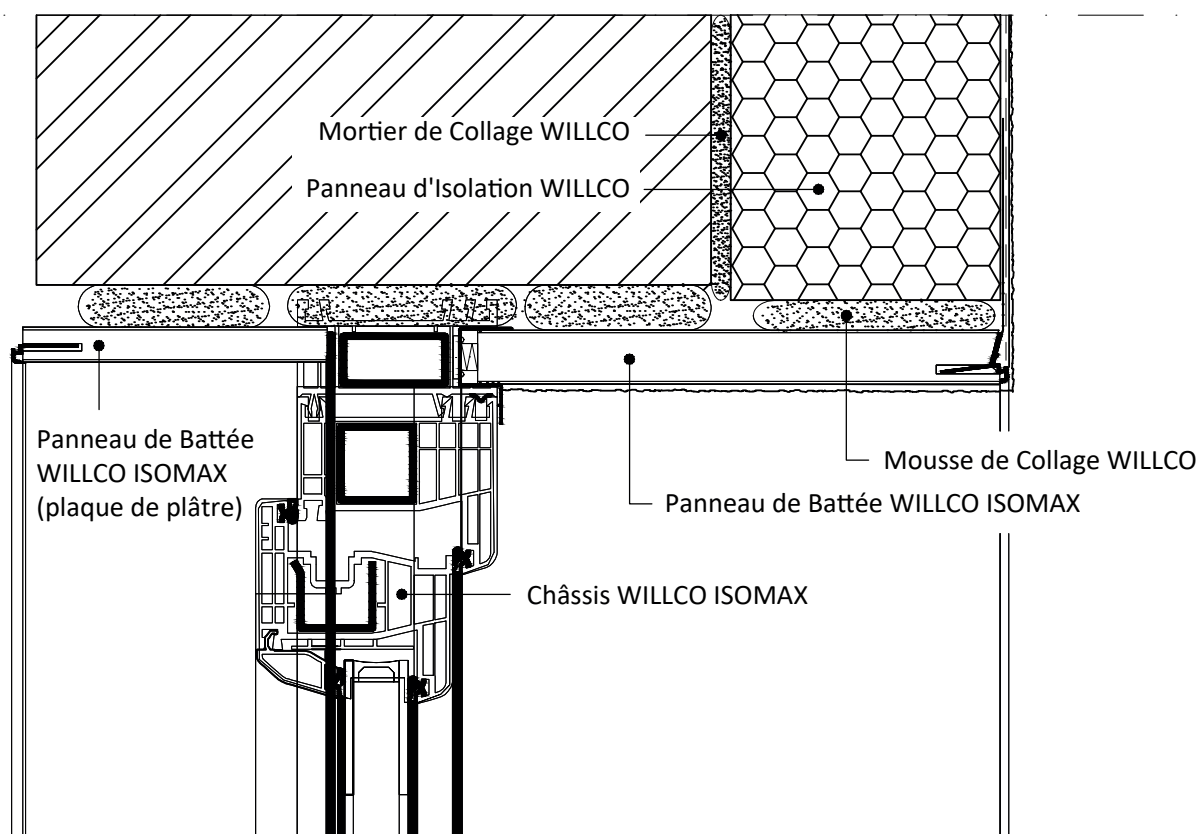



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	WILLCO ISOMAX - JONCTION AU CHÂSSIS AVEC LE PANNEAU DE BATTÉE WILLCO ISOMAX	
Détail : 9.5	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

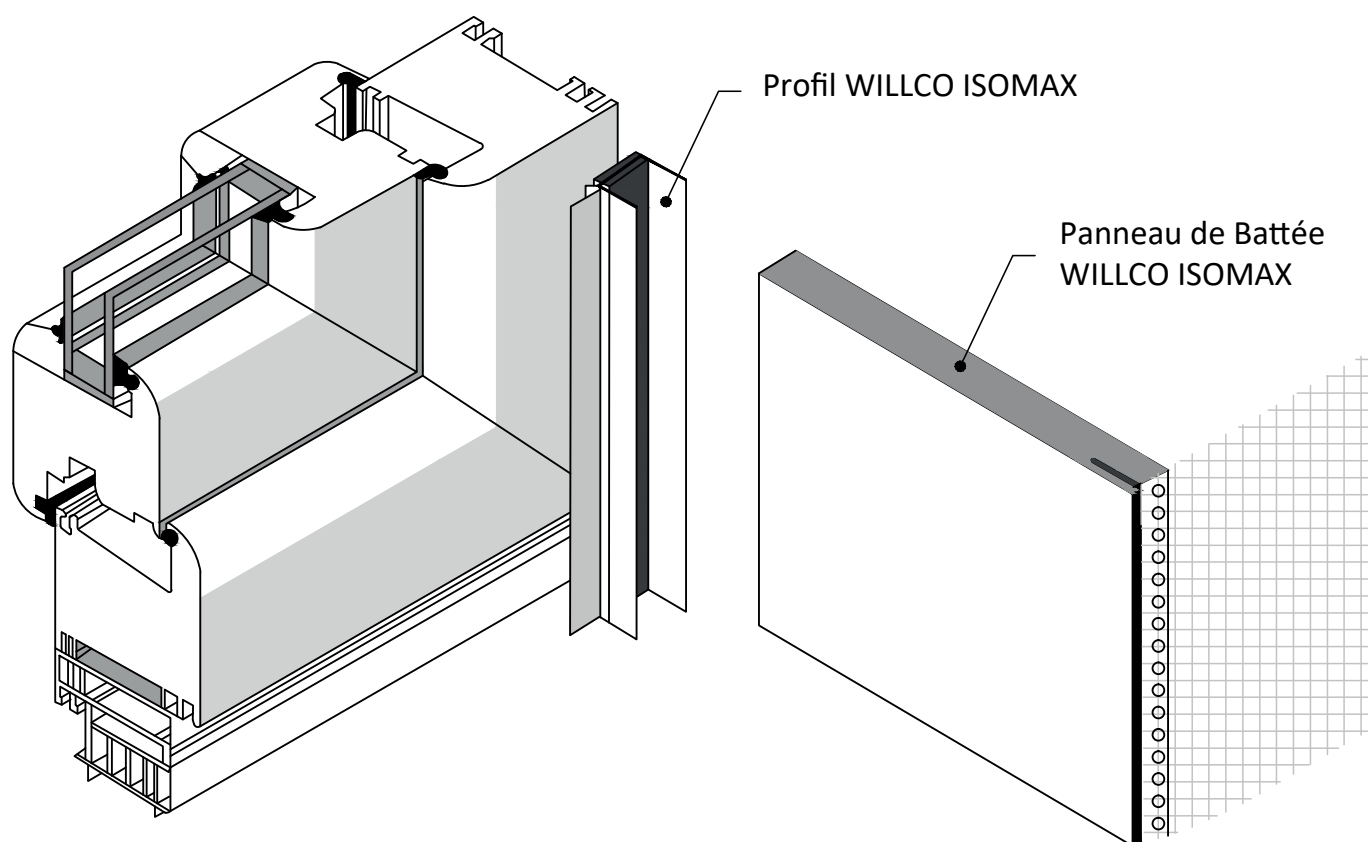



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	WILLCO ISOMAX - JONCTION AU CHÂSSIS AVEC LE PANNEAU DE BATTÉE WILLCO ISOMAX ET APPUI DE FENÊTRE EN ALU	
Détail : 9.6	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

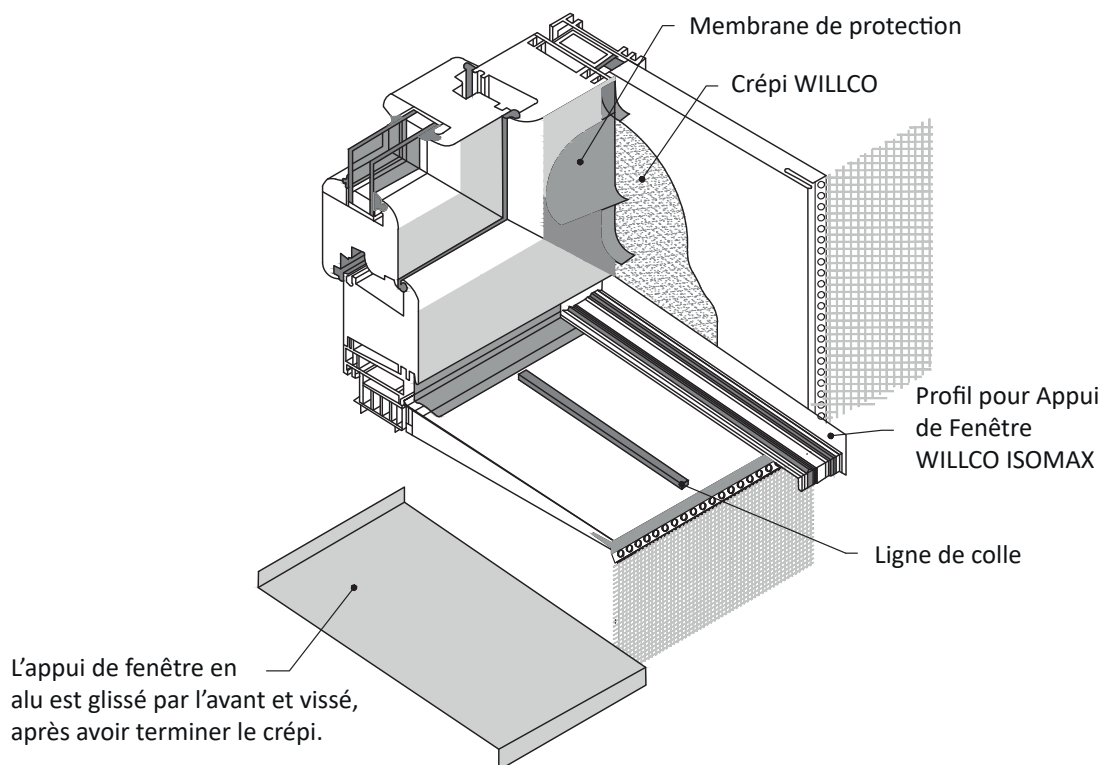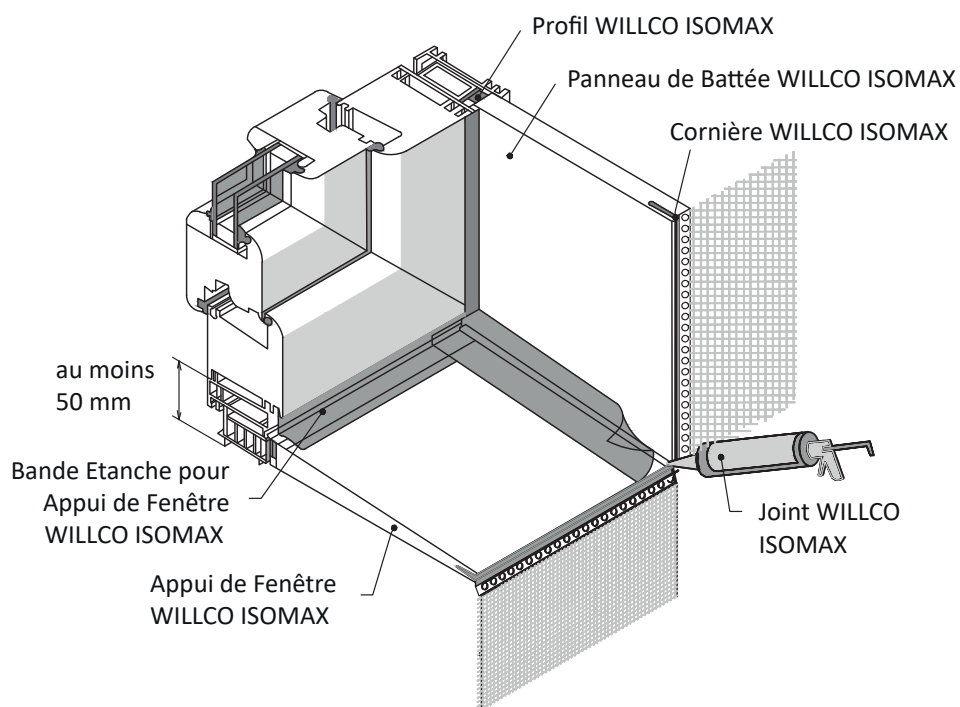


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	WILLCO ISOMAX - JONCTION AU CHÂSSIS AVEC LE PANNEAU DE BATTÉE WILLCO ISOMAX ET APPUI DE FENÊTRE EN PIERRE NATUREL	
Détail : 9.7	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

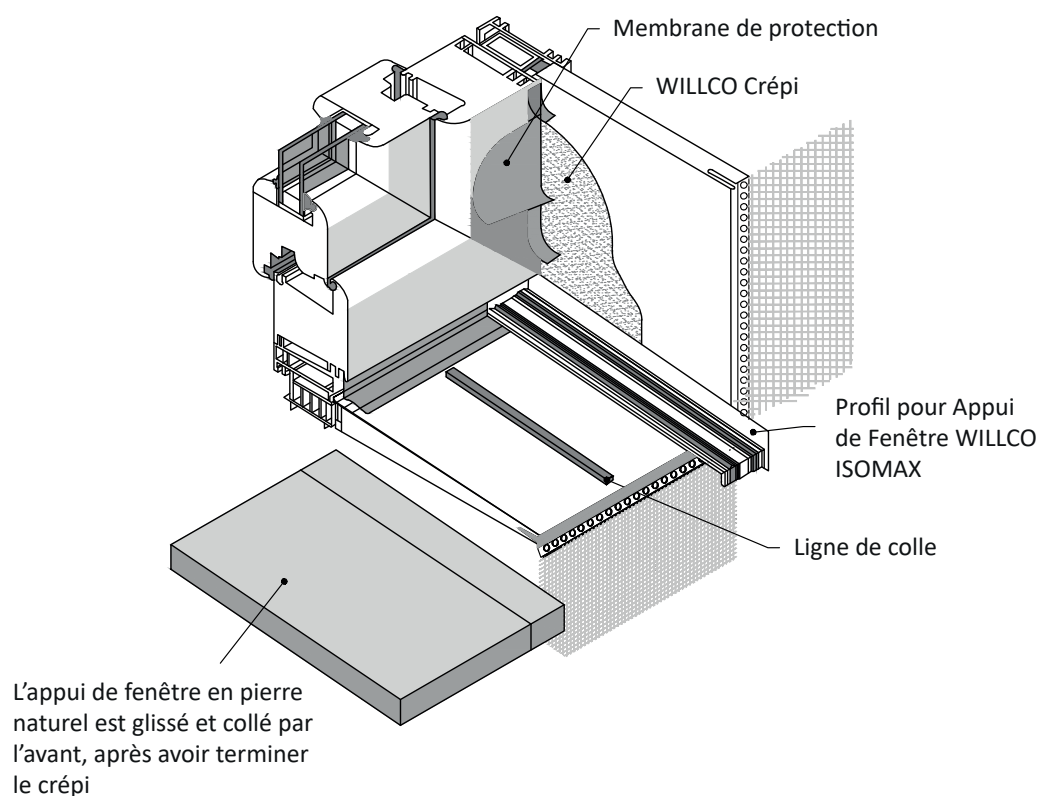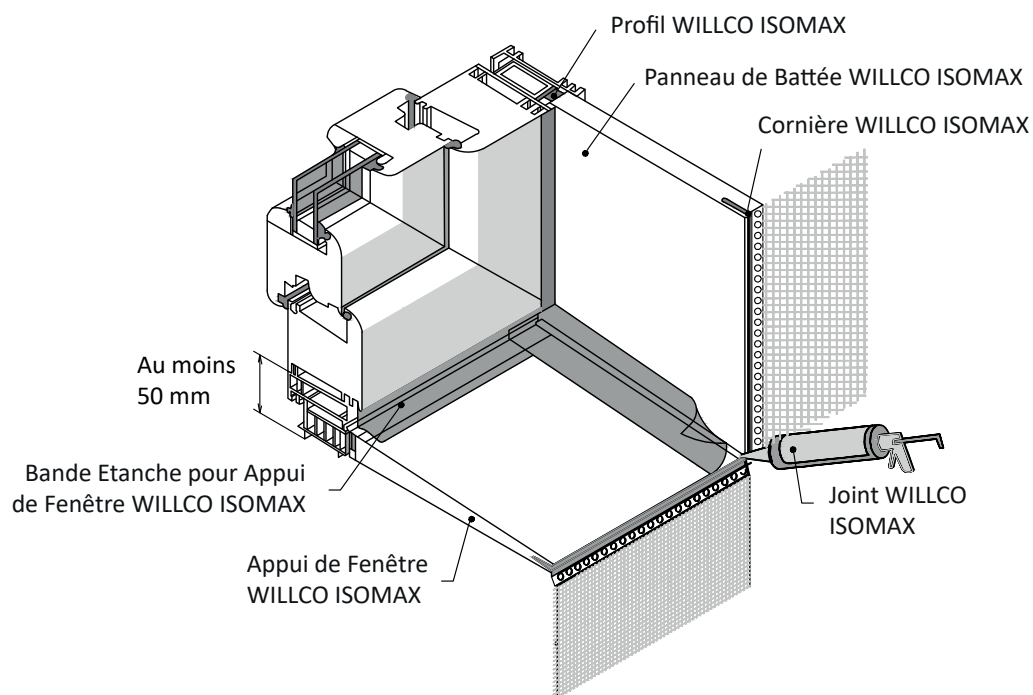



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	WILLCO ISOMAX - JONCTION AU CHÂSSIS AVEC LE PANNEAU DE BATTÉE WILLCO ISOMAX ET APPUI DE FENÊTRE WILLCO ISOMAX	
Détail : 9.8	Perspective	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

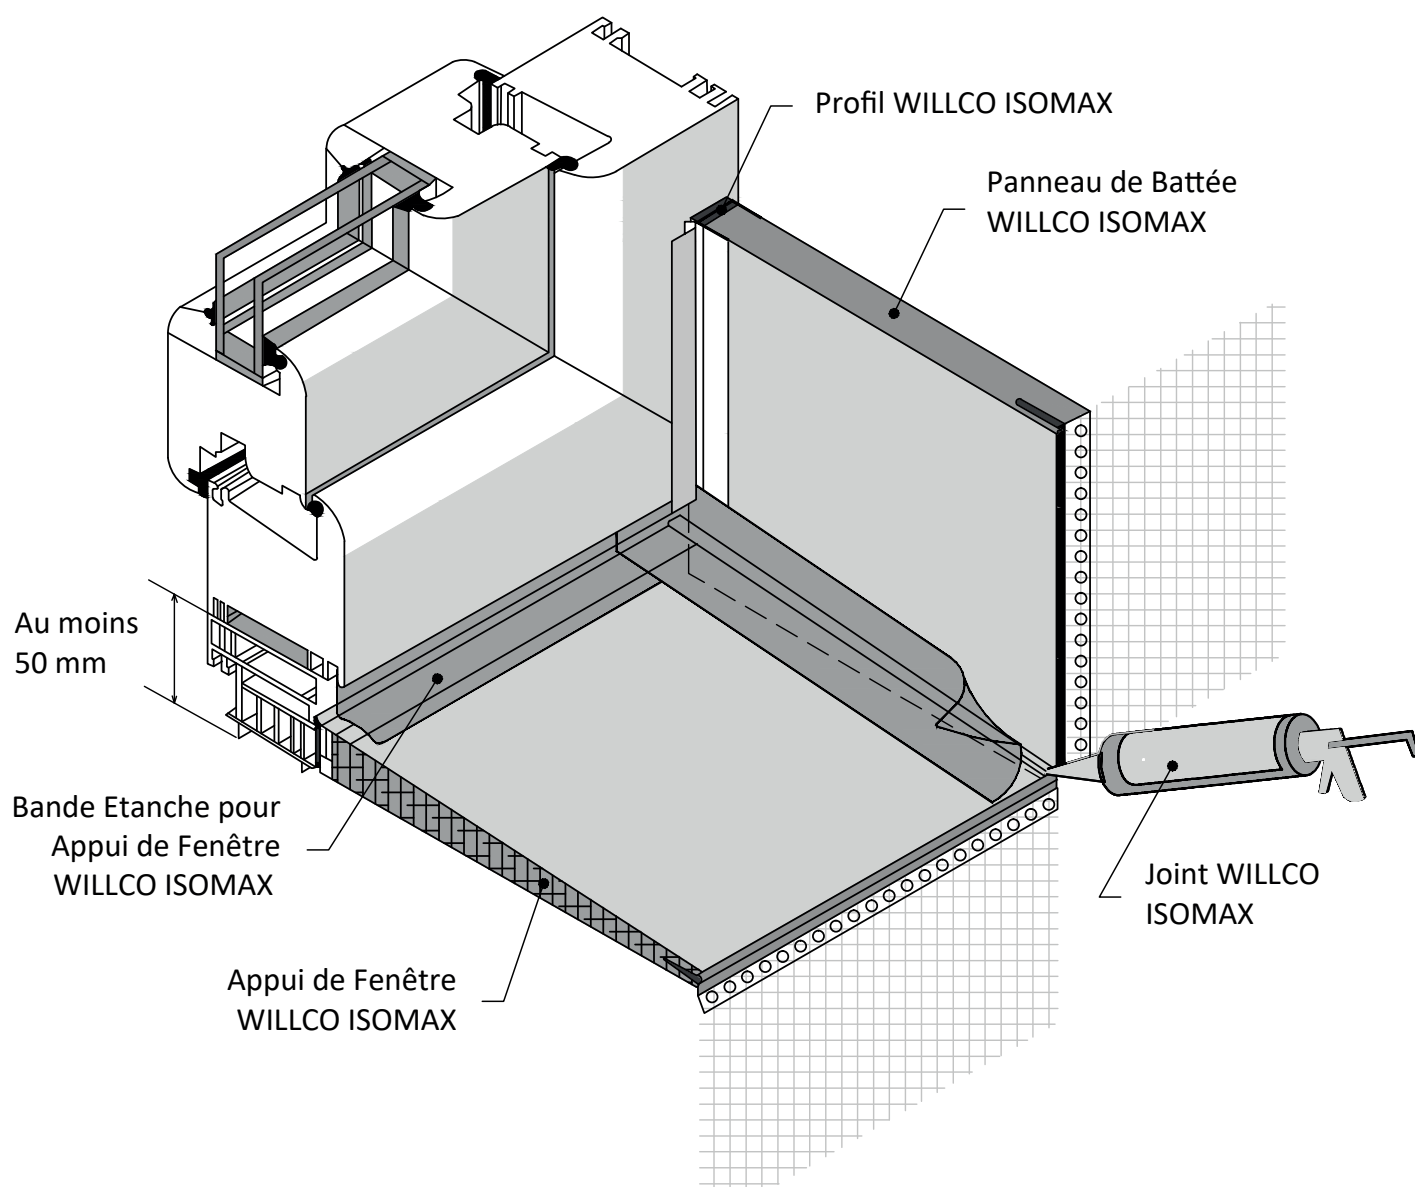



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION PLAFOND AVEC MAÇONNERIE	
Détail : 10.1	Coupe verticale	
Date : 10.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

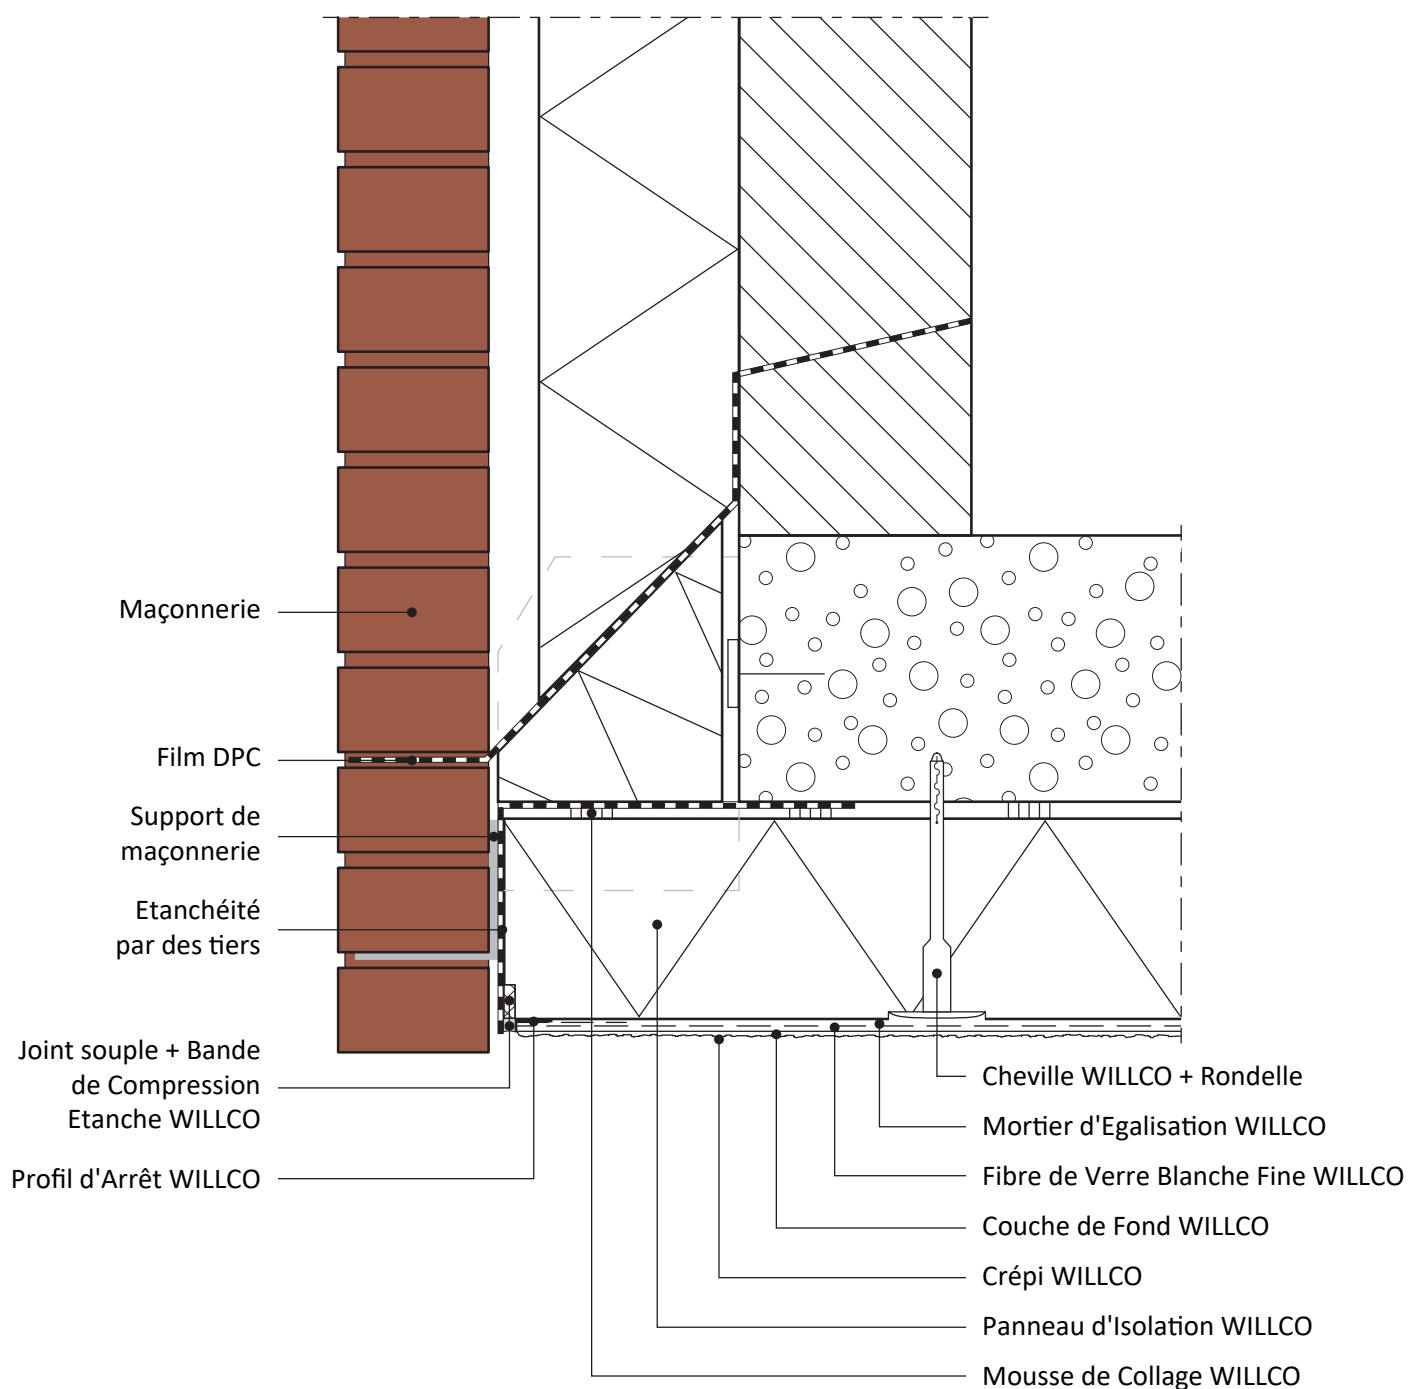

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION CRÉPI AVEC MAÇONNERIE - COIN INTÉRIEUR	
Détail : 10.2	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

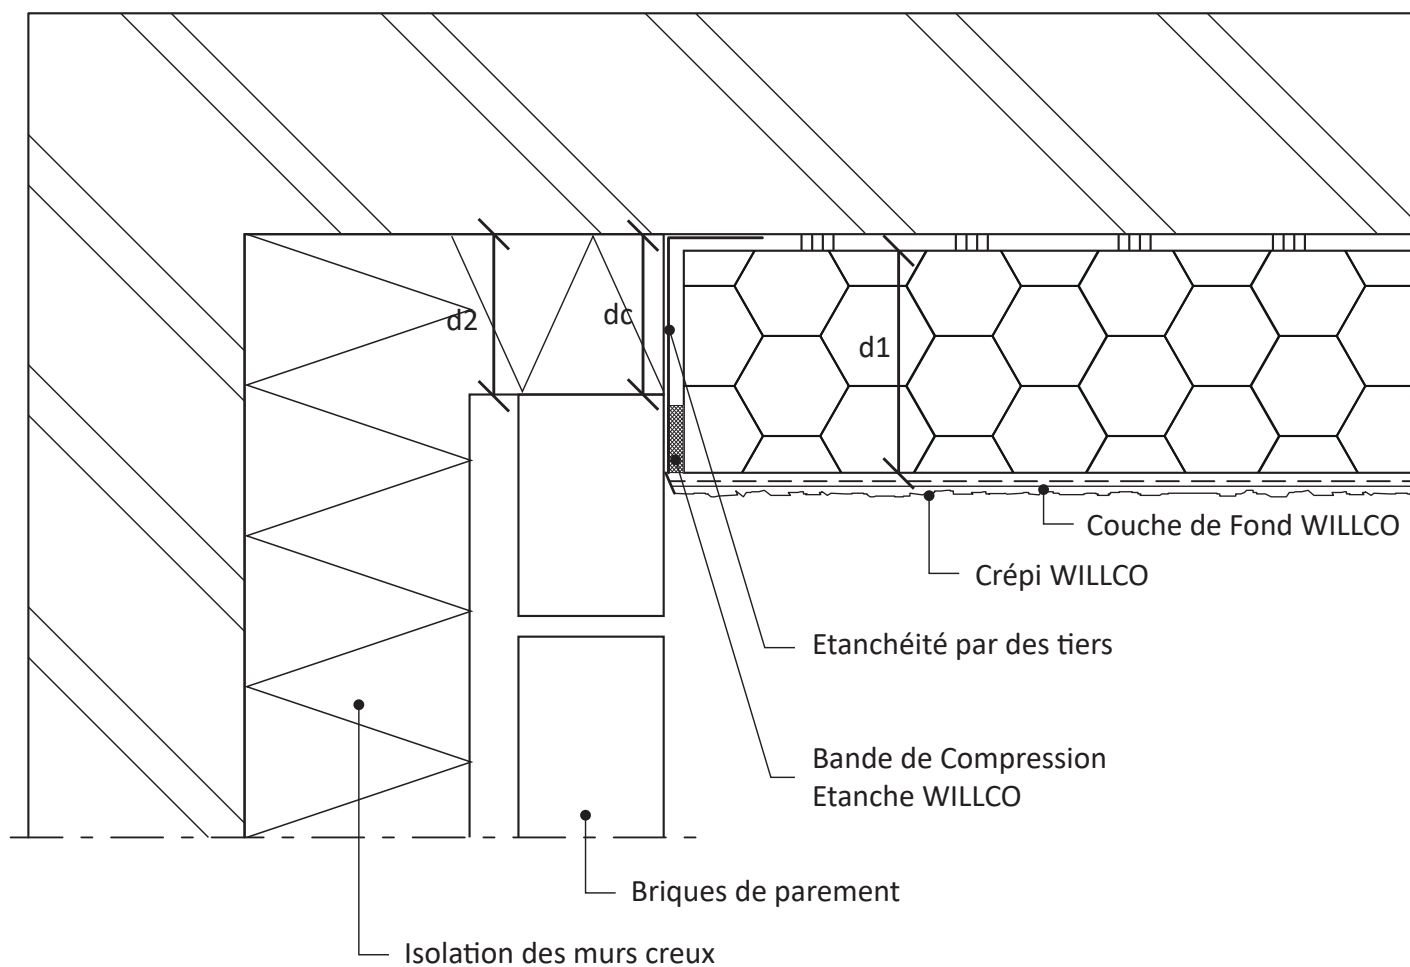


Nœud de Construction accepté PEB :


$dc \geq \text{Plus petite épaisseur d'isolation (d1 ou d2)}$

2


(dc = Longueur de contact)


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION CRÉPI AVEC MAÇONNERIE - COIN EXTÉRIEUR	
Détail : 10.3	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

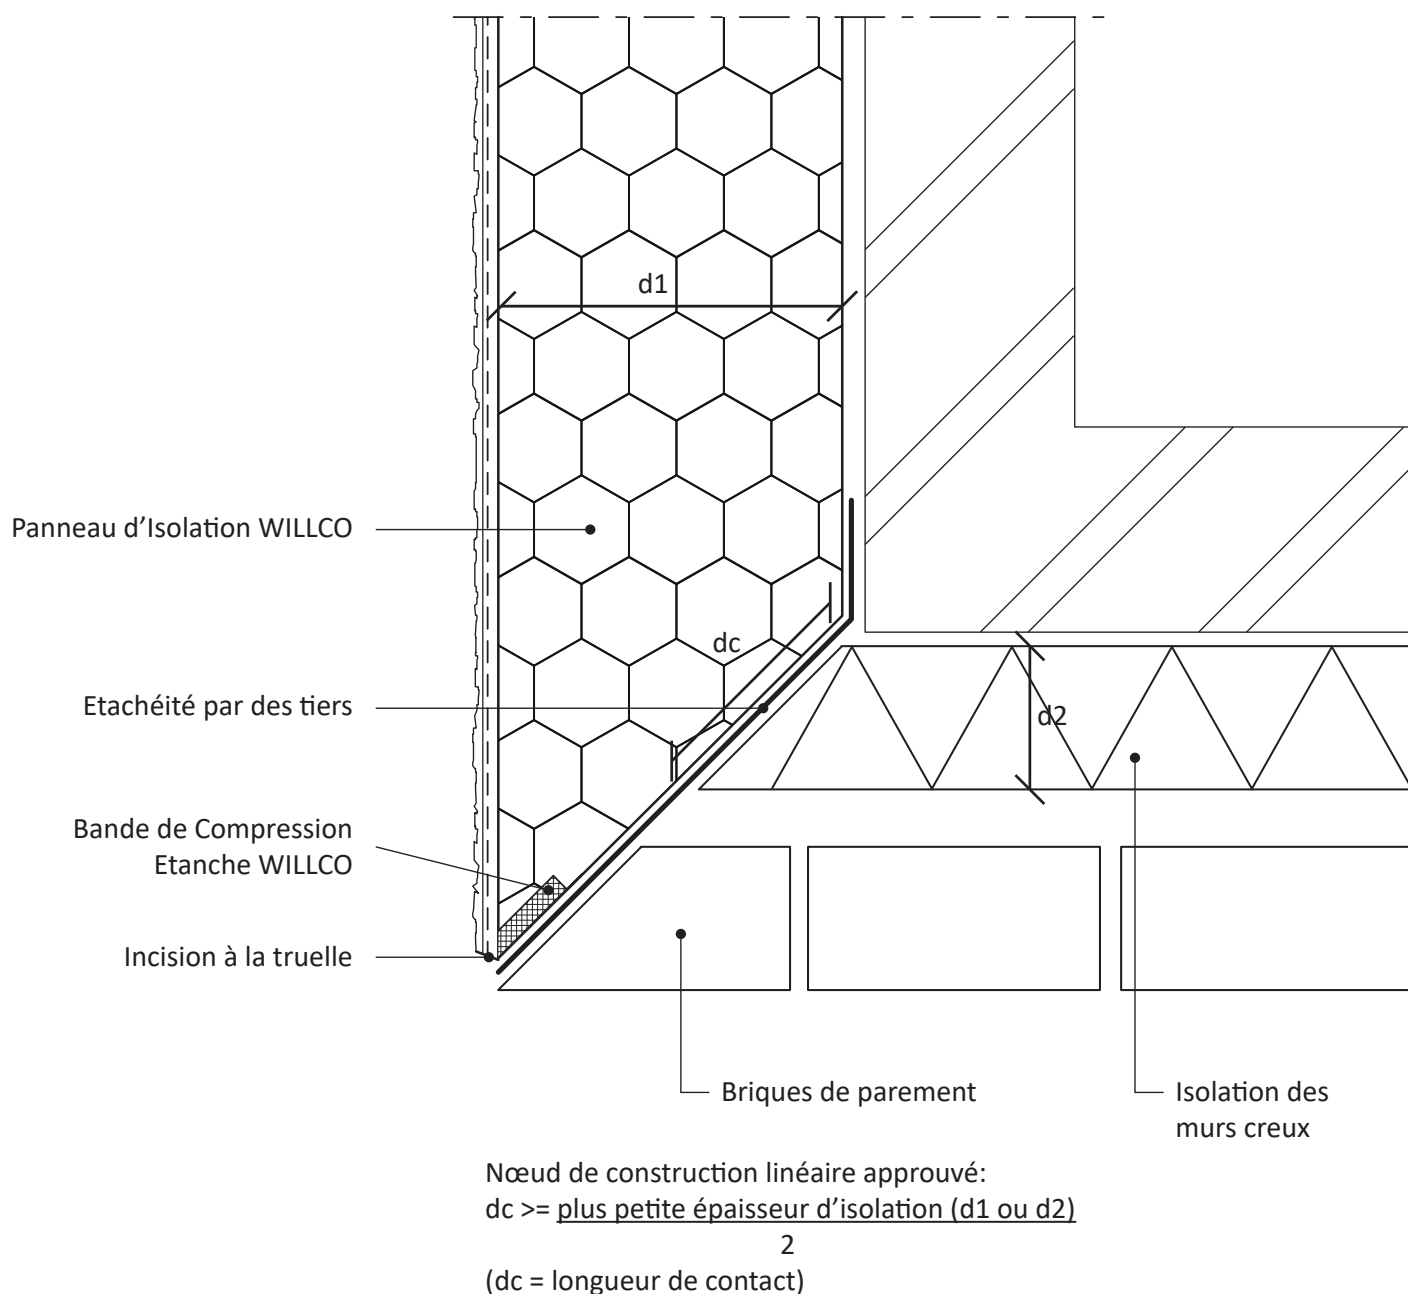

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION CRÉPI AVEC MAÇONNERIE - DANS LA FAÇADE - AVEC ÉTANCHÉITÉ	
Détail : 10.4	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

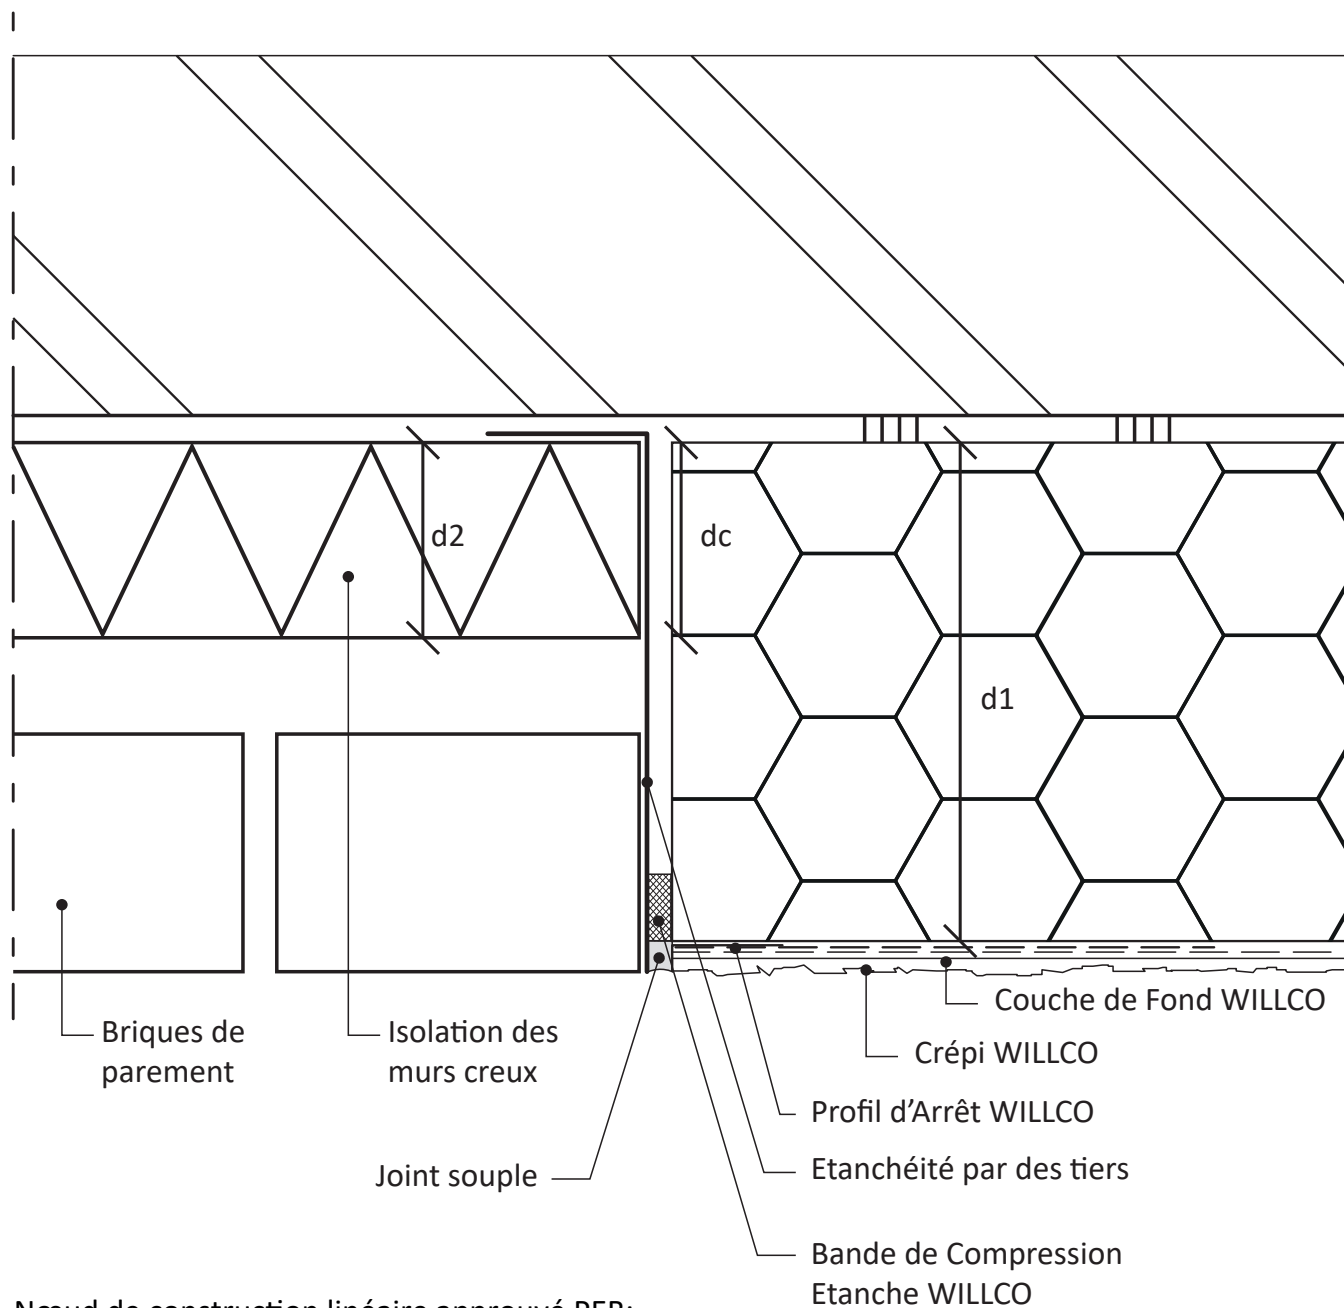



Nœud de construction linéaire approuvé PEB:

$dc \geq \frac{\text{plus petite épaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

(dc = longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.


	JONCTION CRÉPI AVEC WILLCO ISO&STRIPES - DANS LA FAÇADE	
Détail : 10.5	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

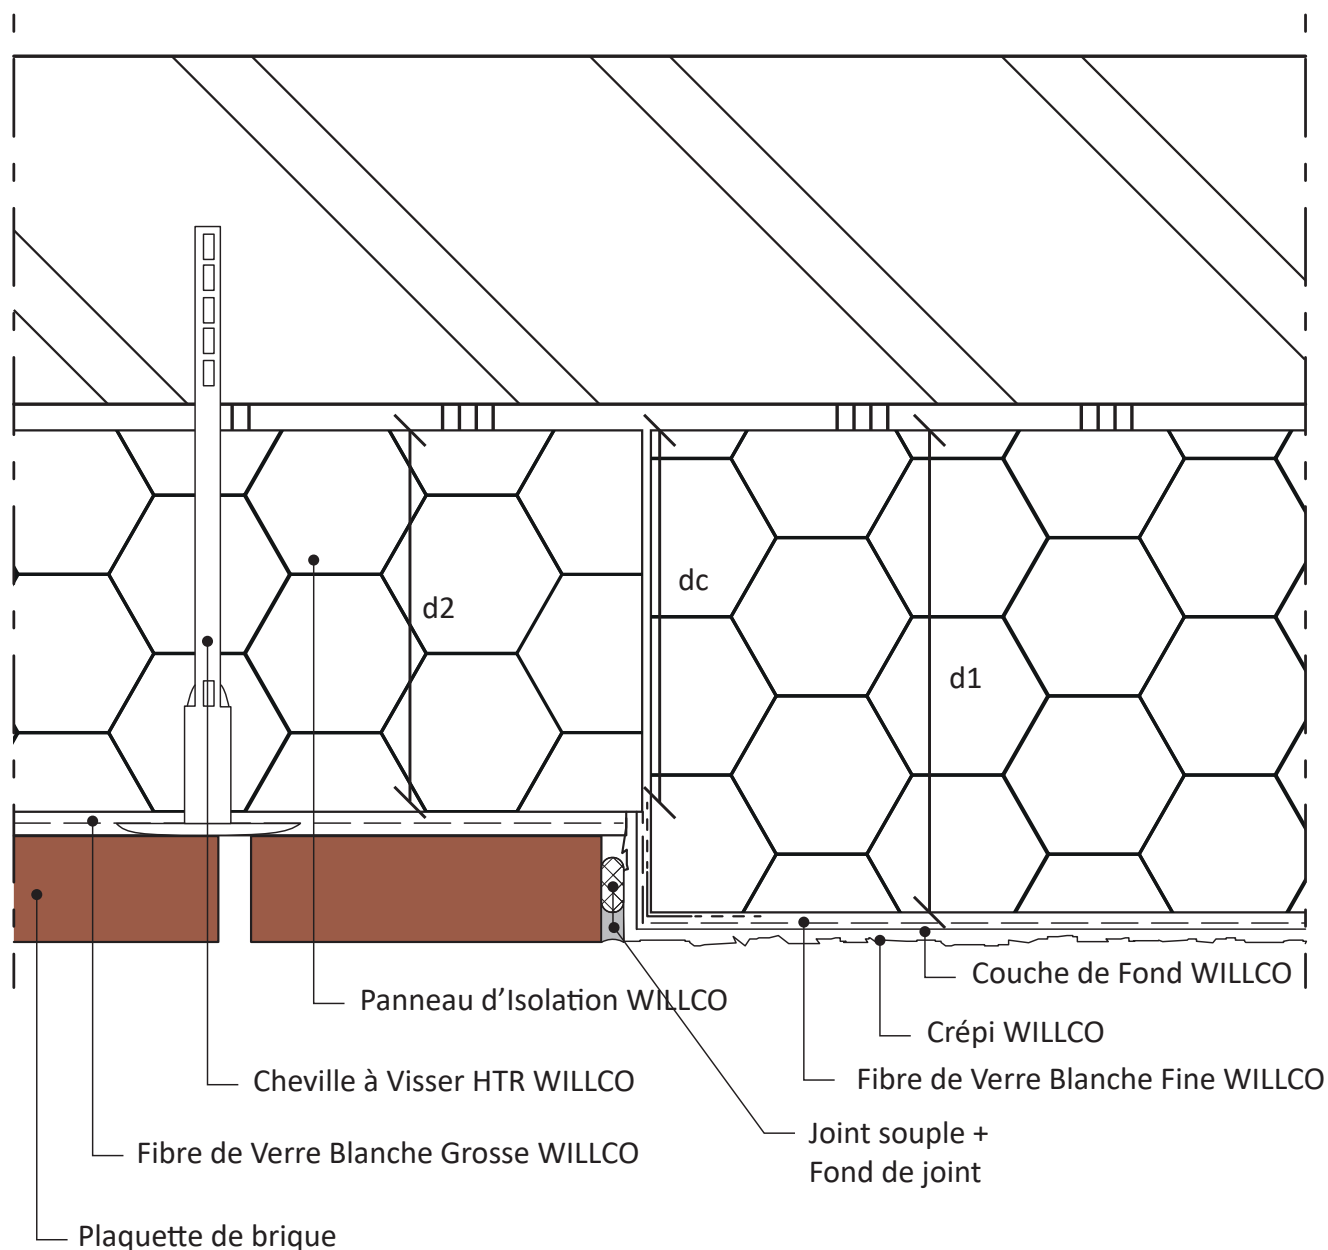


Nœud de Construction accepté PEB :
 $dc \geq \frac{\text{Plus petite épaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION CRÉPI AVEC WILLCO ISO&STRIPES - DANS LA FAÇADE - AVEC UN PROFIL DE DILATATION	
Détail : 10.6	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

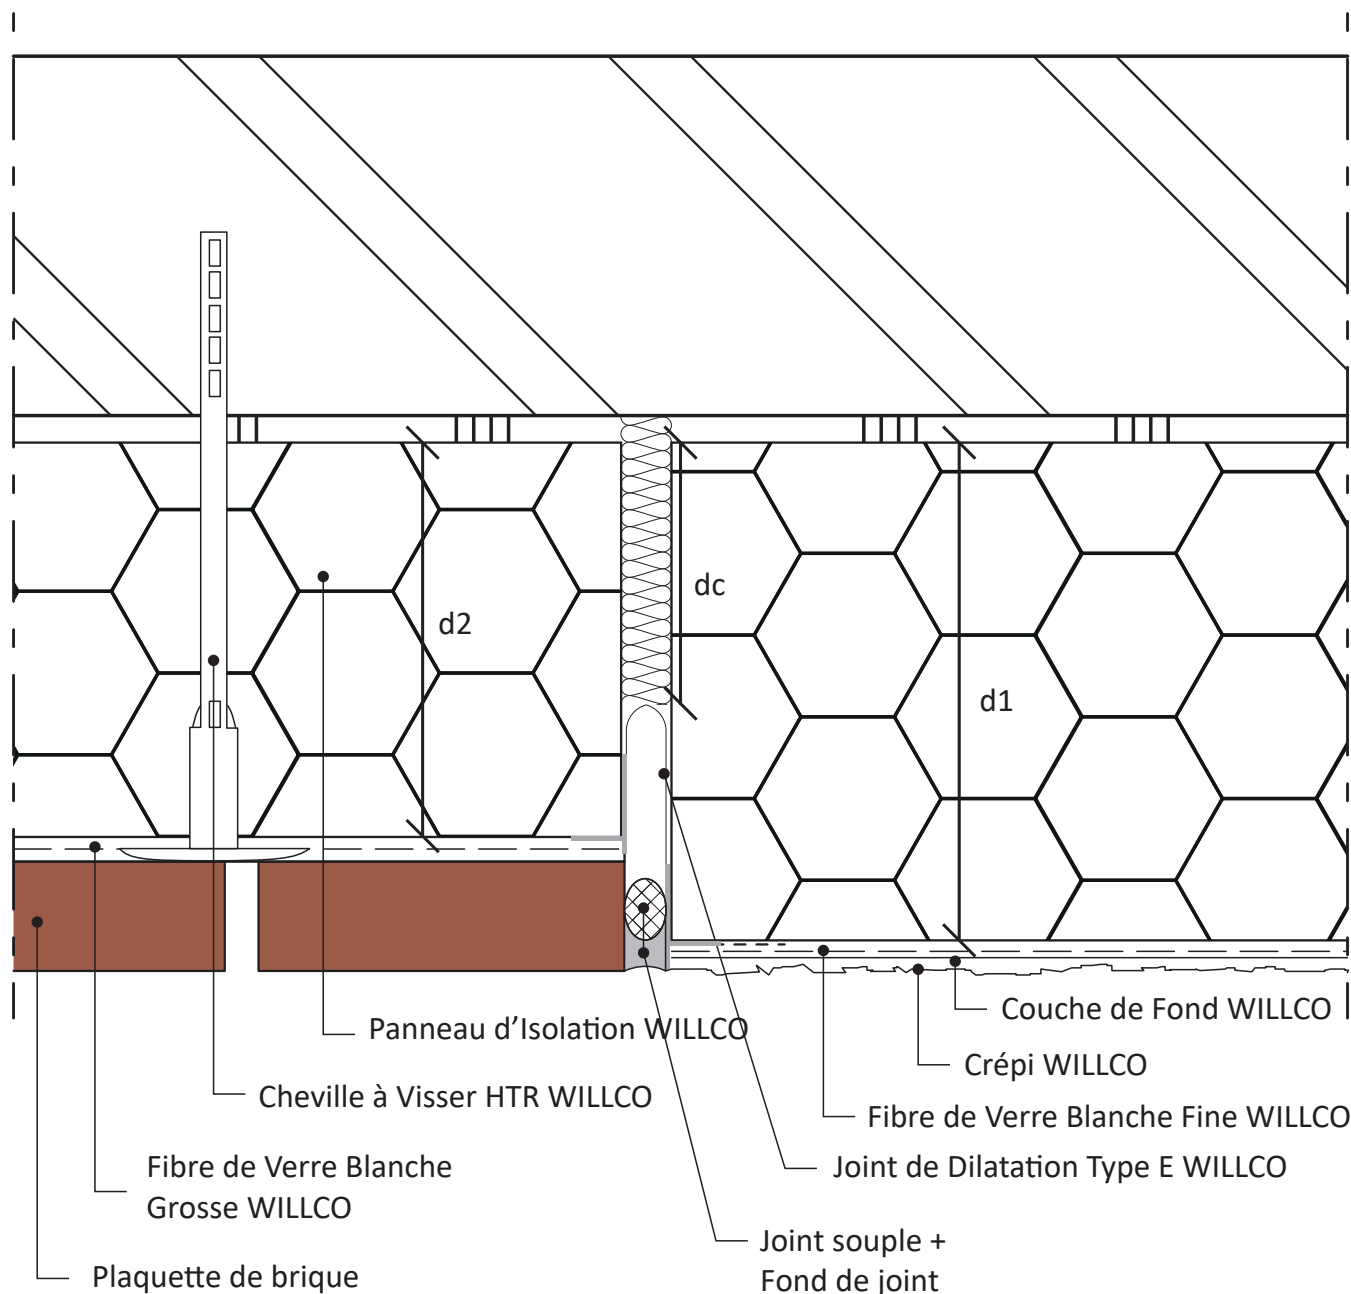



Nœud de construction linéaire approuvé PEB:

$dc \geq \frac{\text{plus petite épaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

(dc = longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION CRÉPI AVEC WILLCO ISO&STRIPES - DANS LA FAÇADE - AVEC UN PROFIL DE DILATATION - VARIANTE 1	
Détail : 10.6.1	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

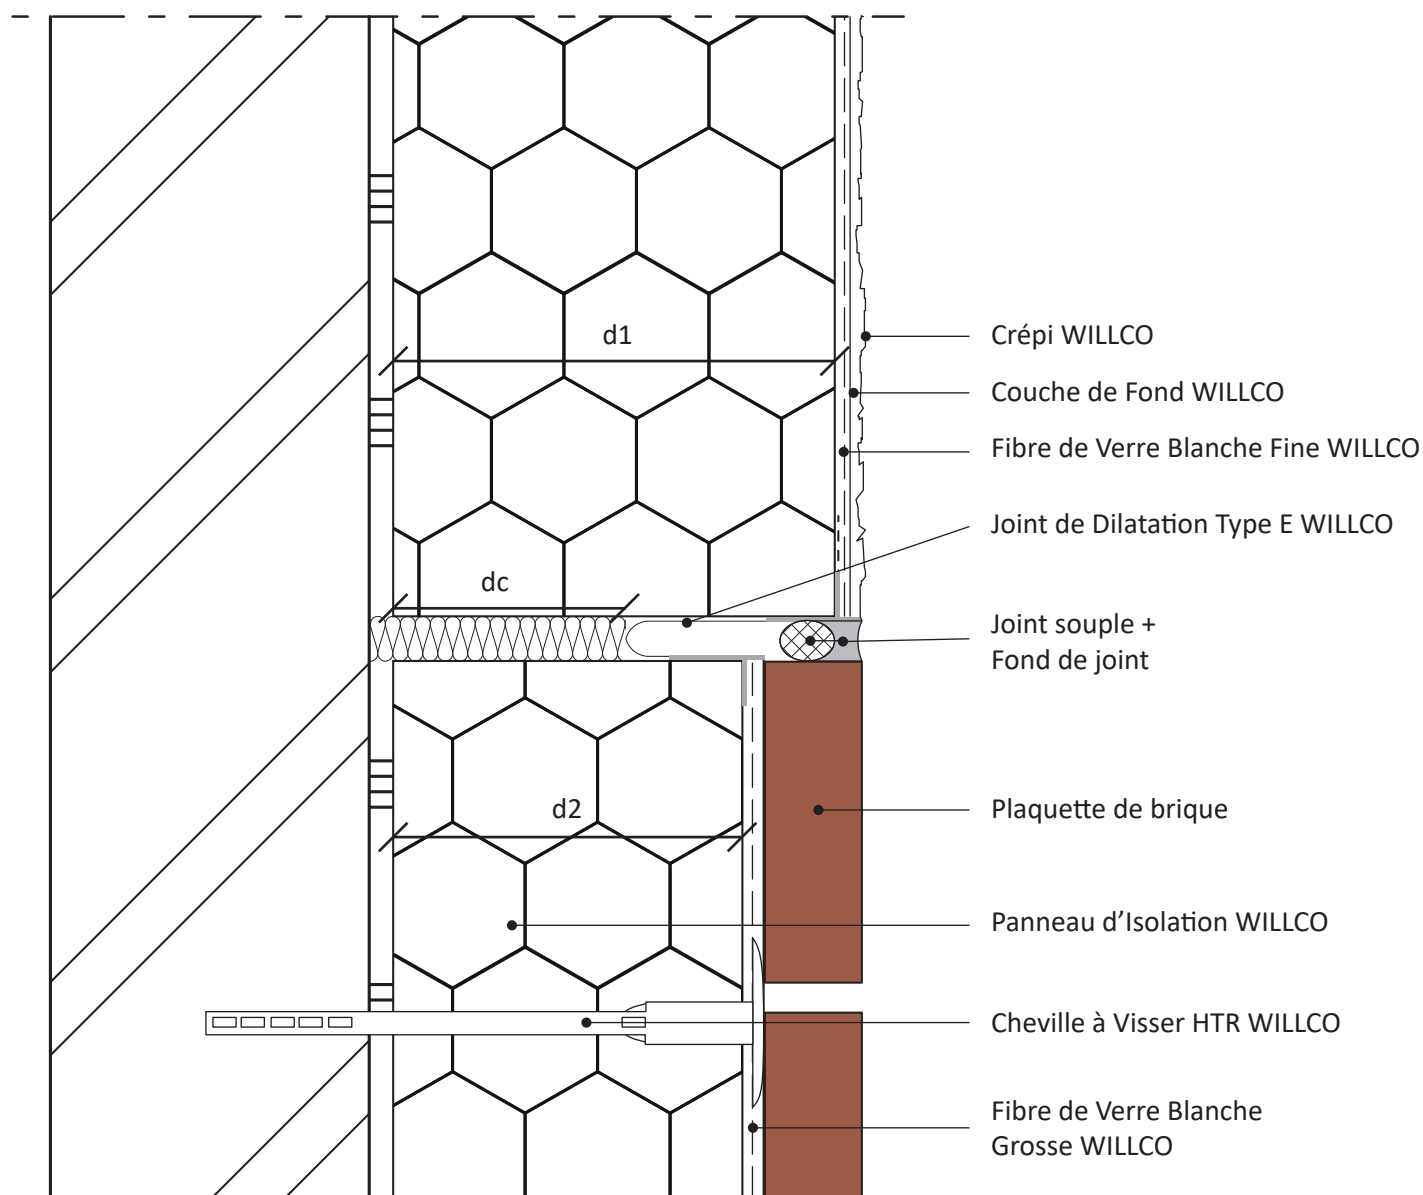


Nœud de Construction accepté PEB :


$dc \geq \frac{\text{Plus petite épaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

2

(dc = Longueur de contact)

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION CRÉPI AVEC WILLCO ISO&STRIPES - DANS LA FAÇADE - AVEC UN PROFIL DE DILATATION - VARIANTE 2	
Détail : 10.6.2	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

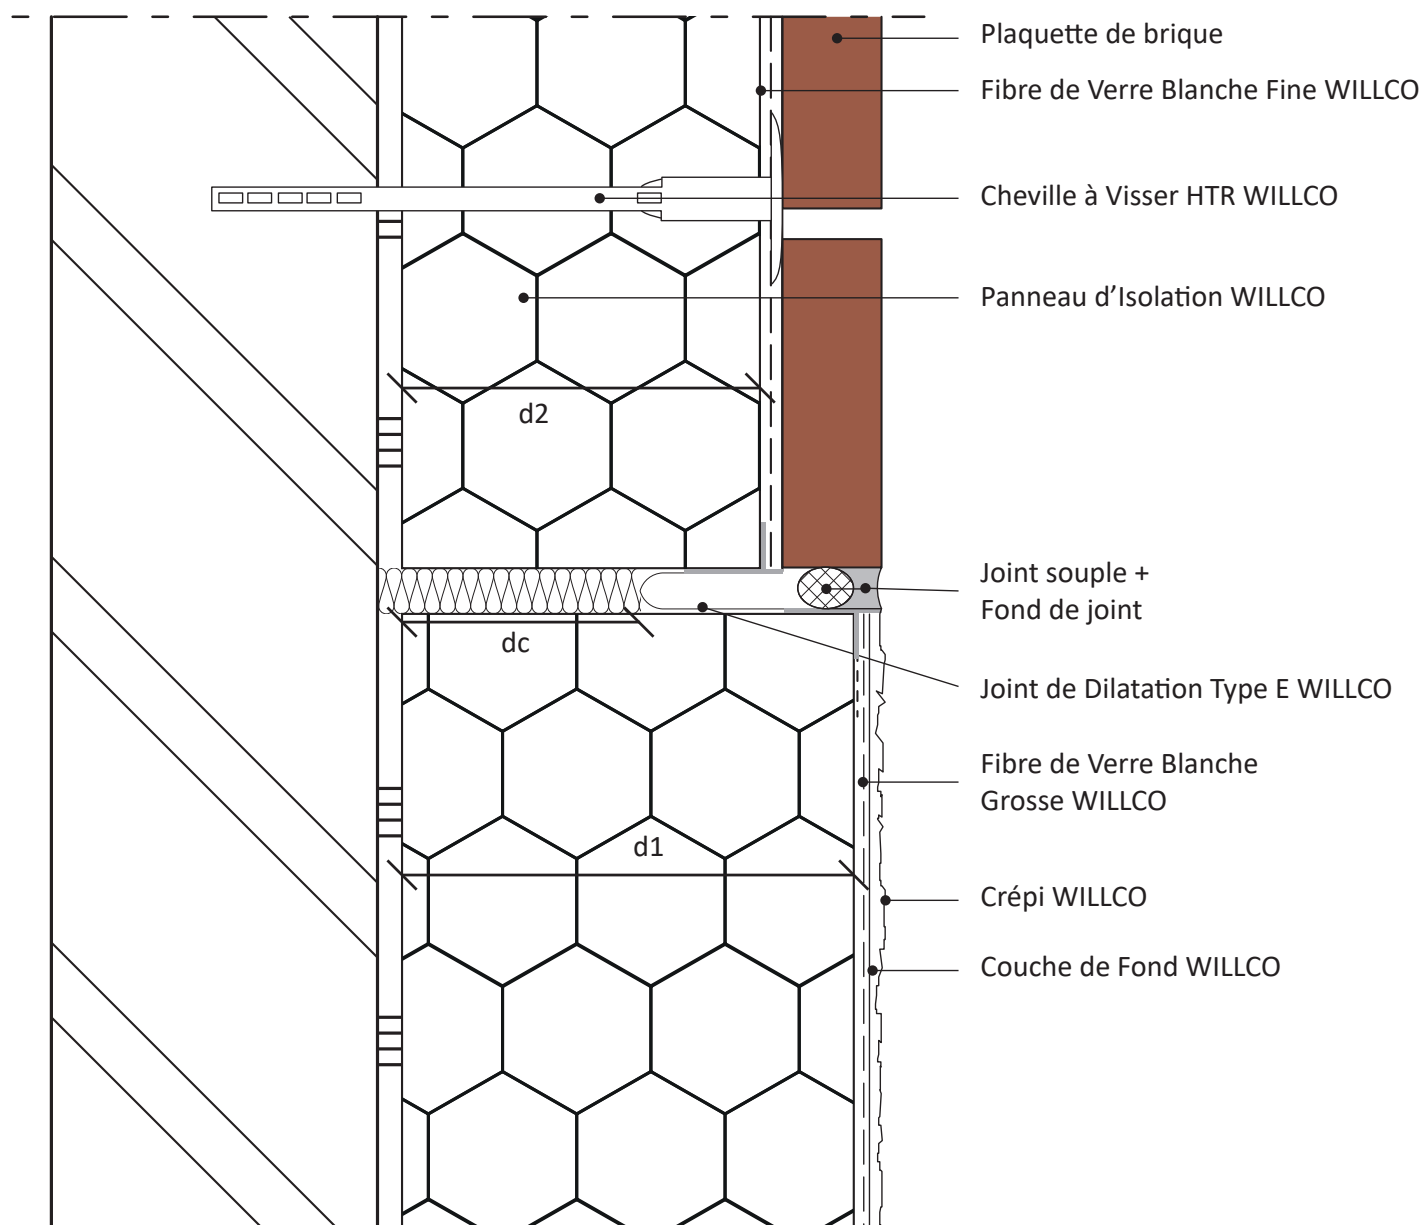


Nœud de Construction accepté PEB :


$dc \geq \frac{\text{Plus petite épaisseur d'isolation (d1 ou d2)}}{2}$

2


(dc = Longueur de contact)


Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

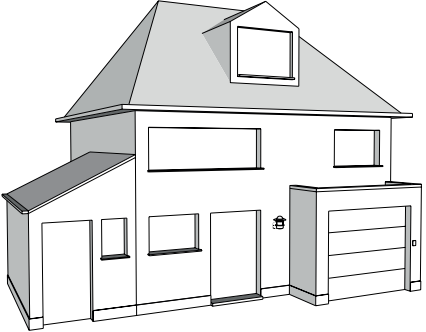	JONCTION CRÉPI AVEC WILLCO ISO&STRIPES - PLAFOND	
Détail : 10.7	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

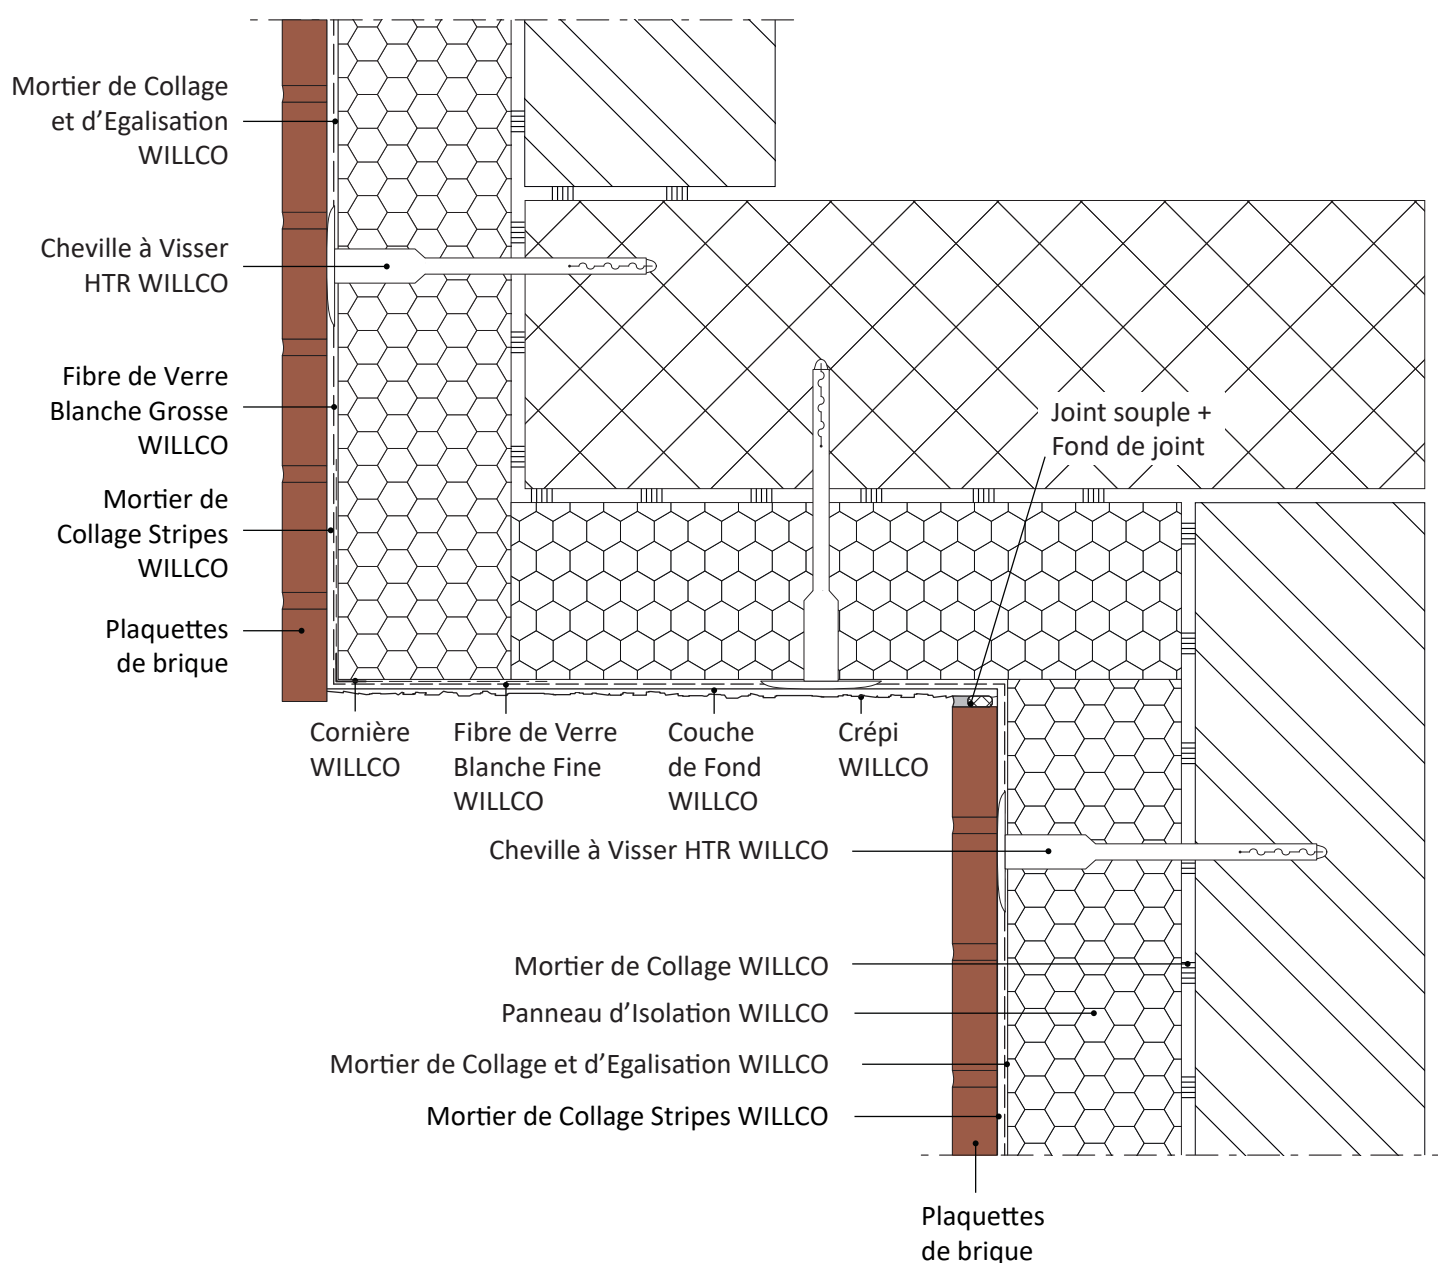



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	JONCTION CRÉPI AVEC WILLCO ISO&STRIPES (ASPECT COLLÉ) - PLAFOND	
Détail : 10.8	Coupe verticale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

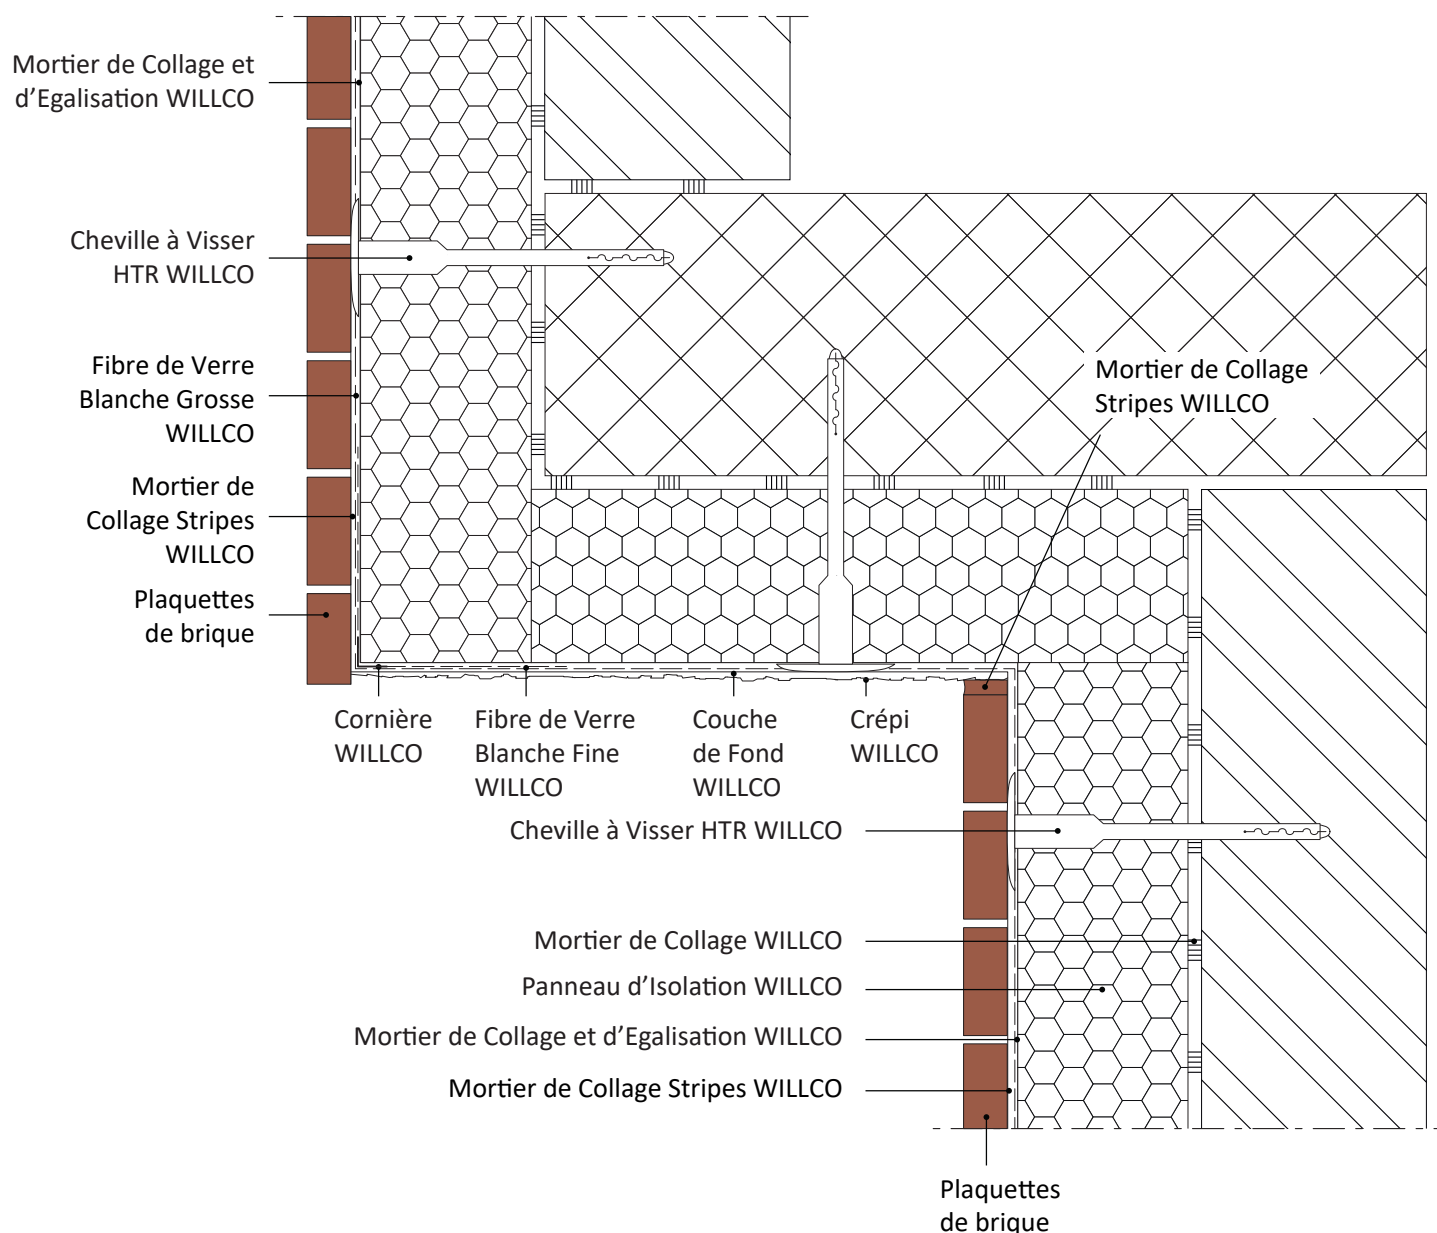



Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	INTÉGRATION D'UNE DÉSCENTE D'EAU PLUVIALE	
Détail : 11.1	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

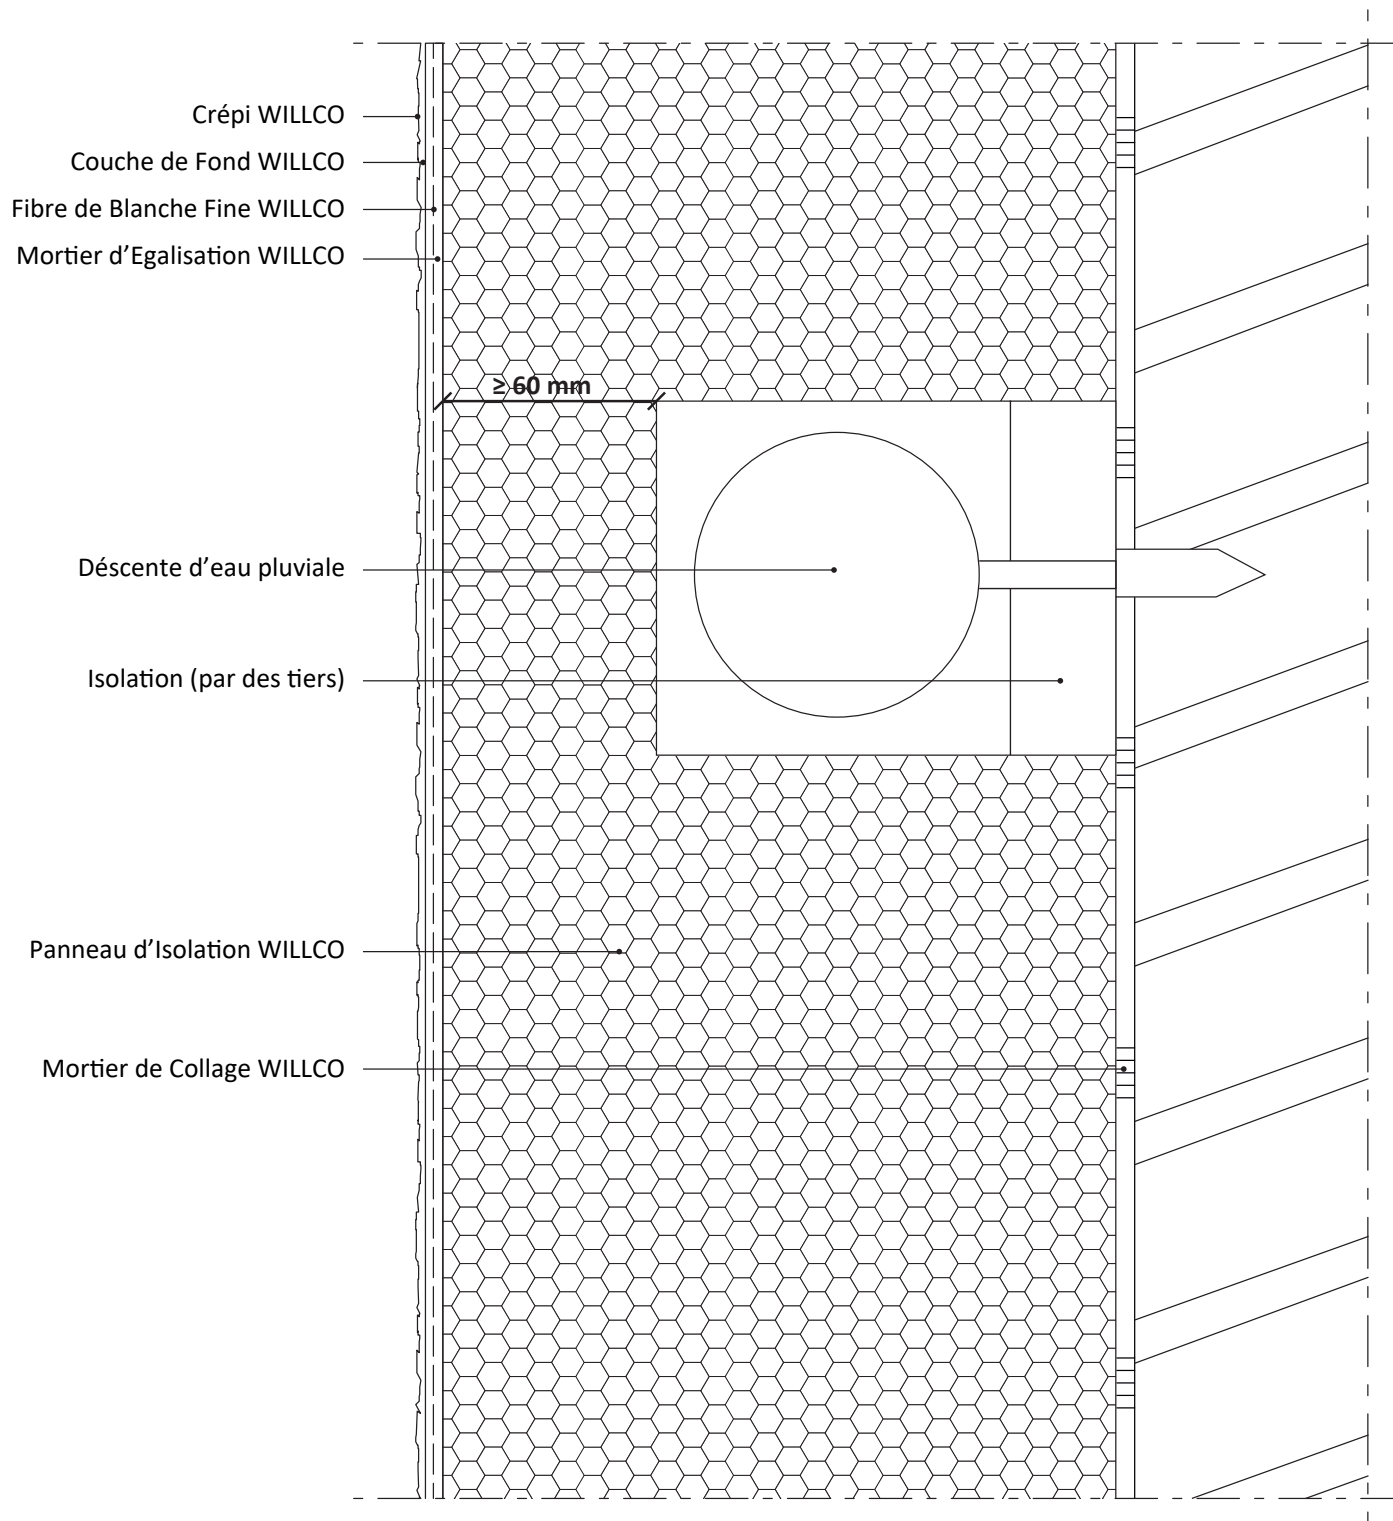

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.

	INTÉGRATION D'UNE DÉSCENTE D'EAU PLUVIALE - AVEC LE PANNEAU D'ISOLATION WILLCO ISOMAX	
Détail : 11.2	Coupe horizontale	
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

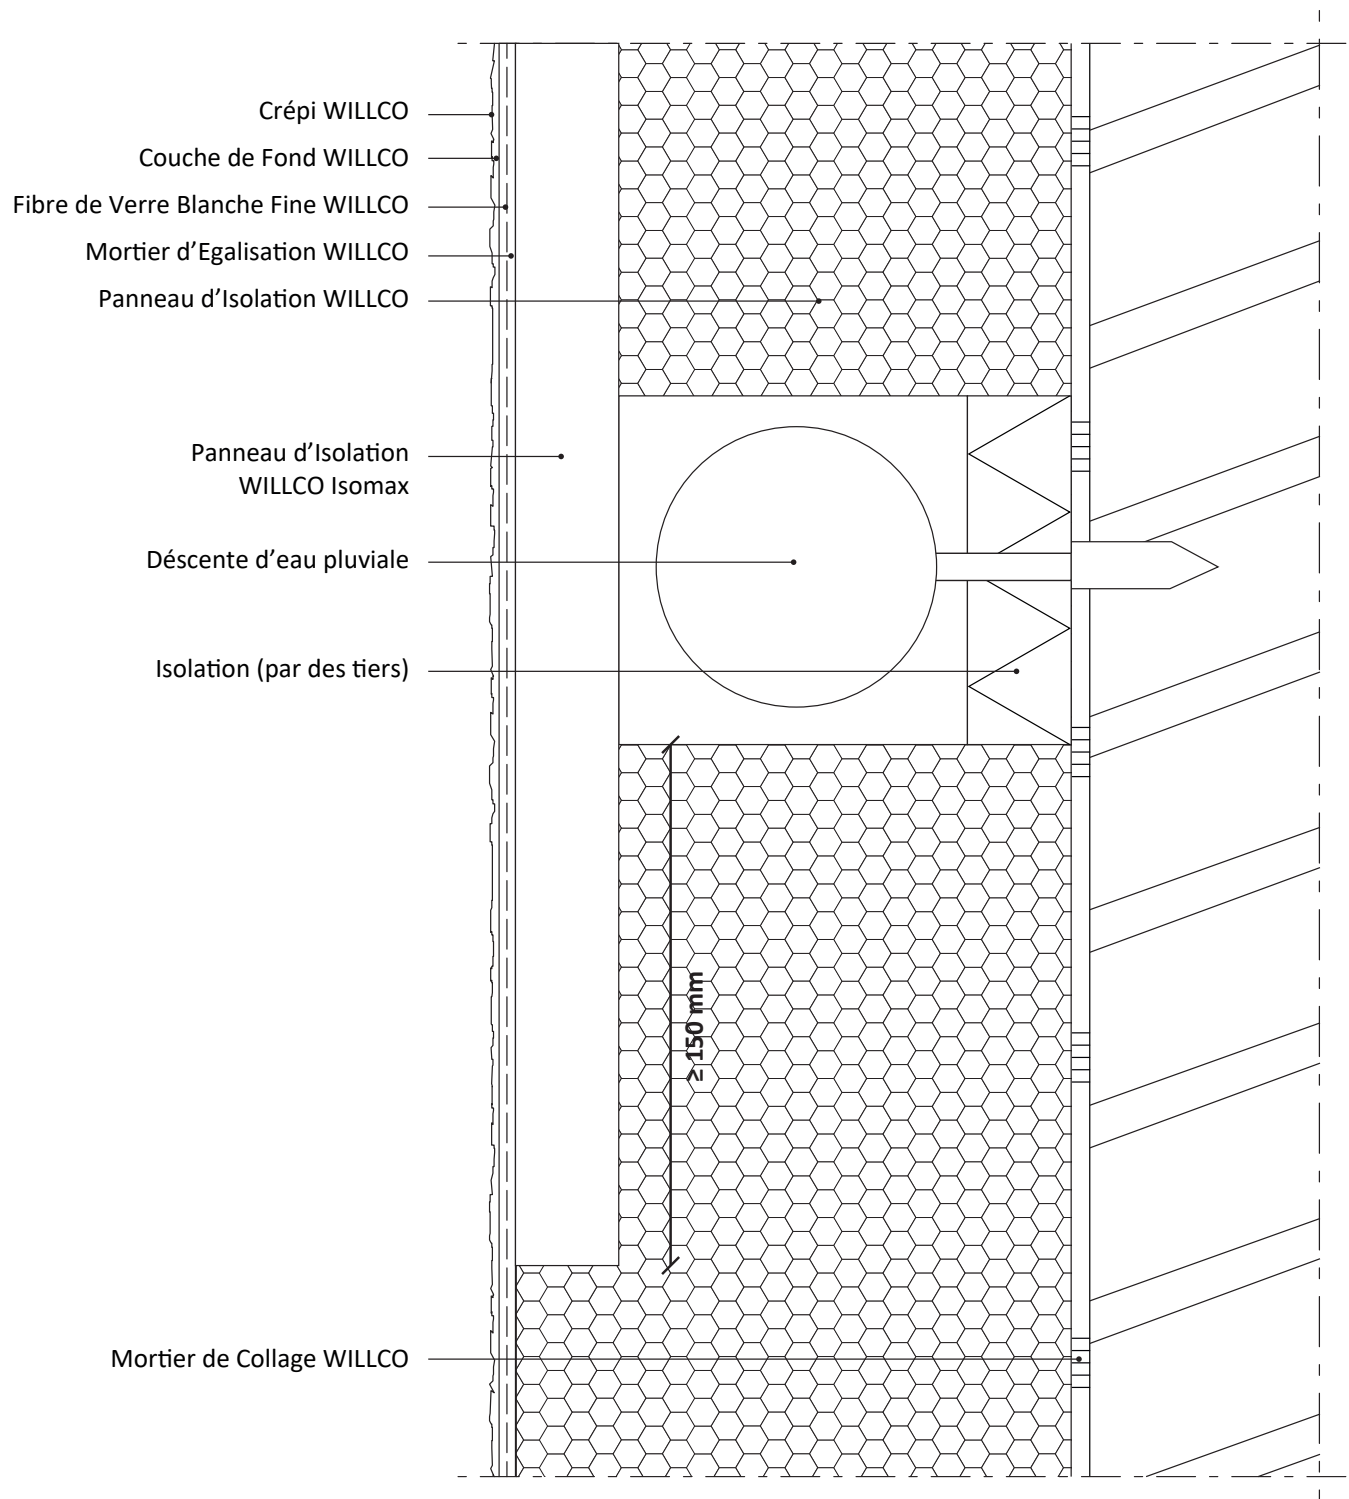

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.